


# L1,L2,L3

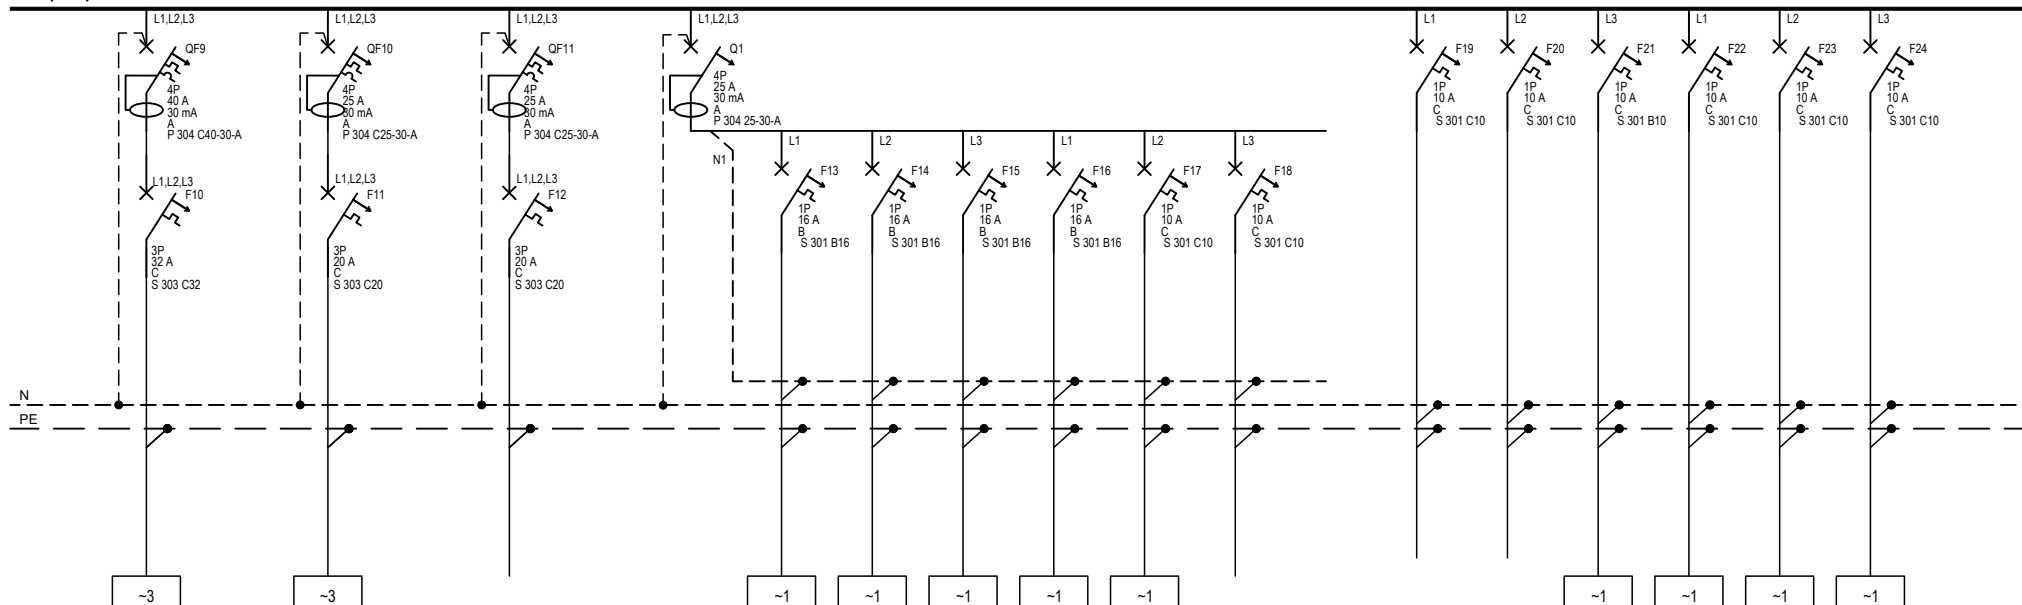

|  |
|--|
| 24,0                                     |
| 400                                      |
| RSA/s/9                                  |
| NZXH-J 5x10                              |
| STEROWNIK ŁAZNIA PAROWA/SŁP - POM. -1.05 |

|   |
|---|
| 9,0                                     |
| 400                                     |
| RSA/s/10                                |
| NZXH-J 5x4                              |
| STEROWNIK ŁAZNIA HAMMAN/SH - POM. -1.05 |

|                                |
|--------------------------------|
| -                              |
| -                              |
| -                              |
| -                              |
| STEROWNIK ŁAZNIA SOLNA/REZERWA |

|   |   |   |   |                          |         |
|---|---|---|---|--------------------------|---------|
| 2,2                                       | 2,2   | 2,2   | 2,2   | 0,5                      |         |
| 230                                       | 230   | 230   | 230   | 230                      |         |
| RSA/s/11                                  | RSA/s/12  | RSA/s/13  | RSA/s/14  | RSA/s/15                 |         |
| NZXH-J 3x2,5                              | NZXH-J 3x2,5  | NZXH-J 3x2,5  | NZXH-J 3x2,5  | NZXH-J 3x2,5             |         |
| STEROWNIK OŚWIETLENIA PRYTIS - POM. -1.05 | STEROWNIK OŚWIETLENIA SAUNA/FINISKA -1.08<br>- POM. -1.05 | STEROWNIK OŚWIETLENIA ŁAZNIA PAROWA<br>- POM. -1.05 | STEROWNIK OŚWIETLENIA ŁAZNIA HAMMAN<br>- POM. -1.05 | ERKAN - POM. -1.01/-1.16 | REZERWA |

|         |         |                               |                               |                     |  |
|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| -       | -       | 0,25                          | 0,25                          | 0,08                | 0,08                                       |
| -       | -       | 230                           | 230                           | 230                 | 230  |
| -       | -       | RSA/s/4                       | RSA/s/5                       | RSA/s/6             | RSA/s/7                                    |
| -       | -       | NZXH-J 3x2,5                  | NZXH-J 3x2,5                  | NZXH-J 3x2,5        | NZXH-J 3x2,5                               |
| REZERWA | REZERWA | KONTROLA DOSTĘPU - POM. -1.11 | KONTROLA DOSTĘPU - POM. -1.25 | DIUPOD - POM. -1.02 | CENTRALA SYSTEMU PRZYZYKOWEGO - POM. -1.16 |

INWESTOR / CLIENT

Termy Maltańskie Sp. z o.o.  
ul. Termalna 1  
61-028 Poznań

PROJEKTANT / EXECUTIVE DESIGNER

**DEMIURG**  
PROJECT S.A.

ul. Gólcicza 2/143a  
PL 60-107 Poznań  
tel./fax: +48 61 662 11 40  
www.demiurg.com.pl

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT'S ADDRESS

Wykonanie robót budowlanych  
związanych z adaptacją strefy SPA na  
strefę Saun w kompleksie sportowo -  
rekreacyjnym "Termy Maltańskie"  
przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

PROJEKT / PROJECT

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZYZNACZENIE / PURPOSE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA / BRANCH

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANCI / DESIGNERS NR UPR. / CERTIFICATE PODPIS /  
SIGNATURE

mgr inż. Marcin Gątniejewski upr. WKP/0483/PWOE/15

mgr inż. Wiesław Kapłon upr. WKP/0385/PWOE/09

mgr inż. Julia Wiśniewska-Grzybowska

SKALA / SCALE

NR RYS. / SHEET

E-1.2.2

SYGNATURA / SIGNATURE

DATA / DATE

WRZESIEŃ 2023

REV. / REV.

NR STRONY / PAGE NO.

TEMAT / SUBJECT

SCHEMAT ROZDZIELNICY RSA