



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 854 000,00 zł

Świnoujście, 06.10.2022r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/1128/197/2022/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: **„Remont kolektora CC2-etap 2 w ul. 11 listopada na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Matejki (odcinek S1-S10)”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W związku z zapisem w SIWZ wskazującym na konieczność czyszczenia powierzchni studni bez ich renowacji prosimy o informację, czy w przypadku przechodzenia rękawem przez studnie pośrednią, Wykonawca uwzględnić ma pozostawienie rękawa w kinecie studni, bez dodatkowego uszczelnienia styku rękawa ze spocznikami studni i ścianą studni zaprawami chemoodpornymi ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza pozostawienie rękawa w kinecie studni w zakresie zaznaczonym na czerwono zgodnie z załącznikiem graficznym pod warunkiem, że producent zastosowanej wykładziny do renowacji dopuszcza takie rozwiązanie. Wszelkie powierzchnie, którymi mogłoby dojść do dostania się ścieków, gruntu, zanieczyszczeń itp. pomiędzy wykładziną a rurociągiem należy uszczelnić chemią budowlaną odporną na działanie ścieków sanitarnych.

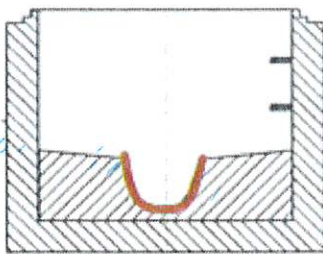

Pytanie nr 2

Czy w związku z zapisem o konieczności czyszczenia studni przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego, prosimy o podanie głębokości studni S1-S10, celem oszacowania m2 powierzchni do czyszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien wykonać pomiary studni w ramach obowiązkowej wizji lokalnej, o której mowa w pkt. 4 SIWZ.

Dla celów informacyjnych Zamawiający podaje, że szacunkowa uśredniona głębokość studni S1-S10 wynosi 2,5m.

PROKURENT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świnoujściu
NIP 855-00-24-412
mgr inż. Radosław Wrzeszcz