



# Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

Wąbrzeźno, dnia 29 lipca 2020 r.

Nr sprawy ZDW.RDW4.12d.361.9.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r.**

## Wyjaśnienia do zadanych zapytań z dnia 21.07.2020 r.

W związku z zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) dotyczącego wyżej wskazanego zamówienia publicznego, złożonymi przez wykonawcę w dniu 21 lipca 2020 r., na podstawie art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” w imieniu ZDW Bydgoszcz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie (zwanym dalej „zamawiającym”) wyjaśniam, co następuje:

### Zapytanie nr 1:

KO Inowrocław poz. 22,

Wygradzenie segmentowe – Bariera przeciwbłotna, rura ocynkowana, wypełnienie tworzywo sztuczne wym 200x120cm, kolor szary, żółty

Pytania:

1. Czy bariera ma być wkopywana, przy przykręcana do podłoża.
2. Proszę o podanie minimalnej średnicy rury oraz min. grubości ścianki rury z jakiej ma zostać bariera.

### Odpowiedź nr 1:

Ad. 1. Bariera ma być wkopywana.

Ad. 2. Ø 50, grubość ścianki 2 mm.

### Zapytanie nr 2:

KO Inowrocław poz. 23,

Bariera rurowa przykręcana 1100x2000mm

Pytania:

1. Czy bariera ma być wkopywana, przy przykręcana do podłoża.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

2. Proszę o podanie minimalnej średnicy rury oraz min. grubości ścianki rury z jakiej ma zostać bariera.
3. Bariera ma być ocynkowana, malowana, ocynkowana i malowana.
4. Proszę o podanie koloru bariery.

**Odpowiedź nr 2:**

- Ad. 1. Bariera ma być przykręcana.
- Ad. 2. Ø 50, grubość ścianki 2 mm.
- Ad. 3. Ocynkowana i malowana.
- Ad. 4. Kolor żółty.

**Zapytanie nr 3:**

KO Inowrocław poz. 25,  
Bariera rurowa wkopywana żółta Wymiary 1600x2000

Pytania:

1. Proszę o podanie minimalnej średnicy rury oraz min. grubości ścianki rury z jakiej ma zostać bariera.

**Odpowiedź nr 3:**

Ø 50, grubość ścianki 2 mm.

**Zapytanie nr 4:**

KO Inowrocław poz. 27,  
Słupki gięte s

Pytania:

1. Proszę o średnicy słupków

**Odpowiedź nr 4:**

Ø 50.

**Zapytanie nr 5:**

KO Inowrocław poz. 32, 33

Słupki proste

Pytania:

1. Zgodnie z SST średnice rur do wykonania słupków powinny wynosić 2,6mm i 3,2mm. W kosztorysie podano 2mm oraz 3mm. Proszę o informacje który wariant ma wycenić Wykonawca.

**Odpowiedź nr 5:**

Proszę wycenić grubość ścianki 2 mm i 3 mm.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[www.zdw-bydgoszcz.pl](http://www.zdw-bydgoszcz.pl)  
[rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl)

### Zapytanie nr 6:

KO Toruń Tabela 2 poz. 1, 2 ; KO Tuchola Tabela 2 poz. 1, 2 ; KO Wąbrzeźno Tabela 2 poz. 1, 2 ;  
KO Włocławek Tabela 2 poz. 1, 2 ; KO Żółtedowo Tabela 2 poz. 1, 2

Bariera rurowa (trzepakowa) żółta / czerwono-biała segment 200cm I 100cm

Pytania:

1. Czy bariera ma być wkopywana, przy przykręcana do podłoża.
2. Proszę o podanie minimalnej średnicy rury oraz min. grubości ścianki rury z jakiej ma zostać bariera.
3. Proszę o podanie wysokości bariery.

### Odpowiedź nr 6:

a) RDW Włocławek

Ad. 1. Bariera wkopywana.

Ad. 2. Średnica rury to 48,3mm, gr. 2mm.

Ad. 3. Wysokość bariery łączna 1500mm, wysokość elementu ponad gruntem 1100mm.

b) RDW Żółtedowo

Ad. 1. Bariera wkopywana.

Ad. 2. Wg rysunków dokumentacji SST.

Ad. 3. Wg rysunków dokumentacji SST.

c) RDW Tuchola

Ad. 1. Bariera wkopywana.

Ad. 2. Ø 2" min. grubość ścianki 2 mm.

Ad. 3. Standardowe, zgodnie z rozporządzeniem.

d) RDW Wąbrzeźno

Poz. 1, 2. Ogrodzenie U-12a bariera rurowa żółta / czerwono-biała segment 200/100 cm

Dane techniczne - bariera chodnikowa - typ A:

długość – 2000 / 1000 mm,

wysokość - min. 1800 mm (nad gruntem 1100 mm),

rama główna bariery - rura fi 60,3 mm,

Grubość ścianki rury: 2,00 mm

Poprzeczka rura 60,3 mm

ocynk + malowanie proszkowe - kolor (wg palety RAL - lub inny wybrany kolor),

sposób montażu - BETONOWANIE W GRUNCIE

e) RDW Toruń

Ad. 1. Bariera ma być wkopywana;

Ad. 2. Rura fi 60,3mm, grubość ścianki 2mm;



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[www.zdw-bydgoszcz.pl](http://www.zdw-bydgoszcz.pl)  
[rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl)



Ad. 3. Wysokość 1500mm;

### Zapytanie nr 7:

KO Toruń Tabela 2 poz. 3, 4 ; KO Tuchola Tabela 2 poz. 4, 5 ; KO Wąbrzeźno Tabela 2 poz. 4, 5 ;  
KO Włocławek Tabela 2 poz. 4, 5 ; KO Żółędowo Tabela 2 poz. 4, 5

Bariera szczelinowa (balustrada) segment długości 200cm oraz 100cm

Pytania:

1. Czy bariera ma być wkopywana, przy przykręcana do podłoża.
2. Proszę o podanie minimalnej średnicy rury oraz min. grubości ścianki rury z jakiej ma zostać bariera – dla pochwyty oraz szczelbi.
3. Proszę o podanie wysokości bariery.
4. Czy bariera ma być ocynkowana, malowana, ocynkowana i malowana.
5. Proszę o podanie koloru bariery.

### Odpowiedź nr 7:

a) RDW Włocławek

Ad. 1. Bariera wkopywana.

Ad. 2. Średnica rury to 48,3mm, gr. 2mm, średnica szczelbi to 20,0 mm, grubość 1,5mm.

Ad. 3. Wysokość bariery łączna 1600mm, wysokość elementu ponad gruntem 1100mm.

Ad. 4. Ocynkowana i malowana.

Ad. 5. Kolor żółty.

b) RDW Żółędowo

Ad. 1. Bariera wkopywana.

Ad. 2. Wg rysunków dokumentacji SST.

Ad. 3. Wg rysunków dokumentacji SST.

Ad. 4. Ocynkowana i malowana.

Ad. 5. Przy tak niewielkim zamówieniu kolor farby ma śladowy wpływ na wycenę.

c) RDW Tuchola

Ad. 1. Bariera wkopywana.

Ad. 2. Ø 2" min. grubość ścianki 2 mm.

Ad. 3. Standardowa, zgodnie z rozporządzeniem.

Ad. 4. Ocynkowana i malowana.

Ad. 5. Niebieska, żółta.

d) RDW Wąbrzeźno

Poz. 4. Ogrodzenie bariera szczelinowa segment 200 cm

Dane techniczne - bariera wygradzeniowa U-11a rurowo prętowa fi 48 ZN ocynkowana ogniowo z wypełnieniem pionowym z pręta fi 10

Wymiary:



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[www.zdw-bydgoszcz.pl](http://www.zdw-bydgoszcz.pl)  
[rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl)

Wysokość po zamontowaniu 1100 mm,  
Długość L-2000 mm,  
Średnica rur pochwyty fi 48,3 mm  
Poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury fi 48,3  
Materiały: stal  
Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe  
Montaż: zabetonowanie w podłożu

Poz. 5. Ogrodzenie bariera szczelbionowa segment 100 cm

Dane techniczne - bariera wygradzeniowa U-11a rurowo prętowa fi 48 ZN ocynkowana ogniowo z wypełnieniem pionowym z pręta fi 10

Wymiary:

Wysokość po zamontowaniu 1100 mm,  
Długość L-1000 mm,  
Średnica rur pochwyty fi 48,3 mm  
Poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury fi 48,3  
Materiały: stal  
Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe  
Montaż: zabetonowanie w podłożu

e) RDW Toruń

Ad. 1. Bariera ma być wkopywana;

Ad. 2. Pochwyt - rura fi 60,3mm; szczelbelki z rur fi 20 mm; grubość ścianek 2mm;

Ad. 3. Wysokość 1500mm;

Ad. 4. Bariera ma być ocynkowana i malowana;

Ad. 5. Kolory barier żółty lub biało-czerwone - zamawianie ilości – wg KO - 80% żółte 20% biało-czerwone;

#### **Zapytanie nr 8:**

KO Toruń Tabela 2 poz. 21

Oklejenie lic tablic I znaków

Pytania:

1. Proszę o objaśnienie pozycji. Na czym dokładnie ma polegać zadanie Wykonawcy ?.

#### **Odpowiedź nr 8:**

Pozycja dotyczy wykonania na podkładzie z odpowiedniej folii lica typowego znaku kategorii A, B, C, D, E – który będzie naklejony przez zamawiającego.

#### **Zapytanie nr 9:**

KO Tuchola Tabela 2 poz. 1



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl  
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

Oklejenie lic tablic I znaków

Pytania:

1. Proszę o objaśnienie pozycji. Na czym dokładnie ma polegać zadanie Wykonawcy ?.

**Odpowiedź nr 9:**

Chodzi o oklejenie wybranego elementu na tablicy, gdy np. będzie jakaś zmiana.

**Zapytanie nr 10:**

KO Tuchola Tabela 2 poz. 3,

U-12, ogrodzenie segmentowe – błotołap, segment o wymiarach 200x100cm

Pytania:

1. Czy bariera ma być wkopywana, przy przykręcana do podłoża.
2. Proszę o podanie minimalnej średnicy rury oraz min. grubości ścianki rury z jakiej ma zostać bariera.
3. Proszę o podanie wymiarów panelu przeciwbłotnego
4. Elementy stalowe mają być ocynkowane, malowane, ocynkowane i malowane.
5. Proszę o podanie koloru bariery.

**Odpowiedź nr 10:**

Ad. 1. Bariera wkopywana.

Ad. 2. Ø 2” min. grubość ścianki 2 mm.

Ad. 3. 200x100cm.

Ad. 4. Ocynkowana i malowana.

Ad. 5. Szary, brązowy lub żółty.

**Zapytanie nr 11:**

KO Tuchola Tabela 2 poz. 10-14 ; KO Wąbrzeźno Tabela 2 poz. 10-14 ; KO Włocławek Tabela 2 poz. 10-15 i 20 ;

Proszę o sprecyzowanie wymagań odnośnie znaków aktywnych / diodowych. Podanie wymiarów oraz parametrów technicznych jakie oczekuje zamawiający.

Proszę o sprecyzowanie co dokładnie ma się składać na dostawę zasilania solarnego [panele, osprzęt, słupy do montażu zasilania, fundamenty) oraz podanie parametrów oraz wymiarów jeżeli w cenę ma być wliczony słup I fundament.

**Odpowiedź nr 11:**

a) RDW Włocławek

Znaki aktywne o wymiarach jak dla znaków z danej grupy. Zasilanie solarne znaku D-6 – w skład zasilania należy wliczyć panele i osprzęt. Słup wraz z fundamentem stanowi odrębną pozycję kosztorysową.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[www.zdw-bydgoszcz.pl](http://www.zdw-bydgoszcz.pl)  
[rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl)



b) RDW Wąbrzeźno

Poz. 10.

C-9, diodowe

Parametry techniczne:

Znak Drogowy C9 Podświetlany Led

Rozmiar: fi 800mm

Typ folii: II generacja

Podkład aluminiowy, stalowy, grubość blachy min. 1,5 mm, malowany proszkowo

Krawędzie podwójnie zaginane

Montaż: ogniwa fotowoltaiczne / inne odnawialne lub sieć 230V

Kolor diody: żółty

Ilość diod – 222 szt

Poz. 11.

U-6a, diodowe

Parametry techniczne:

Znak Drogowy U-6a Podświetlany Led

Rozmiar 750 x 500 mm

Typ folii: II generacja

Podkład aluminiowy, stalowy, grubość blachy min. 1,25 mm, malowany proszkowo

Montaż: ogniwa fotowoltaiczne / inne odnawialne lub sieć 230V, uchwyty montażowe krawędziowe

Kolor diody: żółty

Ilość diod – 90 szt

Poz. 12.

D-6, diodowe

Parametry techniczne:

Znak Drogowy D6 Podświetlany Led

Rozmiar: 900x900 mm

Typ folii: II generacja

Podkład aluminiowy, stalowy, grubość blachy min. 1,25 mm, malowany proszkowo

Montaż: ogniwa fotowoltaiczne / inne odnawialne lub sieć 230V

Kolor diody: żółty

Ilość diod – 315 szt

Poz. 13.

U-5c, diodowe

Parametry techniczne:

Znak Drogowy U-5c Podświetlany Led



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[www.zdw-bydgoszcz.pl](http://www.zdw-bydgoszcz.pl)  
[rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl)

Rozmiar: 300x900 mm

Typ folii: II generacja

Podkład aluminiowy, stalowy, grubość blachy min. 1,5 mm, malowany proszkowo

Montaż: ogniwa fotowoltaiczne / inne odnawialne lub sieć 230V

Kolor diody: żółty

Poz. 14.

Zasilanie solarne oznakowania aktywnego

Z uwagi na brak danych technicznych, Zamawiający wykreśla pozycję w kosztorysie ofertowym.

c) RDW Tuchola

Chodzi o znaki U-6a wym. 50 cm x 75 cm oraz znaki C-9 średnie, tylko same znaki bez osprzętu, słupów... itd.

**Zapytanie nr 12:**

KO Tuchola Tabela 2 poz. 22

Kategoria U-2

Pytania:

1. Proszę sprecyzować czy słupek ma być stalowy czy z PCV ?.

**Odpowiedź nr 12:**

Stalowy.

**Zapytanie nr 13:**

KO Tuchola Tabela 2 ;

Bariera drogowa U-14a typu SP-09 prosta (łata)

Pytania:

1. Proszę sprecyzować wymiary bariery.

**Odpowiedź nr 13:**

Standardowa, zgodnie z rozporządzeniem.

**Zapytanie nr 14:**

KO Wąbrzeźno Tabela 2 poz. 3 ; KO Żółdowo Tabela 2 poz. 3

U-12, ogrodzenie segmentowe – błotołap, segment o wymiarach 200x180cm

Pytania:

1. Czy bariera ma być wkopywana, przy przykręcana do podłoża.

2. Proszę o podanie minimalnej średnicy rury oraz min. grubości ścianki rury z jakiej ma zostać bariera.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[www.zdw-bydgoszcz.pl](http://www.zdw-bydgoszcz.pl)  
[rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl)



3. Proszę o podanie wymiarów panelu przeciwbłotnego
4. Elementy stalowe mają być ocynkowane, malowane, ocynkowane i malowane.
5. Proszę o podanie koloru bariery.

**Odpowiedź nr 14:**

a) RDW Wąbrzeźno

Poz. 3. Ogrodzenie U-12 segmentowe – błotołap segment 200x180 cm

Bariera chodnikowa przeciwbłotna (błotochron) z ekranem z poliwęglanu - 200 cm x 180 cm - typ A

Dane techniczne - bariera przeciwbryzgowa (błotochron) - typ A:

długość - 2000 mm (lub inna na życzenie),

wysokość - min. 1800 mm (nad gruntem 1100 mm),

rama główna bariery - rura fi 48,3 mm,


dolna poprzeczka - rura fi 48,3 mm,

wypełnienie - płyta z poliwęglanu komorowego o grubości 4 mm,

mocowanie płyty poliwęglanowej za pomocą 10 uchwytów,

ocynk + malowanie proszkowe - kolor (wg palety RAL - lub inny wybrany kolor),

sposób montażu - BETONOWANIE W GRUNCIE.

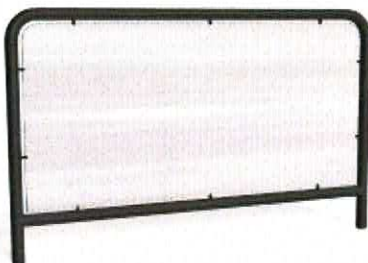

**Zapytanie nr 15:**

KO Wąbrzeźno Tabela 2 poz. 6 ; KO Włocławek Tabela 2 poz. 6

bariera typ olsztyński

Pytania:

1. Czy bariera ma być wkopywana, przy przykręcana do podłoża.
2. Proszę o podanie minimalnej średnicy rury oraz min. grubości ścianki rury z jakiej ma zostać bariera.
3. Proszę o podanie wymiarów dla bariery.
4. Elementy stalowe mają być ocynkowane, malowane, ocynkowane i malowane.
5. Proszę o podanie koloru bariery.

**Odpowiedź nr 15:**

a) RDW Włocławek

Ad. 1. Bariera wkopywana.

Ad. 2. Średnica rury to 48,3mm, gr. 3,2mm.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[www.zdw-bydgoszcz.pl](http://www.zdw-bydgoszcz.pl)  
[rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl)

Ad. 3. Szerokość 1500 mm wysokość całkowita 1600 mm wysokość elementu od poziomu posadowienia 1100 mm.

Ad. 4. Ocynkowane i pomalowane.

Ad. 5. Kolor żółty.

b) RDW Wąbrzeźno

Poz. 6. Bariera typ olsztyński

Dane techniczne - bariera wygradzeniowa typ olsztyński rurowa fi 48 ZN ocynkowana ogniowo

Wymiary:

Wysokość po zamontowaniu 1100 mm,

Długość L-1500 mm,

Średnica rur pochwyty fi 48,3 mm


Poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury fi 60,3

Kolor: żółty

Materiały: stal

Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe

Montaż: zabetonowanie w podłożu

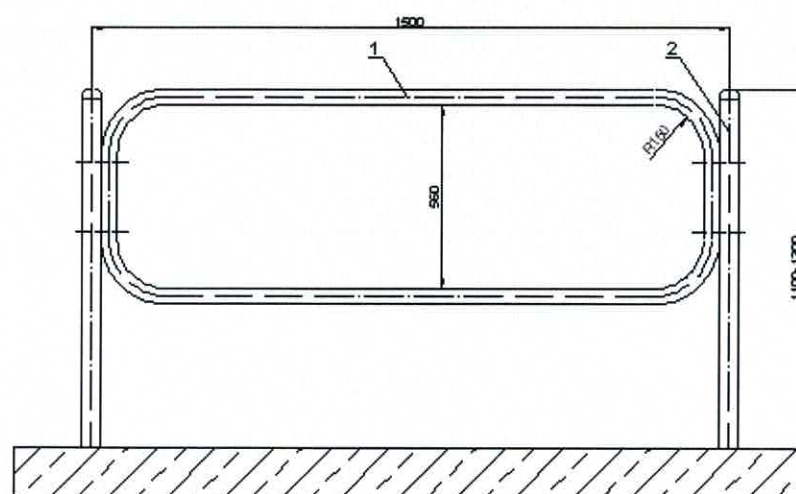

1 - rura  $\varnothing 48,3 \times 3,2$   
2 - rura  $\varnothing 60,3 \times 3,2$

### Zapytanie nr 16:

KO Wąbrzeźno Tabela 2 poz. 9 ; KO Włocławek Tabela 2 poz. 9

Ozdobne słupki chodnikowe

Pytania:

1. Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane słupki
2. Proszę o podanie wymiarów słupków



KUJAWY  
POMORZE



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

[www.zdw-bydgoszcz.pl](http://www.zdw-bydgoszcz.pl)  
[rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl)

**Odpowiedź nr 16:**

a) RDW Włocławek

Proszę o zastosowanie parametrów analogicznych jak dla RDW Wąbrzeźno.

b) RDW Wąbrzeźno

Poz. 9. Ogrodzenie stalowe ozdobne słupki chodnikowe segment 100 cm + 2 szt. słupki fi 60,3 ocynkowane ognioowo malowane na kolor szary (poprzeczki z płaskowników stalowych).



Powyższe wyjaśnienie SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.07.2020 r. nr 562348-N-2020, treści ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 21.07.2020 r. nr 540132008-N-2020, z dnia 23.07.2020 r. nr 540134606-N-2020 oraz z dnia 28.07.2020 r. nr 540138408-N-2020.

Termin składania i otwarcia ofert w tym postępowaniu określony w dziale XI pkt 2 i 4 SIWZ **nie ulega zmianie** tj.:

- termin składania ofert upływa w dniu **03.08.2020 r. godzina 8:45.**
- termin otwarcia ofert ustala się na **03.08.2020 r. godzina 9:00.**

DYREKTOR  
(1)  
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Odpowiedzi udzieliły poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich

Sporządził:  
Rafał Piłśniak – Specjalista  
tel. 56 688 13 73, e-mail: r.pilśniak@zdw-bydgoszcz.pl



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno  
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl  
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



