


Poziom porównawczy 60,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	71.57		71.49	71.50	71.38	70.96
Rzędna terenu istniejącego	70.90		70.80	70.70	70.55	70.55
Rzędna osi rurociągu [m]	69.70		70.29	70.30	70.38	69.30
Zagłębienie osi rurociągu	1.87		1.20	1.20	1.00	1.66
Odległości [m]		14,20	4,00	17,80	10,35	
Średnice, materiał	ś/c dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ2					
Długość trasy [m]	0,00	14,20	18,20	36,00	46,35	

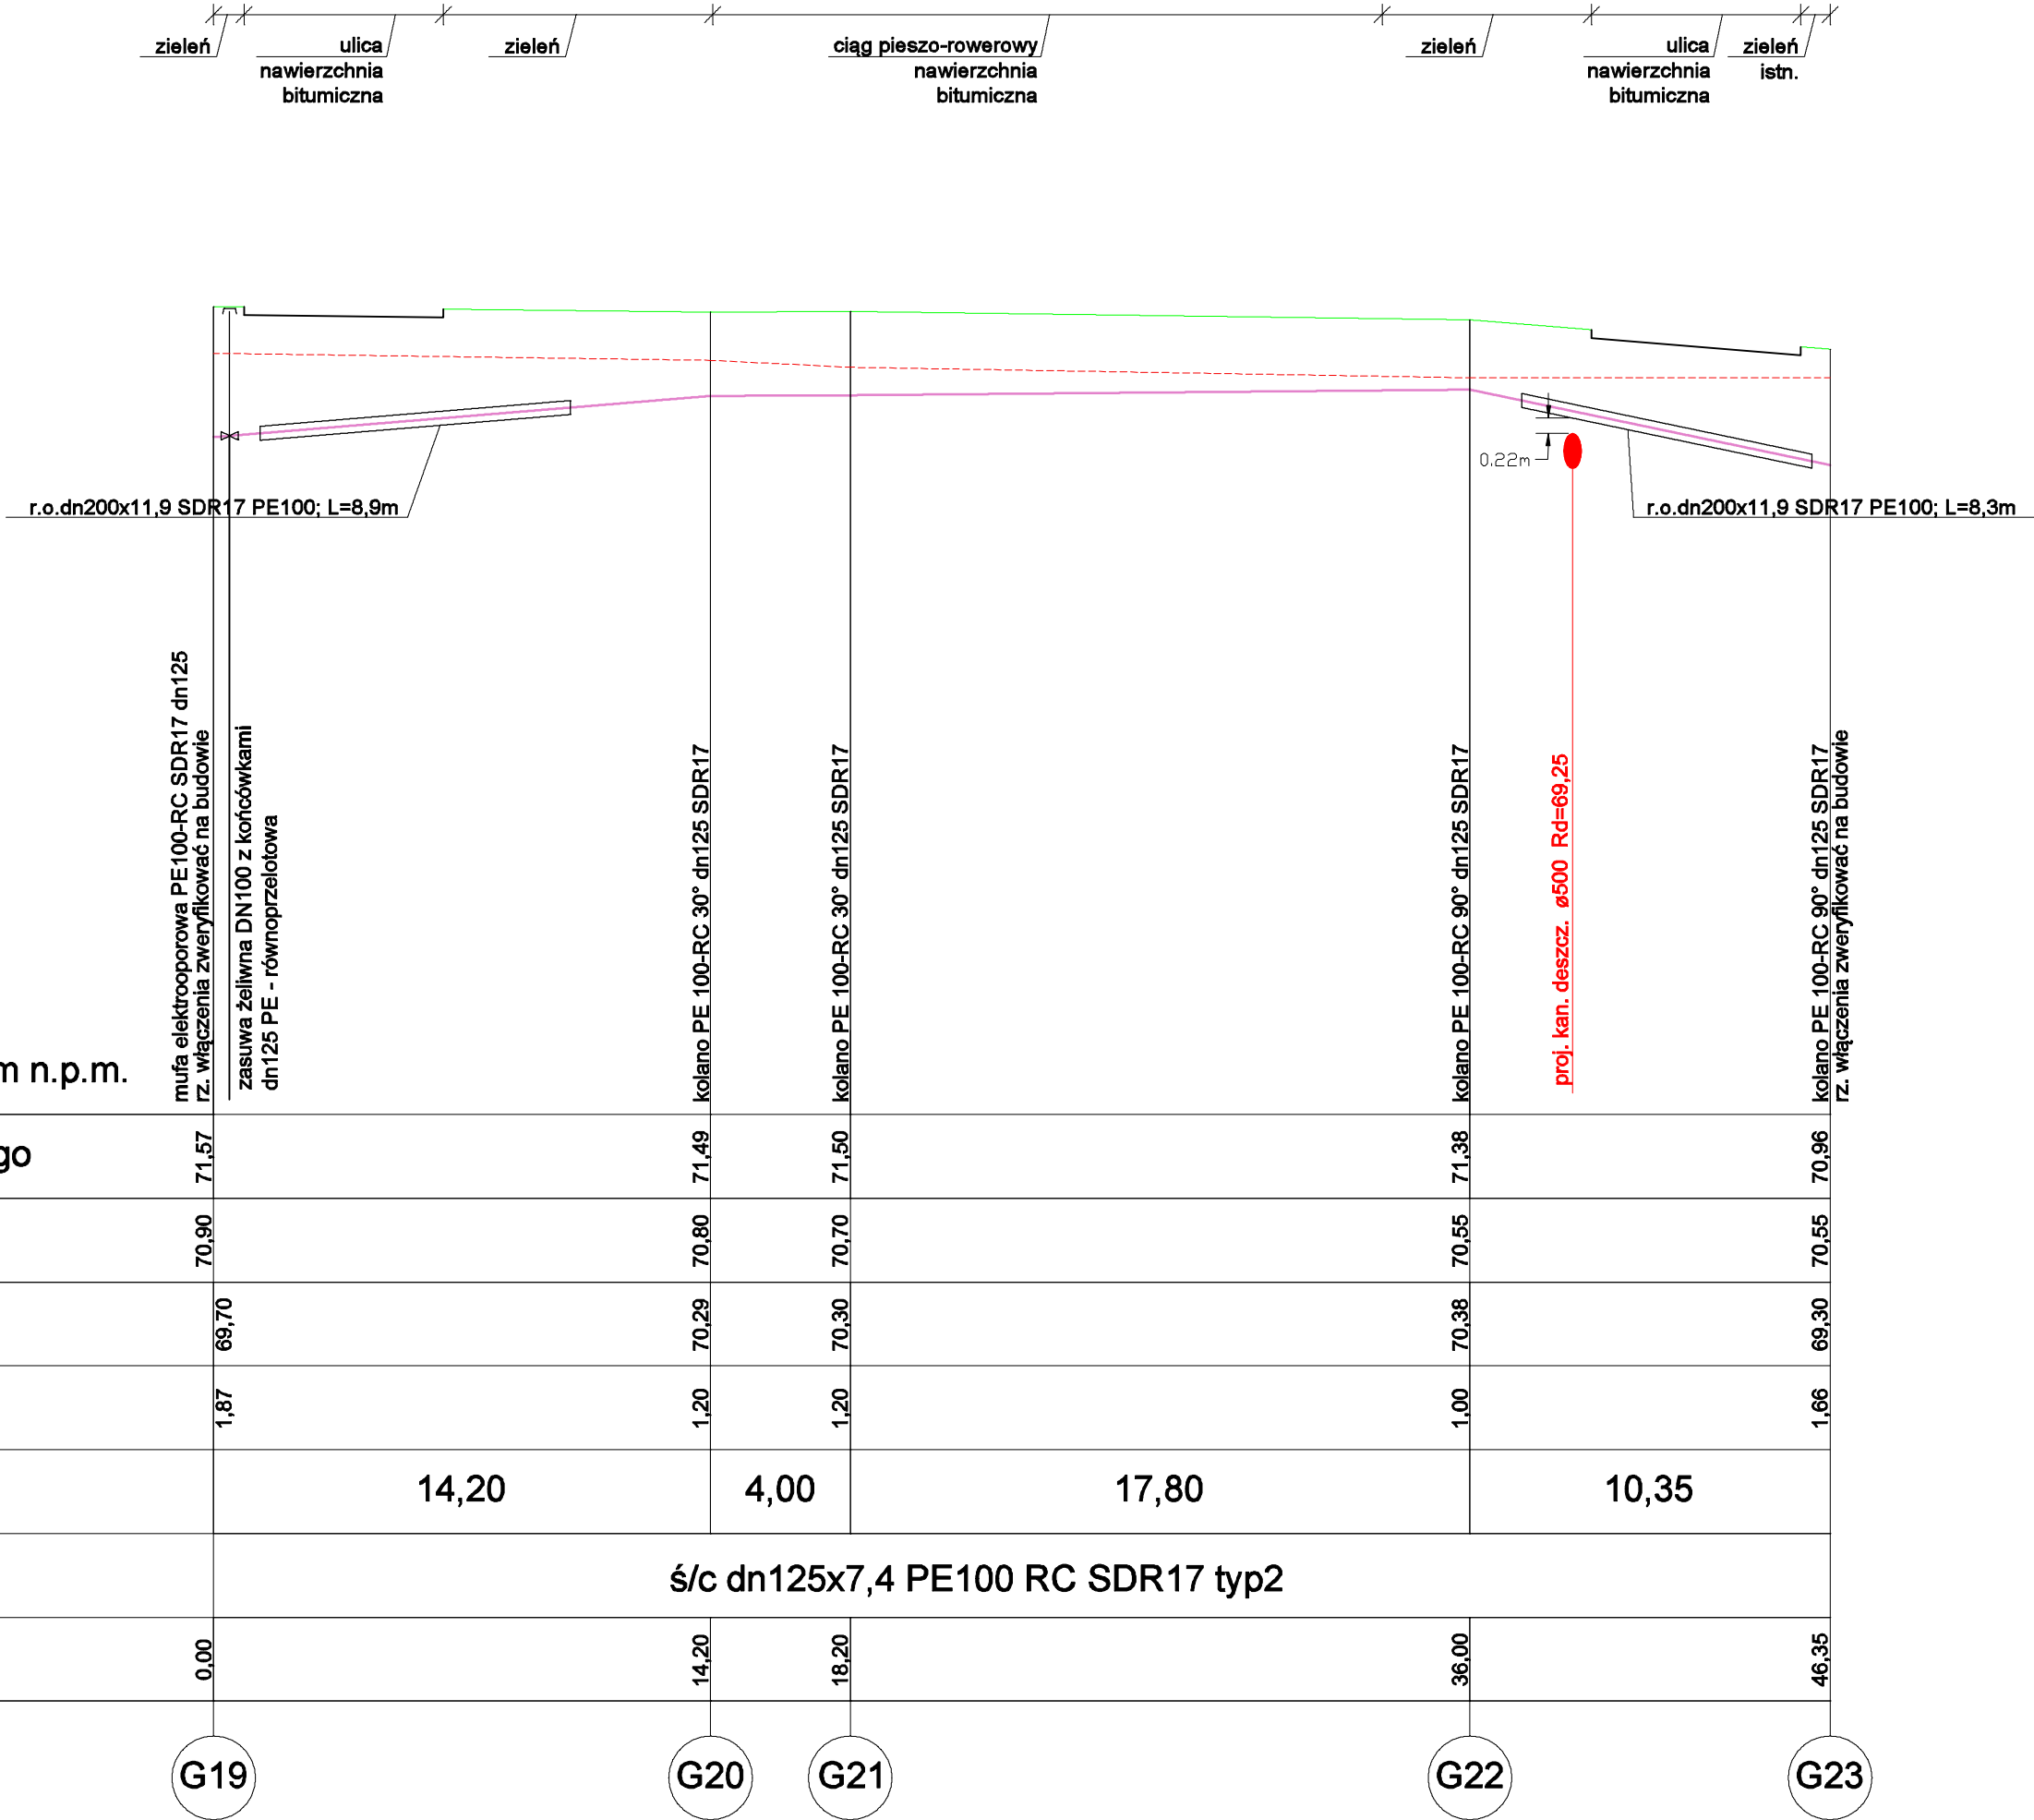

LEGENDA:

- teren projektowany
- teren istniejący
- projektowany gazociąg ś/c

UWAGA: Rzędne i parametry istniejących sieci należy zweryfikować na budowie.



BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE
PINKONCEPT
80-180 Gdańsk, ul. Wielkopolska 63/27; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 783-340-160; 791-204-410
NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ I GRONOWEJ W MSC. DĘBOGÓRZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWÓR			SANITARNA
PROJEKT WYKONAWCZY			08.2019
PROFIL GAZOCIĄGU Ś/C - G19-G23			1:100/200
PROJEKTANT: mgr inż. MAŁGORZATA SOŁTYSIAK-GNATOWSKA	SPECJALIZACJA SANITARNA NUMER UPRAWNIENIA: POM/0027/PBS/17	PODPIS:	Sg3.3
SPRZĄDZAJĄCY: mgr inż. ALICJA WARNEK-KURZYNOWSKA	SPECJALIZACJA SANITARNA NUMER UPRAWNIENIA: POM/0298/PBS/16	PODPIS:	