Opis oznakowania lamp:
h=5 m - wysokość słupa
w=2/1 m - długość wysięgnika
∠=15° - nachylenie oprawy drogowej
∠=x=10°,y=0° - nachylenie doświetlacza przejścia dla pieszych w osi x i y

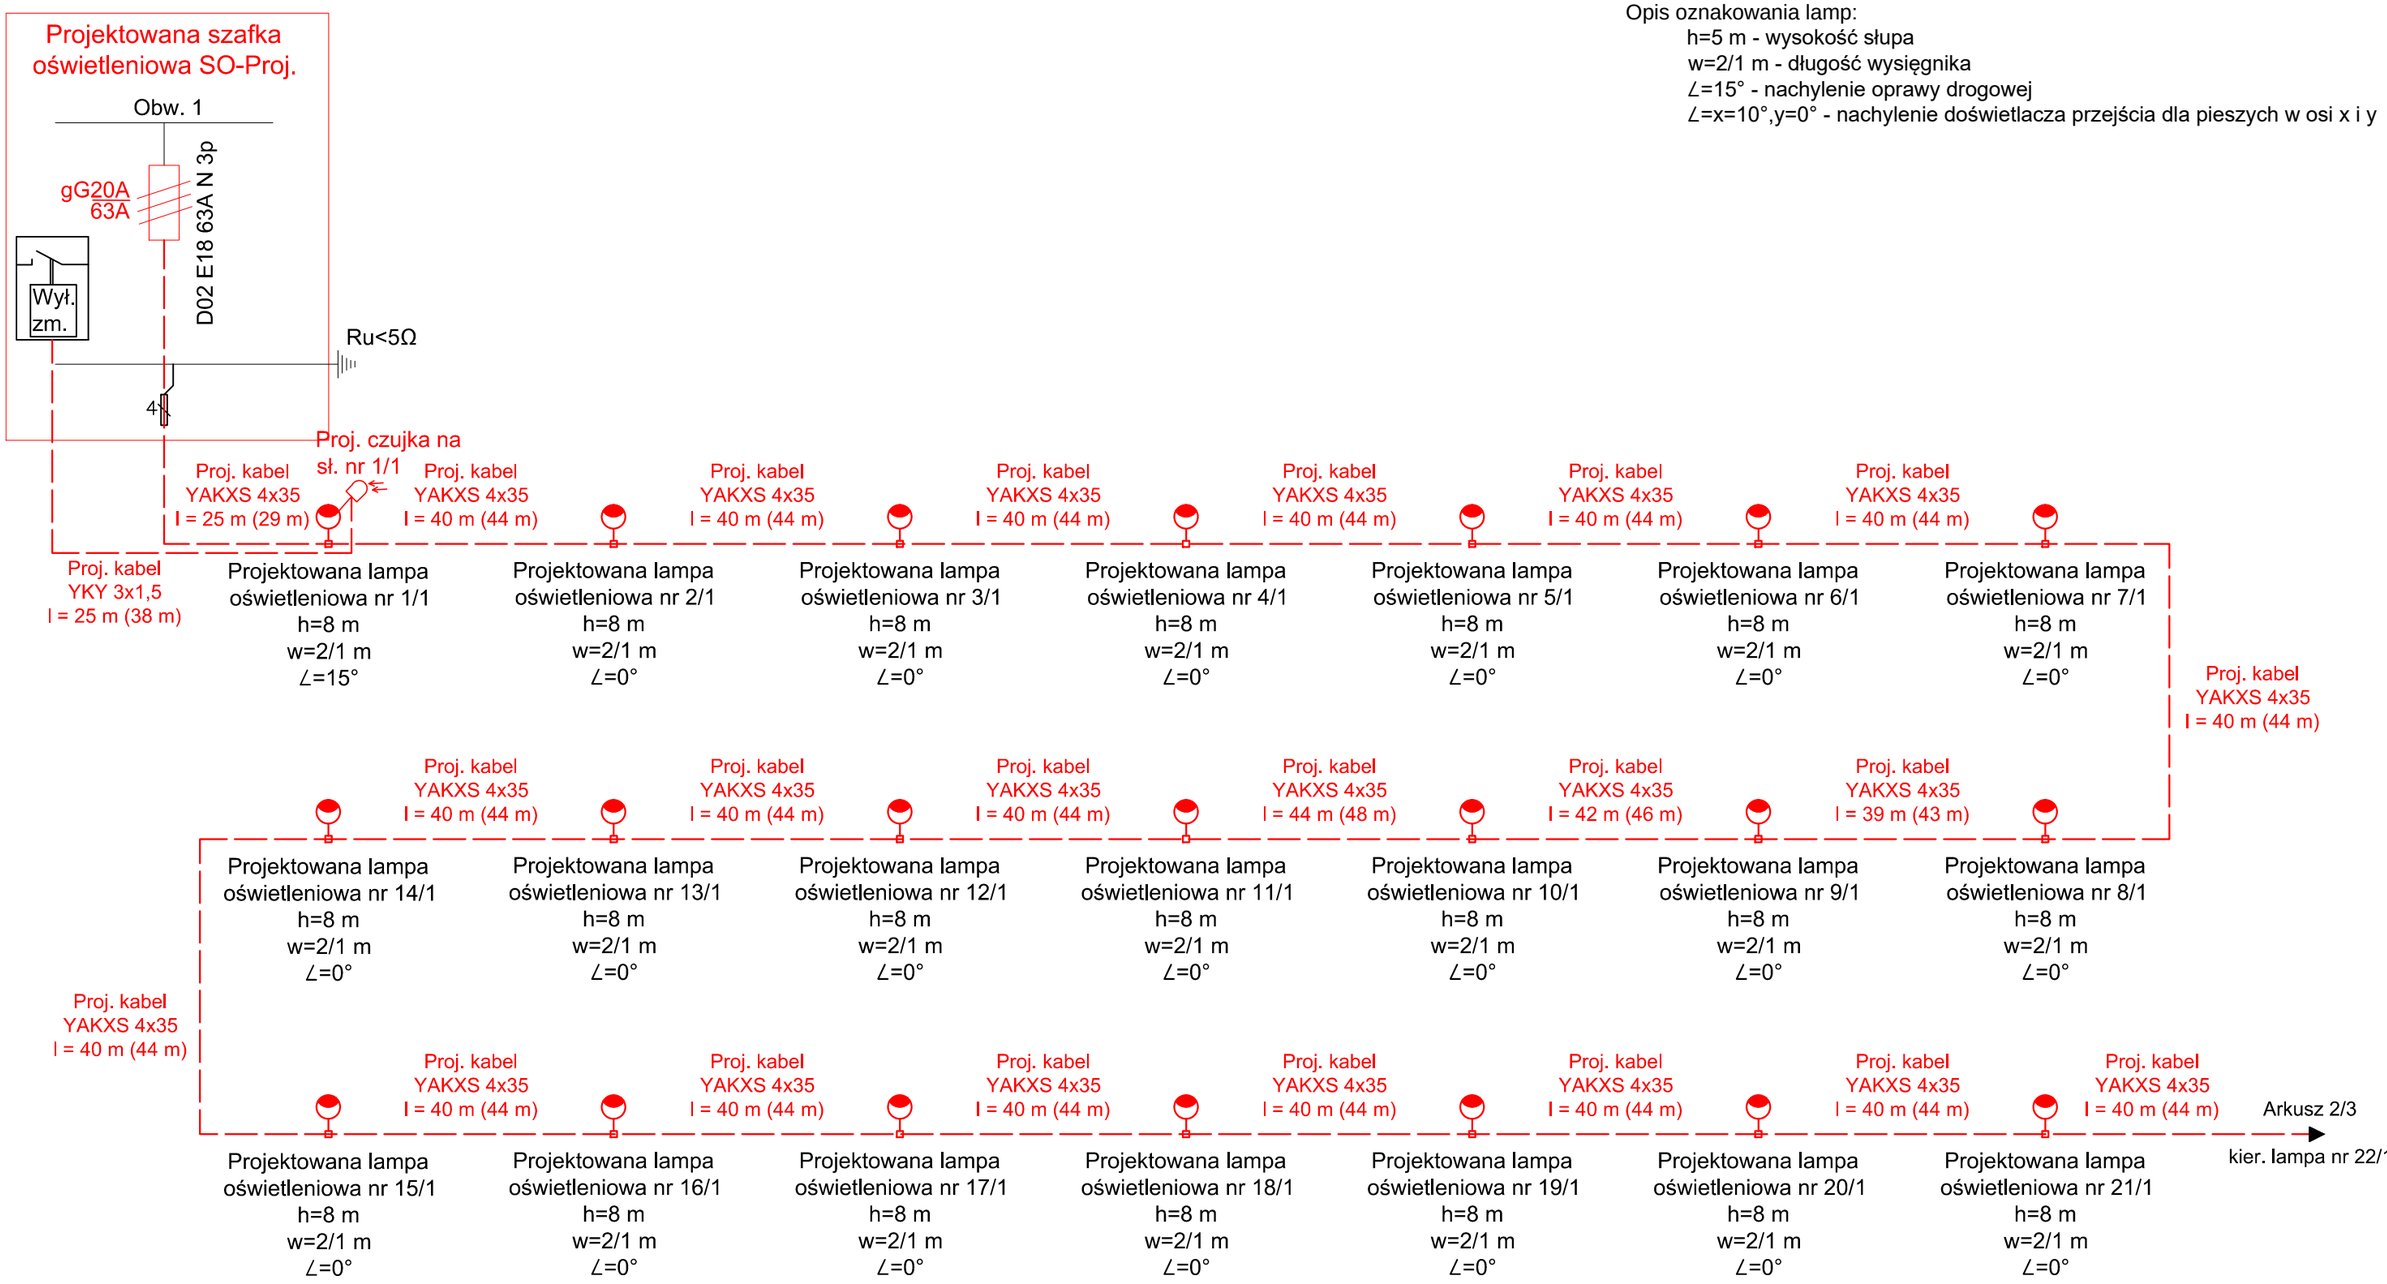

Uwaga:
- Wzdłuż nowoprojektowanych kabli należy układać bednarkę FeZn 25x4.
- Tabliczki słupowe wyposażyć w bezpieczniki topikowe gG6A (lub zabezpieczenie równoważne), stanowiące zabezpieczenie źródła światła.
- Oprawy oświetlenia drogowego należy montować na słupach o wysokości h=8 m przy zastosowaniu wysięgników o wysokości 1 m oraz długości i nachyleniu określonych na schematach. Oprawy doświetlające przejścia dla pieszych należy montować na słupach o wysokości h=5 m i nachyleniu określonym na schematach.
- Należy zastosować oprawy o parametrach nie gorszych, niżeli określone w obliczeniach fotometrycznych oraz w treści projektu.
- Dopuszcza się słupy niższe oraz zastosowanie wysięgników pod warunkiem zachowania wysokości montażu opraw zgodnie z wytycznymi.
- Projektowany kabel układać w rurach osłonowych w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym.
- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną infrastrukturę podziemną należy zabezpieczyć ją rurami osłonowymi.
- Projektowane kable układać w rurze osłonowej w miejscach oznaczonych.
- Numerację słupów uzgodnić na roboczo z Inwestorem.
- Zdemontowane oprawy oraz inne elementy lamp należy rozliczyć z ich właścicielem.
- Zbliżenia z elementami innych sieci wykonywać zgodnie z wytycznymi normy SEP-E-004.

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE
PINKONCEPT Sp. z o.o. Sp. k.
80-180 Gdańsk, ul. Wielkopolska 63/27; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 58 743 59 33; 58 743 59 34
NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396

NAZWA: BUDOWA ULICY CHMIELNEJ I GRONOWEJ W MSC. DĘBOGÓRZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWÓR	BRANŻA: ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 08.2019
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA - OŚWIETLENIE ULICY CHMIELNEJ, KIER. SUCHY DWÓR	ARKUSZ: Arkusz 1/3
PROJEKTANT: mgr inż. MICHAŁ CHMIELEWSKI / SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA NUMER UPRAWNIEŃ: POM/0186/PWOE/11 / PODPIS:	NUMER RYSUNKU: E4.1