


SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

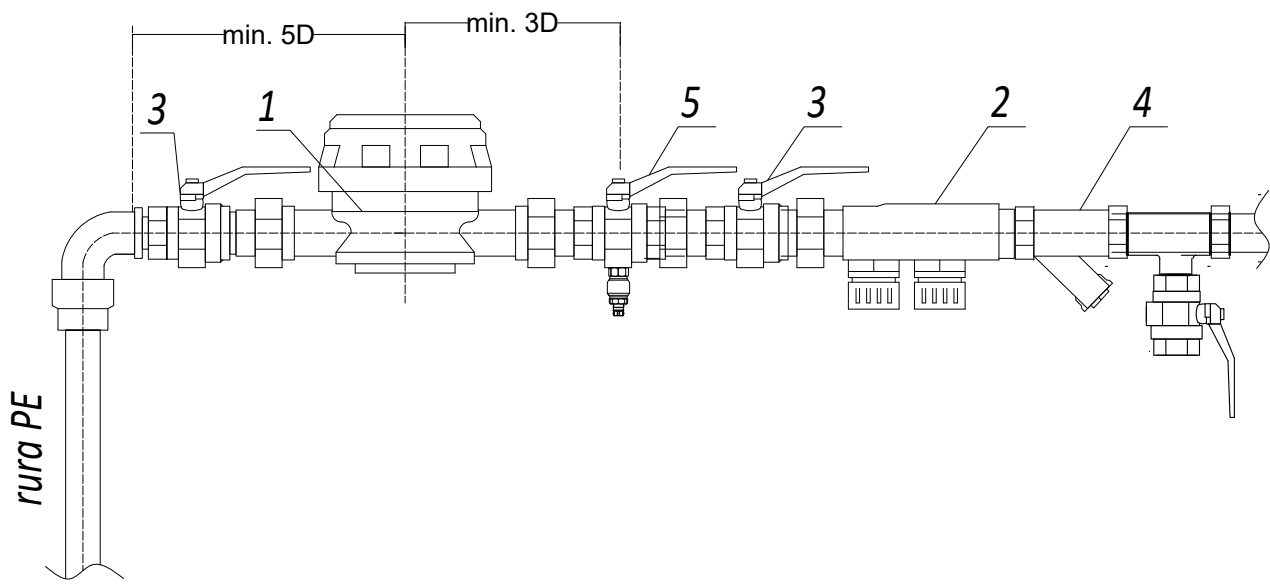

Oznaczenia	
1.	Wodomierz skrzydełkowy klasy C JS 32 DN32
2.	Zawór antyskażeniowy typ BA Ø40 mm
3.	Zawór kulowy Ø40 mm
4.	Filtr skośny Ø40 mm
5.	Zawór kulowy ze spustem Ø40 mm

Uwaga:
Zestaw wodomierzowy montować na konsoli

NAZWA INWESTYCJI	Budowa siedziby Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne polegającej na budowie budynku administracyjnego i budynku garażowego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowie parkingu, budowie podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o łącznej pojemności 200m3, budowa zbiornika nadziemnego retencyjno-odparowującego o pojemności do 100m3, budowa przyłącza wodociągowego, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i wodnej ppoż, doziemna instalacja oświetlenia zewnętrznego,doziemna policznikowa instalacja elektroenergetyczna		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES INWESTYCJI	Jednostka ewidencyjna: 180108_5 Ustrzyki Dolne obszar wiejski, dz. nr ew. 719/4, 559, 560/1, 560/2, 560/3, 561 , obr. Ustjanowa Górna Ustjanowa Górna, gm. Ustrzyki Dolne		BRANŻA: SANITARNA
NAZWA I ADRES INWESTORA	PGL LP Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne		DATA: 03.2021r.
			SKALA: NR RYS. - P/3
PRZEDMIOT RYSUNKU	Schemat zestawu wodomierzowego	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Pasiński	PDK/0274/POOS/13	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Pruc	PDK/0271/PWOS/13	