Profil sieci kanalizacji sanit. grawit.

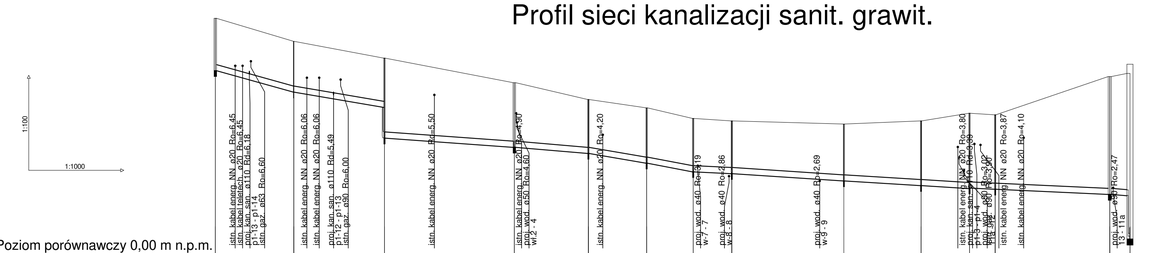

Poziom porównawczy 0,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	8,00		7,25		6,70		5,90		5,35		5,08		4,73		4,65		4,55		4,65		4,90		4,90		4,85		6,10		6,10		6,20
Rzędna terenu istniejącego	8,00		7,25		6,70		6,40		5,35		5,08		4,73		4,65		4,55		4,65		4,90		4,90		4,85		6,10		6,10		6,20
Rzędna dna kanału	6,30		5,60		5,10 4,10		3,80		3,60		3,28		3,00		2,94		2,70		2,55		2,45 2,47		2,43		2,26		2,22		2,22		2,22
Zagłębienie dna kanału [m]	1,70		1,65		1,60 2,60		2,10		1,75		1,80		1,73		1,71		1,85		2,10		2,45 2,43		2,42		3,84		3,98		3,98		3,98
Odległości [m]		25,64		29,66		42,38		24,30		19,05	15,19	12,68		36,52		25,27	15,89	8,42		37,32							6,69				
Średnice, materiał / Spadek		200×5,9 PVC_T	2,7 %	200×5,9 PVC_T	1,7 %	200×5,9 PVC_T	0,7 %	200×5,9 PVC_T	0,8 %	200×5,9 PVC_T	1,7 %	200×5,9 PVC_SL_T 1,8 %	200×5,9 PVC_T 0,5 %	200×5,9 PVC_T	0,7 %	200×5,9 PVC_T	0,6 %			200×5,9 PVC_T	0,5 %					PVC_T	0,6 %				
Długość trasy [m]	0,00		25,64		55,29		97,68		121,98		141,03		156,22		168,90		205,42		230,69		246,58		255,01		292,32		299,02				

S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 S-11 S-12 s12 T-1 S-13

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6	
Temat: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanit. dla m. Czymanowo gm. Gniewino	Faza: Projekt budowlany
Tytuł rys.: Profil sieci kanalizacji sanit. grawit.	Data: 09.02.2021
Inwestor: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. 84-250 Gniewino ul. Wejherowska 24	Skala: 1 : 1000/100
Projektant główny b. sanit. mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0023/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.	
Sprawdził b. sanit. mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ust. PB w specjal. instal. w zakresie sieci, inst.i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.	nr 6

Profil sieci kanalizacji sanit. tłocznej

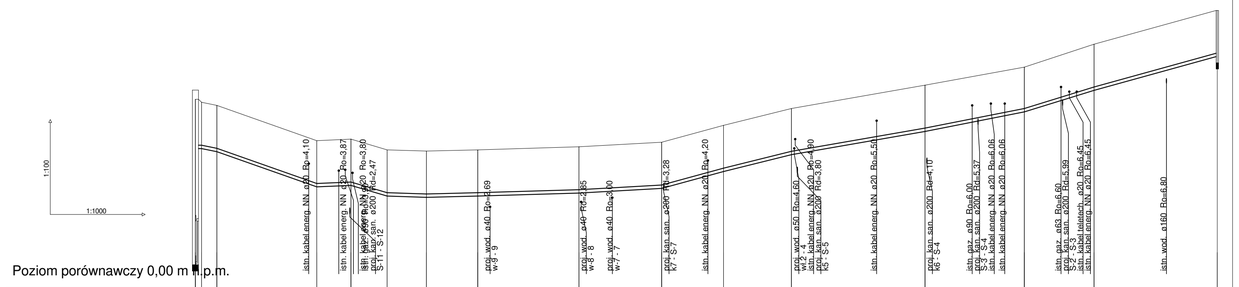

Poziom porównawczy 0,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	6,00		4,85		4,80		4,55		4,51		4,55		4,65		4,80		5,35		5,90		6,68		7,25		8,00		9,10					
Rzędna terenu istniejącego	6,00		4,85		4,80		4,55		4,51		4,55		4,65		4,80		5,35		5,90		6,68		7,25		8,00		9,10					
Rzędna dna kanału	0,80		3,35		3,40		3,05		3,01		3,05		3,15		3,30		3,85		4,40		5,16		5,80		6,50		7,60					
Zagłębienie dna kanału [m]	5,40		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,45		1,50		1,50					
Odległości [m]	2,02	4,95		32,66		11,22	11,81		12,89	16,80		33,05		27,01		20,17		22,13		43,57		32,42		22,82		40,23						
Średnice, materiał / Spadek	110×6,6 PE100_SDR17			3,5 %	PE100_SDR17 110×6,6		3,5 %	PE100_SDR17 110×6,6	0,3 %	PE100_SDR17 110×6,6	0,2 %	PE100_SDR17 110×6,6	0,3 %	PE100_SDR17 110×6,6	0,6 %	PE100_SDR17 110×6,6	2,7 %	PE100_SDR17 110×6,6	2,5 %	PE100_SDR17 110×6,6	1,7 %	PE100_SDR17 110×6,6	2,0 %	PE100_SDR17 110×6,6	3,1 %	PE100_SDR17 110×6,6	2,7 %							
Długość trasy [m]	0,00		39,63		50,85		62,66		75,56	92,35		125,40		152,41		172,58		194,72		238,29		270,71		293,53		333,76						

T-1 p1-1 p1-2 p1-3 p1-4 p1-5 p1-6 p1-7 p1-8 p1-9 p1-10 p1-11 SR-1

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6	
Temat: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanit. dla m. Czymanowo gm. Gniewino	Faza: Projekt budowlany
Tytuł rys.: Profil sieci kanalizacji sanit. tłocznej	Data: 09.02.2021
Inwestor: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. 84-250 Gniewino ul. Wejherowska 24	Skala: 1 : 1000/100
Projektant główny b. sanit. mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0023/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.	
Sprawdził b. sanit. mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ust. PB w specjal. instal. w zakresie sieci, inst.i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.	nr 7