



DS 5 - PIWNICA

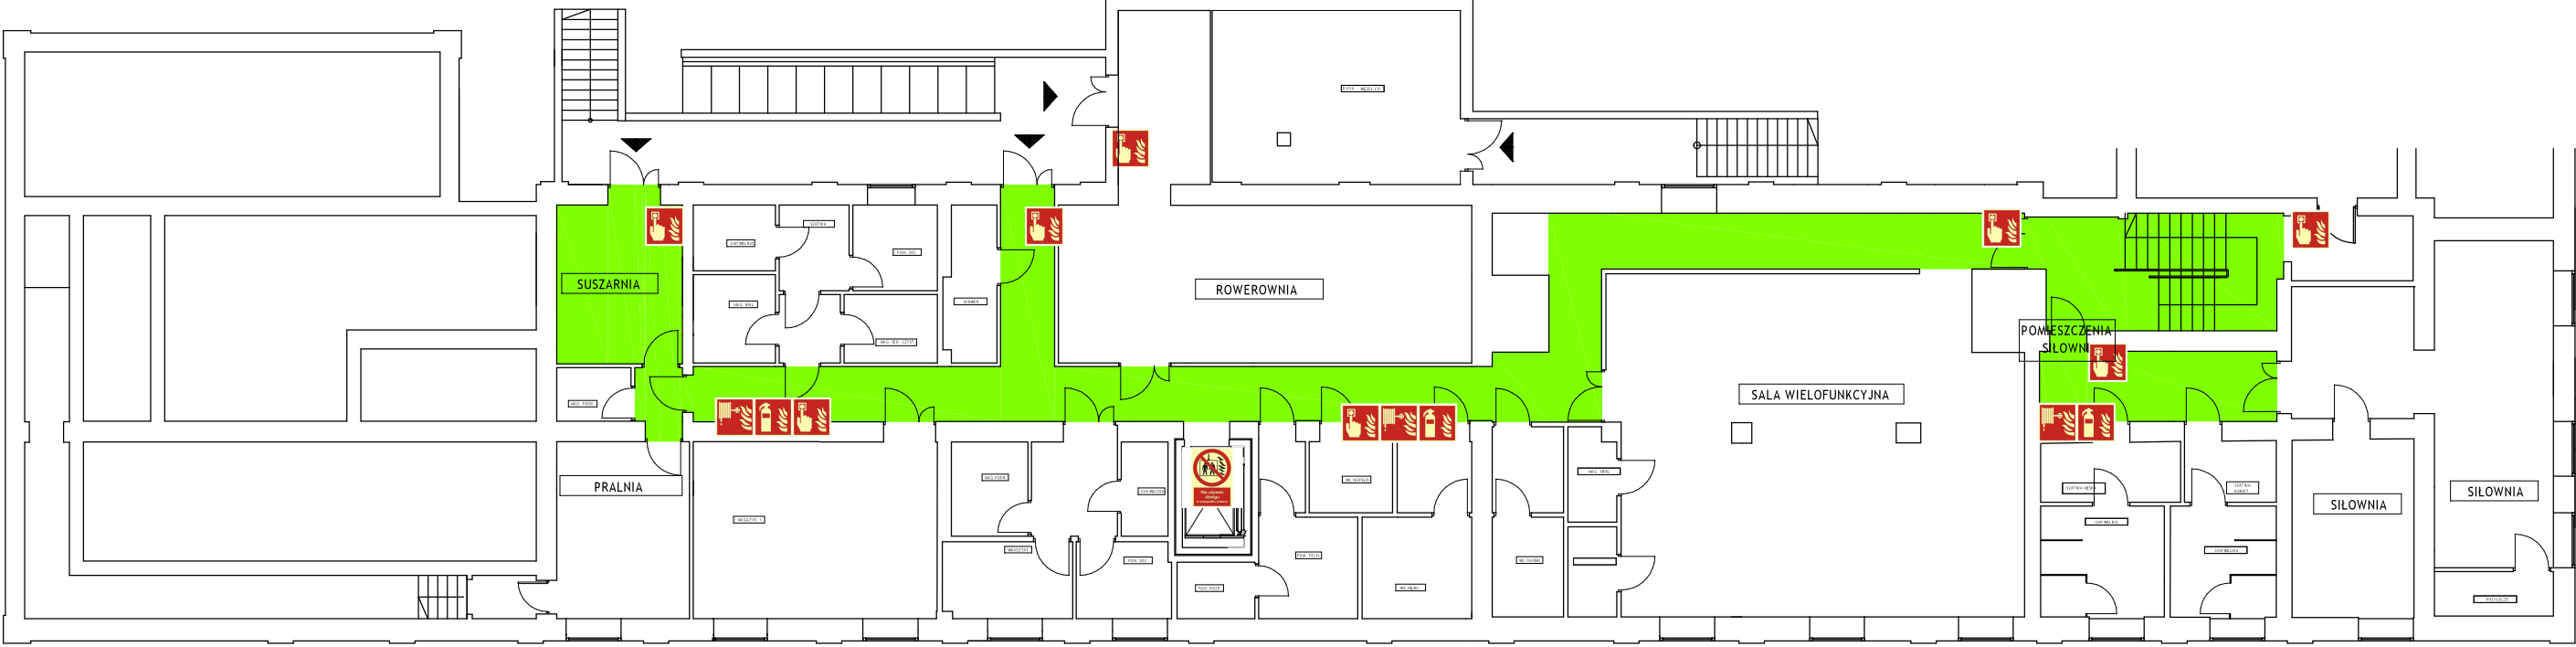

LEGENDA



GAŚNICA



HYDRANT WEWNĘTRZNY



PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU



RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY



URUCHAMIANIE KLAP DYMOWYCH



DROGA EWAKUACYJNA



ALARMOWY DOSTĘP

Wysokość budynku - 21,32 m	
Odległość od innych budynków w opisie	
Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ZL I + ZL III	
3 Strefy pożarowe - o powierzchni 545,44 m ² , 3240,25 i 252,18 m ²	
Przewidywana liczba stałych użytkowników - 360 osób	
OBIEKT / ADRES:	
DOM STUDENCKI nr 5 ul. Wyspiańskiego 7, 80-434 Gdańsk	
DATA:	23.10.2020
BRANŻA:	OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
NAZWA RYSUNKU:	
RZUT PIWNICY Rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego i ewakuacja	
AUTOR:	mgr inż. poż. LESZEK KOWNACKI
PODPIS:	