


Legenda

	Złącze kablowe
	Tablica rozdzielcza instalacji elektrycznych-TW2
	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP44
	Gniazdo wtykowe 400V, 16A/Z, IP44
	Oprawa oświetlenia podstawowego- nastropowa/kinkiet
	Oprawa oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego ze źródłem światła LED, wyposażona w inwerter zapewniający podtrzymanie zasilania przez min. 1h od zaniku napięcia zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne zapewnić powinny średnie natężenie oświetlenia na poziomie drogi ewakuacyjnej E _{min} =1lx
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego-kierunkowego ze źródłem zasilania LED, czas podtrzymania zasilania – min. 1h
	Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu na ścianie typu LED, czas podtrzymania 1h, IP65 przeznaczona do pracy w temp. +20°C –40°C



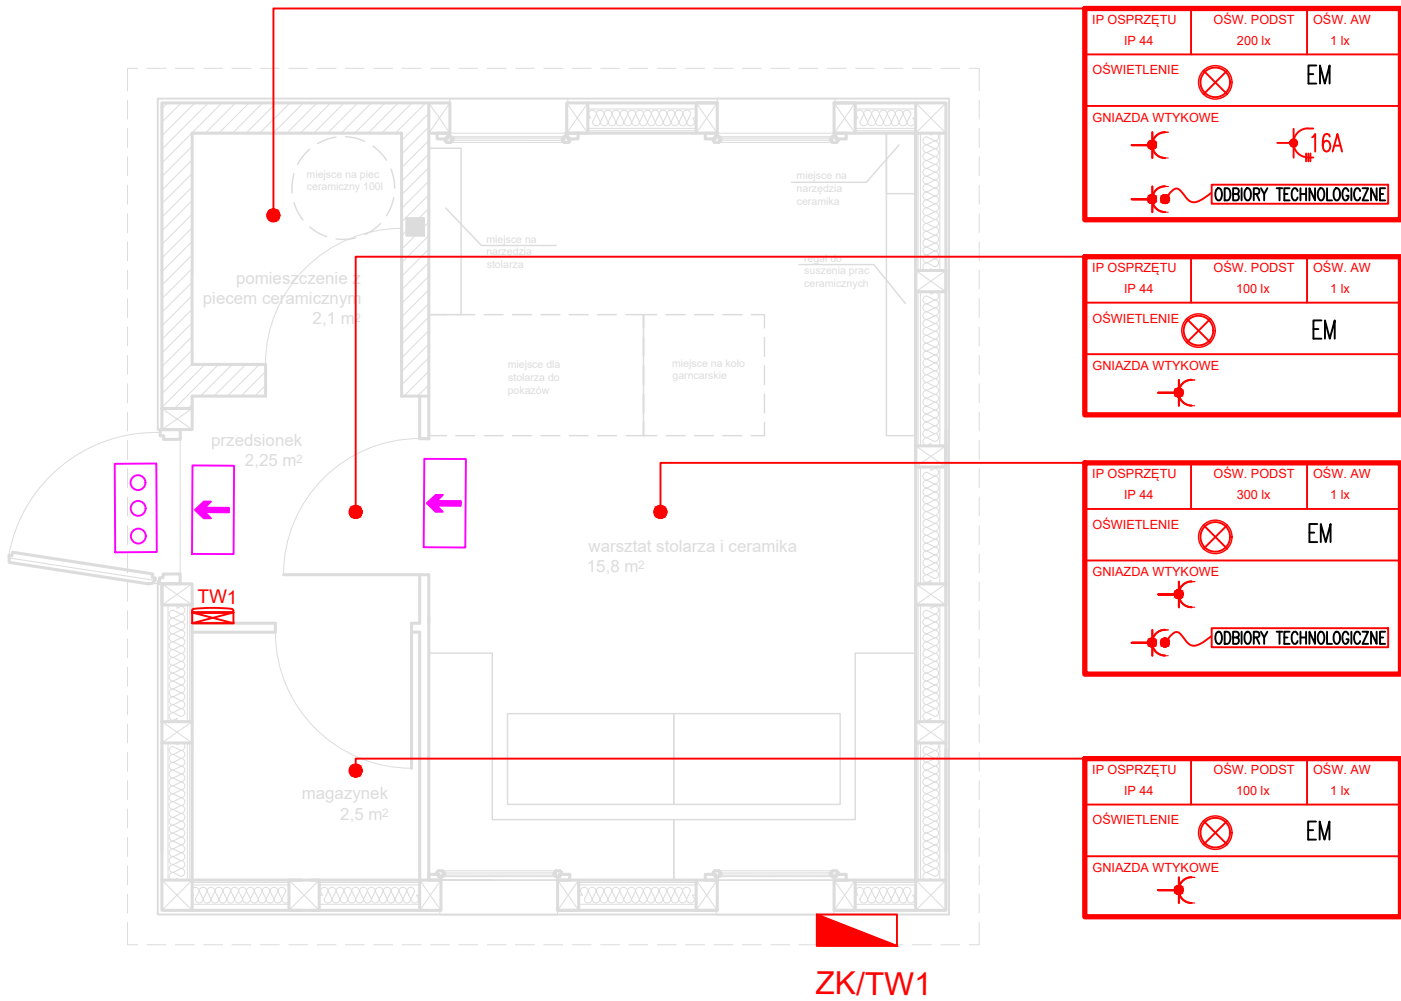

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza
Parafialna 16 Wrocław
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

inwestor: **Urząd Miejski w Strzegomiu**
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

współpraca: **mgr inż. arch. Alicja Zgraja**

PROJEKT BUDOWLANY –nazwa i adres obiektu budowlanego:
wiatrak prochowy,
obszar zieleni publicznej - park „Fort Gaj”
AM 0003, obręb Śródmieście
dz. nr 1022 i 1090

tytuł rysunku: **STOLARNIA- INSTALACJE ELEKTRYCZNE** skala: **1:50** data: **24.07.2018**
nr rysunku: **9/E**

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
specjalność: instalacyjno inżynieryjna – instalacje elektryczne **mgr inż. Krystyna Stanlik upr. 172/DOŚ/2011**

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI
specjalność: instalacyjno inżynieryjna – instalacje elektryczne, sieci elektryczne **mgr inż. Maria Pawlik upr. 255/81/WBPP**

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej **dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP**

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej **dr inż. arch. Anna Małachowicz nr upr. 54/DSOKK/2011**

podpis: _____

podpis: _____