


ROZDZIELNICA TE  
Pi=38,7 kW  
kj = 0,7  
Pz=12,39+0,7\*21=27,09 kW  
IB =42 A

Tablica	TE																					
Odpytyw	01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Nazwa	Zasilanie	Rozdzielnica 1TE	Ochrona przeciwprzepięciowa	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Gn. wtycz. 1-faz	Gn. wtycz. 1-faz	Gn. wtycz. 1-faz	Kocioł gazowy	Brama garażowa	Brama garażowa	Gnizado 3f	Gnizado 3f	Gn. wtycz. 1-faz	Aparat grzewczy	Aparat grzewczy	Syrena 3-faz	Kontrola faz na zasileniu syreny alarm.	System ster. alarmow. np. DPS-50	Rozdzielnica zasilająca kotłowni	GPD	
Pom. nr				R0/4-0/7	R0/1-0/3 klatka sch.	R0/4-0/5	R0/6;0/7	R0/3	R0/7	-		R0/3	R0/4	podgrzewacz wody R0/5	wentylacyjny	wentylacyjny						

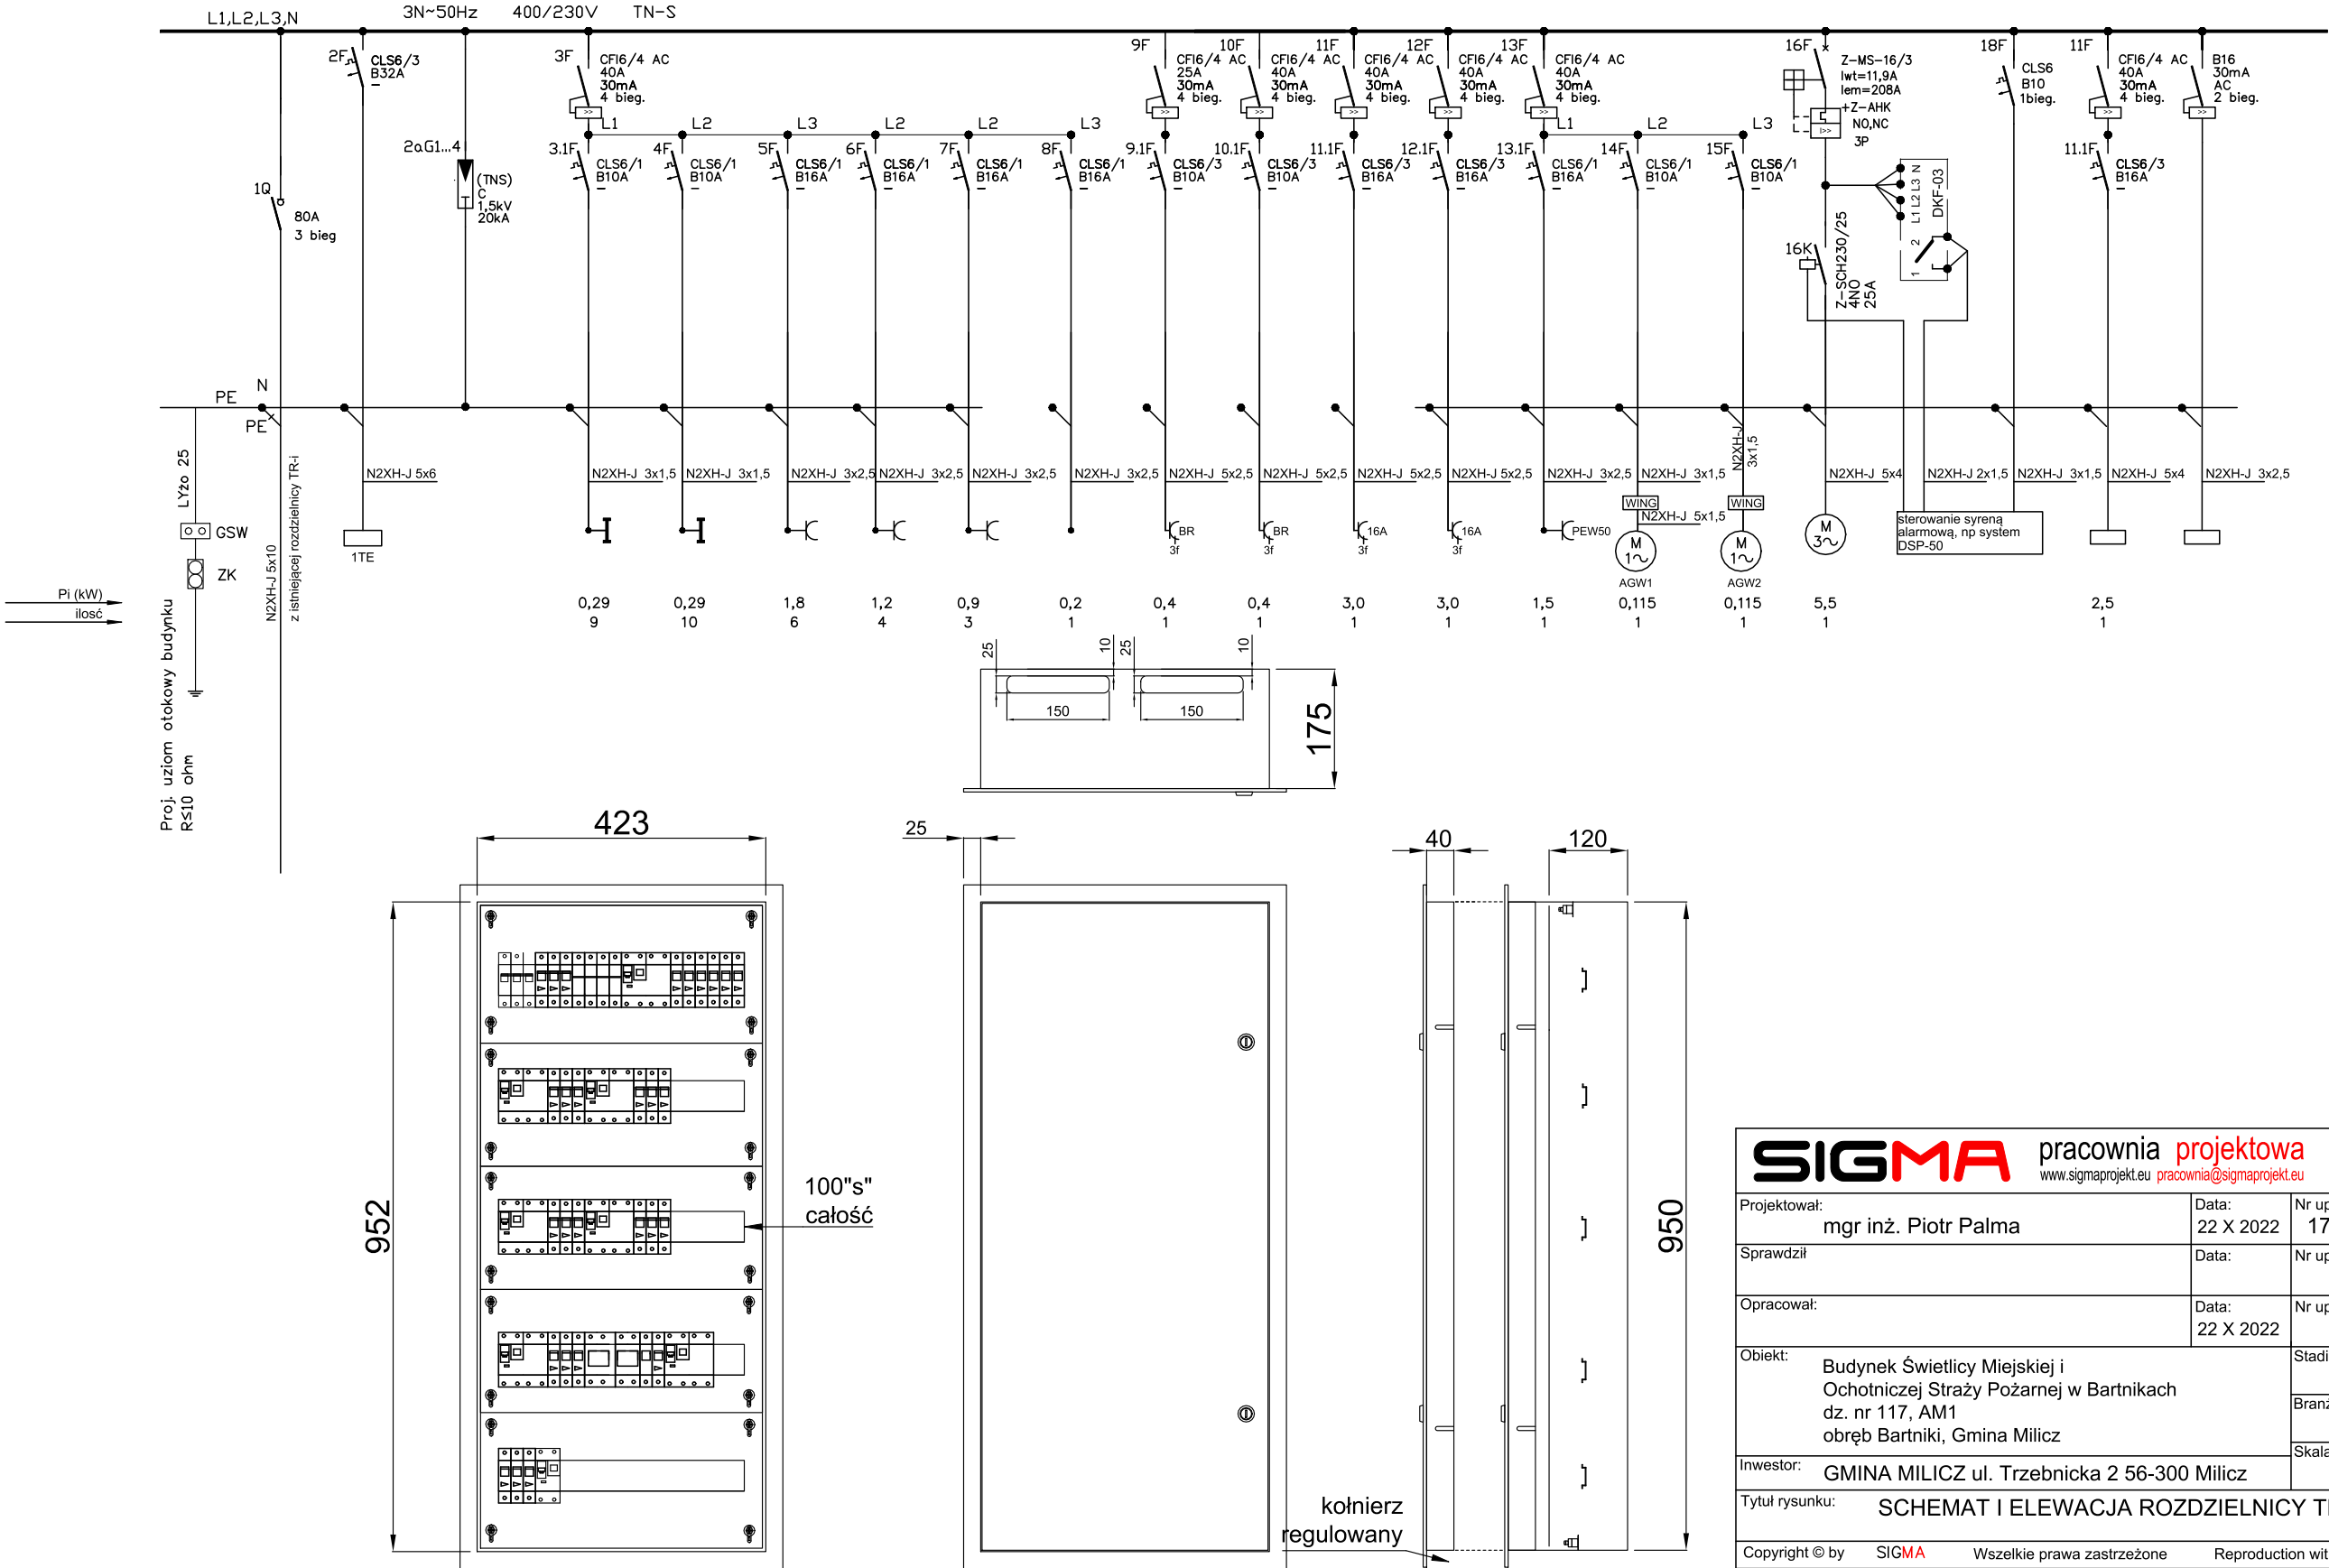

<b>SIGMA</b> pracownia projektowa www.sigmaprojekt.eu pracownia@sigmaprojekt.eu		ul. Wrocławska 2a, 56-300 Milicz architekt Piotr Musielak 601305335	
Projektował: mgr inż. Piotr Palma	Data: 22 X 2022	Nr upraw.: 176/DOŚ/15	Podpis:
Sprawdził	Data:	Nr upraw.:	Podpis:
Opracował:	Data: 22 X 2022	Nr upraw.:	Podpis:
Obiekt: Budynek Świetlicy Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach dz. nr 117, AM1 obręb Bartniki, Gmina Milicz		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
		Branża:	
		Skala:	
Inwestor: GMINA MILICZ ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz			Nr rys.: E2
Tytuł rysunku: SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNICY TE			Index.:
Copyright © by SIGMA Wszelkie prawa zastrzeżone Reproduction without permission is prohibited			