


ROZDZIELNICA
 GŁÓWNA
 BUDYNKU

ISTNIEJĄCY ROZŁĄCZNIK
 BEZPIECZNIKOWY
 160A
 (DOSTOSOWAĆ ODPIŁYW DO NOWYCH
 WARUNKÓW ZASILANIA)

Obecnie poprowadzony jest kabel
 5x35mm²
 Należy dostosować zasilanie do nowych potrzeb

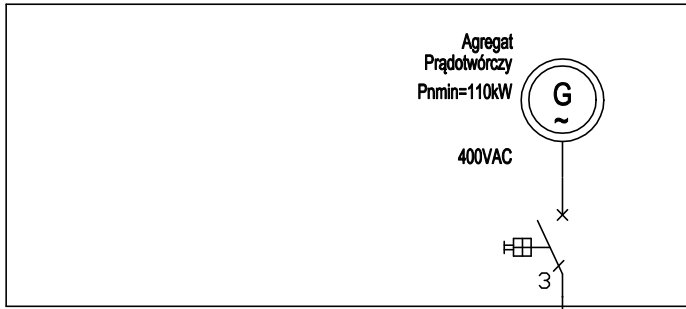


Istniejąca rozdzielnica UPS

Cześć nowa
 rozbudowa
 dodatkowa obudowa
 z aparaturą


Cześć istniejąca -
 brak miejsca
 na dodatkowe
 aparaty

Skrzynka z rozłącznikiem
 do przyłączenia przewodnego
 agregatu
 Zabudowana na ścianie
 przed wejściem do
 pomieszczenia UPS



ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICZY DLA
 POTRZEB PRZYŁĄCZENIA NOWEGO UPS I
 AGREGATU PRĄDOWŁÓCZEGO

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA ZASILANIA UPS

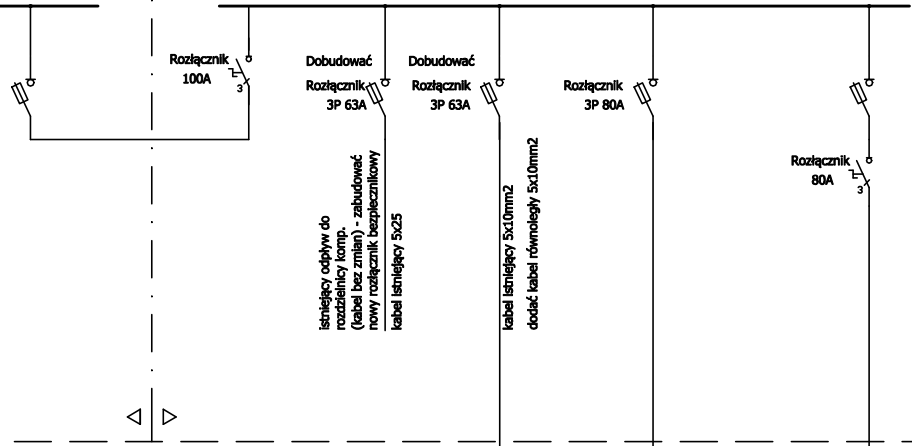

UWAGA:
 Przewidzieć 30% wolnego miejsca na
 dobudowę aparatów

