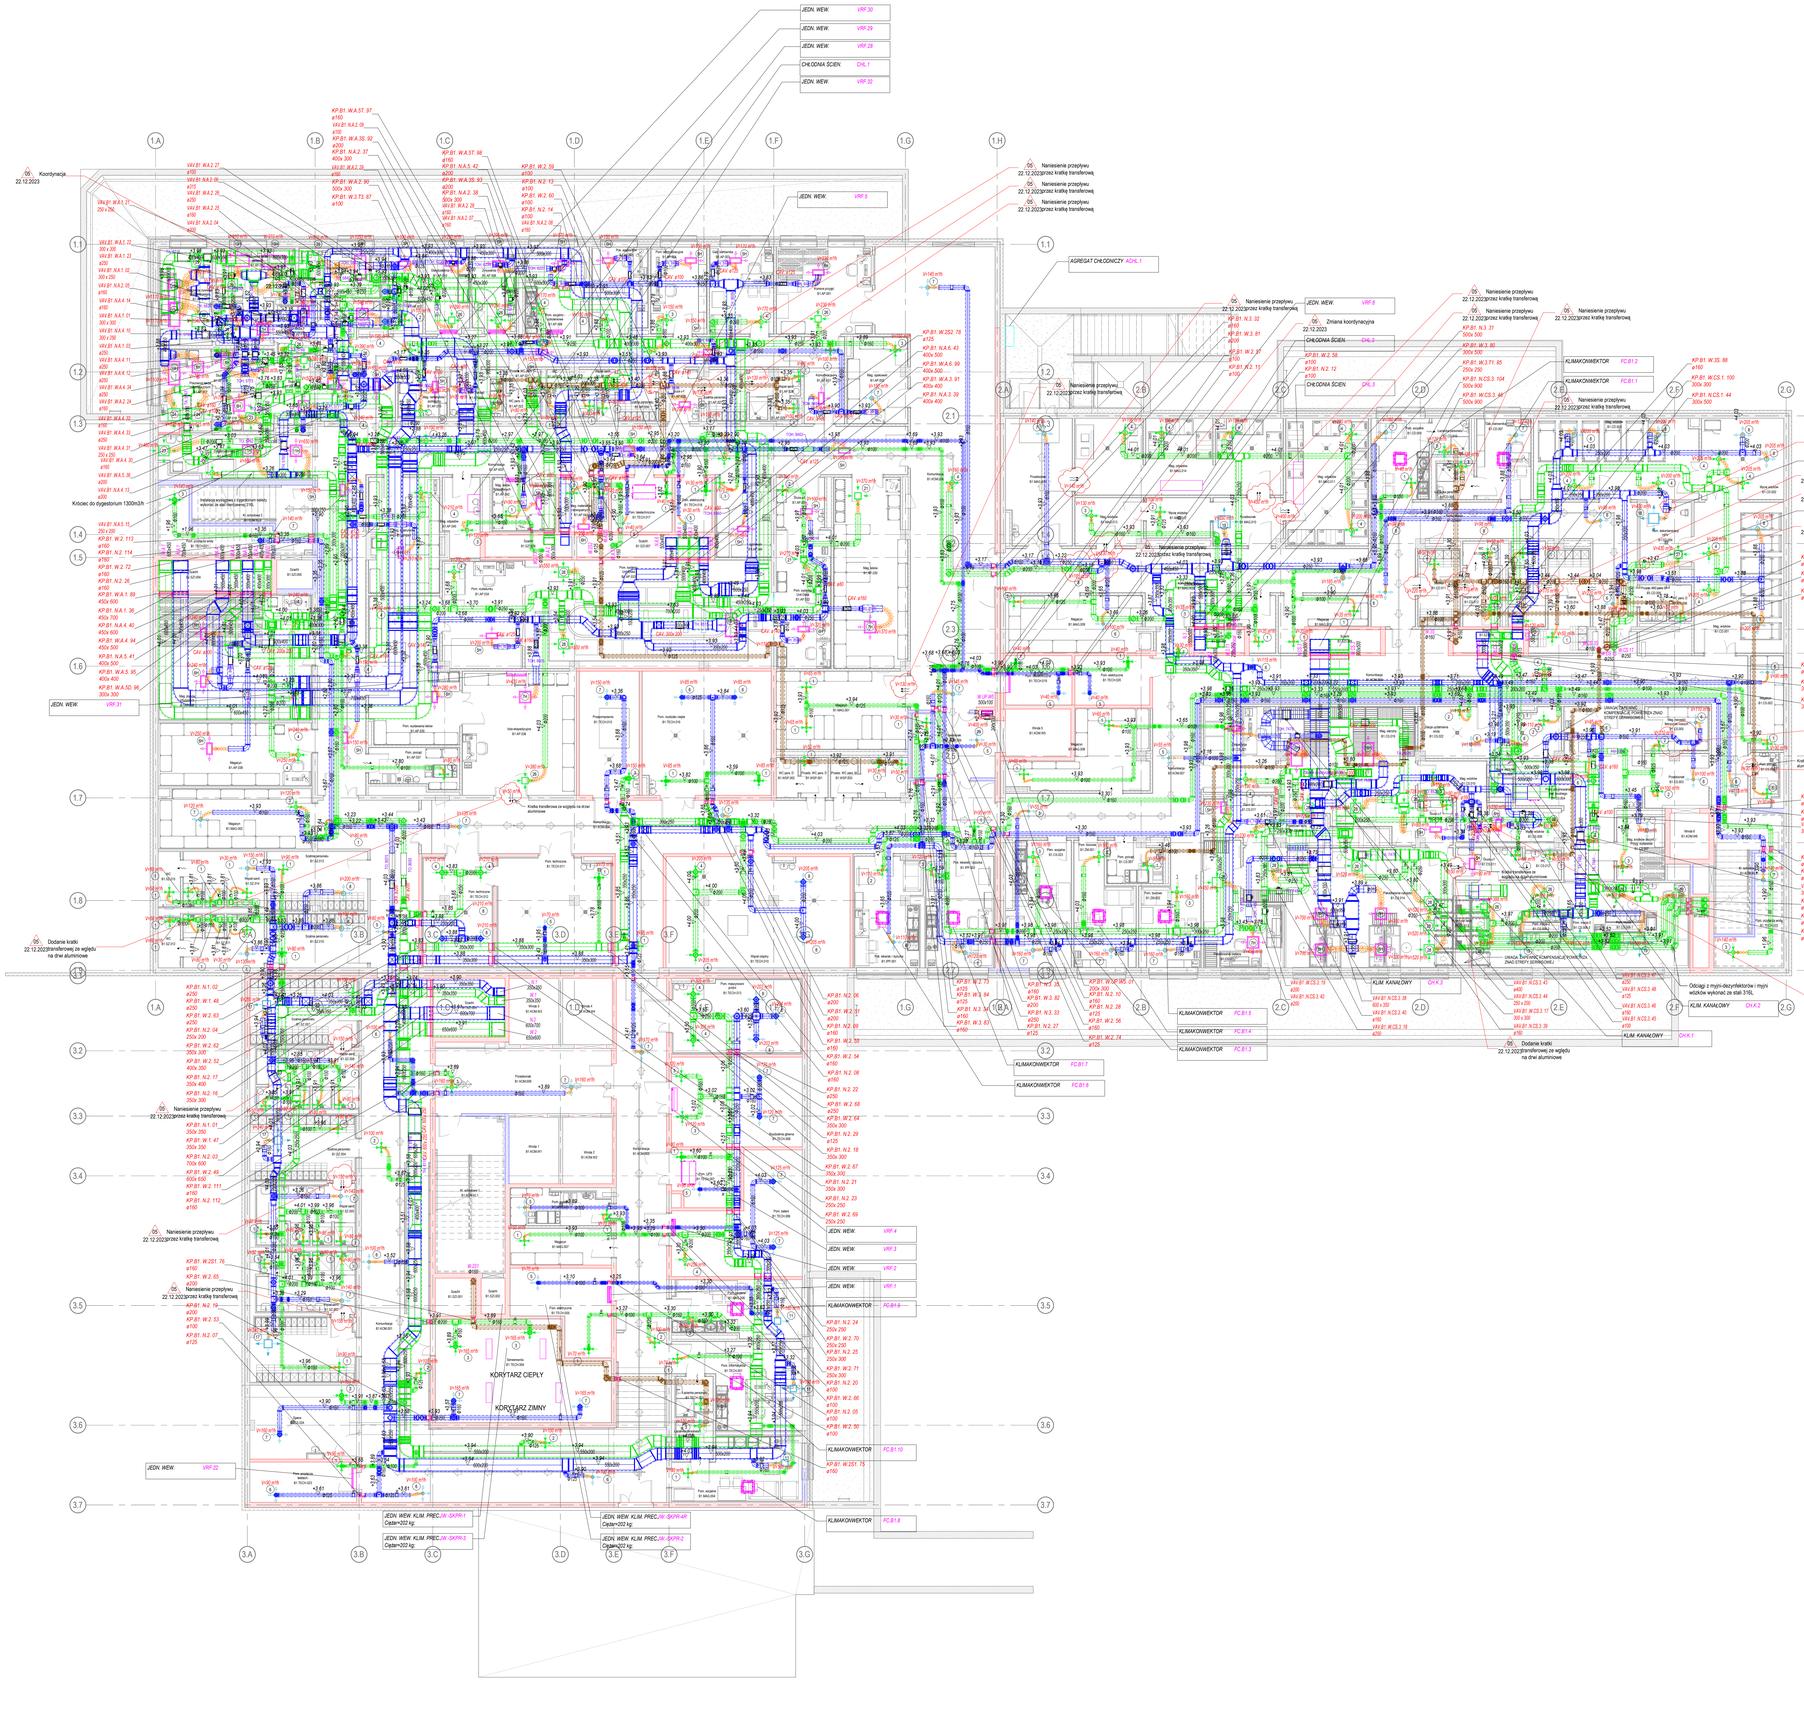

LEGENDA

1 Wentylacyjny zawór wywiewny 1/100
2 Wentylacyjny zawór wywiewny 1/125
3 Wentylacyjny zawór wywiewny 1/160
4 Wentylacyjny zawór wywiewny 1/200
5 Nawiewnik okrągły 1/100
6 Nawiewnik okrągły 1/125
7 Nawiewnik okrągły 1/160
8 Nawiewnik okrągły 1/200
9 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/125
10 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/125
11 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/160
12 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/160
13 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/200
14 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/200
15 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/250
16 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/250
17 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/315
18 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/315
19 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/400
20 Nawiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/400
21 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/200
22 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/250
23 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/250
24 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/300
25 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/300
26 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/350
27 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/350
28 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/400
29 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/400
30 Wywiewnik wirowy przelotowy z oziębianą akrylową rozprężną, bez przepustnicy, z kołnierzem okrągłym 1/500
19 Nawiewnik perforowany przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym przelotowym 300x100, wymiar - 600x300
29 Nawiewnik perforowany przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym przelotowym 600x100, wymiar - 600x300
39 Nawiewnik perforowany przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym przelotowym 600x200, wymiar - 600x300
49 Nawiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym przelotowym 300x100, wymiar - 600x300
59 Nawiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym przelotowym 600x100, wymiar - 600x300
69 Nawiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym przelotowym 600x200, wymiar - 600x300
74 Nawiewnik perforowany przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 625, wymiar - 600x600
84 Nawiewnik perforowany przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 675, wymiar - 600x600
99 Nawiewnik perforowany przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 450x150, wymiar - 600x600
109 Nawiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 525, wymiar - 600x600
119 Nawiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 675, wymiar - 600x600
129 Nawiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 450x150, wymiar - 600x600
139 Nawiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 450x150, wymiar - 600x600
149 Nawiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 450x150, wymiar - 600x600
154 Wywiewnik perforowany przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 625, wymiar - 600x600
164 Wywiewnik perforowany przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 675, wymiar - 600x600
174 Wywiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 525, wymiar - 600x600
184 Wywiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 675, wymiar - 600x600
194 Wywiewnik dyszowy przelotowy ze akrylową rozprężną, z filtrem H14, z uszczelką gumową, z pomiarem różnicy ciśnień z kriotzem bocznym okrągłym 450x150, wymiar - 600x600
K1 KRATKA WENTYLACYJNA PROSTOKĄTNA 1000x500
K2 KRATKA WENTYLACYJNA PROSTOKĄTNA 400x250
K3 KRATKA WENTYLACYJNA PROSTOKĄTNA 1400x1000
K4 KRATKA WENTYLACYJNA PROSTOKĄTNA 1500x600
K5 KRATKA WENTYLACYJNA PROSTOKĄTNA 250x250
K6 KRATKA WENTYLACYJNA PROSTOKĄTNA 600x600

WYTYCZNE

Drzwi p.poż. osadzić z zachowaniem szczeliny 5mm nad wykończoną posadzką.

Sposób zabezpieczenia przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego przedstawiono po lewej stronie.

W przypadku klapy p.poż. montowanej poza przegrodą oddzielającą kanał, między klapą a przegrodą należy zaizolować w klasie EI/S120.

UWAGI

1. INSTALACJE WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.
3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM
4. PROJEKT INSTALACJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPOMIENIOWYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. SZCZEGÓŁY W WYKONANIA PRZEJŚĆ, OTWORY TECHNOLOGICZNE, TYP I SZCZELNOŚĆ PRZEJŚCIA) ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
5. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ - ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
7. WSZYSTKIE KANAŁY I POMINKI BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU.
8. NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U.USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. W 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.
9. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.
10. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
11. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJĄCEGO (P.K.N.)
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA CZ.PUSZCZAJĄCEJ, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANYCH ROBÓT.
12. INSTALACJE WYKONAĆ W KLASIE SZCZELNOŚCI ZGODNEJ Z OPISEM.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZŁOKALIZOWAĆ W TAKI SPOSÓB, ABY W PEŁNI UMOŻLIWIĆ ICH WYMIANĘ / SERWIS / INSPEKCJĘ / UTRZYMANIE.
14. W PRZYPADKU PROWADZENIA KORYT POZAMOWYCH POD INSTALACJAMI SANITARNYMI NALEŻY DANE INSTALACJE ZAMONTOWAĆ NA ZAMRESACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NAJMNIEJSZEJ PRZYJĘTEJ NA BUDYNKU.
15. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI TEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.
16. NIEZALEŻNIE W WYKONANIE MONTAŻOWE, PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ, RODZAJU I ILOŚCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW NALEŻY ZAPEWNIĆ:
- PT. UKŁADANIE NA RYSUNKACH WYKONAWCZYCH SZCZEGÓŁOWE SA ROZWIĄZANIA DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCH. I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
18. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SIĘ ZWRACAĆ NA BIEŻĄCO W SPRAWACH SYSTEMOWYCH I WYDOBYWANIE SPECYFIKACJE OBIEKTU.
19. RYSUNKI DWG ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

RZĘDNE ELEMENTÓW NA DANYM POZIOMIE MOGĄ ODNOSIĆ DO POZIOMU 0.00 BUDYNKU LUB DO GLOBALNYCH POZIOMÓW OKREŚLONYCH DLA CZĘŚCI BUDYNKU B4. ZE WZGLĘDU NA ZMIENNĄ WYSOKOŚĆ POZIOMÓW W CZĘŚCI BUDYNKU B4A, RZĘDNE NIE ODNOSZĄ WPROST DO POZIOMÓW POSADZKI W POMIESZCZENIACH TEJ CZĘŚCI BUDYNKU.

05	ODPOWIEDZI NA UWAGI - DODANIE KRATEK TRANSFEROWYCH, TERMINALI WENTYLACYJNYCH, NAGRZEWNIC, PRZEPUSTNIC DOCINAJĄCYCH, KOORDYNACJA	22.12.2023
04	ZMIANY W REGULACJI, AKTUALIZACJA TŁUMIKÓW	16.08.2023
03	ZMIANY ARANŻACJI	07.04.2023
02	ZMIANY ZE WZGLĘDU NA KOORDYNACJĘ	10.2022
01	ZMIANY ZE WZGLĘDU NA KOORDYNACJĘ ORAZ PONOWNE OBLICZENIA SYSTEMÓW	14.07.2022
00	WYDANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO	28.04.2022

Numer	Opis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Sokołowski upr. nr 66/Gd/05	
	w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji bez ograniczeń	
	mgr inż. Łukasz Tryc upr. nr POM/0059/PWOS/15	
	w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji bez ograniczeń	
Sprawdził	inż. Dominika Kaszuba	
	mgr inż. Piotr Maciaszek	
	mgr inż. Małgorzata Spisak	
Sprawdził	mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWMS/16	
	w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji bez ograniczeń	

Zamawiający / Inwestor:
Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o. ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Nazwa inwestycji:
MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I OBEJMUJĄCYM DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKING ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA „PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4, 8 I 11 – GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU ORAZ BUDOWA LĄDowiska LPR NA DACHU SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 232, 234, 236, 237, 21 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 12/41 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU

Adres siedziby budowlanego:
ul. Wieniecka 49
87-816 Włocławek

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Arymatarei 9
80-298 Gdańsk

Branża: Wentylacja

Tytuł opracowania:
Rzut piętra B1 - Wentylacja

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy	1:100	@A1+	14.07.2022

Nr projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
376-IP-B4-B1-DR-W-57001							05