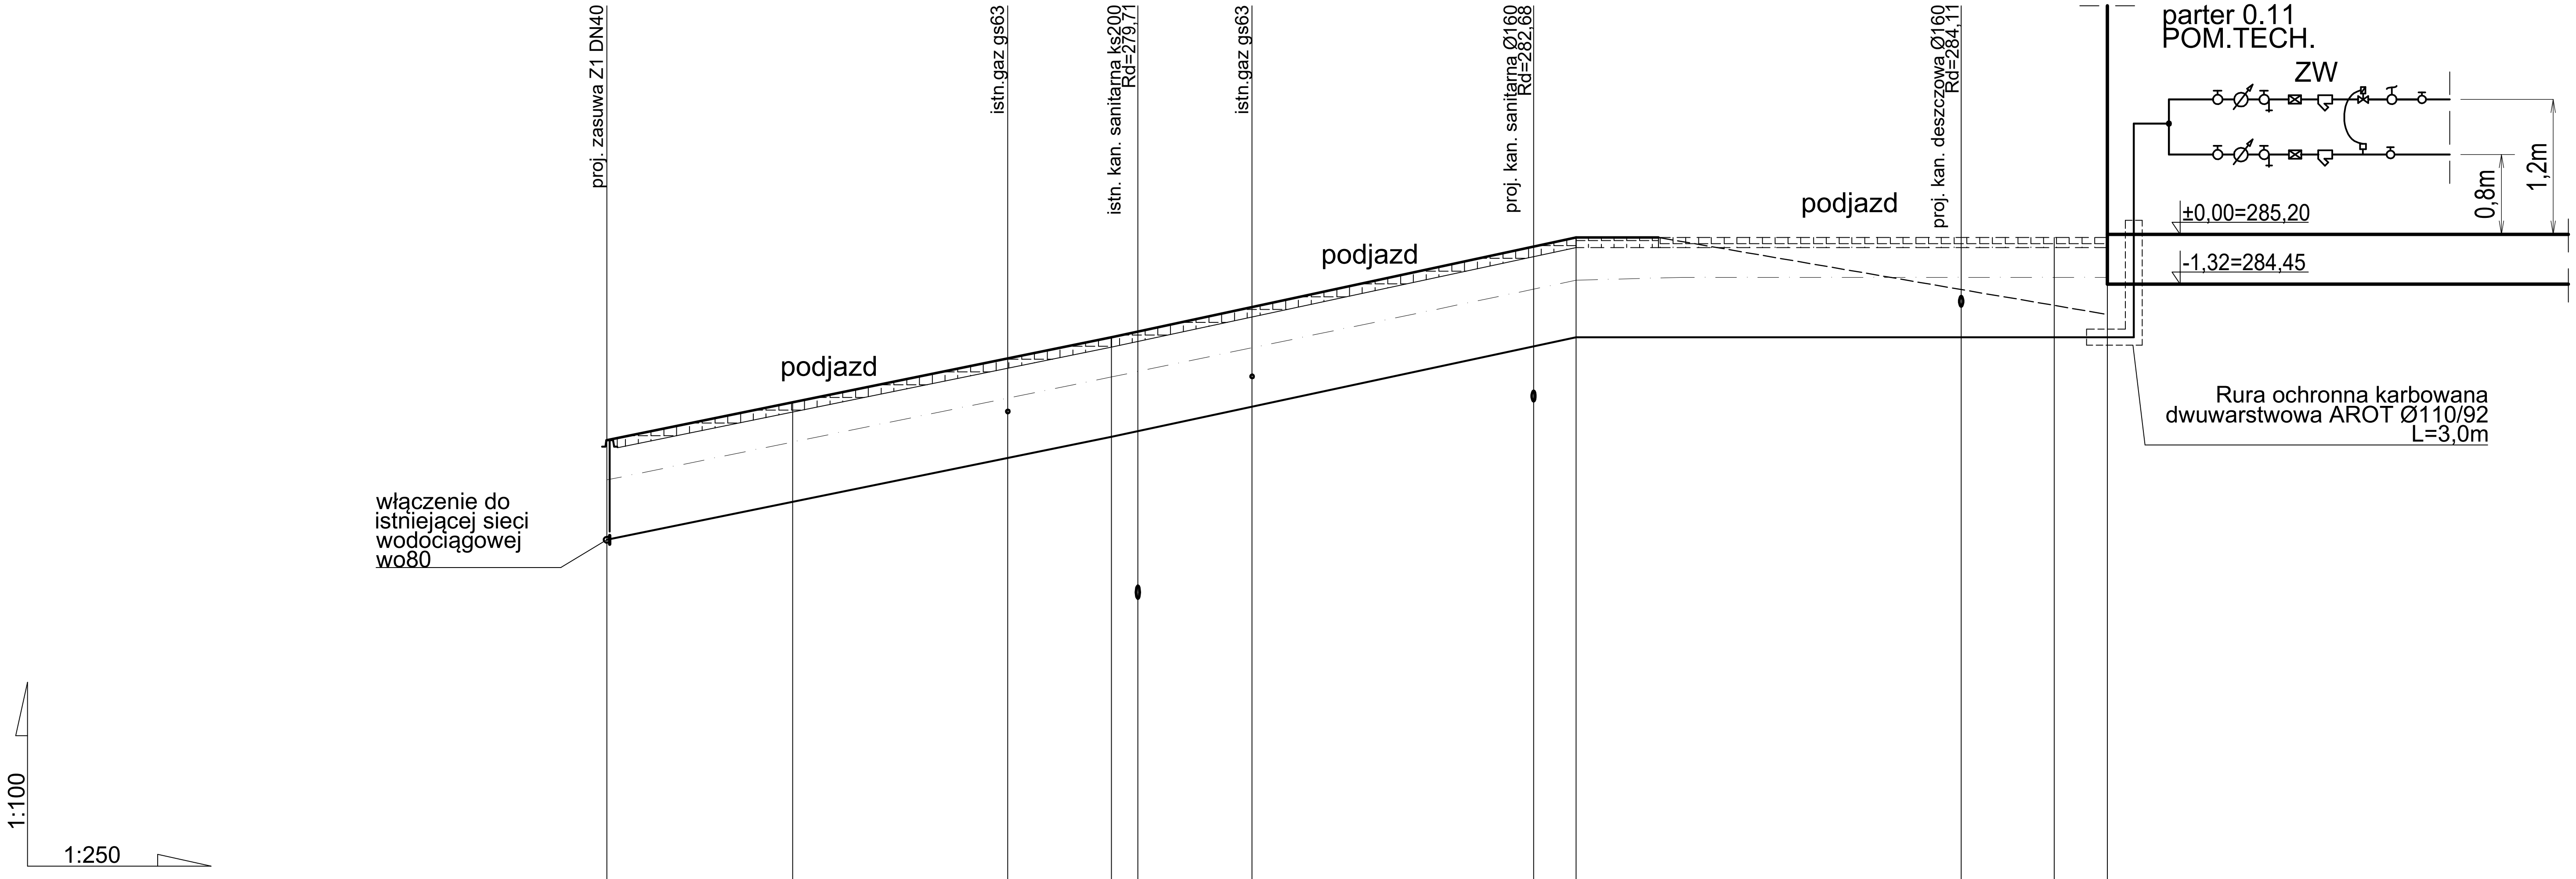

P.p. 275,00 [m n.p.m.]

Rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]	282,10		282,67		283,33		283,65		283,74		284,10		285,02		285,15		284,37		284,13		284,00
Rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]	282,10		282,67		283,33		283,65		283,74		284,10		285,02		285,15		285,15		285,15		285,15
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	280,60		281,17		281,83		282,15		282,24		282,60		283,51		283,65		283,65		283,65		283,65
Głębokość do osi rury [m]	1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
Średnica rury [Ø] / Spadek [%]		dz50x3,0				8,2%				dz50x3,0				7,9%		dz50x3,0				0,0%	
Długość [m]	0,0	7,0	7,0	8,1	15,1	3,9	19,0	1,0	20,0	4,3	24,3	10,6	34,9	1,6	36,5	14,5	51,0	3,5	54,5	2,0	56,5
Oznaczenia	W1		<8°												<68°						<19° BUD
Wykonanie prac											wykop										

SCHEMAT WĘZŁA Nr W1

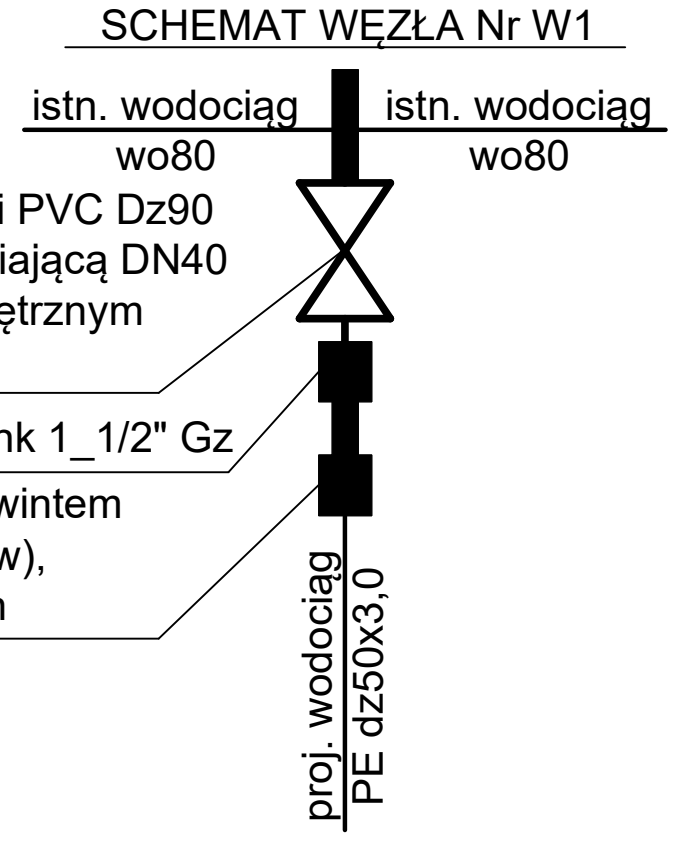

Zestaw przyłączeniowy do rur PE i PVC Dz90 z zasuwą żeliwną miękkouszczelniającą DN40 z przyłączem gwintowanym wewnętrznym 1_1/2" Gw, kod.kat.3217 JAFAR

Nypel dwustronny gwinowany ocynk 1_1/2" Gz

Kształtka zaciskowa - Adapter z gwintem wewnętrznym 50 x 1_1/2" (dz x Gw), Polyrac indeks 3252303100 Wavin

ELEMENTY ZASUWY Z1



Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw kod.kat.9501 JAFAR

Płyta podkładowa kod.kat.9521-PEHD JAFAR

Obudowa teleskopowa, głębokość zabudowy RD=1300-1800, DN40, kod.kat.9011 JAFAR

Zasuwa miękkouszczelniająca DN40 będąca elementem zestawu przyłączeniowego do rur PE i PVC kod.kat.3217 JAFAR

Blok oporowy pod zasuwę, wymiary 15x20x40cm (długość x wysokość x szerokość), beton klasy B-15

OZNACZENIA:

BUD - Projektowany budynek
W1 - Projektowany węzeł na wodociągu
Z1 - Projektowana zasuwa na wodociągu DN40
——— - Projektowane przyłącze wodociągowe z rur dwuwarstwowych PE HD 100-RC SDR17 PN10
— · — - Niebieska taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopioną wkładką metalową z napisem „UWAGA WODOCIĄG" - umiejscowienie nad rurarzem na głębokości 0,6m od powierzchni terenu
- - - - - Poziom terenu istniejacego
- Teren utwardzony - istniejący podjazd
- Teren utwardzony - projektowany podjazd

Paweł Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych		PKsanit
Projektant:	mgr inż. Paweł Kolmer Nr uprawnień: PDK/0291/POOS/19	Data: 11.2024
Nazwa rysunku:	Profil podłużny - przyłącze wodociągowe	
Nazwa inwestycji:	Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla nowego boiska wielofunkcyjnego	Skala rysunku: 1:100/250
Adres inwestycji:	Działki nr ewid. 1556/1, 1554 obręb 0004 DĄBROWA gmina Świlcza	Faza: PT Branża: S
Inwestor:	Gmina Świlcza Świlcza 168, 36-072 Świlcza	Nr rys.: 2