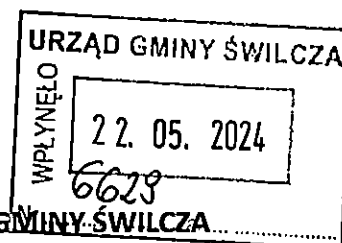


ZWIK-WK-101/05/24

Świlcza, 21.05.2024 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
36-072 Świlcza 168
woj. podkarpackie
NIP 813-00-12-738 Regon 690227114
tel./fax (017) 8560-332

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY ŚWILCZA**

Działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy określa warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Świlcza dla obiektu: budynek użyteczności publicznej, zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 1554, 1556/1 położonej w miejscowości Dąbrowa:


I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Zaprojektować przyłącz kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku mieszkalnego do sieci z rur litych PVC o średnicy od \varnothing 160 mm i sztywności obwodowej min. SN 8, zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
2. Na projektowanym przyłączy przewidzieć studnię rewizyjną zlokalizowaną na działce inwestora.
3. Włączenie do sieci PVC \varnothing 200 mm należy wykonać poprzez studnię kanalizacyjną, zlokalizowaną na działce nr 1554 położonej w m. Dąbrowa. Rzędne włączenia ustalić po pomiarach w terenie.
4. Projektowane na przyłączy kanalizacyjnym studnie rewizyjne (inspekcyjne) należy zaprojektować i wykonać z rury dwuwarstwowej, karbowanej min 400 mm o sztywności obwodowej min. SN 8, zwieńczone stożkiem betonowym – teren zielony lub teleskopem przejazdowym – teren utwardzony.
5. Kanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku położonych poniżej poziomu terenu wymaga zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń przeciw zalewowym. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. W przypadku ścieków innych niż bytowe należy zaprojektować urządzenie podczyszczające.
7. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek podłączeń instalacji deszczowej, bądź drenażowej do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
8. Zaprojektować prowadzenie przyłączy w rurach ochronnych, w przypadku przejść pod drogami, potokami oraz wejściem do budynku.

II. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, budowa przyłączy może być realizowana w następujących formach:
 - a. na podstawie pozwolenia na budowę - gdy przyłącza są częścią inwestycji budowlanej.
 - b. na podstawie zgłoszenia właścicielowi organowi administracji /art. 30 ust. 1 pkt. 1a Prawa budowlanego/.
 - c. bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. /art. 29 a ust. 1 i 2 Prawa budowlanego/.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 c należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej informacje zawarte w treści mapy, na której będzie sporządzony oraz informacje odnośnie przyłączy:
 - a. miejsce i sposób włączenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem średnicy sieci;
 - b. wrysowany przyłącz /trasa/;
 - c. średnica, rodzaj materiału;
 - d. zaznaczone wymagane studzienki kanalizacyjne z opisem średnicy i rzędnych posadowienia;
 - e. zaznaczone i opisane urządzenia pomiarowe /materiał, średnica/ - w razie projektowania;
4. W związku z zagrożeniem wynikającym z wystąpienia ryzyka możliwej kolizji projektowanych przyłączy z sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, należy wnioskować do Starosty Powiatowego o objęcie dokumentacji projektowej naradą koordynacyjną. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
5. W przypadku prowadzenia przyłączy kanalizacyjnego na terenie działek niebędących w posiadaniu Wnioskodawcy należy uzyskać pisemną zgodę właścicieli działek przez które będzie realizowana inwestycja na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urządzeń, /wzór udostępnia ZWiK w Świlczy/.

6. Po wydaniu warunków technicznych a przed rozpoczęciem robót przyłączenia do sieci kanalizacyjnej Inwestor:
 - a. wyraża pisemną zgodę /wzór udostępnia ZWiK w Świlczy/ na eksploatację przez ZWiK w Świlczy urządzeń kanalizacyjnych użytych w budowie przyłącza oraz w okresie ich użytkowania;
 - b. w przypadku konieczności rozbudowy sieci, zobowiązany jest do zawarcia z Gminą Świlcza umowy przedwstępnej przyłączenia do sieci kanalizacyjnej określającej prawa i obowiązki stron na etapie budowy oraz w okresie użytkowania urządzenia kanalizacji sanitarnej.
7. Dokumentację techniczną wykonaną przez osobę z uprawnieniami branżowymi należy uzgodnić z zarządcą sieci tj. ZWiK w Świlczy.
8. Wykonanie przyłącza należy zlecić podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane.
9. O planowanym terminie rozpoczęcia budowy przyłączy, podmiot ubiegający się o przyłączenie zawiadamia ZWiK w Świlczy na co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem robót.
10. Po ułożeniu przyłączy podmiot ubiegający się o przyłączenie zgłasza do ZWiK w Świlczy odbiór częściowy przed zasypką. Odbiorowi częściowemu podlega: wcinka do sieci, przejście przyłącza pod drogą, podejście do budynku; załamania trasy przyłącza i proste odcinki co 6 m, zasuw, studnie.
11. Odbioru dokonują pracownicy ZWiK w Świlczy w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00.
12. W związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci po wybudowaniu przyłączy jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
13. Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego musi być zgodne z warunkami technicznymi wykonania, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i normami.
14. Po wykonaniu przyłącza należy złożyć wniosek i podpisać umowę na odbiór ścieków z administratorem sieci.
15. Włączenie do gminnej sieci, uruchomienie przyłącza może nastąpić wyłącznie po odbiorze końcowym, wykonanym przez przedstawicieli ZWiK w Świlczy. Protokół końcowy stwierdza sprawność techniczną przyłącza oraz zgodność wykonanych robót z warunkami technicznymi. Do odbioru przyłącza należy przedłożyć niezbędne certyfikaty na wbudowane materiały, protokoły odbiorów skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym /jeśli występują/, protokół częściowy robót zanikowych, dokumentację na podstawie której został wykonany przyłącz oraz mapa inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót.
16. Z chwilą podpisania protokołu odbioru technicznego przyłącza, Inwestor zobowiązuje się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji na wykonane przyłącze.
17. Warunki przyłączenia mogą stanowić informację techniczną o konieczności rozbudowy sieci lecz nie są zobowiązaniem do jej realizacji.
18. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.

Zatwierdzam
DYREKTOR
mgr Piotr Misiewicz.....
Data odbioru - podpis**INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Kto wykorzystuje dane: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy. Kontakt: Świlcza 168, 36-072 Świlcza, numer telefonu: +48 17 85 60 332, adres email: zwik@swilcza.com.pl. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: IOD-kontakt_zwik@swilcza.com.pl. Cel wykorzystania: rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej; dokonywanie wezwań i zawiadomień; ewentualnie – przekazanie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: <https://zwik.swilcza.com.pl/>, zakładka „Klauzula informacyjna”.

Otrzymują:

1. wnioskodawca
2. a/a