


**Urząd Miasta i Gminy  
we Wrześni  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września**

Września, dnia 19.01.2024 r.

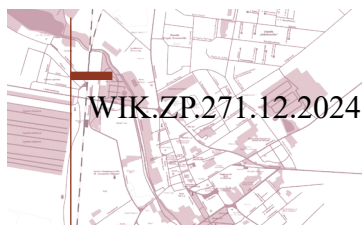

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.538.000 euro na „Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z normą PN-EN 1090 w klasie wykonania konstrukcji (zgodnie z normą) EXC3 ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z normą PN-EN 1090 w klasie wykonania konstrukcji (zgodnie z normą) EXC3.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga aby poręcze dla niepełnosprawnych wykonane były ze stali nierdzewnej?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga aby poręcze dla niepełnosprawnych wykonane były ze stali nierdzewnej.

### **Pytanie 3**

Czy zamawiający potwierdza, że konstrukcja stalowa pojedynczej kładki powinna być poddana ocynkowi ogniowemu o grubości warstwy min. 70-80 µm jako jeden cały element, a także dostarczona na miejsce wbudowania w całości ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjnie powinno być wykonane w formie ocynku ogniowego. Malowanie elementów powinno odbyć się w warunkach warsztatowych. Grubość warstwy ocynku powinna

URZĄD MIASTA I GMINY

wynosić min. 70-80  $\mu\text{m}$  (powłoka ogniowa cynkowa), natomiast grubość warstw malarskich powinna wynosić min. 240  $\mu\text{m}$ . Zamawiający nie dopuszcza malowania elementów na budowie. Cała konstrukcja stalowa mostu winna zostać wykonana jako nowa, zabezpieczona antykorozyjnie i powinna zostać dostarczona na miejsce montażu w całości.

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza malowania konstrukcji stalowej na placu budowy?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza malowania konstrukcji stalowej na placu budowy.

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający ma wymagania co do zestawu farb malarskich dla zabezpieczenia konstrukcji stalowej?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowane farby etylokrzemianowe, antykorozyjne wykorzystywane przy zabezpieczeniu konstrukcji stalowych, a pozostałe to produkty chlorokauczukowe, farby okrętowe lub poliwinylowo-akryłowe.

#### **Pytanie 6**

Czy do wykonania balustrad zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna z modrzewia europejskiego w klasie C24? Modrzew syberyjski jest bardzo trudno dostępny i prawie niemożliwy do uzyskania. Pytanie nie dotyczy desek pomostowych opisanych w projekcie jako wykonane z modrzewia syberyjskiego. Deski pomostowe są dostępne i ich dostawa nie będzie stanowiła problemu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego drewna niż modrzew syberyjski tj. dębina w klasie C24.

Z up. Burmistrza

**Tomasz Koralewski**

*Kierownik Referatu Zamówień Publicznych*

*Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym*