


## Instalacja ogrzewania podłogowego

### Szkoła Podstawowa - Ceglów

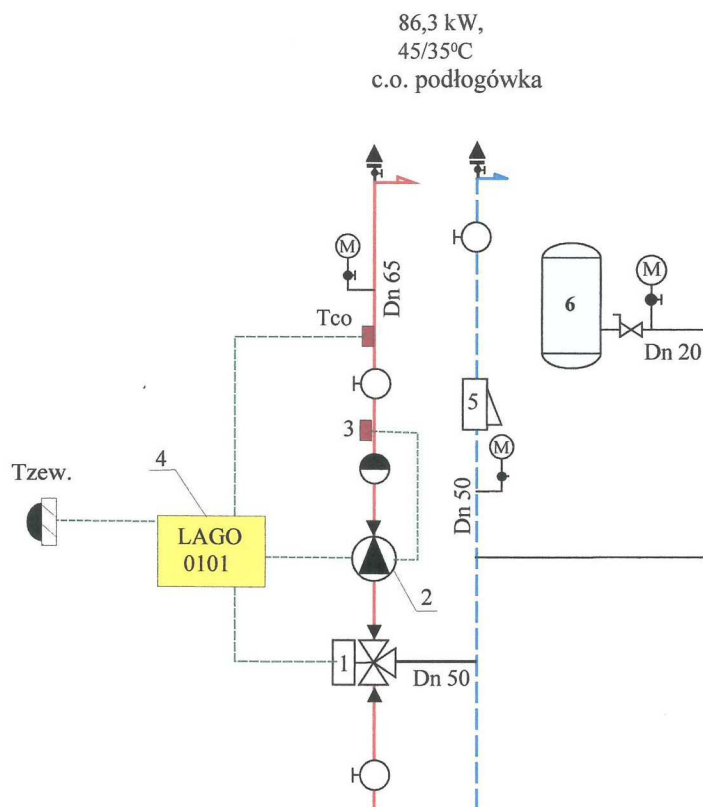

#### Uwaga:

Wpiąć w rurociągi pomiędzy sprzęgłem a rozdzielaczami.

#### Oznaczenia:

1. Zawór trójdrogowy typ V5433A1064 Dn 40  
Kvs = 25m<sup>3</sup>/h + siłownik M6063L1009  
230V Honeywell
2. Pompa Wilo Stratos 40/1-12 Dn 40 550W/230V
3. Termostat bezpieczeństwa przyłgowy typ WTC 30-90°C  
+ sprężyna Watts
4. Regulator typ LAGO 0101 + czujnik temperatury zewnętrznej  
i zasilania Womix
5. Filtr siatkowy gwintowany Dn 65 PN6 90°C
6. Naczynie wzbiornicze NG35 + SU20 Reflex

**Biuro Architektoniczne AMN**  
**Joanna Walaszczyk**  
**www.biuroamn.pl**  
ul. Sosnowa 16, 05-319 Ceglów

Nazwa obiektu budowlanego  
Modernizacja infrastruktury  
edukacyjno-społecznej w gm. Ceglów.

Projektant:  
**MGR INŻ. BARTOSZ KOWALCZYK**  
spec. instalacyjna  
Nr upr. MAZ/0515/POOS/06

Podpis

Sprawdzający:  
**MGR INŻ. PIOTR GRAJEWSKI**  
spec. instalacyjna  
Nr upr. MAZ/0210/PWOS/09

Podpis

Data sporządzenia rys. **06.2023**

Tytuł  
**SCHEMAT KOTŁOWNI**

Skala rysunku

Nr rysunku

1:100

**S7**