SYMBOL			Dw1_ST_EI60		Dw2_ST_EI60		Dw3_AL_EI60		Dw4_AL_EI30		Dw5_AL_EI30		Dw6_ST_EI60		Dw8_AL		Dw12_AL		Dw7a_AL		Dw11a_AL		Dw12a_AL	
OPIS			Drzwi wewnętrzne stalowe pełne, akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii. Drzwi wyposażyć w zamek, samozamykacz szynowy, dwustronnie klamka. Ościeżnica drzwi z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo. Wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych pożarowych: wełna mineralna. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową. Drzwi należy wyposażyć w uszczelni przylgowe wykonane z EPDM. Czytnik zbliżeniowy kart kolor ślusarki szary doprecyzowany na etapie wykonawstwa				- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI60		- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI30		Drzwi wewnętrzne stalowe pełne, akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii. Drzwi wyposażyć w zamek, samozamykacz szynowy, dwustronnie klamka. Ościeżnica drzwi z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo. Wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych pożarowych: wełna mineralna. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową. Drzwi należy wyposażyć w uszczelni przylgowe wykonane z EPDM. kolor ślusarki szary doprecyzowany na etapie wykonawstwa		- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej PROCURAL PE50 - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy dowrębowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie panelem nieprzeziernym: z dwu stron blacha aluminiowa o gr, 1,0mm w kolorze RAL, pomiędzy nimi płyta OSB wg normy PN-EN 300:2007 o grubości minimalnej 18,0mm - kolor ślusarki szary doprecyzowany na etapie wykonawstwa		- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej PROCURAL PE50 - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy dowrębowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie panelem nieprzeziernym: z dwu stron blacha aluminiowa o gr, 1,0mm w kolorze RAL, pomiędzy nimi płyta OSB wg normy PN-EN 300:2007 o grubości minimalnej 18,0mm - kolor ślusarki szary doprecyzowany na etapie wykonawstwa, zabezpieczone antykorozyjnie dla środowiska C4 - drzwi w dolnej części powinny posiadać podcięcie o minimalnej powierzchni 0,022m²		- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej PROCURAL PE50 - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy dowrębowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie panelem nieprzeziernym: z dwu stron blacha aluminiowa o gr, 1,0mm w kolorze RAL, pomiędzy nimi płyta OSB wg normy PN-EN 300:2007 o grubości minimalnej 18,0mm - kolor ślusarki szary doprecyzowany na etapie wykonawstwa - drzwi w dolnej części powinny posiadać podcięcie o minimalnej powierzchni 0,022m²		- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej PROCURAL PE50 - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy dowrębowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie panelem nieprzeziernym: z dwu stron blacha aluminiowa o gr, 1,0mm w kolorze RAL, pomiędzy nimi płyta OSB wg normy PN-EN 300:2007 o grubości minimalnej 18,0mm - kolor ślusarki szary doprecyzowany na etapie wykonawstwa, zabezpieczone antykorozyjnie dla środowiska C4 - drzwi w dolnej części powinny posiadać podcięcie o minimalnej powierzchni 0,022m²	
SCHEMAT																						
WYMIARY	Sp	So	90 + 90	190	90	100	120	146	90	116	120	146	80	90	90	113	90	113	80	103	100	123	90	113
	Hp	Ho	200	205	200	205	200	210	200	210	200	210	200	205	200	210	200	210	200	210	200	210	200	210
	L/P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	PIWNICA		2		1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	PARTER		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	PIĘTRO		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM szt.		2		1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	1

SYMBOL			Dw14a_Pł.		Dw15a_Pł.		Dw17_HPL	
OPIS			Drzwi wewnętrzne płaskie pełne do obiektów użyteczności publicznej. Wytrzymałość - 3 klasa mechaniczna, przylgowe, wypełnienie - płyta widrowa otworowa. Skrzydło oklejone okleiną CPL 0,2mm w kolorze szarym doprecyzowanym na etapie wykonawstwa, krawędź pokryta taśmą brzegową ABS, zamek patentowy w 3 klasie kategorii użytkowania wg. PN-EN 12209. 3 szt. zawiasów obiektowych wzmocnionych. Drzwi należy wyposażyć w stalowe okucia o podwyższonej odporności. Ościeżnica stalowa kątowa wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm, szer. profilu 105 mm z nakładką Projekt Bis. Ościeżnica w kolorze szarym doprecyzowanym na etapie wykonawstwa. Drzwi do sanitariatów należy wyposażyć w podcięcie wentylacyjne, nie mniejsze niż pow. 0,22 drzwi.		Drzwi do przebieralni, z płyty laminowanej HPL w systemie ze ścianami w kolorze szarym doprecyzowanym na etapie wykonawstwa	
SCHEMAT								
WYMIARY	Sp	So	80	90	90	100	80	90
	Hp	Ho	200	205	200	205	200	205
	L/P		L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	PIWNICA		0	1	2	0	0	1
	PARTER		0	0	0	0	0	0
	PIĘTRO		0	0	0	0	0	0
	RAZEM szt.		0	1	2	0	0	1

SYMBOL			Dz1_AL		Dz2_AL		Dz3_AL		Dz4_AL		Dz5_ST		Dz6_AL	
OPIS			- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe, ewakuacyjne - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PROCURAL PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek antypaniczny, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie panelem nieprzeziernym: z dwu stron blacha aluminiowa o gr, 1,0mm w kolorze RAL, pomiędzy nimi płyta OSB wg normy PN-EN 300:2007 o grubości minimalnej 18,0mm - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,2W/m²k - kolor ślusarki RAL 7016 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300		- drzwi zewnętrzne aluminiowe, ewakuacyjne - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PROCURAL PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek antypaniczny, samozamykacz, dwustronnie klamka - opis szklenia poniżej - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,2W/m²k - kolor ślusarki RAL 7016 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300		Drzwi zewnętrzne stalowe pełne, akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii. Drzwi wyposażyć w zamek, samozamykacz szynowy, dwustronnie klamka. Ościeżnica drzwi z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo. Wypełnienie skrzydła w drzwiach zewnętrznych: polistyren ekspandowany lub wełna mineralna. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową. Drzwi należy wyposażyć w uszczelni przylgowe wykonane z EPDM. Klasa antykorozyjności C-4. Klasa antywłamaniowości RC3. Kolor ślusarki antracyt.		- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe, ewakuacyjne - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PROCURAL PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek antypaniczny, samozamykacz, dwustronnie klamka - opis szklenia poniżej - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,2W/m²k - kolor ślusarki RAL 7016 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	
SCHEMAT														
WYMIARY	Sp	So	90	116	120	146	120	146	120	146+50	120	146	120	146
	Hp	Ho	200	210	200	210	220	230	220	230	205	215	205	215
	L/P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	PIWNICA		0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	PARTER		0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0
	PIĘTRO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM szt.		0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0

SYMBOL			O1_PCV	O2_PCV
OPIS			Okna PCV o parametrach nie gorszych niż: - profile PCV siedmiokomorowe z wkładką termiczną Uf = 0,8 - akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii, - szyby dwukomorowe, zbudowane z tafli o grubości 3mm (3/16/3/14/3) o wysokim parametrze termoizolacyjnym Ug = 0,6 kolor RAL 7016	Okna PCV o parametrach nie gorszych niż: - profile PCV siedmiokomorowe - akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii, - szyby jednokomorowe kolor RAL 7016
SCHEMAT				
WYMIARY	Sp		86	86
	Hp		82	200
ILOŚĆ	PIWNICA		18	1
	PARTER		23	0
	PIĘTRO		0	0
	RAZEM szt.		41	1

SYMBOL		Fz1	Fz2	Fz4	Fz7	Fz3	PANEL
OPIS		- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy PROCURAL PF 152HI - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej 51mm - wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - opis szklenia poniżej - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL 7016, zabezpieczone antykorozyjnie dla środowiska C4 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300 - światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° 1200mm x 2200mm					- witryna zewnętrzna aluminiowo - szklana - trzykomorowy system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 50mm - kolor ślusarki RAL 7016, - mocowana do fasad szklanych oraz osłowiona w ścianach - szkła barwione, hartowane, bezpieczne - kolory zgodnie z rys. elewacji - miejsca montażu zgodnie z rys. elewacji
SCHEMAT						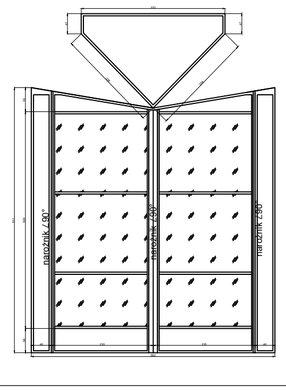	 90 280 21
WYMIARY	Sp	224	250	246	224		
	Hp	500	500	500	542		
ILOŚĆ		4	2	2	1		

SCHEMAT PRZYKŁADOWEGO MONTAŻU PANELI DO Fz1



Szklenie przezierne zewnętrzne, budowa szyby, nie gorsza niż:

AGC 8 mm ESG Energy 65/42S pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG Planibel Clearlite - 16 mm Argon 90% - Stratobel 55.2 VSG (5 mm iplus 1.0 pos.5 + 0.76 mm PVB Clear + 5 mm Planibel Clearlite)
Parametry szklenia:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 53
Lr [%]: 29
Ra-RD65 [%]: 94
g[%]: 35
Rw = 43 (-2, -4)

Szklenie przezierne wewnętrzne, budowa szyby, nie gorsza niż:

AGC Stratobel Clearlite 66.2 VSG
Parametry szklenia:
Ug [W/m2K]: 5.4
Lt [%]: 87
Lr [%]: 7
Ra-RD65 [%]: 98
g[%]: 77
Rw = 37 (-1, -3)

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor			Nr arch.:	11-23
Obiekt:	*Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1*			Stadium:	PW
Adres:	ul. Rogatki 1, działka nr 157/3, 157/2 obręb 0003 Łany, jedn. ewid. 020501__1 Jawor - Miasto			Data:	01.03.2024
Rysunek:	Zestawienie ślusarki - etap I 1/2			Skala:	1:100
Branża:	Architektura	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr
Projektant branży arch:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	Upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. architektonicznej		Etap1A A7.1