



UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.962.5.2022.MB.4453

Działając w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) w oparciu o Decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr GZDiZ.ZD.6320.962.4.2022.MB.4453 z dnia 13.09.2022r. zezwalającą na lokalizację przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ul. Joachima Pastoriusza do budynku zlokalizowanego przy ul. Krynicznej 20 na terenie działki nr 240/10 obręb 092 w Gdańsku

Uzgadnia się	Trasę przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym do budynku zlokalizowanego przy ul. Krynicznej 20 na terenie działki nr 240/10 obręb 092 w Gdańsku wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia
W liniach rozgraniczających	ul. Joachima Pastoriusza: na terenie działki drogowej nr 240/11 obręb 092 w Gdańsku
Inwestor	GPEC Sp. z o.o., ul. Biała 1B, 80-435 Gdańsk

Zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:


1. Na warunkach określonych w w/w decyzji.
2. Przekroczenie poprzeczne jezdni należy wykonać bez naruszenia ich konstrukcji – metodą bezwykopową.
3. Naruszoną nawierzchnię chodnika należy odbudować na całej jego szerokości i długości robót w następującej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejącym z wymianą elementów uszkodzonych i uzupełnieniem brakujących, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B – 7,5 MPa o gr. 12 cm z zachowaniem równości poprzecznej i podłużnej.
4. Zachować normatywną odległość projektowanych sieci od istniejących kabli oświetlenia ulicznego.
5. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do infrastruktury GZDiZ, prace należy wykonywać ręcznie. Kable traktować jako pod napięciem.
6. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia istniejącej infrastruktury GZDiZ oraz zobowiązany będzie do jej naprawy własnym staraniem i na własny koszt.
7. Niniejsze uzgodnienie jest ważne **do dnia 13.09.2024 r.**
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią załączniki graficzne ostemplowane pieczęcią tut. Zarządu, zawierające numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.

Uwagi dodatkowe:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi projektant oraz osoba sprawdzająca projekt.

REFERENT
ds. Uzgodnień

Berkowska
Magdalena Berkowska

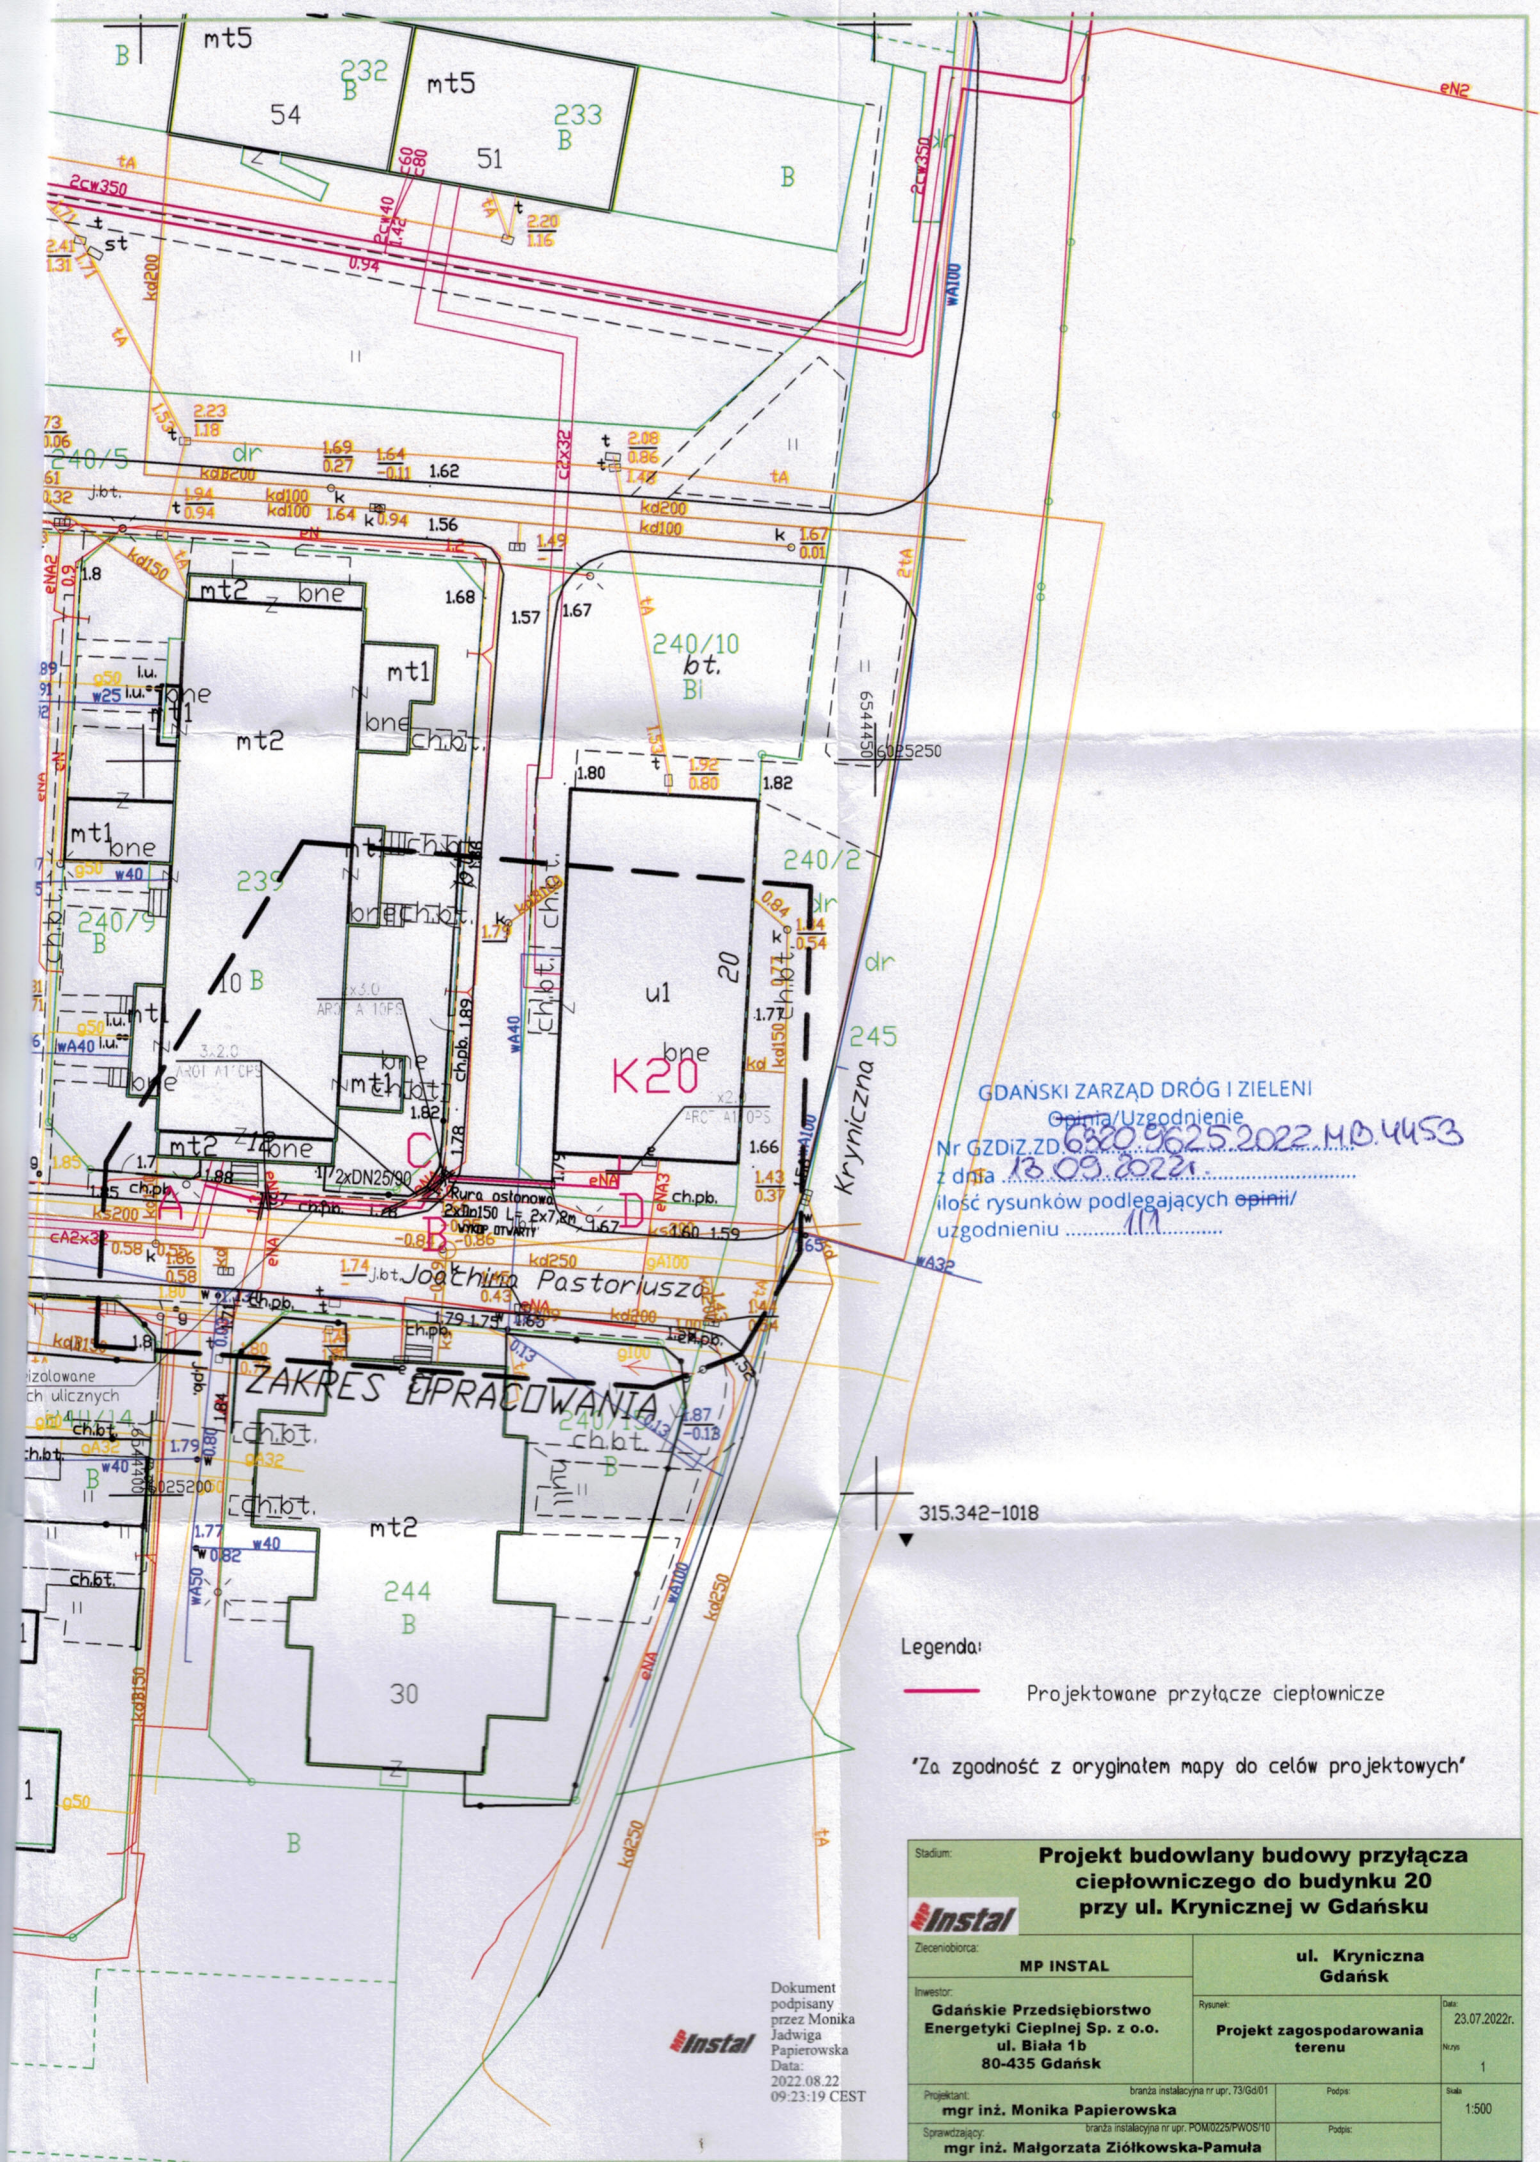

GDĄSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

Opinia/Uzgodnienie

Nr GZDiZ.ZD.6320.9625.2022.M.D.4453

z dnia 13.09.2022r.

ilość rysunków podlegających opinii/
uzgodnieniu 1/1

Legenda:

Projektowane przyłącze ciepłownicze

'Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych'

Stadium: Projekt budowlany budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku 20 przy ul. Krynicznej w Gdańsku			
Zacznik: MP INSTAL		ul. Kryniczna Gdańsk	
Inwestor: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Biała 1b 80-435 Gdańsk		Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu	Data: 23.07.2022r.
Projektant: mgr inż. Monika Papierowska		Podpis: _____	Skala: 1:500
Sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Ziółkowska-Pamula		Podpis: _____	

Dokument
podpisany przez Monikę
Papierowską
Data:
2022.08.22
09:23:19 CEST

Instal