



TO-1

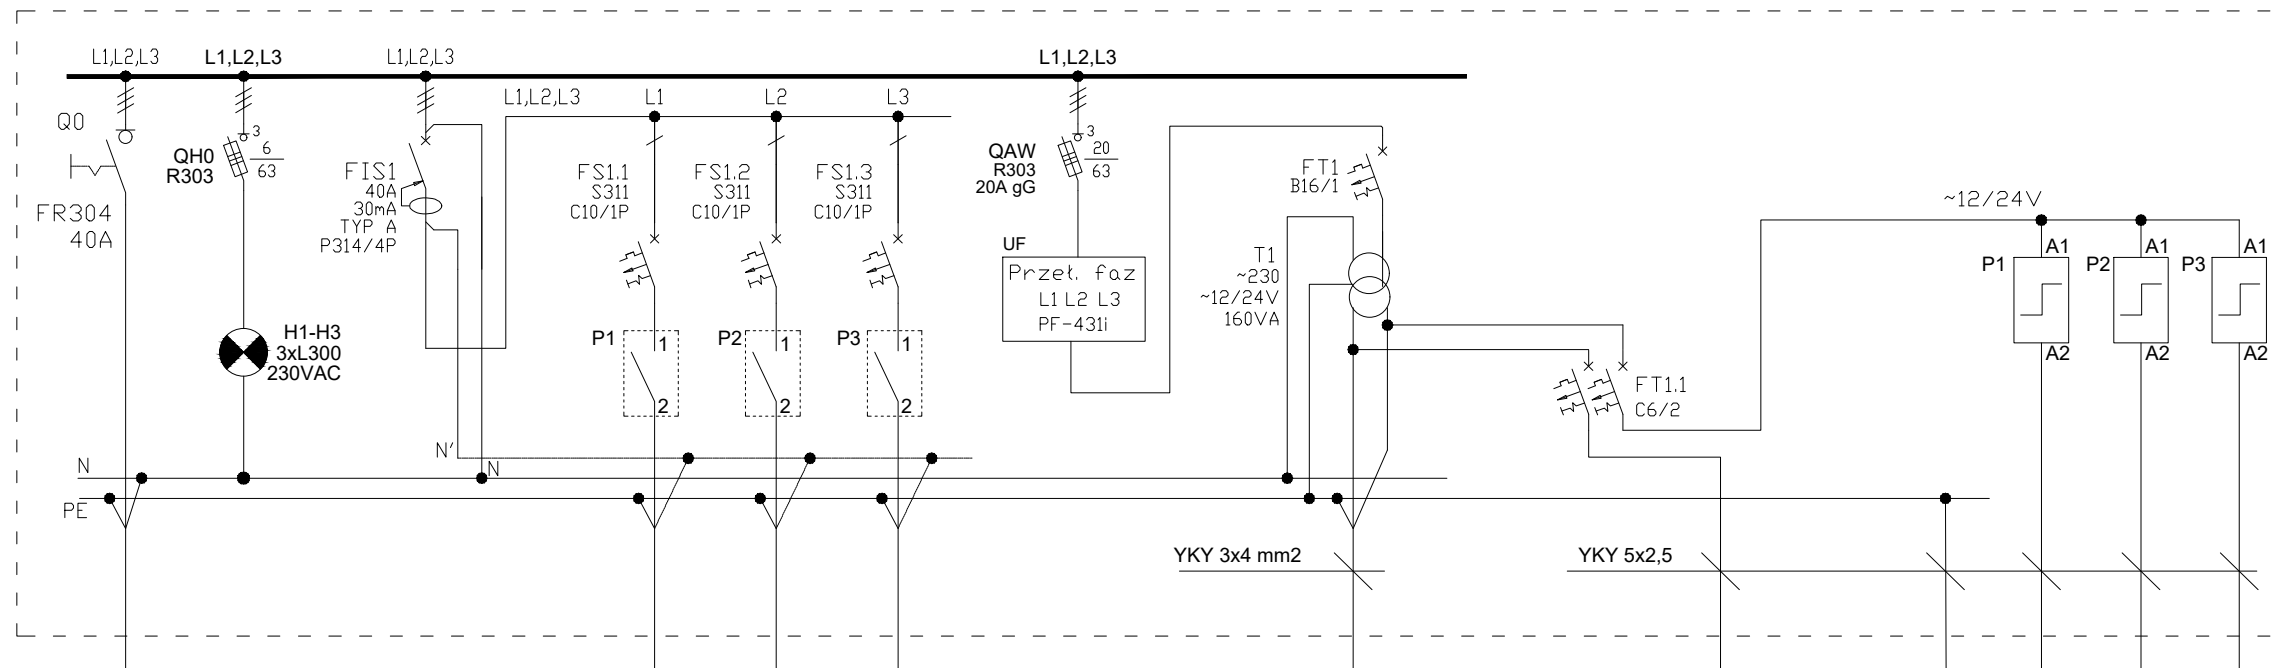

Zasilanie z ZK-PT
YKY 5x2,5mm²
L=20m

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY	NAŚWIETLACZE 01-04	NAŚWIETLACZE 05-08	NAŚWIETLACZE 09-014
-	0,6	0,6	0,9
FIS1	FS1.1	FS1.2	FS1.3

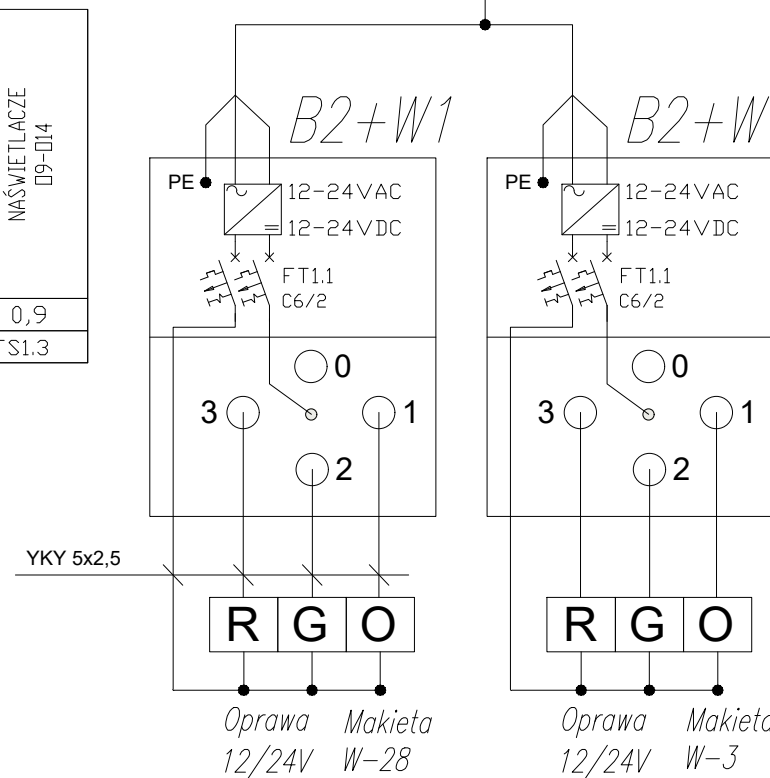

B2+W1
OBUDOWA min. IP55

W2
NA SŁUPIE W OSI A/2
TYPU OSMOZ IP66

UWAGA:
Niniejszy projekt jest częścią opracowania
międzybranżowego i należy go rozpatrywać
razem z innymi branżami.


BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
MILITARY PROJECT SP. Z O.O., SP. K.
ul. SIANOWSKA 21
60-431 POZNAŃ
tel./fax.: (61) 820 75 42

www.boimp.pl
email: biuro@boimp.pl

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
MILITARY PROJECT
SP. Z O.O. SP. K.

INWESTOR	WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY UL. KOŚCIUSZKI 92/98 61-716 POZNAŃ		
ZADANIE INWESTYCYJNE	BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035 POZNAŃ-KRZESINY		
OBIEKT	WIATA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO		
ADRES	OŚRODEK SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO I SPADOCHRONOWEGO, KOMPLEKS K-6035 UL. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAŃ DZIAŁKA NR 1/25 OBRĘB 0013 GŁUSZYNA II		
BRANŻA	ELEKTRYKA		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT PROJEKTU	BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO		
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TO-1		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sebastian Trocki upr. nr WKP/0398/PWOE/13		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. PAWEŁ BUDZYŃSKI upr. nr WKP/0182/PWOE/13		
DATA	REJESTR 4/2020 ZADANIE 55231	SKALA RYSUNKU -:-	NR RYSUNKU 7/E

Rysunek stanowi własność BIURA OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O.O., SP. K.
i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

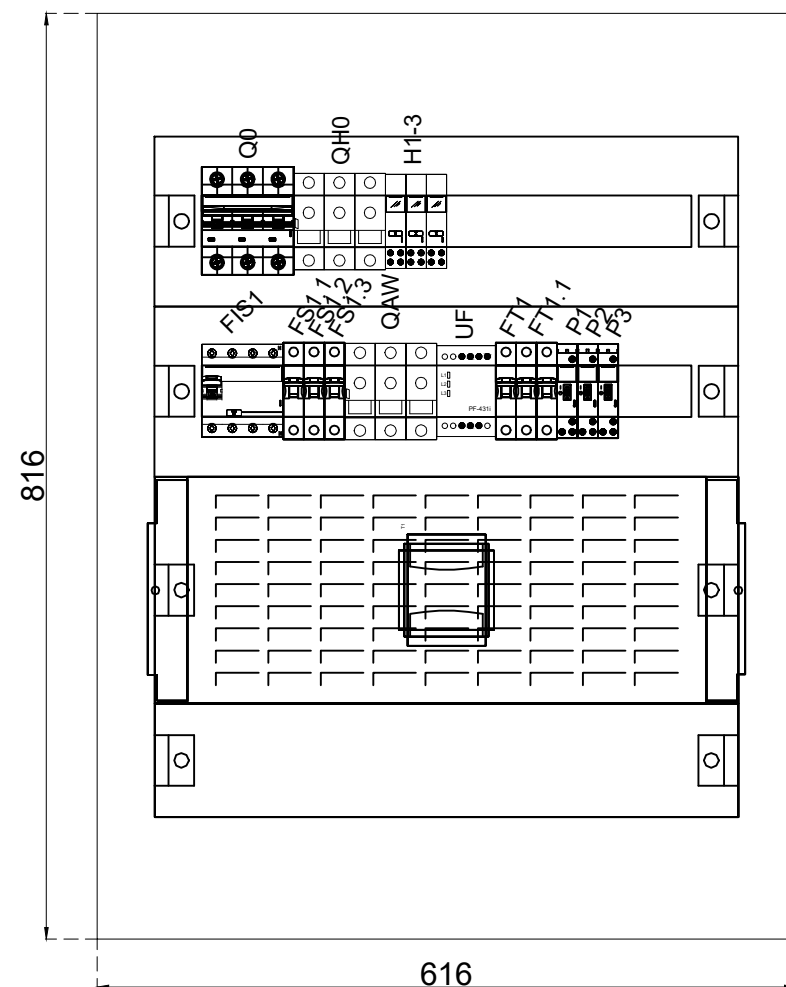

TO-1
Obudowa szczelna wykonana z poliestru
wzmocnionego włóknem szklanym.
WxSxG 816x616x323
Stopień ochrony IP66
np. HYDRA 686