


2W ' - KP

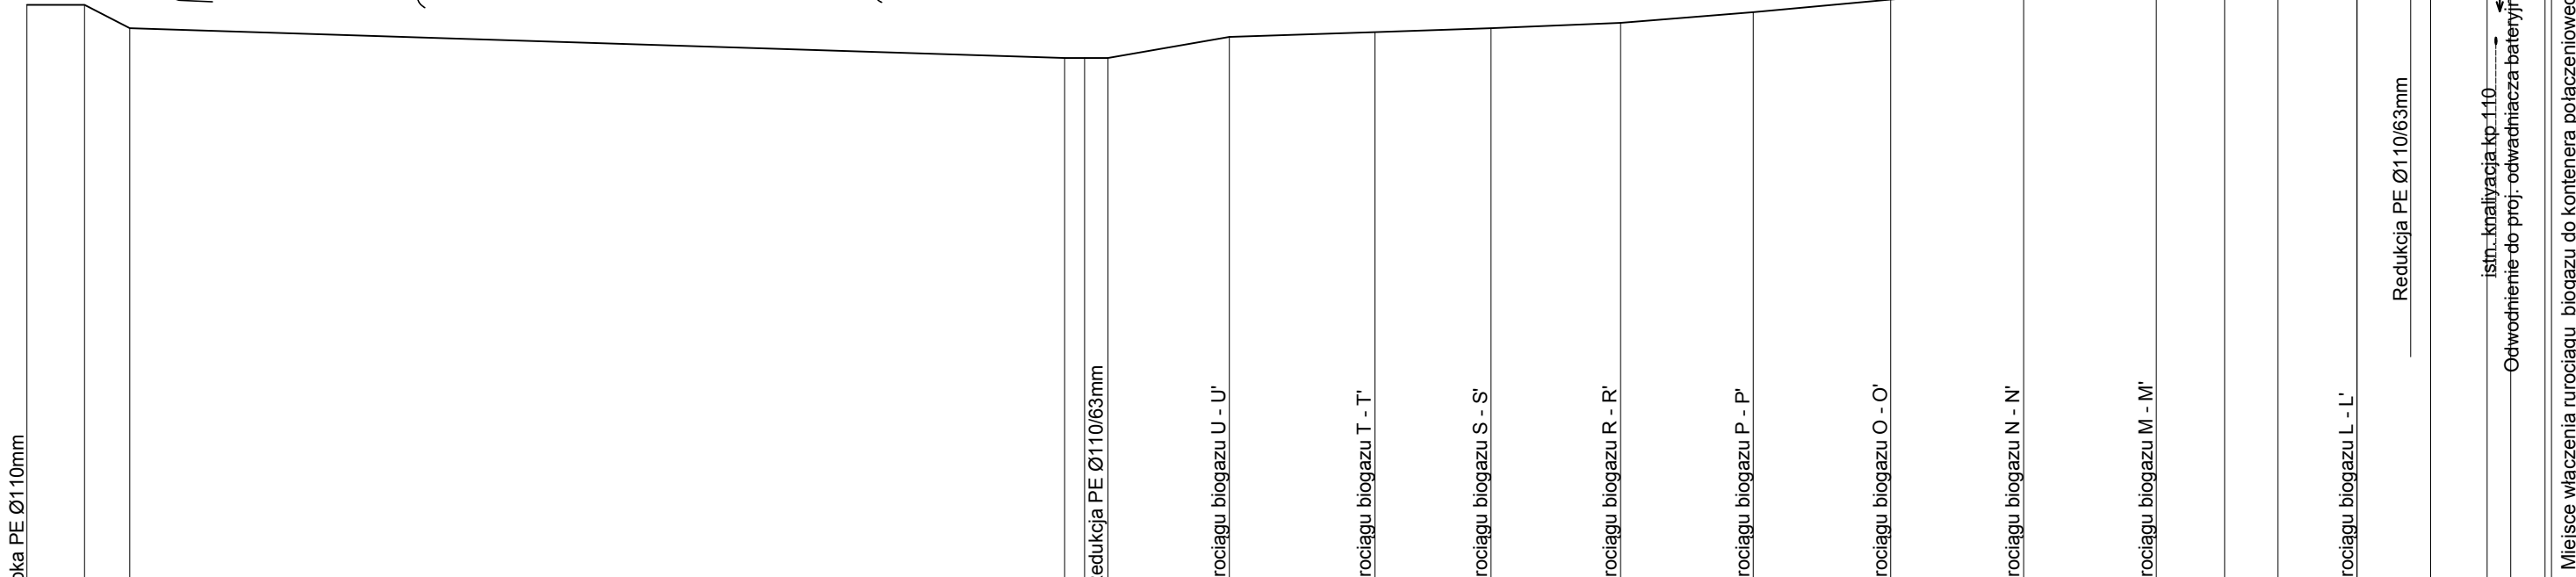

Poziom porównawczy 260,00 m n.p.m.

[illegible]

1. Rozpatrywać łącznie z rys nr PZT-01
2. Objasnienia jak na rys. nr RG/III-01; RG/III-05
3. Kolejne poziomy odgazowania należy wykonać po osiągnięciu odpowiedniej warstwy miąższości odpadów

Inwestor: Przedsiębiorstwo Składowania i Utilizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice				
Adres obiektu budowlanego:		działki nr 73; 74; 75; 77; 78; 209 obręb 0018 Bojków, 0017 Bojkowskie Pola		
Wykonawca: B.U.T. EKOTEST s.c. ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice				
Tytuł opracowania:		Odgazowanie III kwatery składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z podziałem na etapy - poziomy realizacji PROJEKT WYKONAWCZY		
Projektował:	mgr inż. EWA SNOPOKOWSKA upr. nr EK-VI-7210/5619/92, 112/86 inst. inż. ochr. środow., inst.inż sanit.	2 Poziom odgazowania studnia 2W'-2W wraz z profilem rurociągu gazowego - profil		
Opracował:	mgr inż. IZABELA SZYSZKA			
Opracował:	mgr inż. DAWID SZYSZKA			
Sprawdził:	mgr inż. JAN FIJAŁKOWSKI upr. nr OS-IV-7210/358/86, 868/76 inst. inż. ochr. środow., inst.inż sanit.			
Data: 01.2020r.	Skala: 1:100/1000	Nr rejestru: 27/2019/C	Nr rys.: RG/III-02	
Niniejszy projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. z późn. zm.				