


Remont pokrycia dachowego wraz z kominami
(lewa oficyna)
skala 1:100


Uwaga:

- Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia PYE PV 250 s5, papa podkładowa G200s4
- Drewno poddac impregnacji (min 4 krotnie malowanie)
- Ilość łączników ma zapewnić przeniesienie sił pochodzących od wiatru
- Obróbki blacharskie blacha ocynkowana gr nie mniejsza niż 0,55mm
- Wylaz dachowy w miejscu aktualnie występującym zastosować np wylaz "Kominiarczyk". Miejsce montażu dowolne na połaci wschodniej budynku forntowego

Wymiary sprawdzić na budynku
Wymiary w "mm"

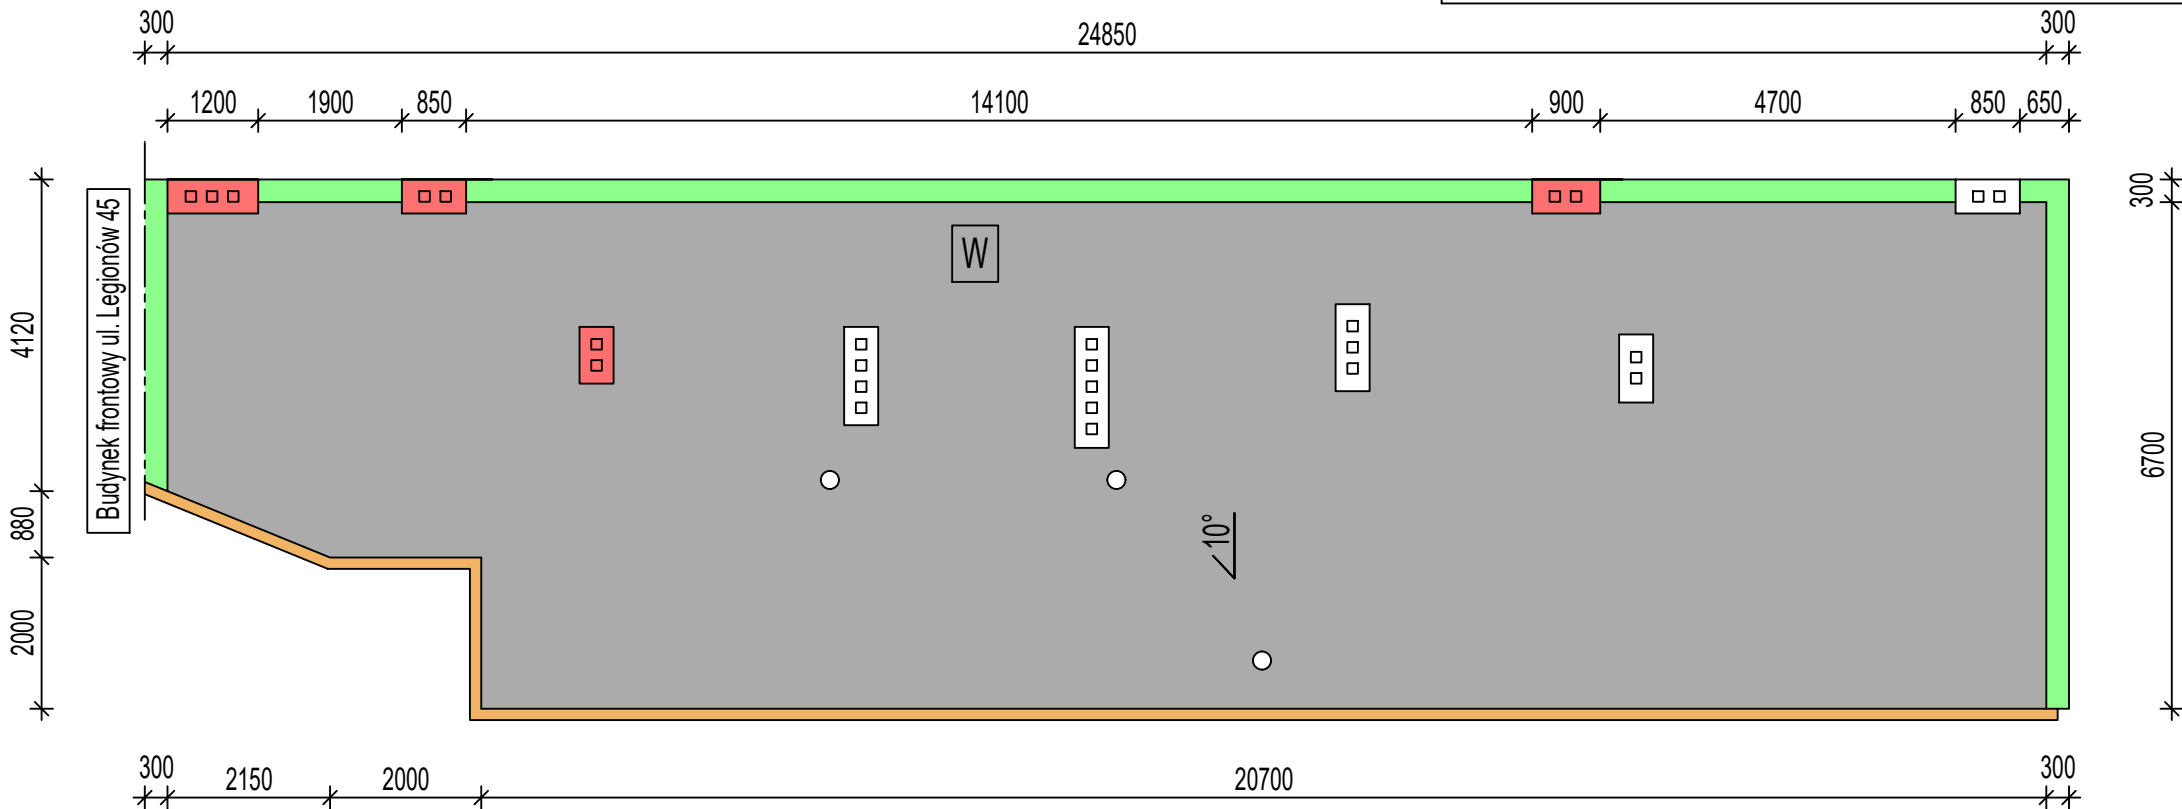

Szczegół wykończenia komina
ponad dachem



Uwaga :

- Zastosować do czapki kominowej beton C16/20
- Zbrojenie Ø 6 ze stali RB400
- Otulenie pręta min 30mm
- Powierzchnie betonu zabezpieczyć np: Betondurem
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV 250 s5
- Listwa dociskowa ze blachy ocynkowanej (warstwa ocynku 275g/m2 gr min 0,55mm)
- Kolor kominów biały lub zgodny z wytycznymi inwestora
- Zastosować cegłę pełną klasy min 15MPa
- Zaprawa murarska M5
- Kominy przemurować ponad dachem, przy czym prace należy rozpocząć około 0,3m poniżej połaci dachowej
- Wypraw tynkarska cementowo-wapienna

LEGENDA

- Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej
- Komin do przemurowania
- Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
- Rynna ocynkowana Ø150
- Wylaz dachowy

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "ANBUD"
ul. Śląska 132A, 32-080 Zabierzów

Projektował:	mgr inż. Mariusz Kosalka MAP/BO/0028/12	Podpis:
Rysował:	mgr inż. Anna Kosalka	Podpis:
Rys. nr: 3	Inwestor: Zarząd Lokali Miejskich - Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź	
Skala: 1:100	Rysunek: Budynek ul. Legionów 45 - Remont pokrycia dachowego wraz z kominami (lewa oficyna)	
Działka nr 72	Jednostka ewidencyjna Polesie obręb P-09	Data: Czerwiec 2020