


# Szkic projektowanego stanowiska słupowego TRA225645 (37) typu P-10,5/6 (E)

Zestawienie dla montażu lini oświetlenia na słupie nN  
nr TRA225645 (37)

Lp.	Wyszczególnienie	Typ	Ilość
(1)	Hak mocowany taśmą	SOT39	1 szt
(2)	Uchwyt przelotowo-narożny	SO 130	1 szt
(3)	Taśma stalowa	COT37	4 mb
(4)	Klamka	COT36	2 szt

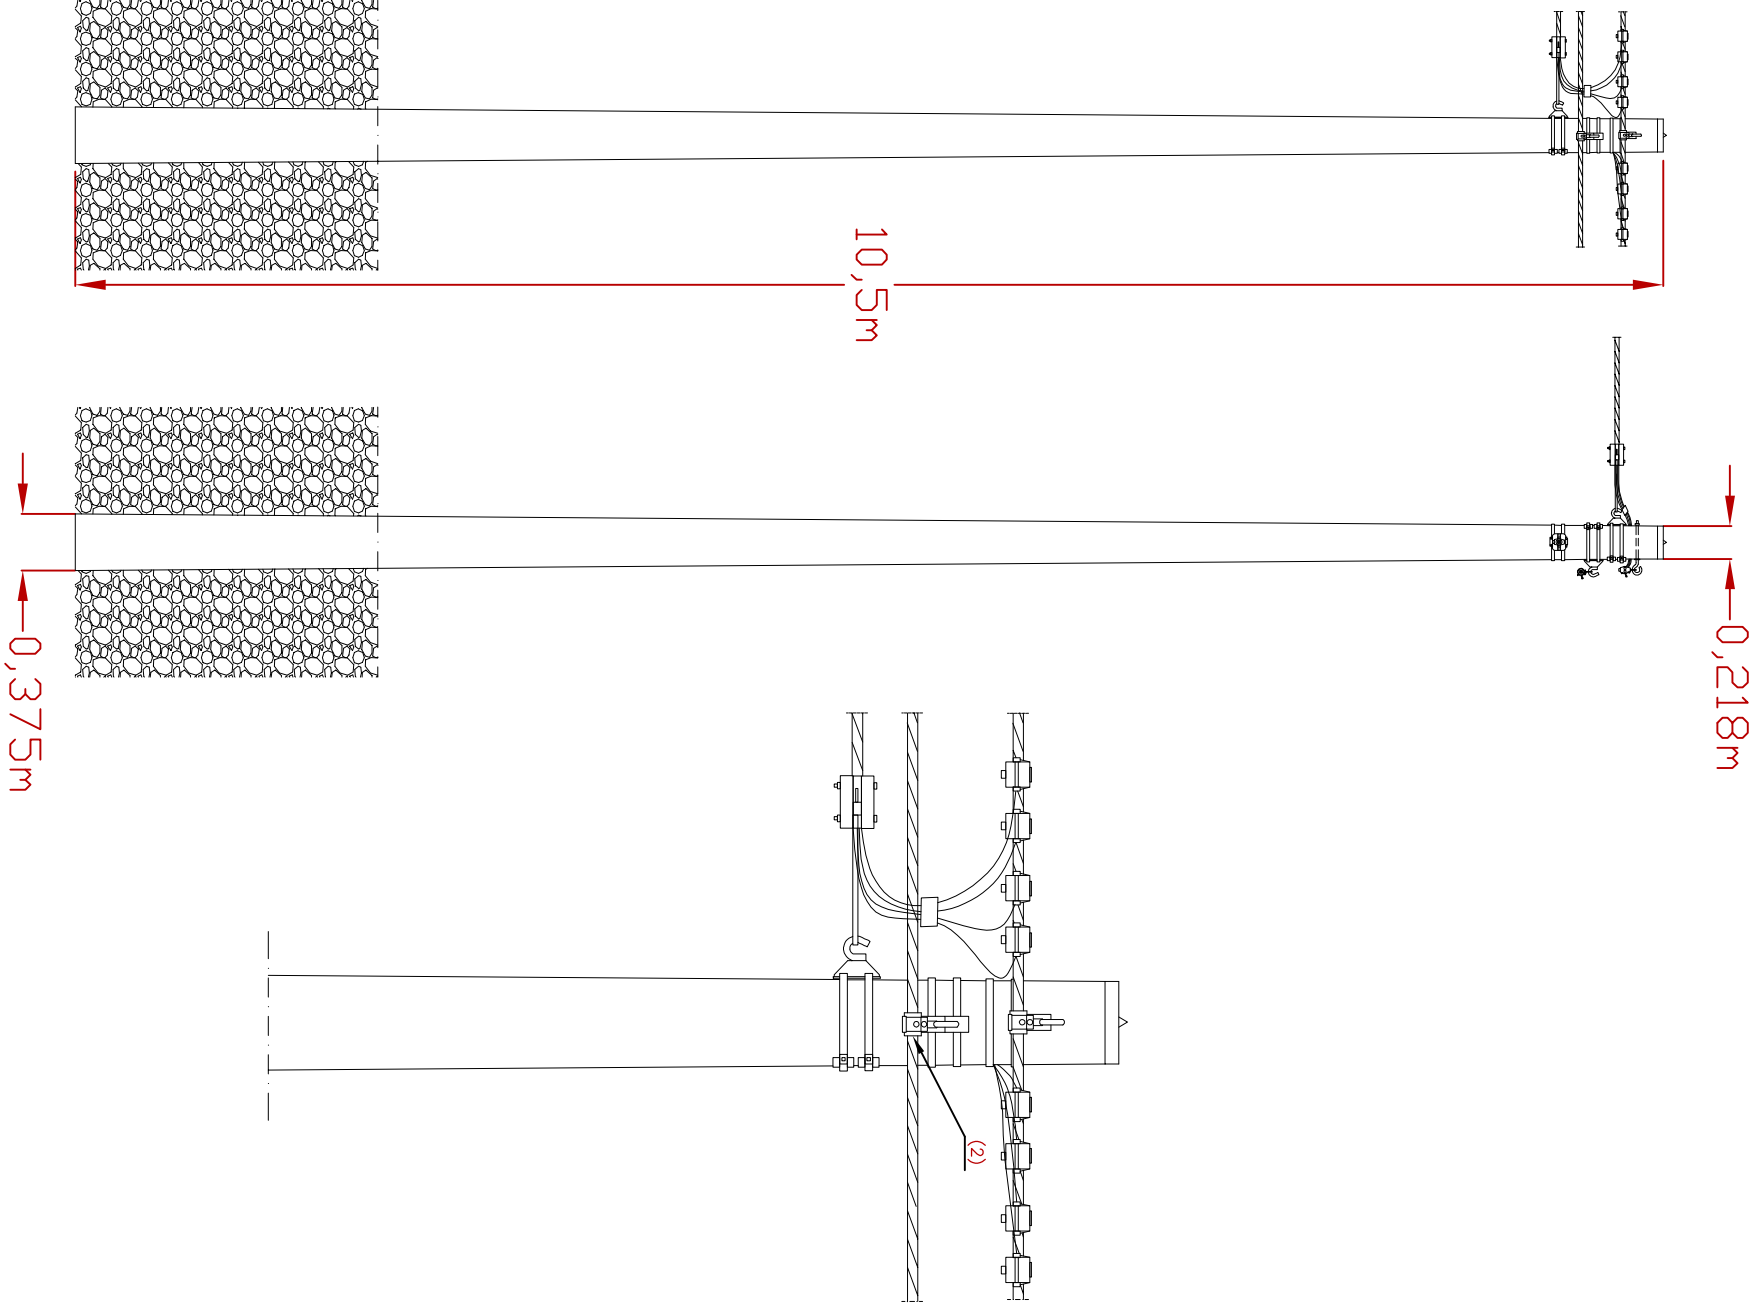

Nazwa obiektu budowlanego:	Zarząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowany przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48 33-200 Dąbrowa Tarnowska	Jednostka projektowa: Andrzej Olszowski A/14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
----------------------------	---	--

Rozbówka sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego  
w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Suteków w m. Gruszów Wielki polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

Element projektu:	3.2 Projekt techniczny
-------------------	------------------------

Specjalność:	Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
elektryczna	mgr inż. Henryk Mrówka	UAN-2-8346-17/187	

Specjalność:	Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
elektryczna	mgr inż. Dominik Bek	MAP/0030/PWBE/18	

Nazwa rysunku:	Szkic projektowanego stanowiska słupowego TRA225645 (37) typu P-10,5/6 (E)
----------------	--

Data sporządzenia rysunku:	03.2024 r.	Skala:	1:50, 1:20	Nr rysunku:	3
----------------------------	------------	--------	------------	-------------	---