


Szkic projektowanego stanowiska słupowego
TRA225647 (34) typu ROK-10,5/10 (E)

Zestawienie dla montażu lini oświetlenia na słupie nN
nr TRA225647 (34)

| Lp. | Wyszczególnienie | Typ | Ilość |
|-----|--|-------------|-------|
| (1) | Hak mocowany taśmą | SOT39 | 2 szt |
| (2) | Uchwyty odciegowy 2x(25–35) | SO 117.225S | 2 szt |
| (3) | Zacisk przebijający izolację dwustronnie | SL11.118 | 2 szt |
| (4) | Opaska | PER15 | 1 szt |
| (5) | Uchwyt dystansowy przewodów | BIC30–50 | 1 szt |
| (6) | Ostonka końca przewodu | PK99.050 | 2 szt |
| (7) | Klamka | COT36 | 2 szt |
| (8) | Taśma stalowa | COT37 | 4 mb |

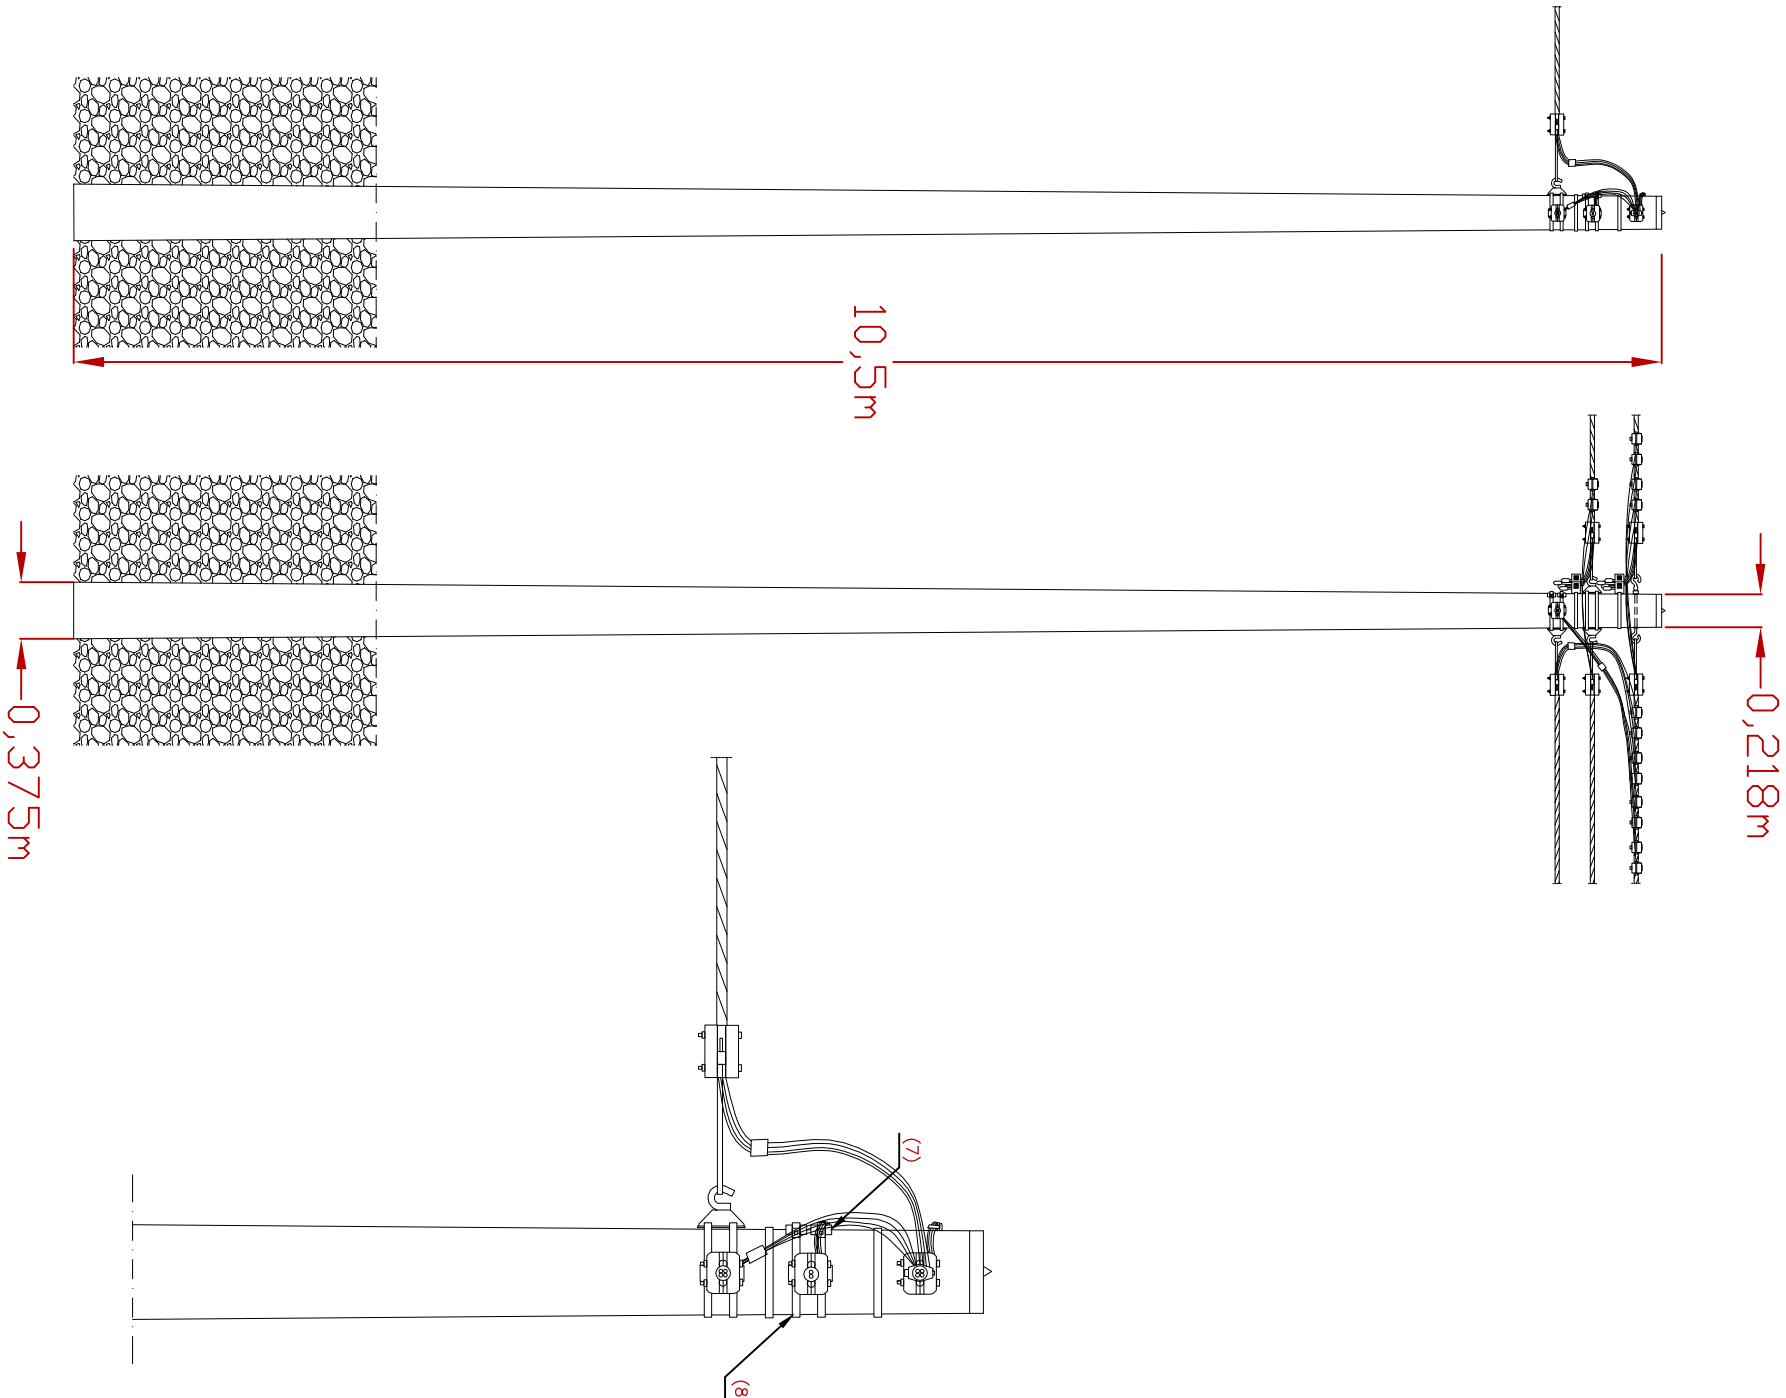

| | |
|---|--|
| Zarząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowany przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48 33-200 Dąbrowa Tarnowska | Jednostka projektowa: Andrzej Oliszowski A/14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice |
|---|--|

Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbiórka sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Suteków w m. Gruszów Wielki, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni"

Element projektu:

3.2 Projekt techniczny

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------|------------|
| Specjalność: | Projektant: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| elektryczna | mgr inż. Henryk Mrówka | UAN-2-8346-17/187 | |
| Specjalność: | Sprawdzający: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| elektryczna | mgr inż. Dominik Bek | MAP/0030/PWBE/18 | |
| Nazwa rysunku: | Szkic projektowanego stanowiska słupowego TRA225647 (34) typu ROK-10,5/10 (E) | | |
| Data sporządzenia rysunku: | 03.2024 r. | Skala: | 1:50, 1:20 |
| | | Nr rysunku: | 5 |