


# WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIĘCIE

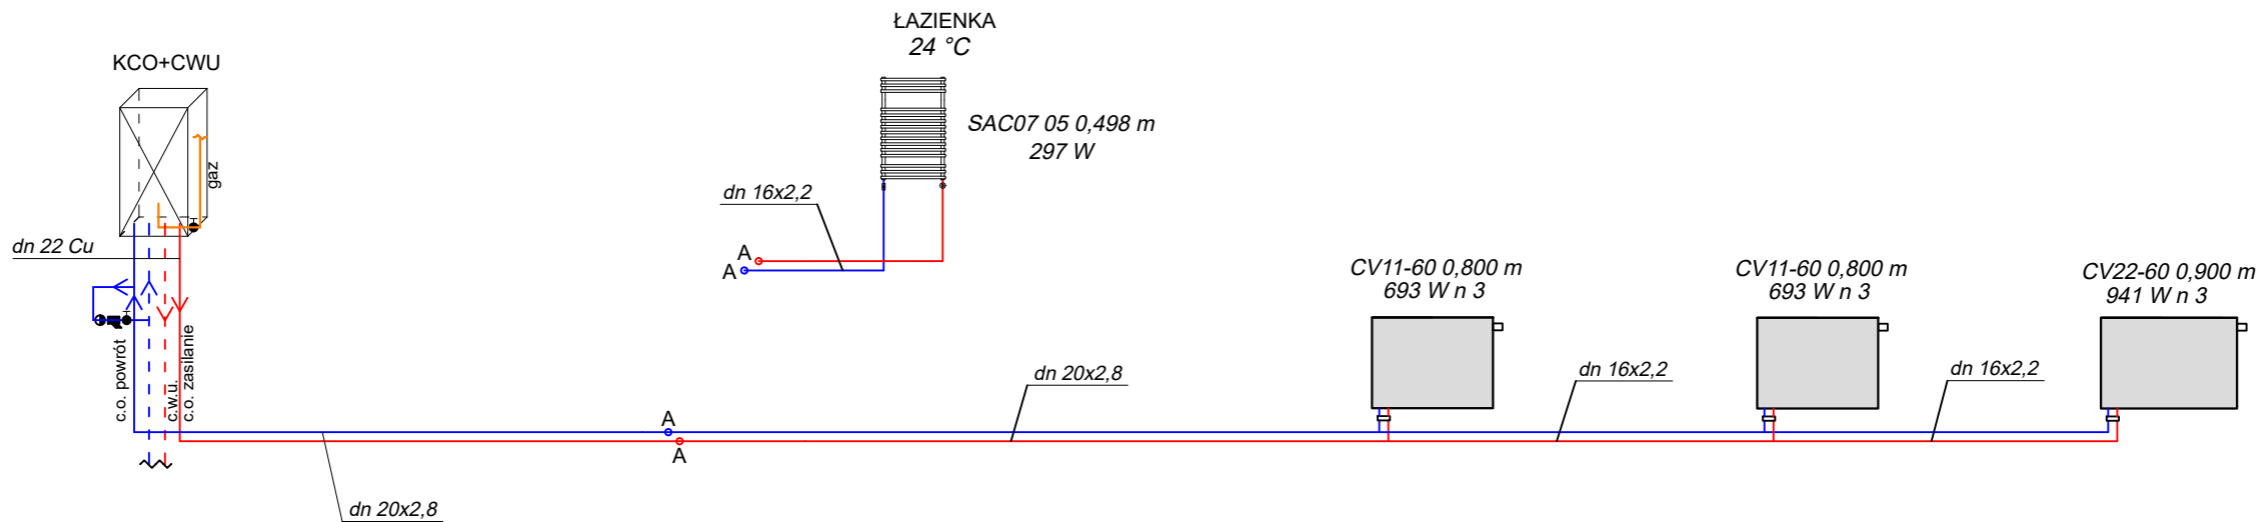

## OZNACZENIA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - ZASILANIE RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - POWRÓT RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
- RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ
- PRZEWODY ROZPROWADZIĆ W SYSTEMIE DWURUROWYM PRZYPODŁOGOWO PO OBWODZIE STREFY OGRZEWANEJ. GRZEJNIKI PODŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW TRÓJNIKOWYCH I KĄTOWYCH.
- KCO+CWU** - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
- CV22-60 0,900m, CV11-60 0,800m** - GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE PURMO VENTIL COMPACT, Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM, TYP 165 11 62-66 FIRMY OVENTROP, DOLNOZASILANY Z BLOKIEM ZAWOROWYM PROSTYM ODCINAJĄCYM.
- WSZYSTKIE GRZEJNIKI DOPOSAŻYĆ W GŁOWICE TERMOSTATYCZNE.
- SAC 0705 0,498m** - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY PURMO SANTORINI C, TYP SAC07 05, SZEROKOŚĆ L = 498mm, WYSOKOŚĆ H = 714mm
- ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN20
- ZAWÓR ZWROTNY DN20
- FILTR SKOŚNY SIATKOWY DN20

NAZWA OBIEKTU	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIĘCIE		
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10		
ADRES INWESTYCJI	97-30 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. SULEJOWSKA 41 M.3 DZ. NR 180/3 OBR. 0020, JEDN. EWIDENCYJNA 106201_1		
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAKUB SZAJEWSKI	NR UPRAWNIENÍ LOD/1605/POOS/11	
SKALA 1:50	RYSunEK NR 2	DATA OPRACOWANIA	MAJ 2024