
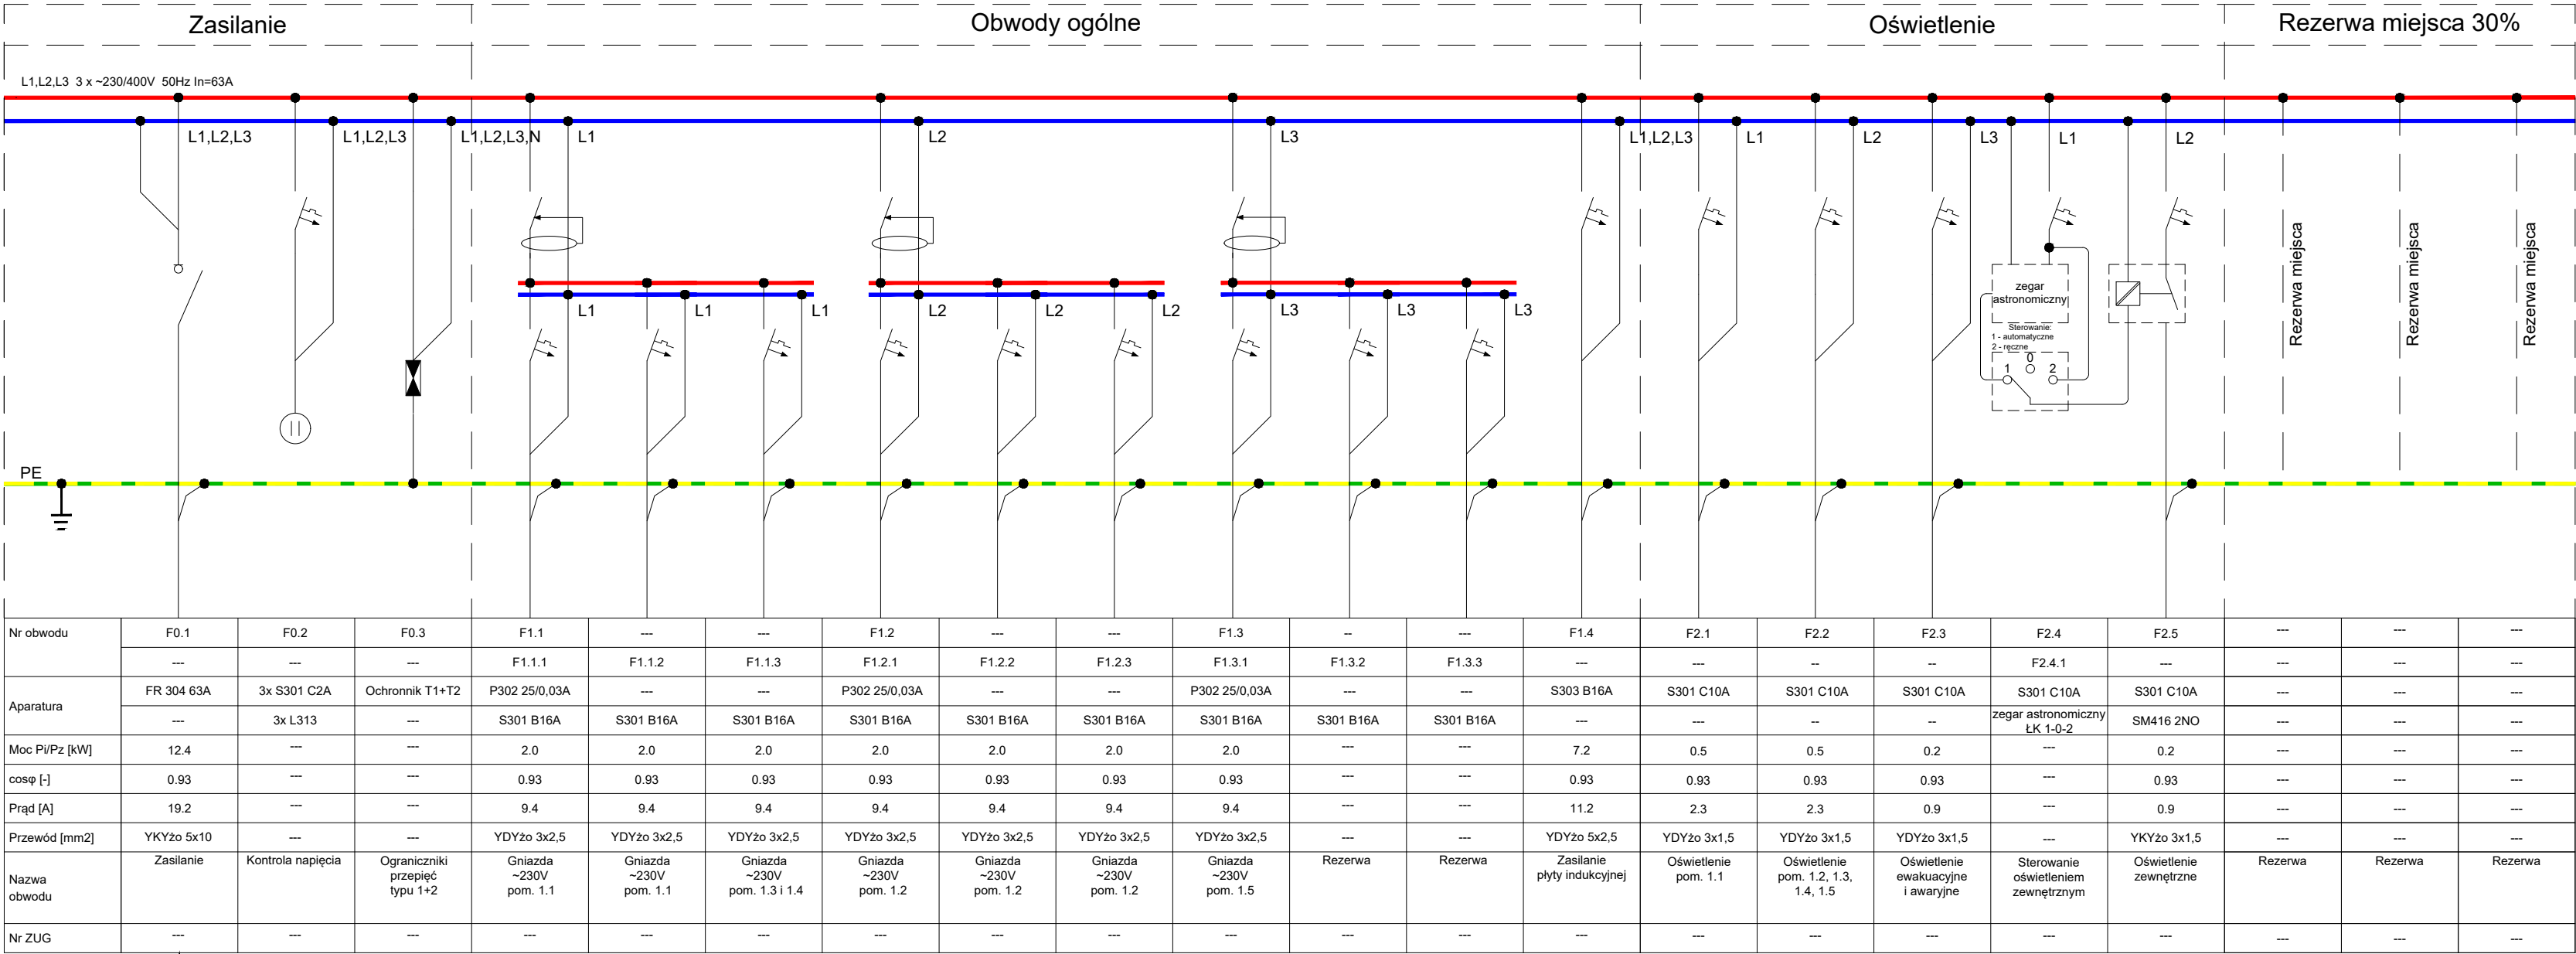


# Rozdzielnica RG

proj. ZKP  
(zakres ENEA)



proj. YKYzo 5x10mm<sup>2</sup>

## UWAGI:

- Rozdzielnicę wykonać jako szafk natynkową, o stopniu ochrony minimum IPx4 z drzwiami.
- Przewód zasilający wprowadzić dołem, wyprowadzenia przewodów górą.
- W rozdzielnicy zostawić 30% rezerwy miejsca.
- Rozdzielnicę należy wyposażać w aparaturę prod. Legrand/Eaton lub równoważną.
- Obudowa rozdzielnicy wraz z aparatami musi pochodzić od jednego producenta.

## ARKADA

Biuro Usług Projektowych Ryszard Alcer

	temat	Świetlica wiejska									
	rysunek	Schemat ideowy rozdzielnic RG									
	adres	Chocieborowice, 56-210 Wąsosz, dz. nr 267/10, obręb ewid. 0005 Chocieborowice									
	stadium	projekt techniczny	branża	elektryczna	data	14.10.2022	skala	---	nr rys.	E5	
	projektant	inż. Robert Jamroży				specjal.	branża elektryczna	WK/P/0146/POOE/08 W specjalności instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		podpis	
	opracował	inż. Piotr Kolendowicz				specjal.	branża elektryczna	---		podpis	
	opracował	inż. Mateusz Jamroży				specjal.	branża elektryczna	---		podpis	