


2. Korpus studni
 3. Uchwyt wodomierzowy
 4. Śrubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 20 (3/4")-G1"
 5. Rura z polibutylenu Ø 32 mm
 6. Uchwyt na rurę polibutylenową
 7. Kolano 90° 1"
 8. Zawór odcinający grzybkowy 1"
 - 8a. Zawór odcinający grzybkowy antyskażeniowy z możliwością spustu
 9. Złączka skręcana fi 32 mm z PE
 10. Złączka skręcana 45° Ø 32/1"
- Wodomierz (nie stanowi wyposażenia studni).

Pokrywa klasy D400, na pierścieniu odciążającym

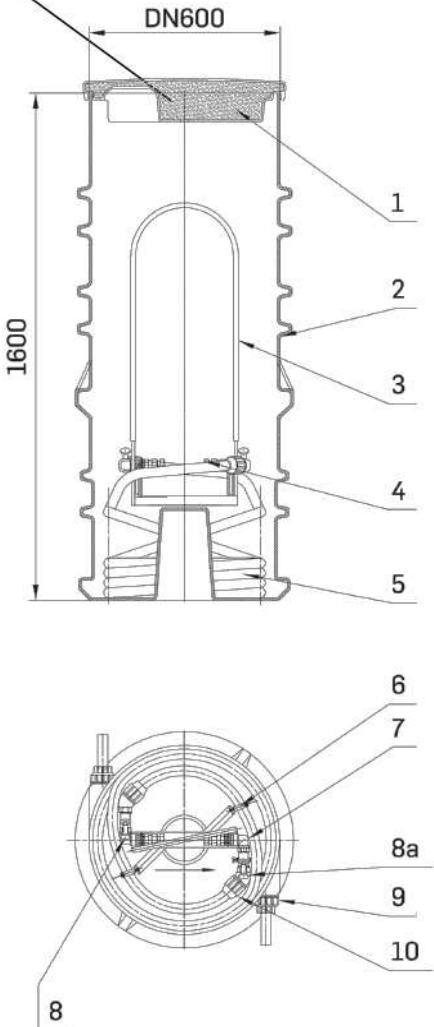

| | | | |
|---|--|---------|----------------|
| Procal Magdalena Stachowiak ul. Katowicka 43/19 61-131 Poznań | | Nr rys. | 5 |
| Temat Remont sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Nowym Luboszu i Starym Luboszu. | | Faza | PB |
| Tytuł rys. Studnia wodomierzowa - schemat. | | Data | 05.2024 |
| Inwestor Gmina Kościan ul. Młyńska 15 64-000 Kościan | | Skala | - |
| Autor projektu mgr inż. Magdalena Stachowiak nr uprawnień WKP/0136/POOS/17 | | Podpis | |