







TRZPIEŃ POZ.4.2 –wyk.x1

SKALA 1:20



TRZPIEŃ POZ.4.1 –wyk.x3

SKALA 1:20

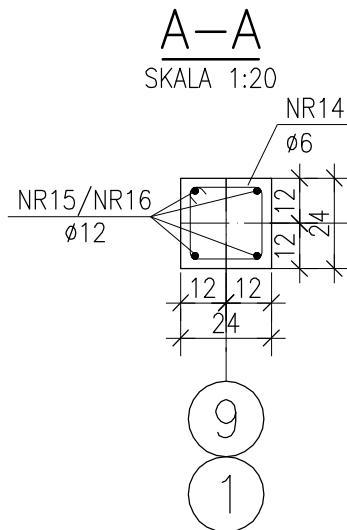

UWAGI:

BETON C-20/25 (B25)
PODBETON C-12/15 (B15)
STAL A - IIIIN (B500B/BS500S)
OTULINA 5 cm -fundamenty
OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY
ZBROJENIA GŁÓWNEGO

obiekt, adres, tytuł
Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białosłowie

inwestor:
Gmina Białosłowie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosłowie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja sprawdził:	mgr inż. Marcin Olejniczak	WKP/0057/PWOK/13	

nazwa rysunku: ZBROJENIE TRZPIENI POZ.4.1, POZ.4.2	nr rys.:
branża:	K-15
faza:	85
skala:	
data:	
KONSTRUKCJA	PT
1:20	02.2022

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
					A-IIIIN		
4.1	14	Ø6 A-IIIIN	88	111	97.68		
	15	Ø12 A-IIIIN	395	12		47.4	
	16	Ø12 A-IIIIN	250	12		30	
4.2	14	Ø6 A-IIIIN	88	43	37.84		
	15	Ø12 A-IIIIN	395	4		15.8	
	17	Ø12 A-IIIIN	360	4		14.4	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					135.52	107.6	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888	
MASA [kg]					30.09	95.55	
MASA OGÓŁEM [kg]						125.64	
WYKONAĆ: x 1						125.64	