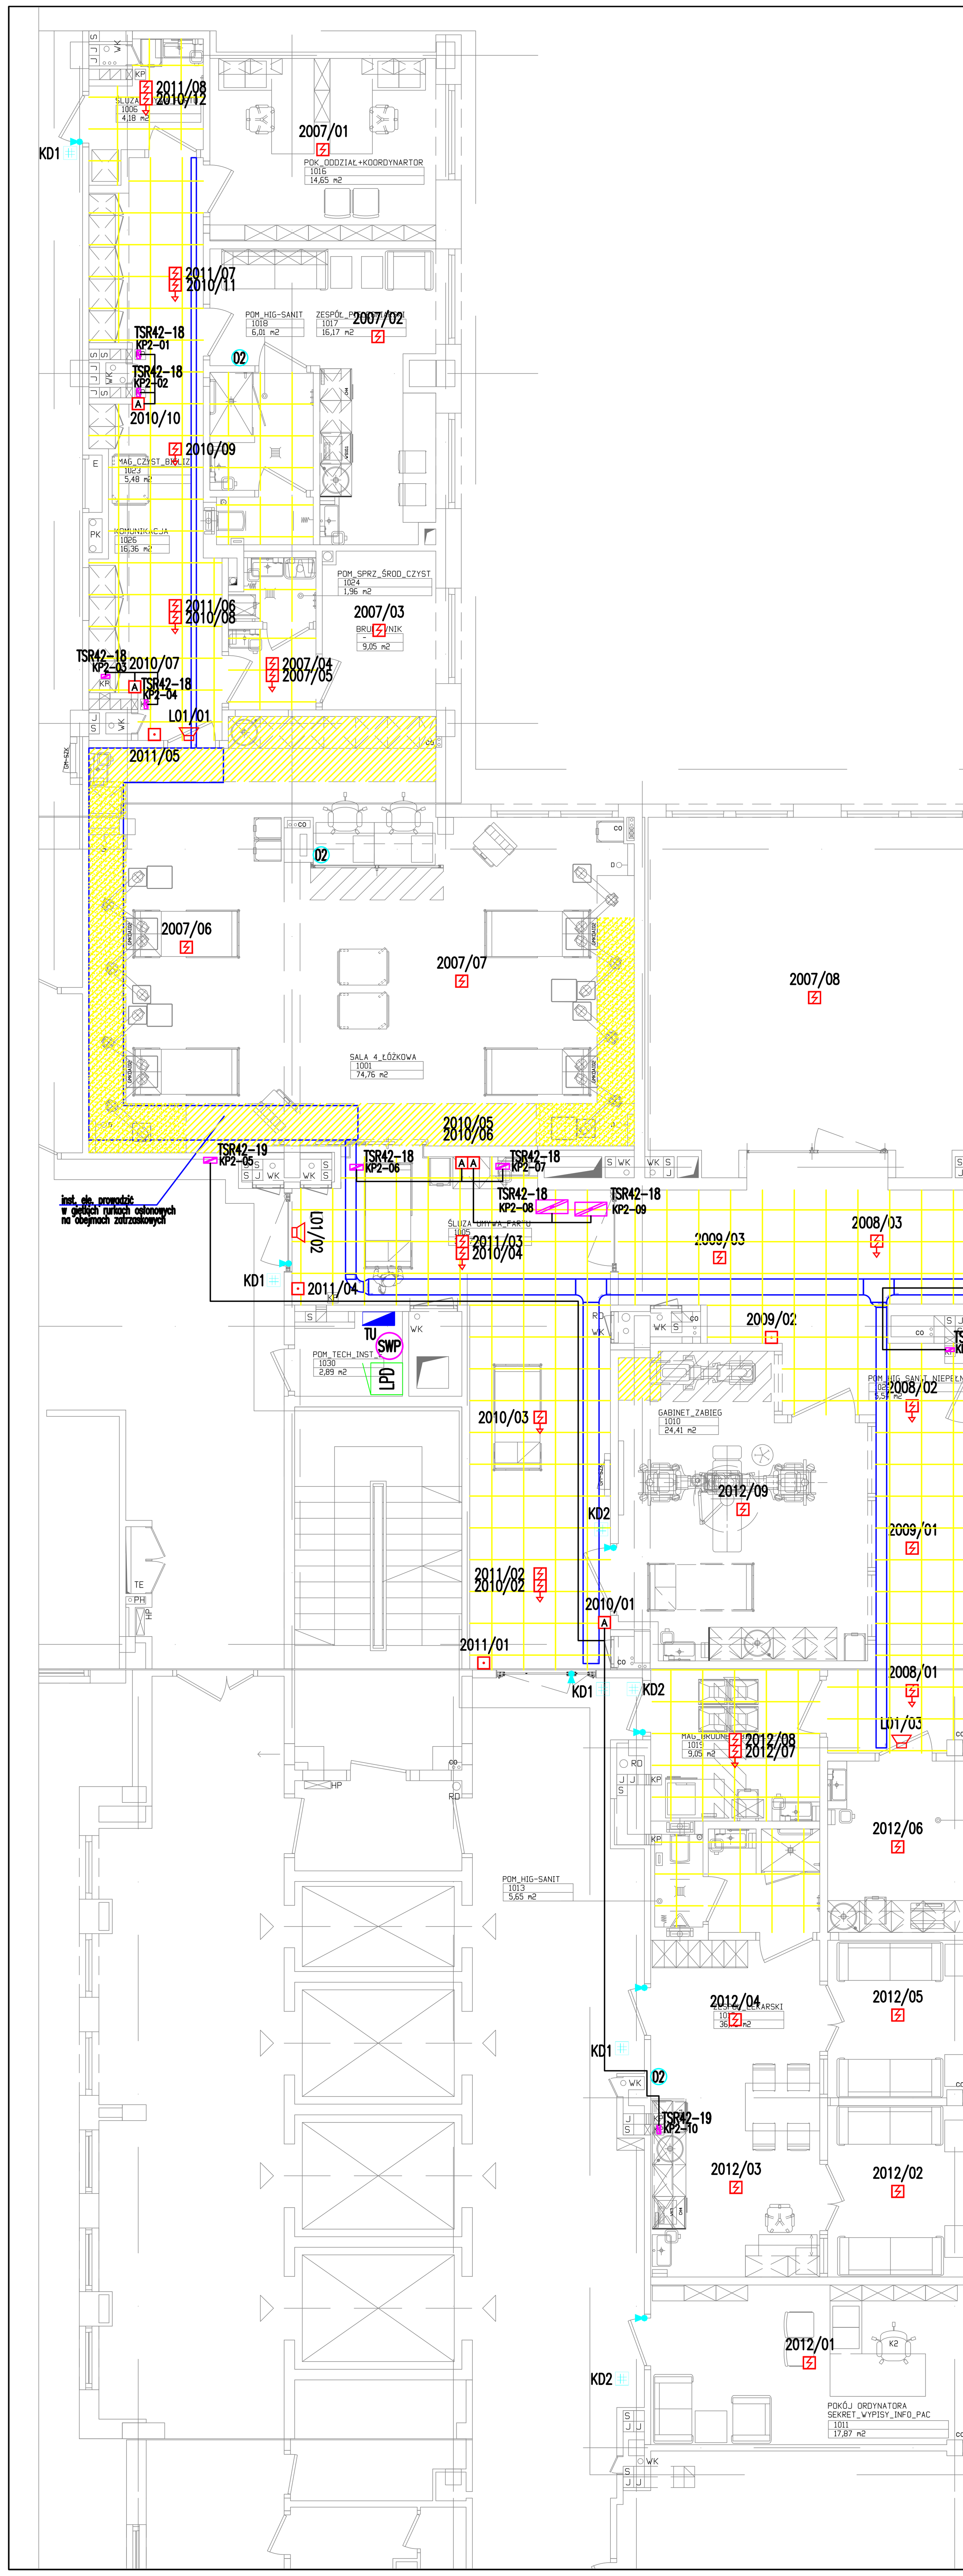
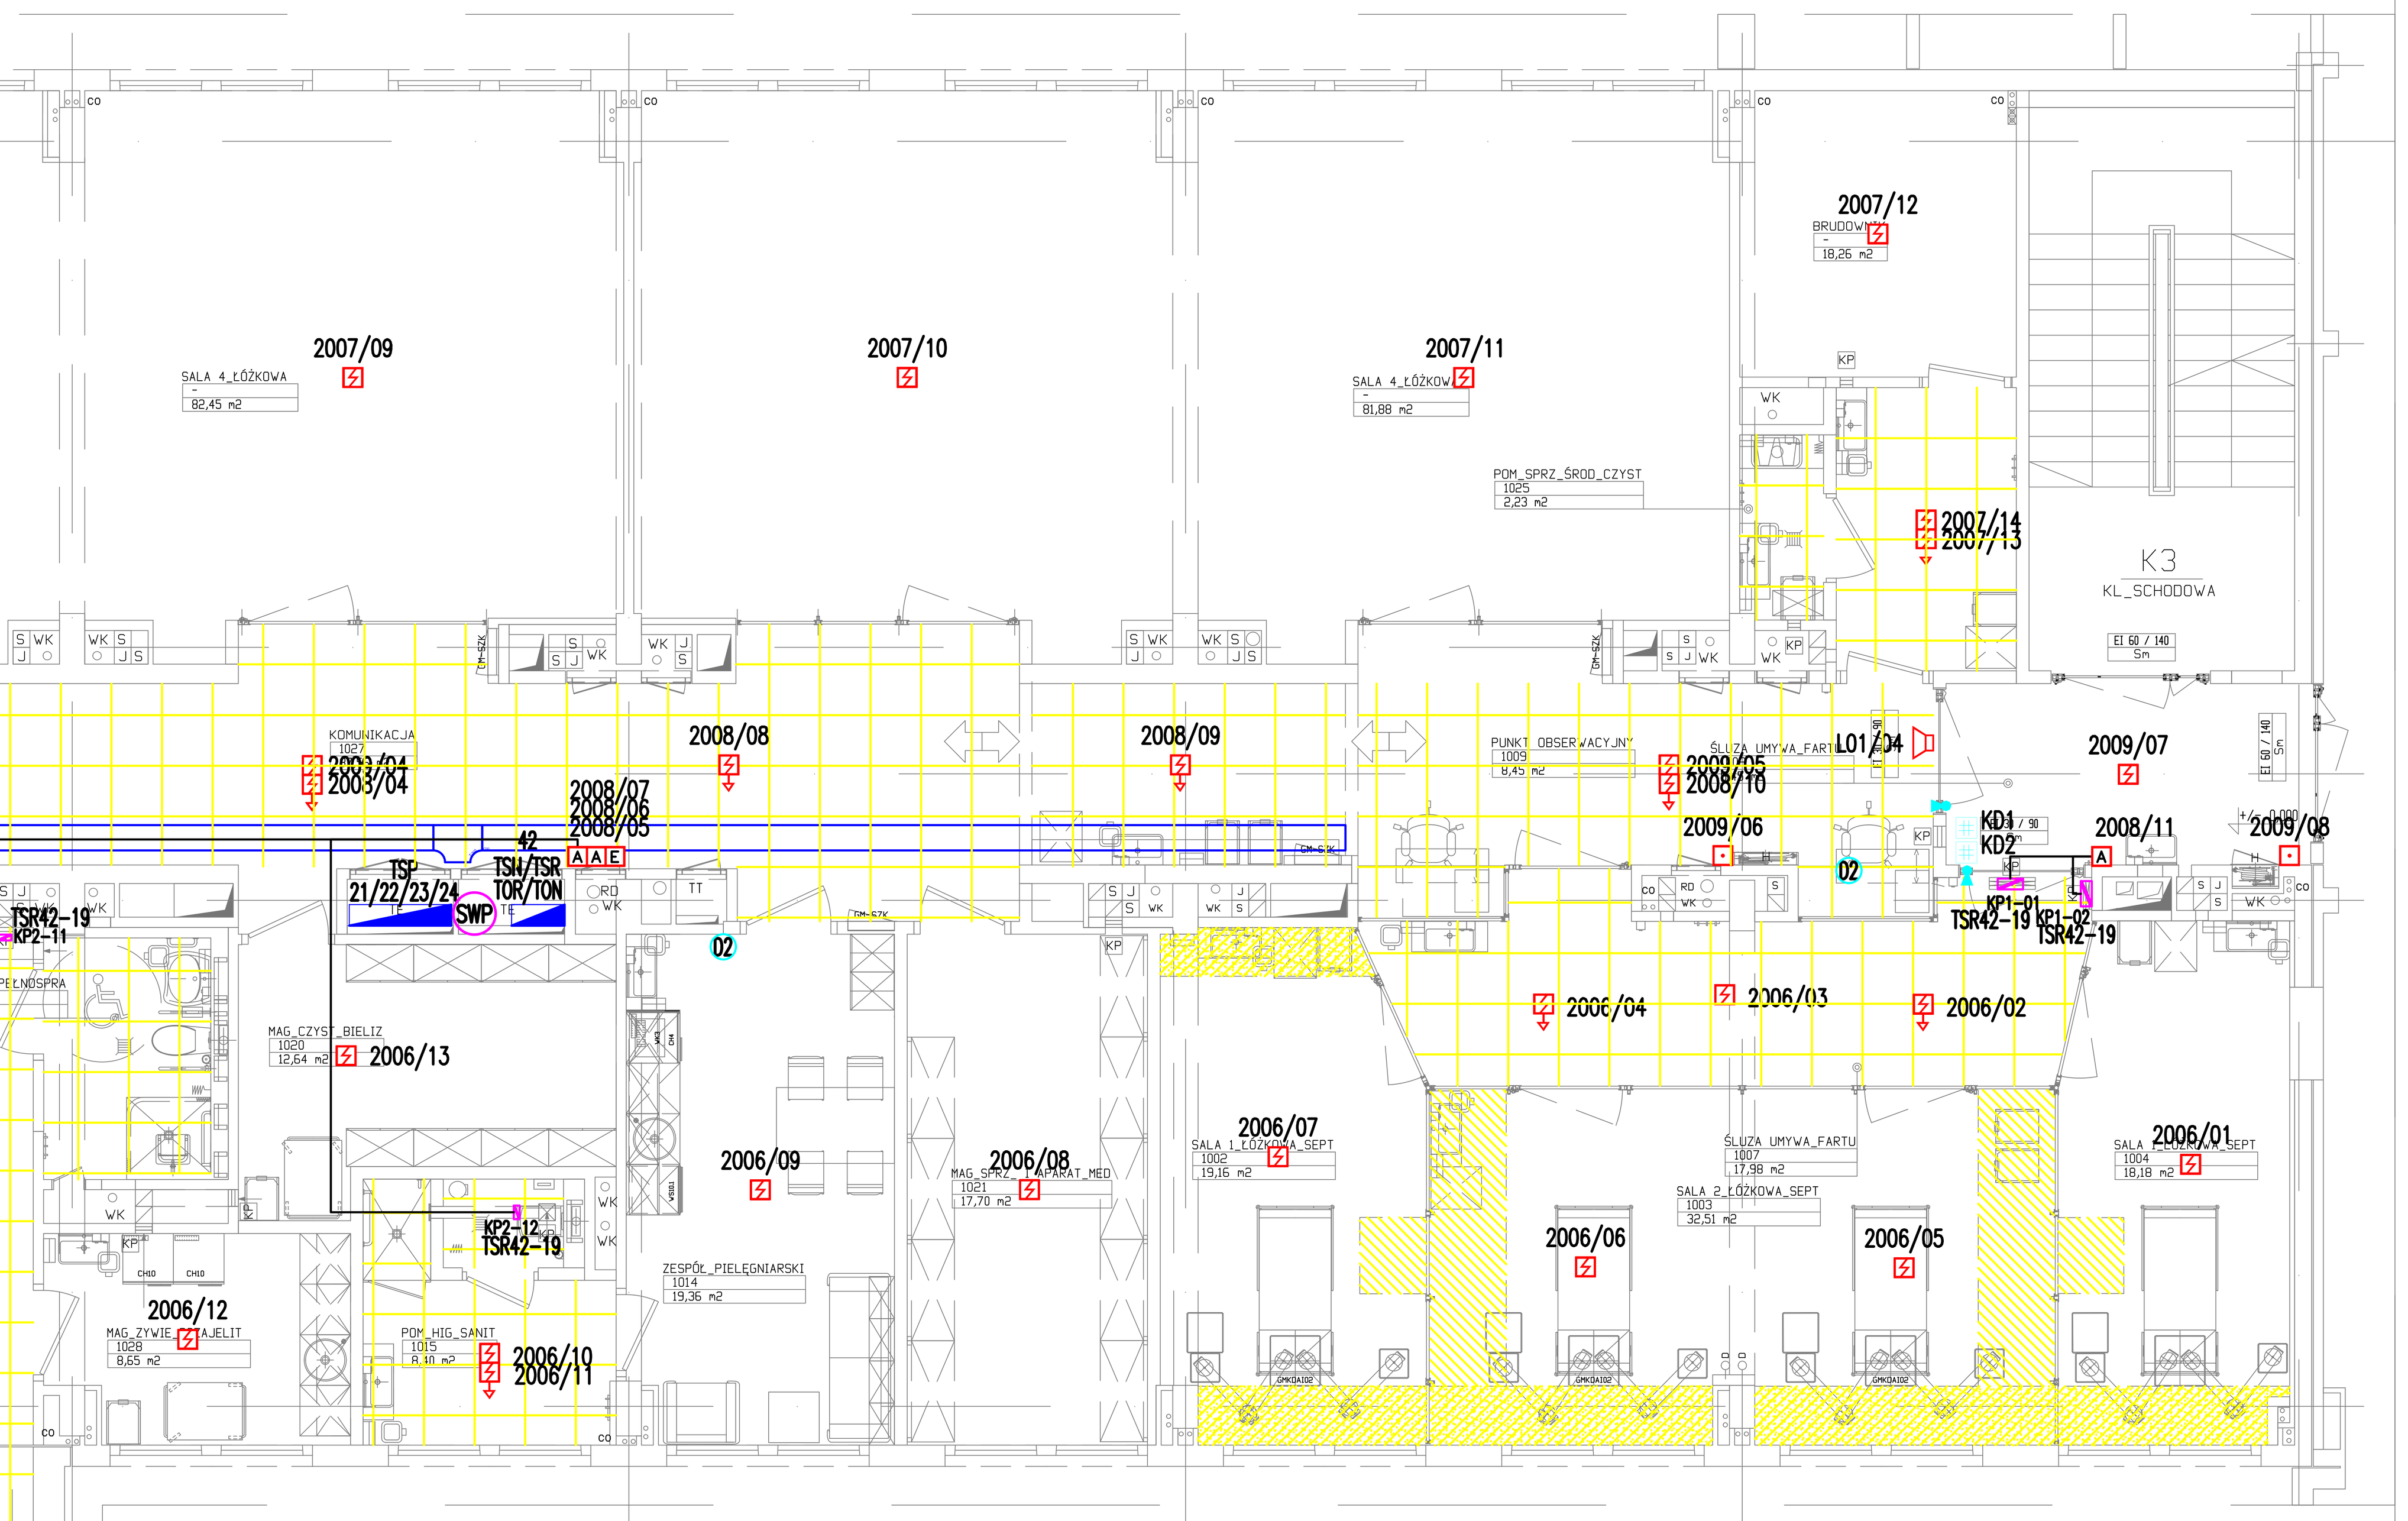

UWAGI:

1. Przewody niskonapięciowe instalacji prowadzić projektowanymi trasami teletechnicznymi. Zachować odległość od tras energetycznych 20cm. Odejścia od głównych tras kablowych wykonać w rurkach instalacyjnych RL zależnie od aranżacji pod lub na tynkowo. Elementy i oprzewodowanie instalacji, które muszą działać w warunkach pożaru wykonywać z zastosowaniem wymaganych atestowanych przewodów PH i zamocowań systemowych E (czas podtrzymania funkcji taki jak sterowane urządzenie pożarowe).
2. Do podłączenia urządzeń systemów słaboprądowych stosować przewody zgodnie ze schematami instalacyjnymi.
3. Nie dopuszcza się stosowania puszek łączeniowych do wykonywania instalacji systemów bezpieczeństwa. Wszystkie łączenia mogą się odbywać tylko na zaciskach urządzeń.
4. Istniejące elementy systemu SSP podłączyć do projektowanych pętli dozorowych. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego okablowania (doloty od centrali do obszaru realizowanej przebudowy) podwarunkiem uzyskania pozytywnych wyników pomiarów elektrycznych. Na planie pokazano docelową numerację i rozmieszczenie elementów. Elementy SSP przewidziane do realizacji w kolejnych etapach inwestycji pokazano kolorem szarym.
5. Należy zapewnić odpowiedni zapas kabla (około 1m) przy elemencie docelowym.
6. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być łączony z żadną uziemioną metalową konstrukcją. Należy go łączyć z uziemieniem centralki tylko z jednego końca (początek lub koniec ekranu).
7. Opisy umieścić: na obu końcach odcinka przewodu, wzdłuż trasy w miejscach charakterystycznych (oznaczonych na korytku) co ok. 30mb tras. Napis powinien być wykonany flamastrem wodoodpornym na całej szerokości kabla i umieszczony 15 cm przed jego zakończeniami. Przewody w korytkach zbierać w wiązki rodzajem instalacji, trwale opisać podając rodzaj, adres wg schematów tabel kablowych. Wszystkie elementy podsystemu winny posiadać trwałe i czytelnie naniesione opisy.
8. Zasilanie central systemów słaboprądowych jest w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych.
9. Podłączenie i uruchomienie urządzeń wykonać wg. DTR producenta i uwag instalacyjnych zawartych w części opisowej.
10. W miejscach przejść przewodów przez ściany pożarowe stosować uszczelnienia ogniowe.
11. Kable układana na drabinach kablowych w pionach elektrycznych i teletechnicznych mocować za pomocą obejm systemowych.

LEGENDA:

- optyczna czujka dymu wraz z obustronnym izolatorem zwarć
- optyczna czujka dymu wraz z obustronnym izolatorem zwarć na suficie właściwym ze wskaźnikiem zadziałania na suficie podwieszanym
- ręczny ostrzegacz pożaru
- A E moduł sterująco – monitorujący
- sygnalizator akustyczny wewnętrzny
- KP klapa pożarowa
- KD1 klawiatura KD z przyciskiem wywołania
- KD2 klawiatura KD
- elektrozaczep
- 02 odbiornik
- TSR42-19 adres zasilania: rozdzielnica-numer obwodu

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP I		
NR POM.	NAZWA	POW. w m2
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	81,88
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	82,45
-	BRUDOWNIK	9,05
-	KOMUNIKACJA	6,85
-	BRUDOWNIK	18,26
1001	SALA 4_ŁÓŻKOWA	74,76
1002	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	19,16
1003	SALA 2_ŁÓŻKOWA_SEPT	32,51
1004	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	18,18
1005	ŚLUZA UMYWA_FARTU	33,47
1006	ŚLUZA UMYWA_FARTU	4,18
1007	ŚLUZA UMYWA_FARTU	17,98
1008	ŚLUZA UMYWA_FARTU	9,45
1009	PUNKT OBSERWACYJNY	8,45
1010	GABINET_ZABIEGOWY	24,41
1011	POK_ORDYNATORA + SEKRET_WYPISY_INFO_PAC	17,87
1012	ZESPÓŁ_LEKARSKI	36,78
1013	POM_HIG_SANIT	5,65
1014	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	19,36
1015	POM_HIG_SANIT	8,4
1016	POK_ODDZIAŁ+KOORDYNARTOR	14,65
1017	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	16,17
1018	POM_HIG_SANIT	6,01
1019	MAG_BRUDNEJ BIEL+ODPAD	9,05
1020	MAG_CZYST_BIELIZ	12,64
1021	MAG_SPRZ_ I APARAT_MED	17,7
1022	POM_HIG_SANIT_NIEPEŁNOSPRA	5,54
1023	MAG_CZYST_BIELIZ	5,48
1024	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	1,96
1025	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	2,23
1026	KOMUNIKACJA	16,36
1027	KOMUNIKACJA	87,56
1028	MAG_ŻYWIE_POZAJELIT	8,65
1029	PRAC_ANALIZ_PARAM_KRYTYCZ	8,54
1030	POM_TECH_INST_E	2,89
POWIERZCHNIA RAZEM		744,53

UWAGA:
- zakres robót według opisu technicznego
- rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi,
- wszelkie przewierty przez elementy konstrukcyjne konieczne do przeprowadzenia instalacji i wyposażenia obiektu należy konsultować z projektantem,
- wielkość otworów przewidzianych na urządzenia instalacyjne dostosować do montowanych urządzeń i elementów wyposażenia,

UWAGA:
- w miejscu mocowania różnych materiałowo elementów np. stali węglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, należy wykonać przekładki na stykach zapobiegające ewentualnej korozji oraz stosować łączniki ze stali nierdzewnej,
- miejsca przewiertów oraz wszelkich łączeń w elementach ze stali węglowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie, ze stali węglowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie,

vancor sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznań
NIP PL7792419510 / REGON 302639079
tel. +48 61 864 12 60 / fax +48 61 862 73 22
vancor_02@o2.pl

ZNAK	-	NR/ILOŚĆ -	UMOWA/ZAMÓWIENIE z dnia 22/07/2022 r.
INWESTOR	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
STADIUM/TYP	PROJEKT BUDOWLANY		
ELEMENT	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA ZMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZĘŚĆ A, E i G ZESPOŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ w Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, lokalizacja: adres: ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, nr dz. 166; województwo: dolnośląskie; powiat: Jelenia Góra; nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Góra; nazwa obrębu ewidencyjnego: -; identyfikator obrębu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;		
NR RYSUNKU	PBT_IE_03	SKALA	1:100
REWIZJA NR	0	DATA 12_2022	ZAKRES/CEL podstawowy,
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALCJI SSP		
PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ	MGR INŻ. KAZIMIERZ CIŚLAK NR UPR. 3/PW/92		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ZBIGNIEW CHOJNACKI NR UPR. WKP/0147/PWOE/07		
GŁÓWNY PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ NR UPR. 7131/16/P/2000		