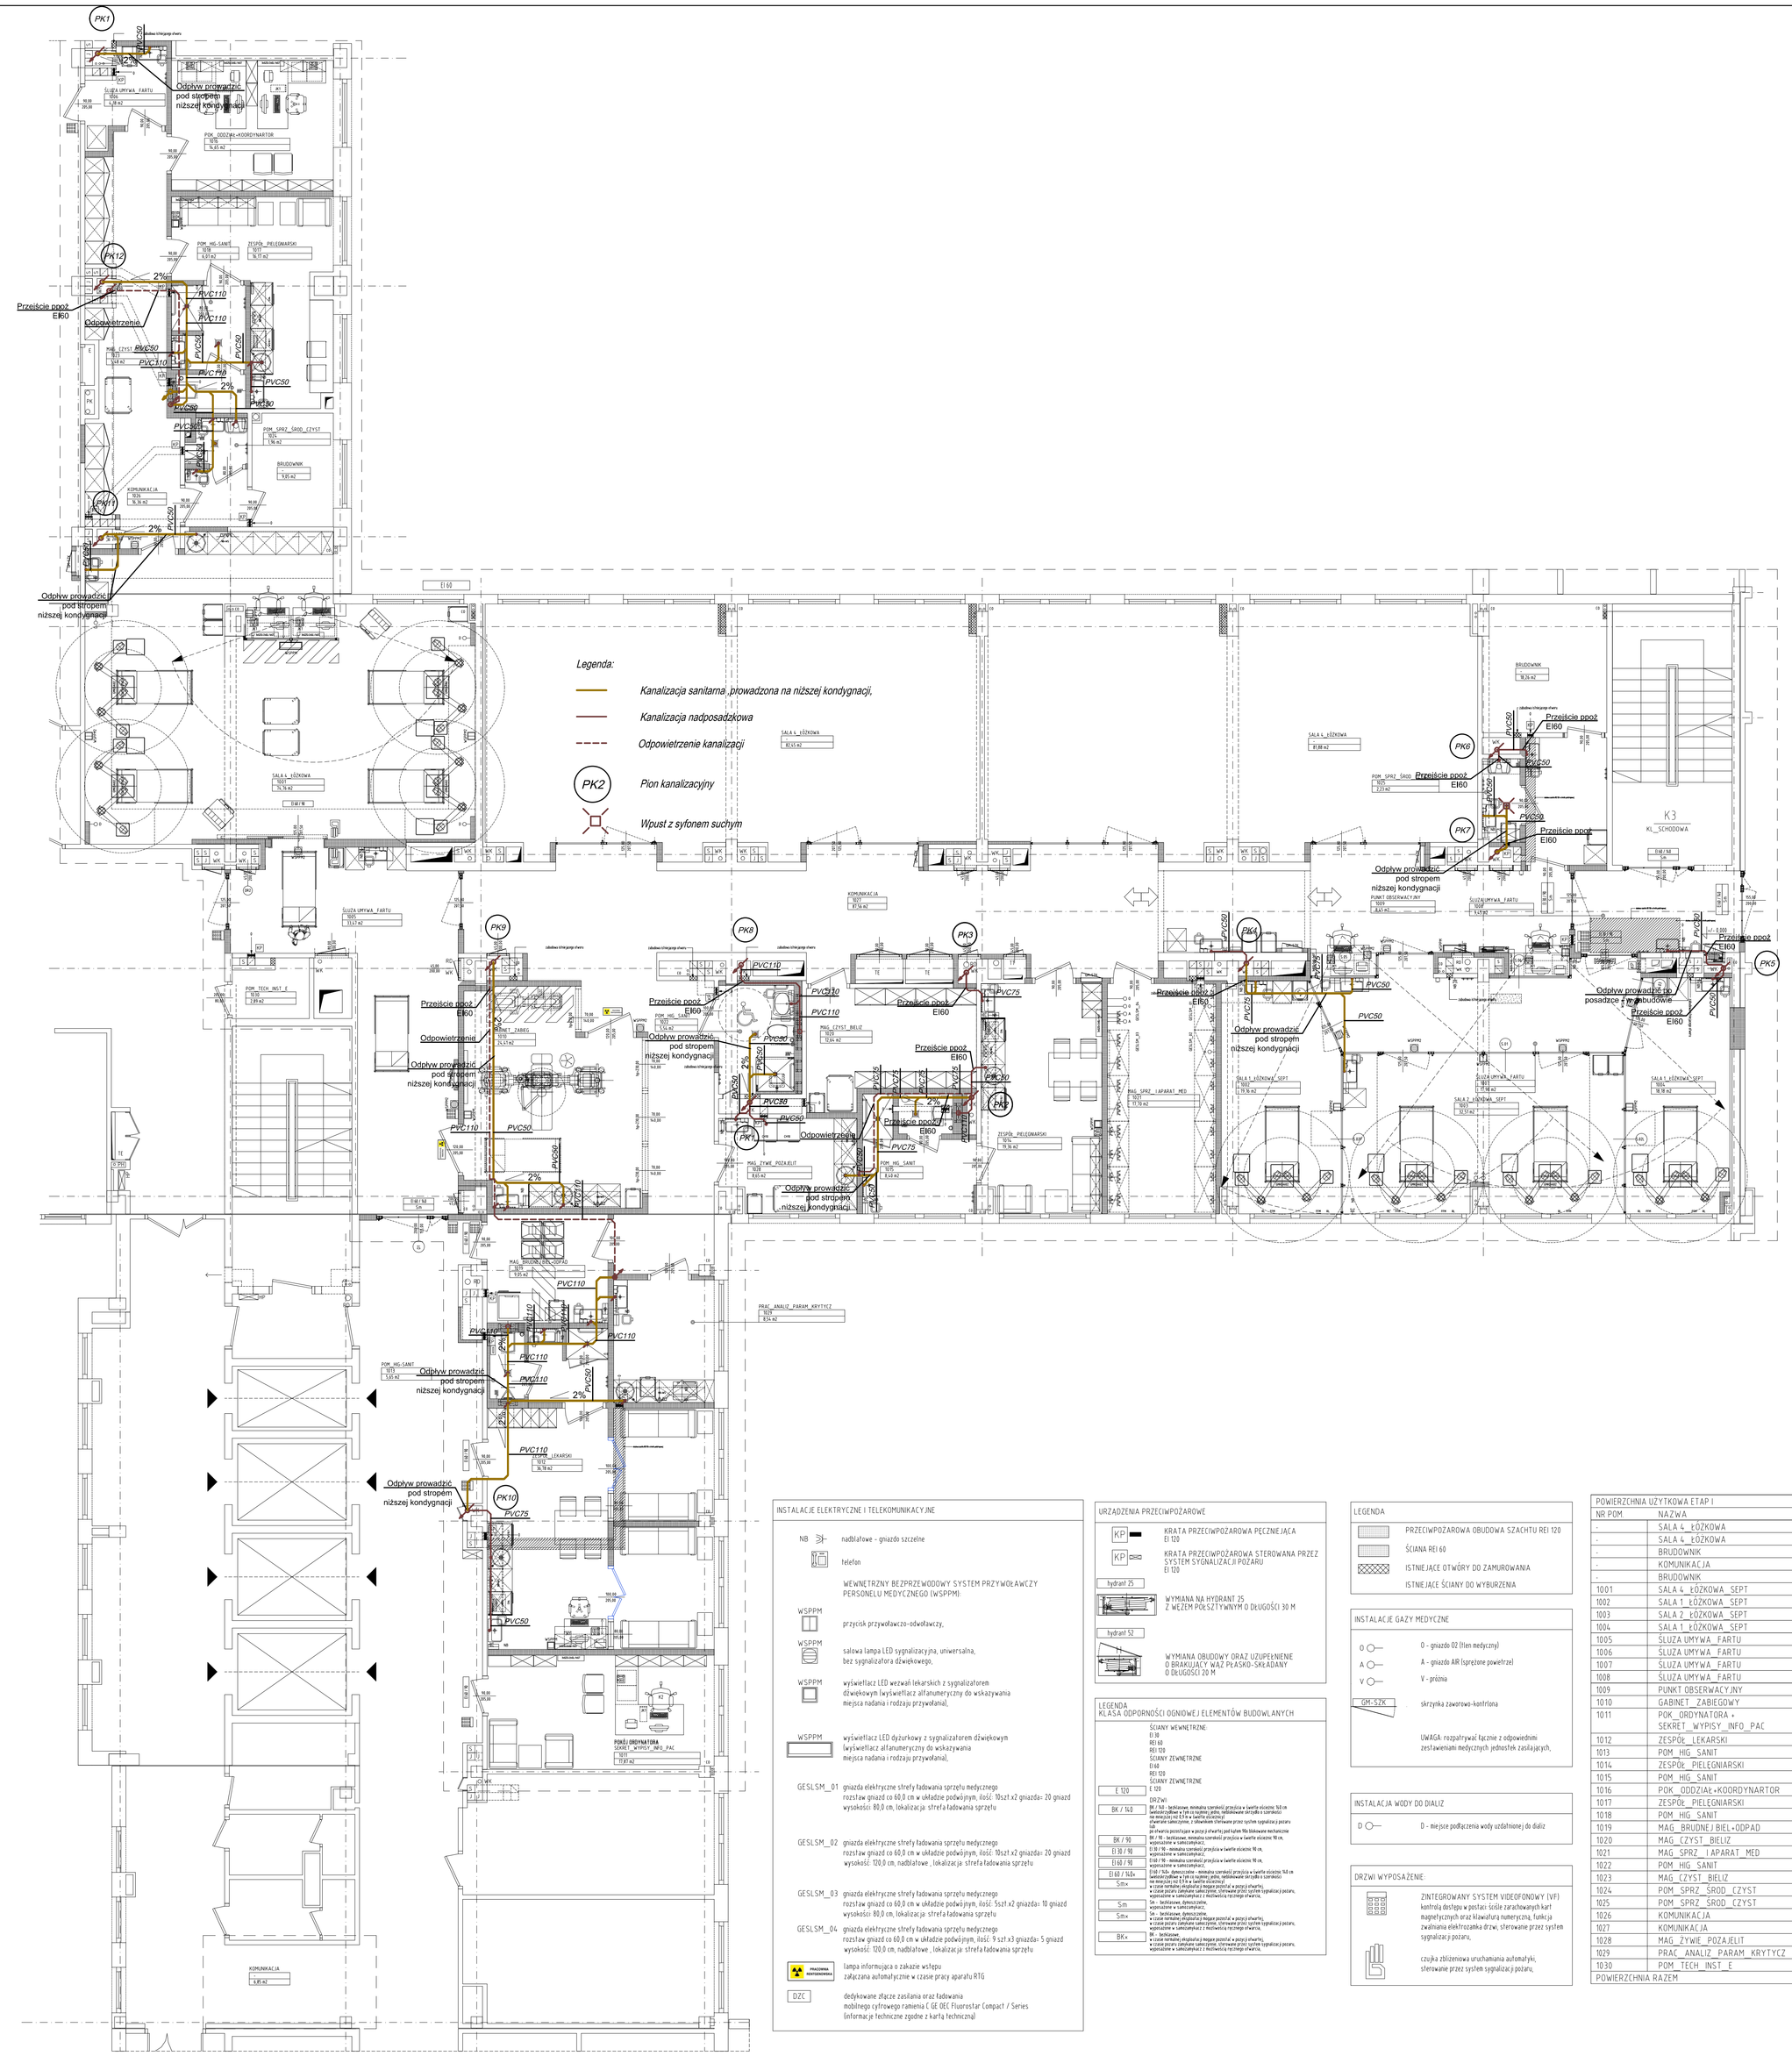

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

NB	nadbiałowe - gniazdo szczelne
	telefon
	WEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY PERSONELU MEDYCZNEGO (WSPPM)
WSPPM	przycisk przywoławczo-odwołowczy,
WSPPM	salowa lampa LED sygnalizacyjna, uniwersalna, bez sygnalizatora dźwiękowego,
WSPPM	wyświetlacz LED wezwań lekarskich z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),
WSPPM	wyświetlacz LED dyżurkowy z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),
GESLSM_01	gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego: rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ósłó: 10szt x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 80,0 cm, lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
GESLSM_02	gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego: rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ósłó: 10szt x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadbiałowe , lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
GESLSM_03	gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego: rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ósłó: 9szt x3 gniazda= 5 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadbiałowe , lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
GESLSM_04	gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego: rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ósłó: 9szt x3 gniazda= 5 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadbiałowe , lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
ZASILANIE AWARYJNE	lampa informacjna o zasilaniu awaryjnym: załączana automatycznie w czasie pracy aparatu RTG
DZC	dedykowane złącze zasilania oraz fadowania mobilnego cyfrowego ramienia C GE OEC Fluorostar Compact / Series (informacje techniczne zgodne z kartą techniczną)

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

KP	KRATA PRZECIWPOŻAROWA PĘCZNIEJĄCA EI 120
KP	KRATA PRZECIWPOŻAROWA STEROWANA PRZEZ SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU EI 120
hydrant 25	WYMIANA NA HYDRANT 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM O DŁUGOŚCI 30 M
hydrant 52	WYMIANA OBUDOWY ORAZ UZUPEŁNIENIE O BRAKUJĄCY WĄŻ PŁASKO-ZWIJANY O DŁUGOŚCI 20 M

LEGENDA
KLASA ODPORNOŚCI ODNOWIEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

	ŚCIANY WEWNĘTRZNE: EI 30 REI 60 REI 120
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: EI 60 REI 120
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
E 120	E 120
BK / N4	OKNA: BK / N4 - bezkitowe, minimalna szerokość przycisku w świetle otwarcia 165 m (wymiarzoryginalne w tym co najmniej jedno, zabezpieczone ocynkiem o szerokości 30 mm, w celu uniknięcia ewentualnego zerwania przez system sygnalizacji pożaru, z otwarciem i zamknięciem przez system sygnalizacji pożaru po otwarciu powstaje w poczy otwarcia) pod kątem 90 (obsługa mechaniczna BK / N9 - minimalna szerokość przycisku w świetle otwarcia 90 m, wyposażone w samozamykacz)
EI 60 / N9	EI 60 / N9 - minimalna szerokość przycisku w świetle otwarcia 90 m, wyposażone w samozamykacz)
EI60 / N9	EI60 / N9 - minimalna szerokość przycisku w świetle otwarcia 90 m, wyposażone w samozamykacz)
EI60 / N2x	EI60 / N2x - minimalna szerokość przycisku w świetle otwarcia 165 m (wymiarzoryginalne w tym co najmniej jedno, zabezpieczone ocynkiem o szerokości 30 mm, w celu uniknięcia ewentualnego zerwania przez system sygnalizacji pożaru, w czasie pożaru (zakładam zakończone, otwarcie przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz i mechanizmy rozstępu otwarcia,
Sm	Sm - bezkitowane, dymoszczelne,
Sm+	Sm+ - bezkitowane, dymoszczelne, w czasie normalnej eksploatacji mogące pracować w pozycji otwartej, w czasie pożaru (zakładam zakończone, otwarcie przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz i mechanizmy rozstępu otwarcia,
BK+	BK - bezkitowane, w czasie normalnej eksploatacji mogące pracować w pozycji otwartej, w czasie pożaru (zakładam zakończone, otwarcie przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz i mechanizmy rozstępu otwarcia,

LEGENDA

	PRZECIWPOŻAROWA OBUDOWA SZACHTU REI 120
	ŚCIANA REI 60
	ISTNIEJĄCE OTWÓRY DO ZAMUROWANIA
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

INSTALACJE GAZY MEDYCZNE

O	O - gniazdo O2 (tlen medyczny)
A	A - gniazdo AIR (sprężone powietrze)
V	V - próżnia
CPI-SZK	skrzynka zaworowo-kontrolna

UWAGA: rozpatrywać łącznie z odpowiednimi zestawieniami medycznych jednostek zasilających,

INSTALACJA WODY DO DIALIZ

D	D - miejsce podłączenia wody uzdatnionej do dializ

DRZWI WYPOSAŻENE

	ZINTEGROWANY SYSTEM VIDEOFONOWY (VIF) kontrolą dostępu w postaci- ticiże zarządzowanych kart magnetycznych oraz klawiatura numeryczna, funkcja zwalniania elektrozamka drzw, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,
	czujka zbliżeniowa uruchamiania automatyki, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP I

NR POM	NAZWA	POW. w m2
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	81,88
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	82,45
-	BRUDOWNIK	9,05
-	KOMUNIKACJA	6,85
-	BRUDOWNIK	18,26
1001	SALA 4_ŁÓŻKOWA_SEPT	14,76
1002	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	19,16
1003	SALA 2_ŁÓŻKOWA_SEPT	32,51
1004	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	18,18
1005	ŚLUZA UMYWA_FARTU	33,47
1006	ŚLUZA UMYWA_FARTU	4,18
1007	ŚLUZA UMYWA_FARTU	17,98
1008	ŚLUZA UMYWA_FARTU	9,45
1009	PUNKT OBSERWACYJNY	8,45
1010	GABINET ZABIEGOWY	24,43
1011	POK_ORDYNATORA + SEKRET_WYPISY_INFO_PAC	17,87
1012	ZESPÓŁ_LEKARSKI	16,78
1013	POM_HIG_SANIT	5,65
1014	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	19,36
1015	POM_HIG_SANIT	8,4
1016	POK_ODDZIAŁA+KOORDYNARTOR	14,65
1017	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	16,17
1018	POM_HIG_SANIT	6,01
1019	MAG_BRUDNE_BIEL+ODPAD	9,05
1020	MAG_CZYST_BIELIZ	12,64
1021	MAG_SPRZ_I APARAT_MED	17,7
1022	POM_HIG_SANIT	5,54
1023	MAG_CZYST_BIELIZ	5,48
1024	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	1,96
1025	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	2,23
1026	KOMUNIKACJA	16,36
1027	KOMUNIKACJA	87,56
1028	MAG_ŻYWIE_POŻARJELIT	8,65
1029	PRAC_ANALIZ_PARAM_KRYTYCZ	8,54
1030	POM_TECH_INST_E	2,89
POWIERZCHNIA RAZEM		744,53

vancor 10.-2 O.O.
ul. Jana Sobieskiego 407 | 65-767 Poznań
NIP: PL7792419510 | REGON: 302630679
tel.:+48 61 864 12 60 | fax:+48 61 862 73 22
vancor_20@o2.pl

-	-	z dnia 22/07/2022 r.
ZNAK	NR/ILOŚĆ	UWOWA/ZAMÓWIENIE

INWESTOR	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
STADIUM TYP	PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA ZMIERZNIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZĘŚĆ A, E I G ZESPOŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ w Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6,
	lokalizacja: adres: ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra. nr ID: 166 województwo: dolnośląskie; powiat: Jelenia Góra; nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Góra; nazwa obrębu ewidencyjnego: -; identyfikator obrębu ewidencyjnego: 026113_1.0002.AR_23.
PBT_IS_01	1:100
NR RYSUNKU	SKALA
0	12_2022 podstawowy,
REWIZJA NR	DATA ZAKRESCEL
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA KANALIZACJI RZUT -
PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ	MGR INŻ. JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI NR UPR. 7131/38/P/2002
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. TOMASZ ROSTECKI NR UPR. 7131/64/P/2002
GŁÓWNY PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ NR UPR. 7131/16/P/2000