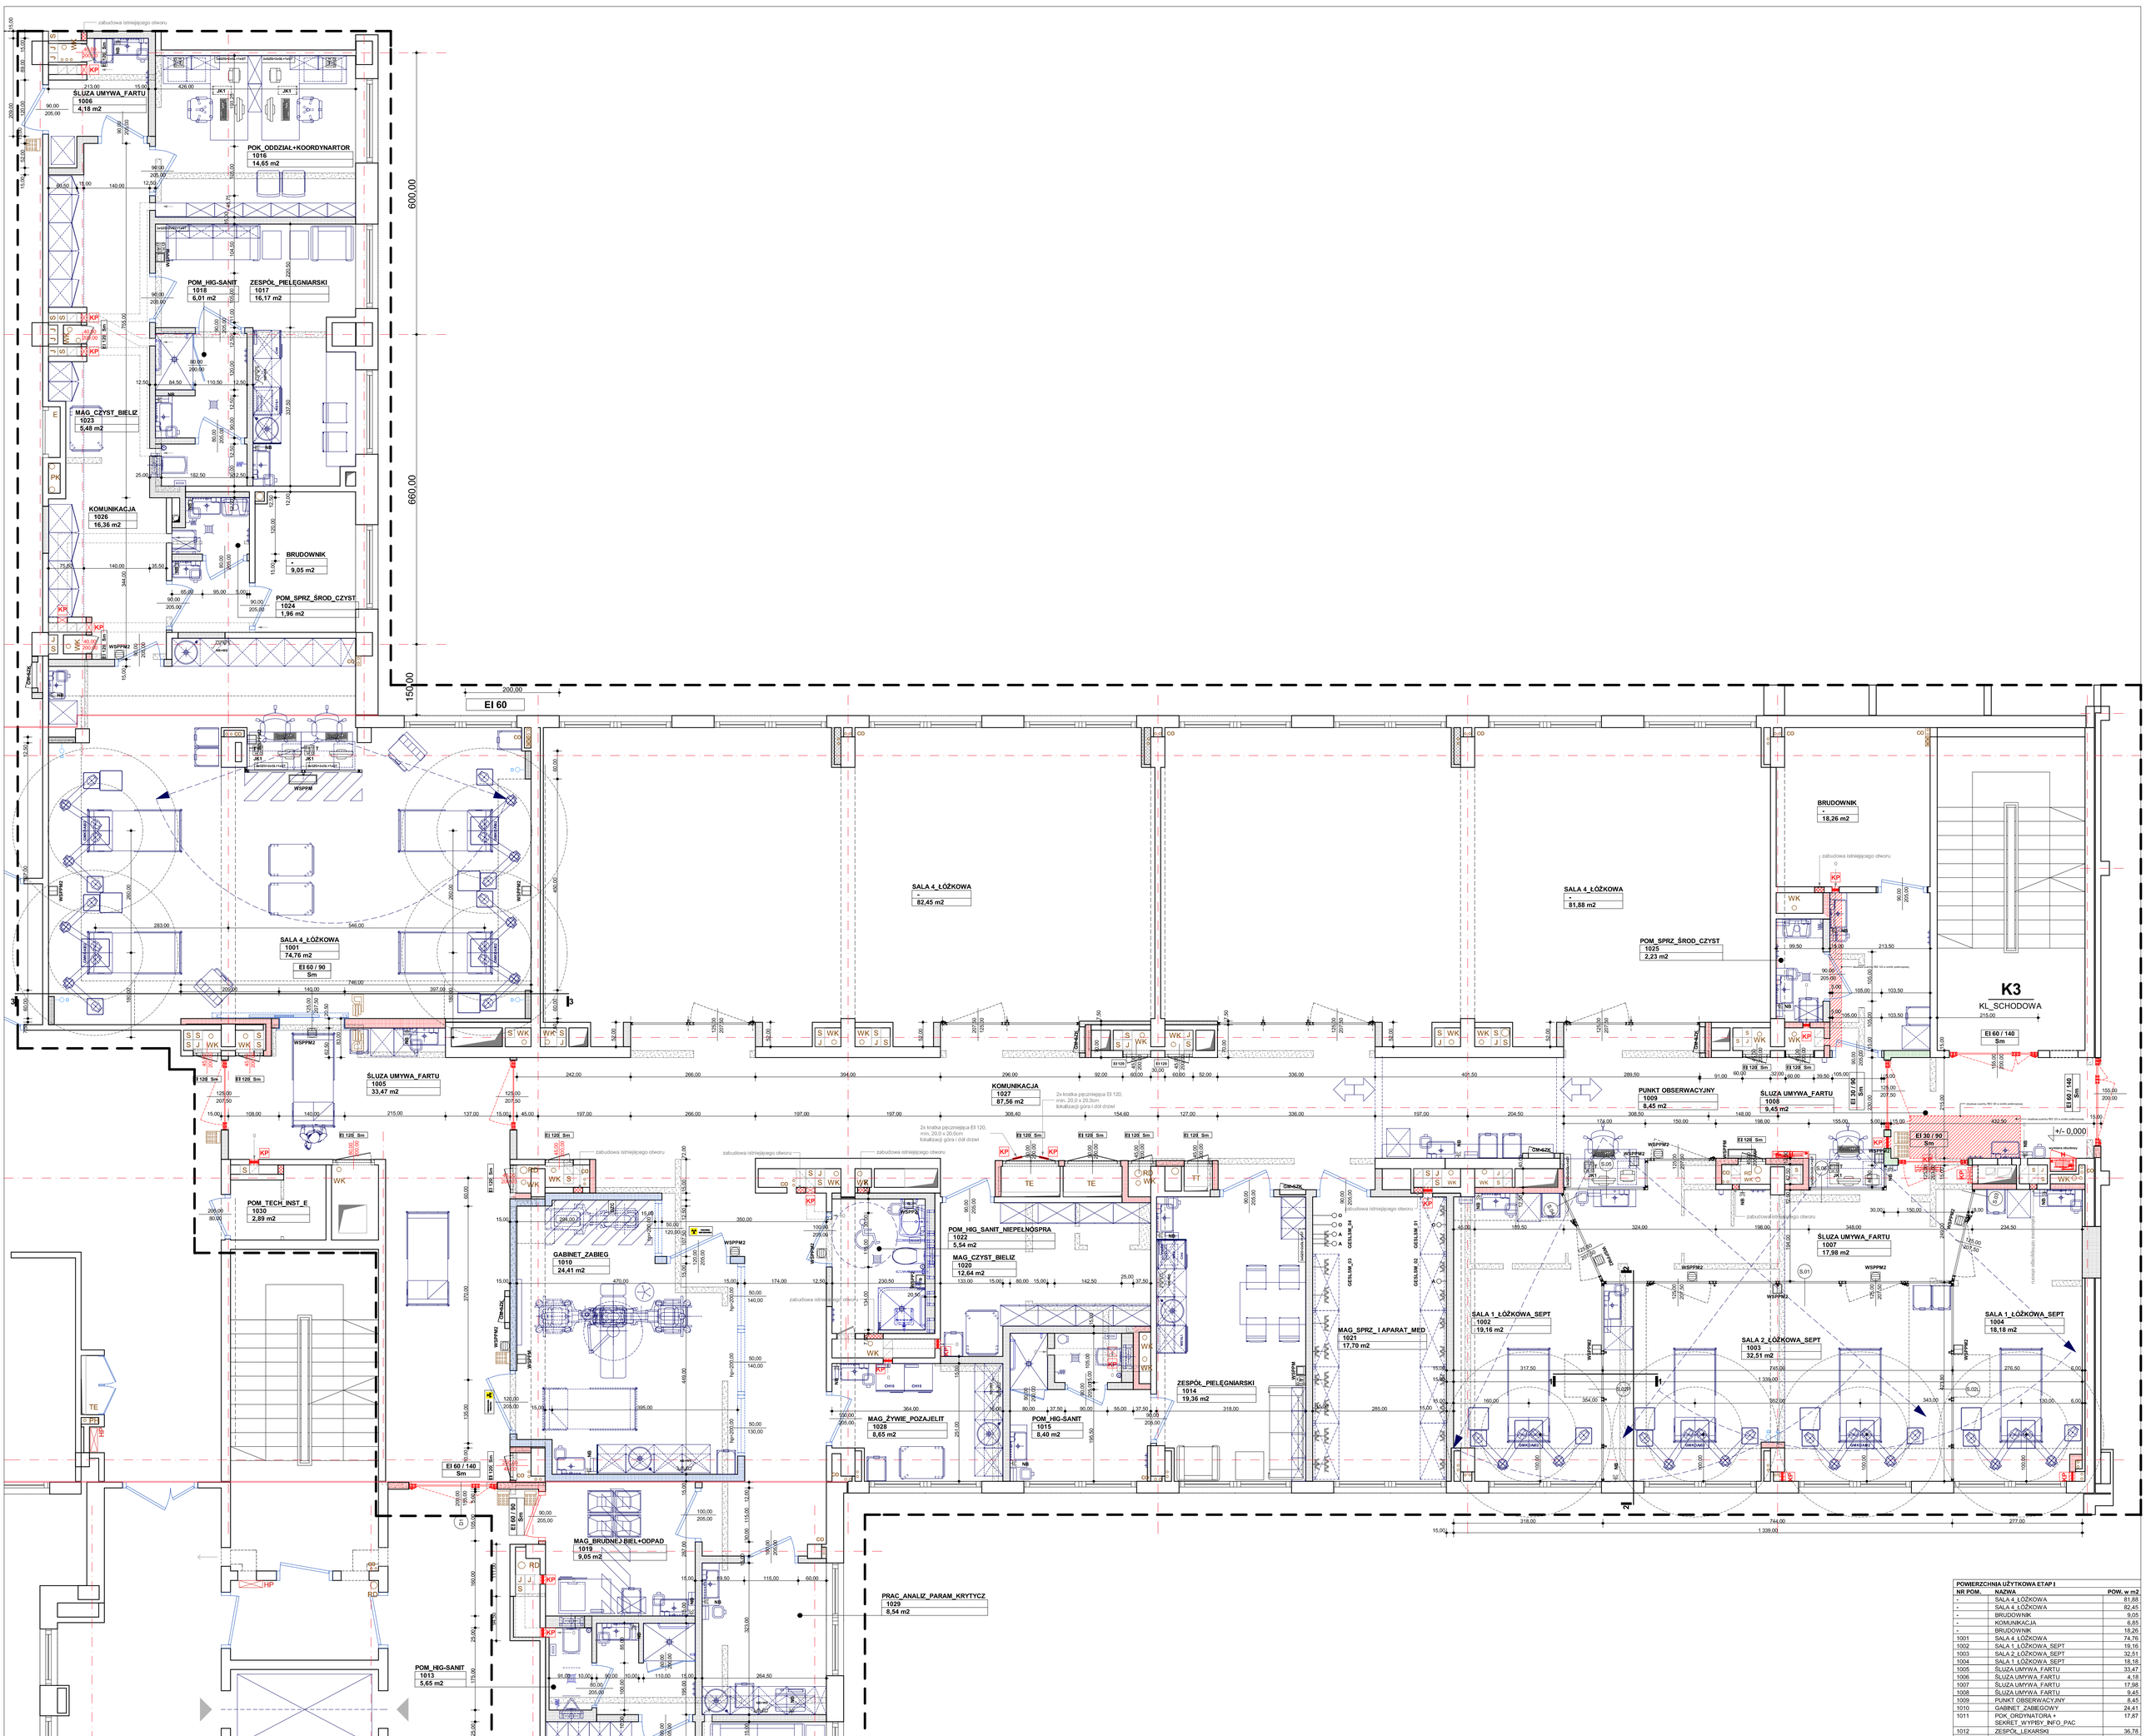

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

- **NB** – **nadbłatowe - gniazdo szczelne**
- **telefon**
- **WSPPM** – **WEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY PERSONELU MEDYCZNEGO (WSPPM):**
- **przycisk przywoławczo-odwoławczy,**
- **WSPPM** – **salowa lampa LED sygnalizacyjna, uniwersalna, bez sygnalizatora dźwiękowego,**
- **WSPPM** – **wyświetlacz LED wezwań lekarskich z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),**
- **WSPP3** – **manipulator wezwań pomieszczenia higieniczno-sanitarne (sufitowy),**
- **WSPPM** – **wyświetlacz LED dyżurkowy z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),**
- **GESLSM_01** – **gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 15szt.x2 gniazda= 20 gniazd wysokości: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu**
- **GESLSM_02** – **gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 15szt.x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadblatowe , lokalizacja: strefa ładowania sprzętu**
- **GESLSM_03** – **gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 5szt.x2 gniazda= 10 gniazd wysokości: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu**
- **GESLSM_04** – **gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 9 szt.x3 gniazda= 27gniazd wysokość: 120,0 cm, nadblatowe , lokalizacja: strefa ładowania sprzętu**
- **lampa informująca o zakazie wstępu załączana automatycznie w czasie pracy aparatu RTG**
- **DZC** – **dedykowane złącze zasilania oraz ładowania mobilnego cyfrowego ramienia C GE OEC Fluorostar Compact / Series (informacje techniczne zgodne z kartą techniczną)**

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

- **KP** – KRATA PRZECIWPOŻAROWA PĘCZNIEJĄCA EI 120
- **KP DSO** – KRATA PRZECIWPOŻAROWA STEROWANA PRZEZ SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU EI 120
- **hydrant 25** – WYMIANA NA HYDRANT 25 Z WĘŻEM PŁASZTYWNYM O DŁUGOŚCI 30 M
- **hydrant 52** – WYMIANA OBUDOWY ORAZ UZUPEŁNIENIE O BRAKUJĄCY WĄŻ PŁASKO-SKŁADANY O DŁUGOŚCI 20 M

LEGENDA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
EI 30
REI 60
EI 60
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
EI 60
REI 120
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
E 120

- **E 120** – **DRZWI:**
- **BK / 140** – **BK / 140 - klapkowe, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (dwuskrzydłowe o łącznej szerokości), zabezpieczone okuciami z samozamykiem (w miejscach od 0,9 do świetle ościeżnicy) oraz elektrycznie zwalnianym przez system sygnalizacji pożaru (otwarcie samoczynne), z odwrotnym zwalnianiem przez system sygnalizacji pożaru**
- **BK / 90** – **BK / 90 - klapkowe, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, (dwuskrzydłowe o łącznej szerokości) oraz elektrycznie zwalnianym przez system sygnalizacji pożaru (otwarcie samoczynne), z odwrotnym zwalnianiem przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacze,**
- **EI 30 / 90** – **EI 30 / 90 - minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, wyposażone w samozamykacze,**
- **EI 60 / 90** – **EI 60 / 90 - minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, wyposażone w samozamykacze,**
- **EI 60 / 140*** – **EI 60 / 140* - dwuskrzydłowe, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (dwuskrzydłowe o łącznej szerokości), zabezpieczone okuciami z samozamykiem (w miejscach od 0,9 do świetle ościeżnicy) w czasie normalnej eksploatacji mogące pozostać w pozycji otwartej, w czasie pożaru zamykane samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacze z niezależną ręczną obsługą,**
- **Sm** – **Sm - dymoszczelne,**
- **Sm*** – **Sm* - dymoszczelne, w czasie normalnej eksploatacji mogące pozostać w pozycji otwartej, w czasie pożaru zamykane samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacze z niezależną ręczną obsługą,**
- **BK*** – **BK* - bezdotykowe,**

LEGENDA

- PRZECIWPOŻAROWA OBUDOWA SZACHTU REI 120
- ŚCIANA REI 60
- ISTNIEJĄCE OTWORY DO ZAMUROWANIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

INSTALACJE GAZY MEDYCZNE

- O – gniazdo O2 (tlen medyczny)
- A – gniazdo AIR (sprężone powietrze)
- V – próżnia
- GW-SZK – skrzynka zaworowo-kontrolna

UWAGA: rozpatrywać łącznie z odpowiednimi zestawieniami medycznych jednostek zasilających.

INSTALACJA WODY DO DIALIZ

- D – miejsce podłączenia wody uzdatnionej do dializ

DRZWI WYPOSAŻENIE:

ZINTEGROWANY SYSTEM VIDEOFONOWY (VF) kontrolą dostępu w postaci: ścisłe zarachowanych kart magnetycznych oraz klawiaturą numeryczną, funkcja zwalniania elektrozamka drzwi, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,

czujka zbliżeniowa uruchamiania automatyki, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP I

NR POM.	NAZWA	POW. w m2
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	81,88
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	82,45
-	BRUDOWNIK	9,05
-	KOMUNIKACJA	6,85
-	BRUDOWNIK	18,26
1001	SALA 4_ŁÓŻKOWA	74,76
1002	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	19,16
1003	SALA 2_ŁÓŻKOWA_SEPT	32,51
1004	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	18,18
1005	ŚLUZA UMYWA_FARTU	33,47
1006	ŚLUZA UMYWA_FARTU	4,18
1007	ŚLUZA UMYWA_FARTU	17,98
1008	ŚLUZA UMYWA_FARTU	9,45
1009	PUNKT OBSERWACYJNY	8,45
1010	GABINET_ZABIEGOWY	24,41
1011	POK_ORDYNATORA + SEKRET_WYPISY_INFO_PAC	17,87
1012	ZESPÓŁ_LEKARSKI	36,78
1013	POM_HIG_SANIT	5,65
1014	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	19,36
1015	POM_HIG_SANIT	8,4
1016	POK_ODDZIAŁ+KOORDYNARTOR	14,65
1017	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	16,17
1018	POM_HIG_SANIT	6,01
1019	MAG_BRUDNEJ BIEL+ODPAD	9,05
1020	MAG_CZYST_BIELIZ	12,64
1021	MAG_SPRZ_I APARAT_MED	17,7
1022	POM_HIG_SANIT_NIEPEŁNOSPRA	5,54
1023	MAG_CZYST_BIELIZ	5,48
1024	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	1,96
1025	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	2,23
1026	KOMUNIKACJA	16,36
1027	KOMUNIKACJA	87,56
1028	MAG_ŻYWIE_POZAJELIT	8,65
1029	PRAC_ANALIZ_PARAM_KRYTYCZ	8,54
1030	POM_TECH_INST_E	2,89
POWIERZCHNIA RAZEM		744,53

UWAGA:
- zakres robót według opisu technicznego
- rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi,
- wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do przygotowania/zakupu materiałów i wykonawstwa,
- wykonawca zgłasza należy konsultować z projektantem,
- wielkości otworów przewidzianych do urządzenia instalacyjne dostosować do montowanych urządzeń i elementów wyposażenia,

UWAGA:
- w miejscu mocowania różnych materiałowo elementów np. stali węglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, należy wykonać przekładki na stykach zapobiegające ewentualnej korozji oraz stosować łączniki ze stali nierdzewnej,
- miejsca przewierceń oraz wszelkich łączeń w elementach ze stali węglowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie, ze stali węglowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie,

vancor sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznań
NIP PL7792419510 / REGON 302639079
tel. +48 61 864 12 66 / fax +48 61 862 73 22
vancor_52@o2.pl

-	-	-	z dnia 22/07/2022 r.
	ZNAK	NR/ILOŚĆ	UWZH/ZAMÓWIENIE

INWESTOR	**Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej** ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**
STADIUM/TYP	**PROJEKT BUDOWLANY**
ELEMENT	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**
NAZWA ZMIERZENIA BUDOWLANEGO	**PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZĘŚĆ A, E I G ZESPOŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ w Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6,**
	lokalizacja: adres: ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, województwo: dolnośląskie; powiat: Jelenia Góra; nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Góra; nazwa obrębu ewidencyjnego: ; identyfikator działki ewidencyjnego: 026101_1.0068.AR_23;
NR RYSUNKU	**PBA-B_A_01**
SKALA	**1:50**
0	11_2022 — **podstawowy,**
REWIZJA NR	DATA — ZAKRES/CEL
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PARTER**
PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ MGR INŻ. ARCH. MALWINA TWARÓG-KORMAN
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA PICYK NR UPR. 7131/93/P/2000
GŁÓWNY PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ NR UPR. 7131/16/P/2000