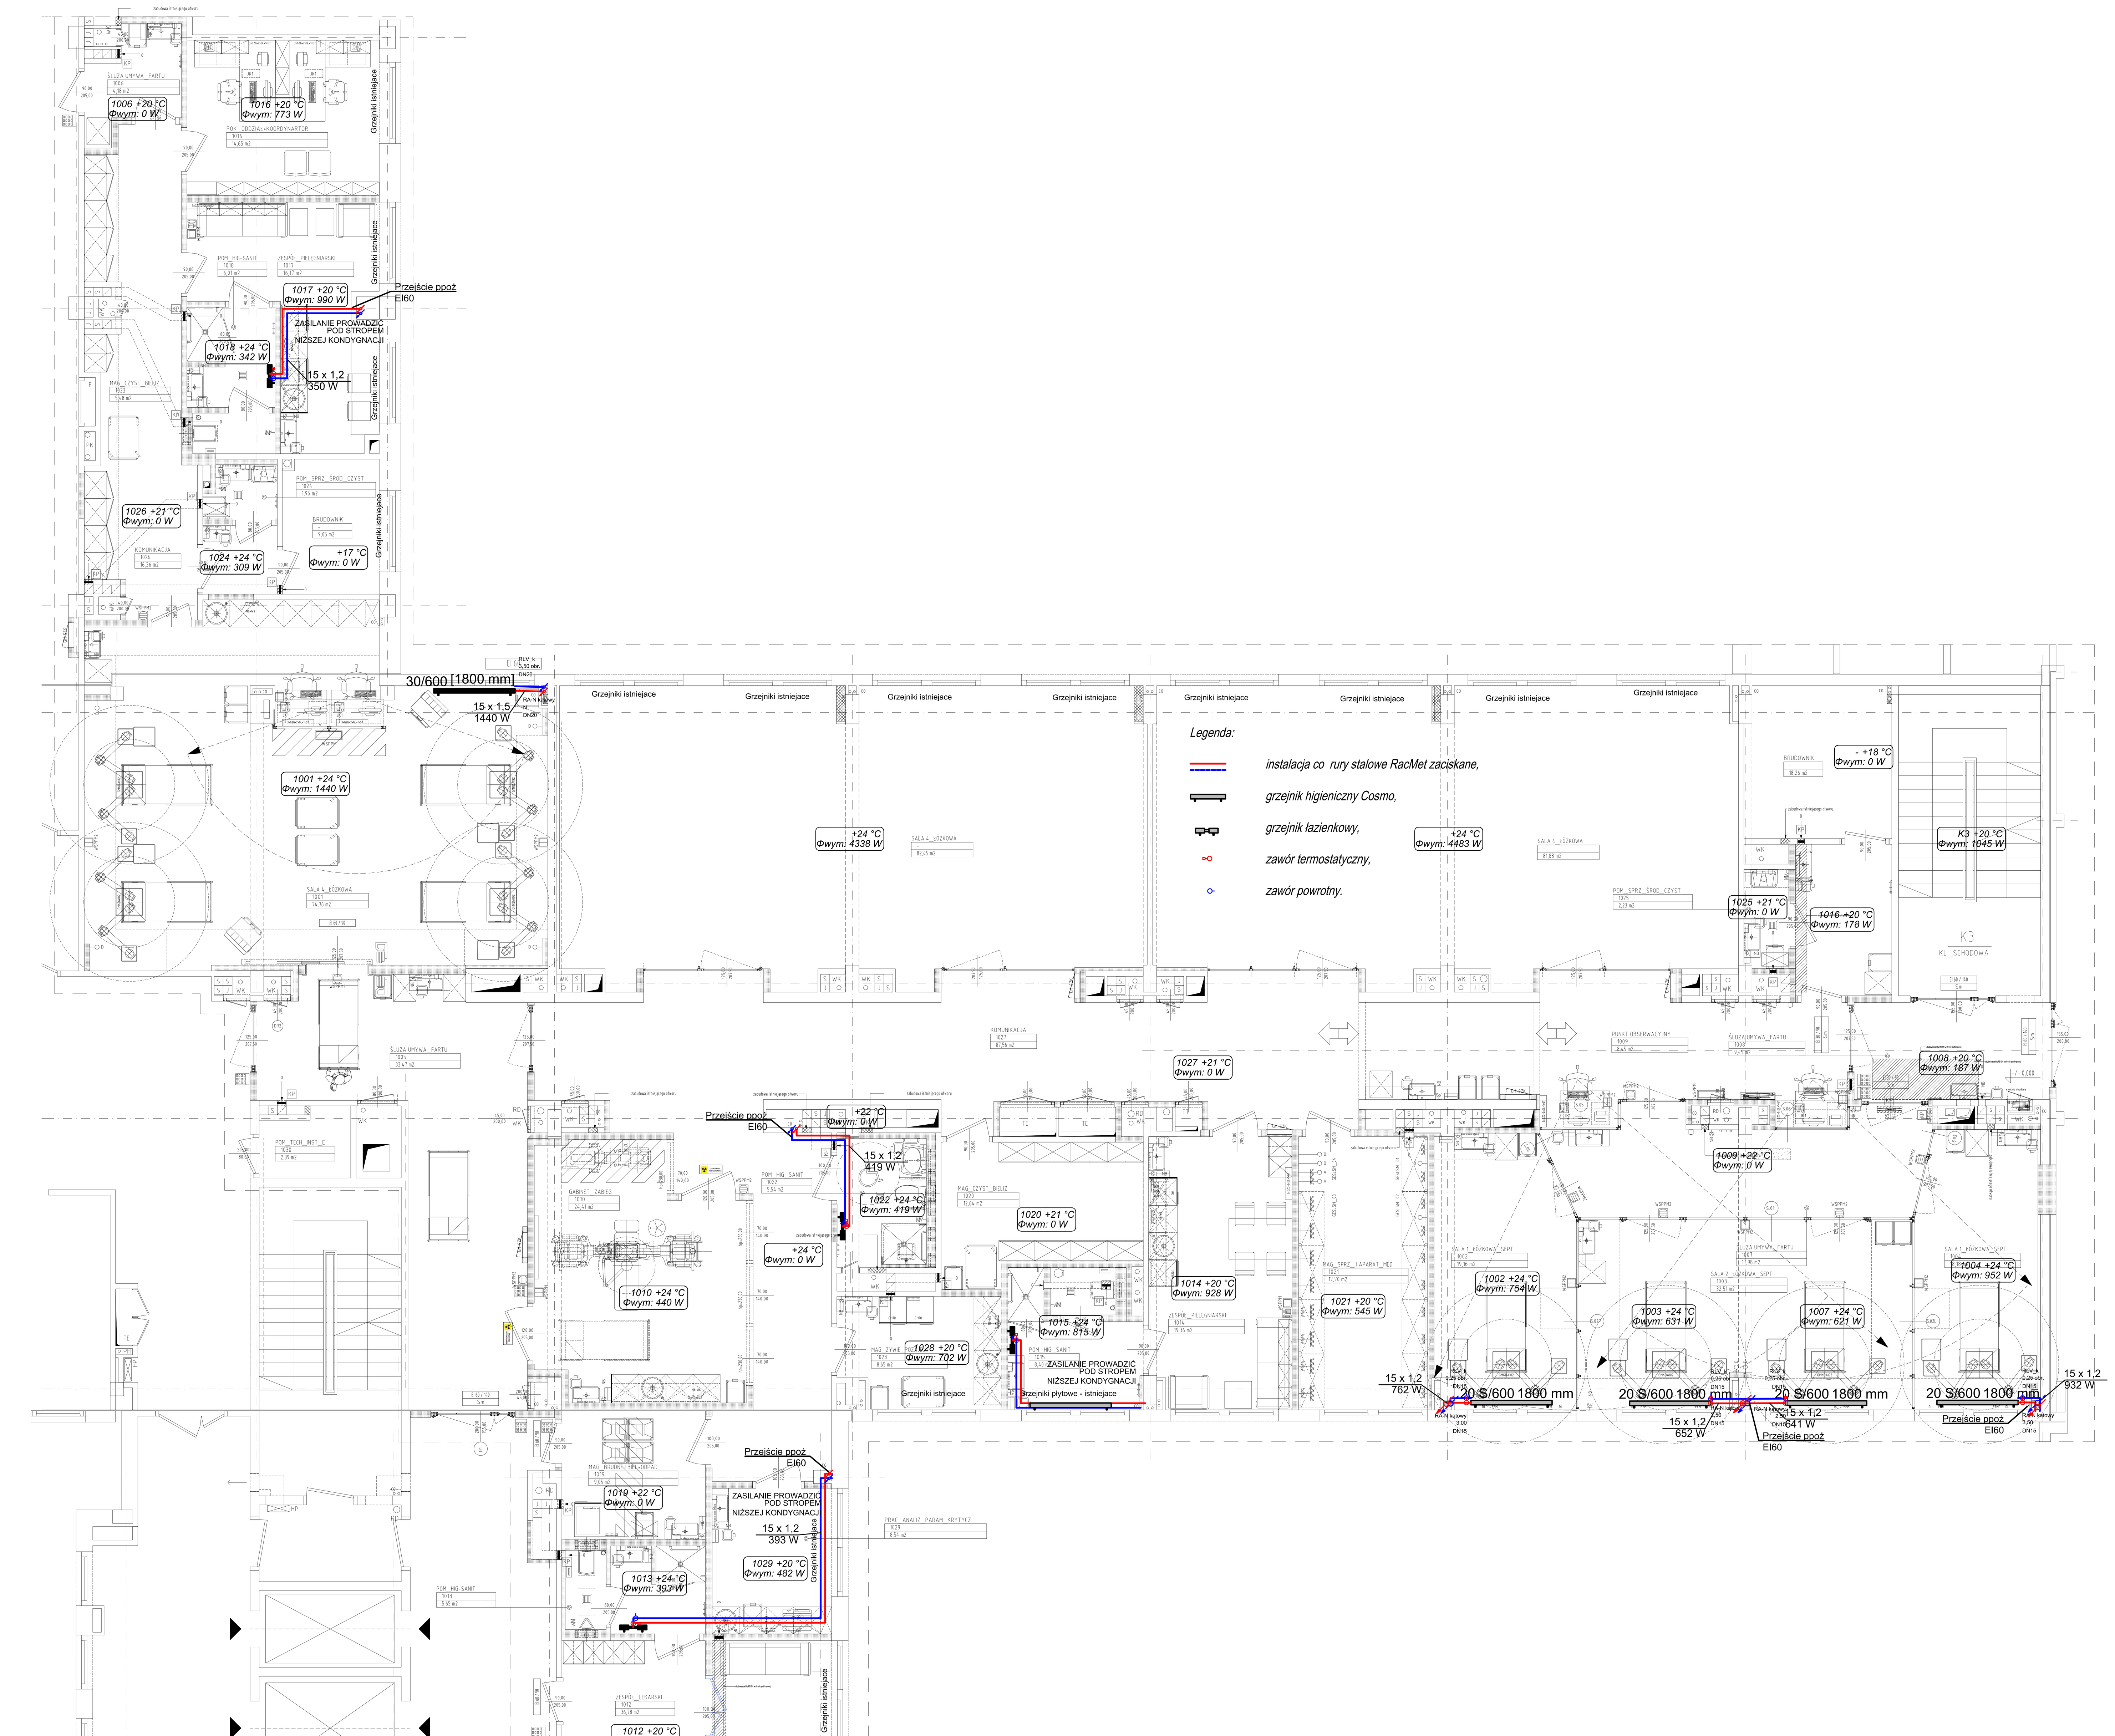

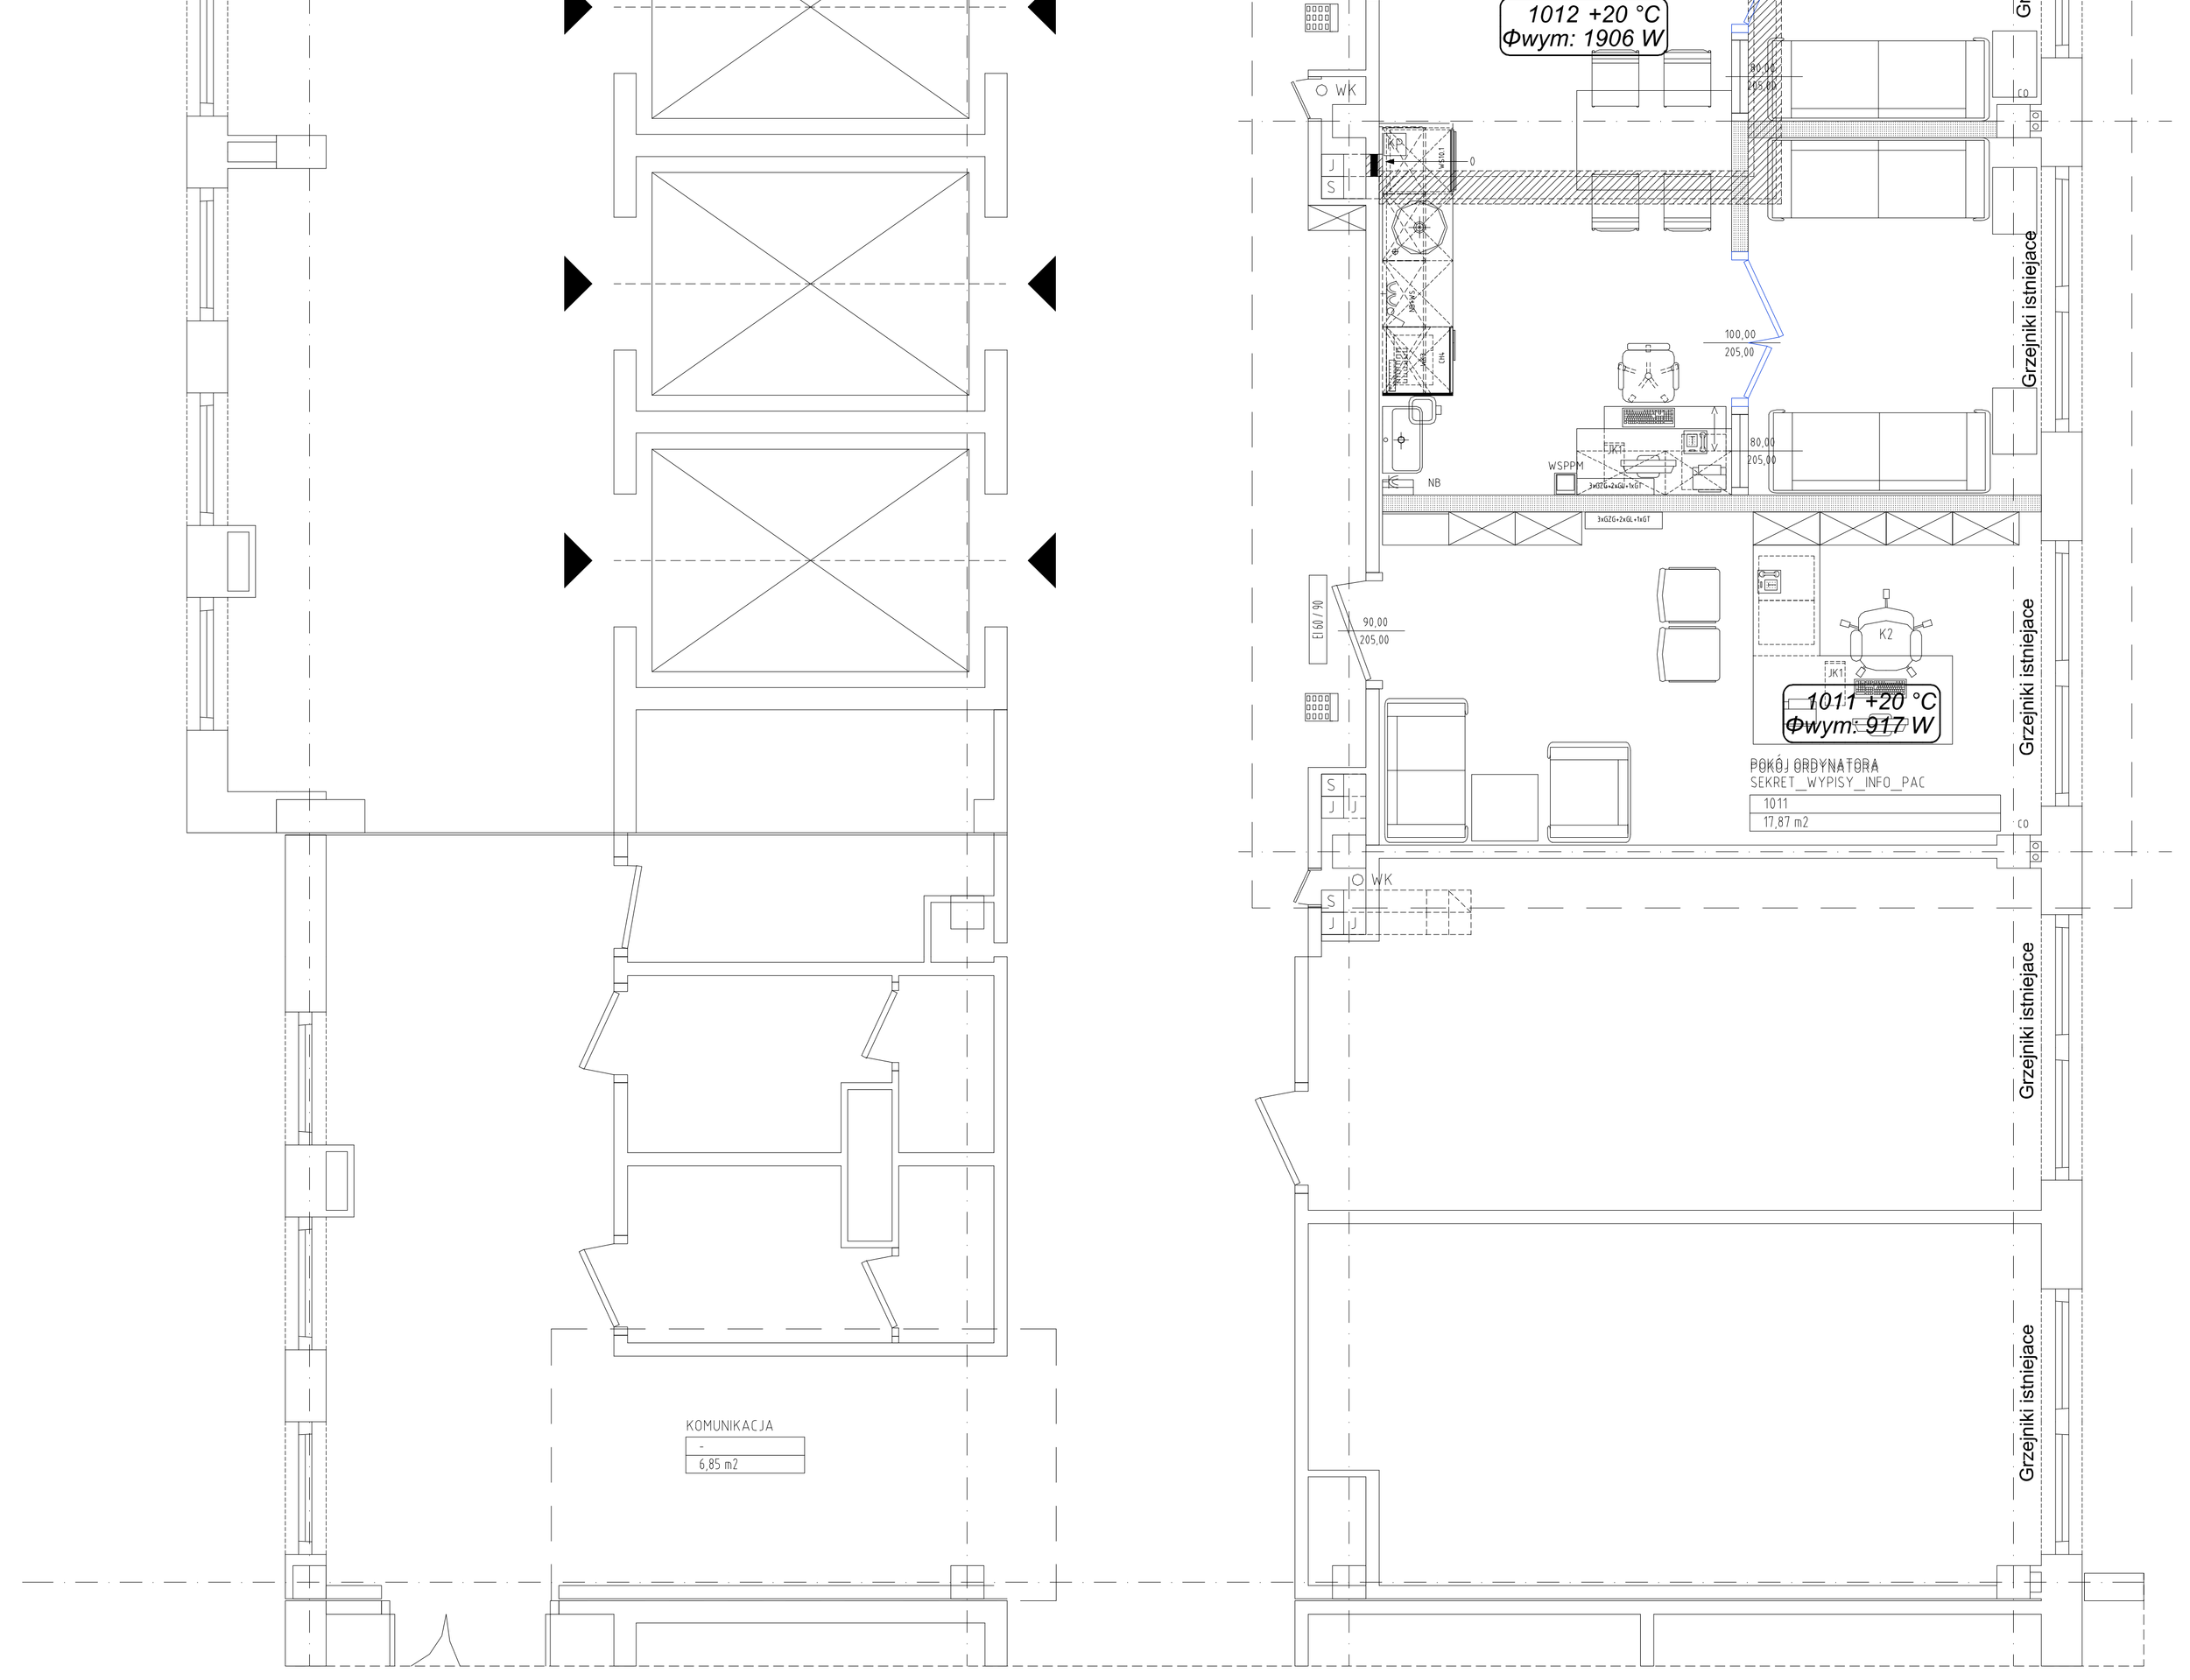

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

- NB – nadblatowe - gniazdo szczelne
- telefon
- WEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY PERSONELU MEDYCZNEGO (WSPPM)
- WSPPM – przycisk przywoławczo-odwoławczy,
- WSPPM – salowa lampa LED sygnalizacyjna, uniwersalna, bez sygnalizatora dźwiękowego,
- WSPPM – wyświetlacz LED wezwań lekarskich z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),
- WSPPM – wyświetlacz LED dyżurkowy z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),
- GESLSM_01 – gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu
- GESLSM_02 – gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadblatowe , lokalizacja: strefa ładowania sprzętu
- GESLSM_03 – gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 5szt x2 gniazda= 10 gniazd wysokość: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu
- GESLSM_04 – gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 9 szt x3 gniazda= 5 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadblatowe , lokalizacja: strefa ładowania sprzętu
- lampa informująca o zakazie wstępu załączana automatycznie w czasie pracy aparatu RTG
- DZC – dedykowane złącze zasilania oraz ładowania mobilnego cyfrowego ramienia C GE OEC Fluorostar Compact / Series (informacje techniczne zgodne z kartą techniczną)

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

- KP – KRATA PRZECIWPOŻAROWA PĘCZNIEJĄCA EI 120
- KP – KRATA PRZECIWPOŻAROWA STEROWANA PRZEZ SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU EI 120
- hydrant 25 – WYMIANA NA HYDRANT 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM O DŁUGOŚCI 30 M
- hydrant 52 – WYMIANA OBUDOWY ORAZ UZUPEŁNIENIE O BRAKUJĄCY WĄŻ PŁASKO-SKŁADANY O DŁUGOŚCI 20 M

LEGENDA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

ŚCIANY WEWNĘTRZNE: EI 30, REI 60, REI 120; ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: EI 60, REI 120; ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: E 120

DRZWI: BK / 140, BK / 90, EI 30 / 90, EI 60 / 90, EI 60 / 140, Smx, Sm, Smx, BKx

LEGENDA

- PRZECIWPOŻAROWA OBUDOWA SZACHTU REI 120
- ŚCIANA REI 60
- ISTNIEJĄCE OTWORY DO ZAMUROWANIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

INSTALACJE GAZY MEDYCZNE

- O – gniazdo O2 (tlen medyczny)
- A – gniazdo AIR (sprężone powietrze)
- V – próżnia
- GM-SZK – skrzynka zaworowo-kontrolna

UWAGA: rozpatrywać łącznie z odpowiednimi zestawieniami medycznych jednostek zasilających.

INSTALACJA WODY DO DIALIZ

- D – miejsce podłączenia wody uzdatnionej do dializ

DRZWI WYPOSAŻENIE

- ZINTEGROWANY SYSTEM VIDEOFONOWY (VF) kontrolą dostępu w postaci ściśle zaprachowanych kart magnetycznych oraz klawiaturą numeryczną, funkcja zwalniania elektrozamka drzwi, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,
- czujka zbliżeniowa uruchamiania automatyki, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP I

NR POM.	NAZWA	POW. w m2
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	81,88
-	SALA 4_ŁÓŻKOWA	82,45
-	BRUDOWNIK	9,05
-	KOMUNIKACJA	6,85
-	BRUDOWNIK	18,26
1001	SALA 4_ŁÓŻKOWA_SEPT	74,76
1002	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	19,16
1003	SALA 2_ŁÓŻKOWA_SEPT	32,51
1004	SALA 1_ŁÓŻKOWA_SEPT	18,18
1005	ŚLUZA UMYWA_FARTU	33,47
1006	ŚLUZA UMYWA_FARTU	4,18
1007	ŚLUZA UMYWA_FARTU	17,98
1008	ŚLUZA UMYWA_FARTU	9,45
1009	PUNKT OBSERWACYJNY	8,45
1010	GABINET_ZABIEGOWY	24,41
1011	POK_ORDYNATORA + SEKRET_WYPISY_INFO_PAC	17,87
1012	ZESPÓŁ_LEKARSKI	36,78
1013	POM_HIG_SANIT	5,65
1014	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	19,36
1015	POM_HIG_SANIT	8,4
1016	POK_ODDZIAŁ+KOORDYNATOR	14,65
1017	ZESPÓŁ_PIELĘGNIARSKI	16,17
1018	POM_HIG_SANIT	6,01
1019	MAG_BRUDNEJ BIEL+ODPAD	9,05
1020	MAG_CZYST_BIELIZ	12,64
1021	MAG_SPRZ_I APARAT_MED	17,7
1022	POM_HIG_SANIT	5,54
1023	MAG_CZYST_BIELIZ	5,48
1024	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	1,96
1025	POM_SPRZ_ŚROD_CZYST	2,23
1026	KOMUNIKACJA	16,36
1027	KOMUNIKACJA	87,56
1028	MAG_ŻYWIE_POZAJELIT	8,65
1029	PRAC_ANALIZ_PARAM_KRYTYCZ	8,54
1030	POM_TECH_INST_E	2,89
POWIERZCHNIA RAZEM		744,53

vancor sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznań
NIP PL7792419510 / REGON: 302639079
tel. +48 61 864 12 60 / fax +48 61 862 73 22
vancor_02@o2.pl

-	-	z dnia 22/07/2022 r.
ZNAK	NR/ILOŚĆ	UMOWA/ZAMÓWIENIE
INWESTOR	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,	
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	
STADIUM/TYP	PROJEKT BUDOWLANY	
ELEMENT	PROJEKT TECHNICZNY	
NAZWA ZMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZĘŚĆ A, E i G ZESPOŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ w Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, lokalizacja: adres: ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, nr dz. 166; województwo: dolnośląskie; powiat: Jelenia Góra; nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Góra; nazwa obrębu ewidencyjnego: -; identyfikator obrębu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;	
PBT_IS_03	1:100	
NR RYSUNKU	SKALA	
0	12_2022	podstawowy,
REWIZJA NR	DATA	ZAKRES/CEL
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA C.O. RZUT -	
PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ	MGR INŻ. JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI NR UPR. 7131/38/P/2002	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. TOMASZ ROSTECKI NR UPR. 7131/64/P/2002	
GŁÓWNY PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ NR UPR. 7131/16/P/2000	