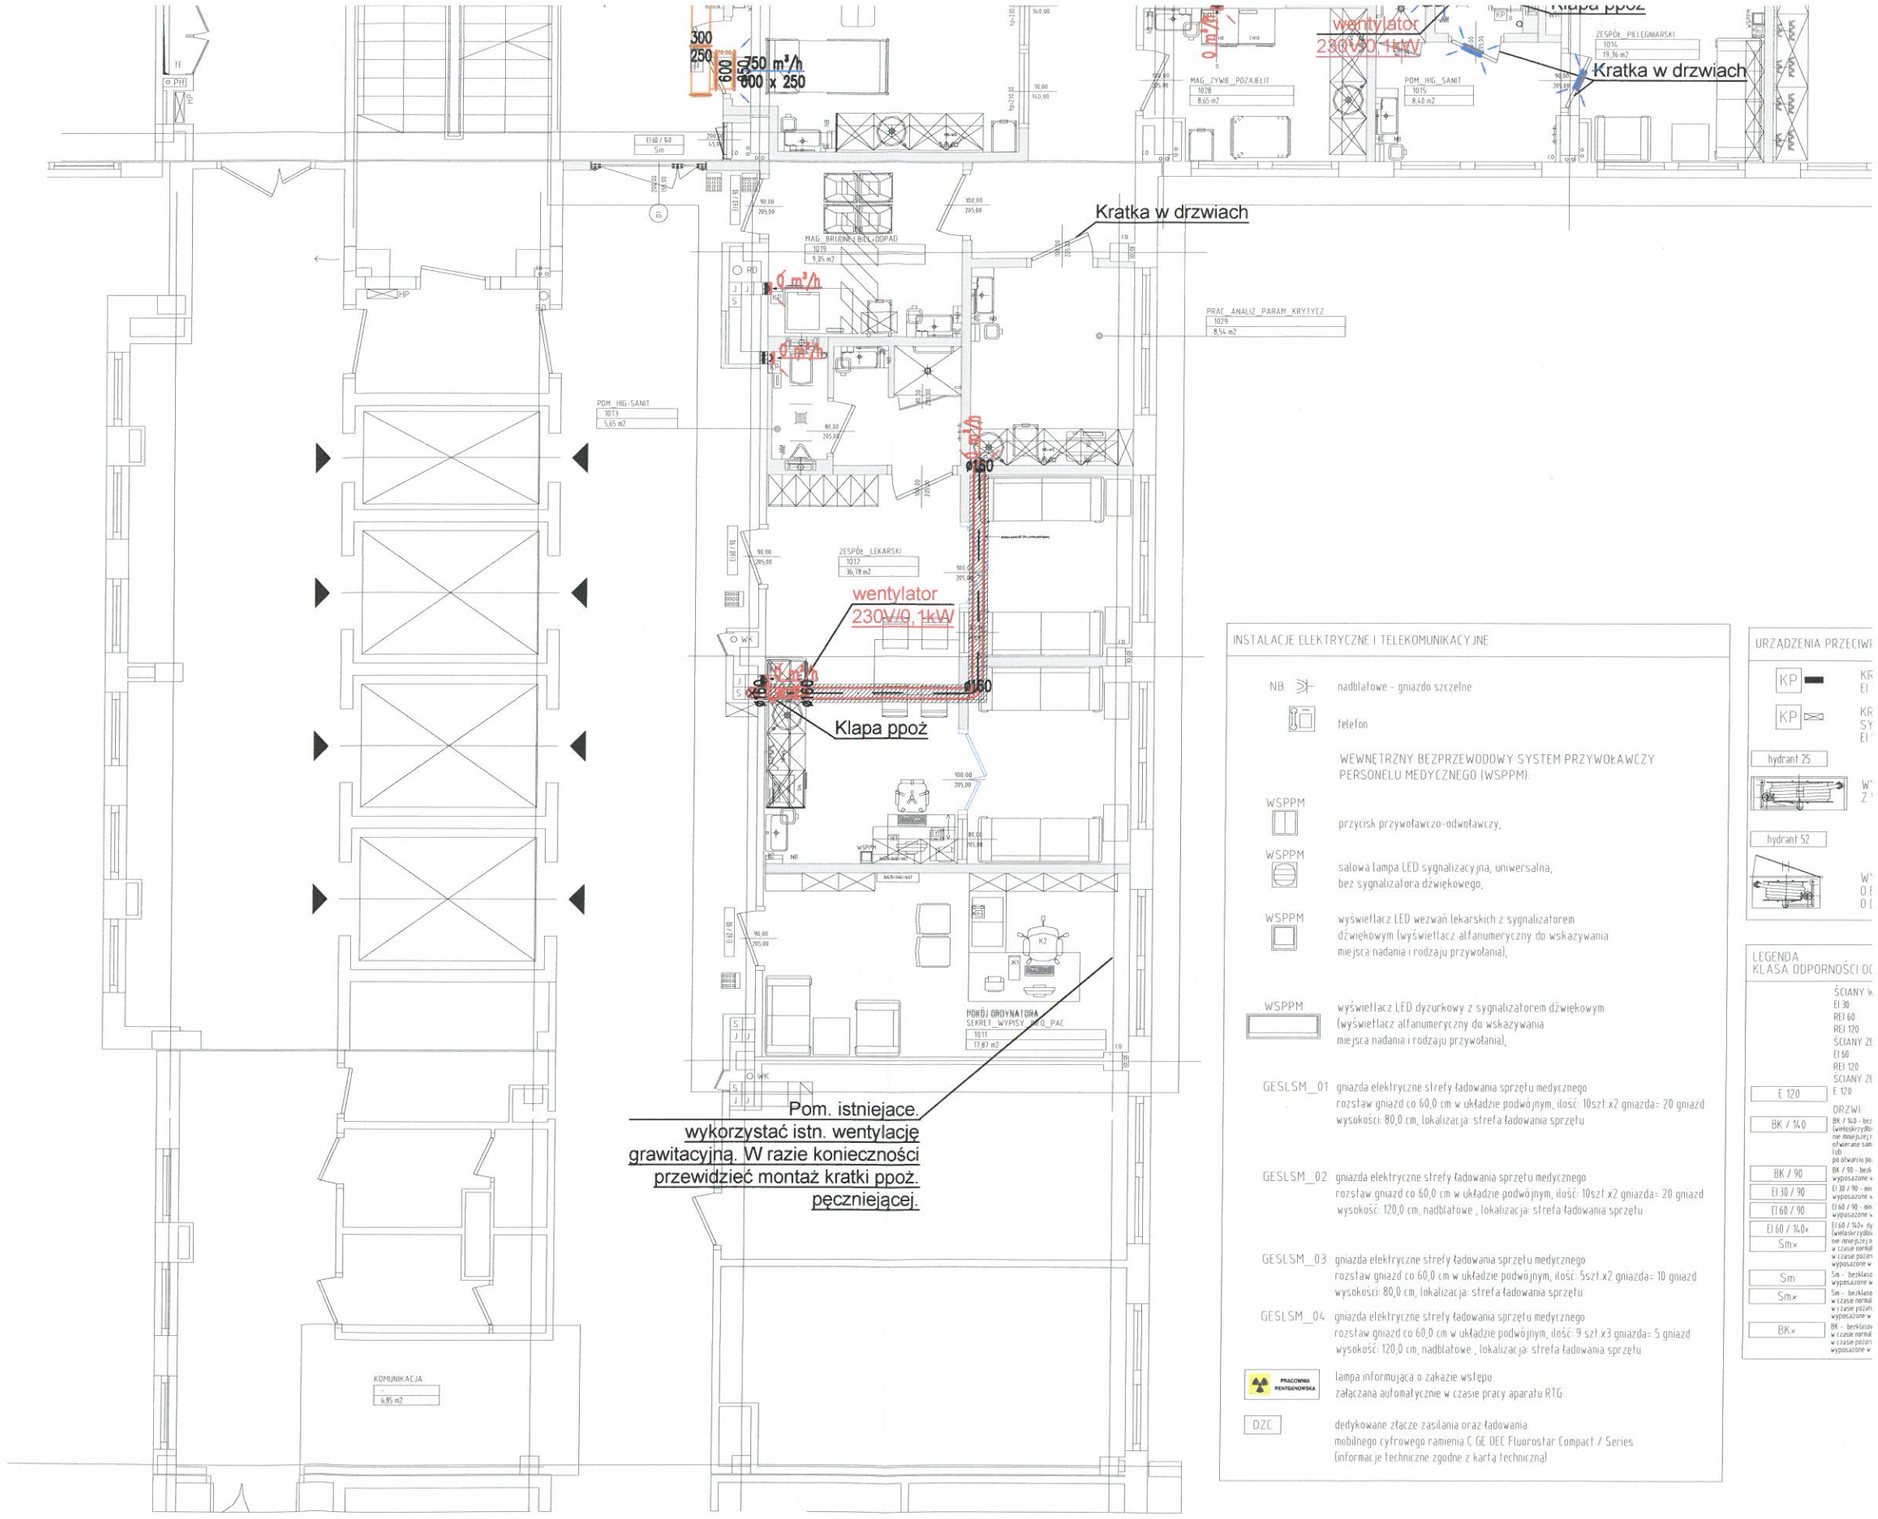

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

NB — nadblatowe - gniazdo szczelne

telefon

WEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY PERSONELU MEDYCZNEGO (WSPPM):

WSPPM — przycisk przywoławczo-odwoławczy,

WSPPM — salowa lampa LED sygnalizacyjna, uniwersalna, bez sygnalizatora dźwiękowego,

WSPPM — wyświetlacz LED wezwań lekarskich z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),

WSPPM — wyświetlacz LED dyzurkowy z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),

GESLSM_01 — gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego
rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt.x2 gniazda= 20 gniazd
wysokości: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu

GESLSM_02 — gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego
rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt.x2 gniazda= 20 gniazd
wysokość: 120,0 cm, nadblatowe , lokalizacja: strefa ładowania sprzętu

GESLSM_03 — gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego
rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 5szt.x2 gniazda= 10 gniazd
wysokości: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu

GESLSM_04 — gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego
rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 9 szt.x3 gniazda= 5 gniazd
wysokość: 120,0 cm, nadblatowe , lokalizacja: strefa ładowania sprzętu

PRACOWNIA RENTGENOWSKA — lampa informująca o zakazie wstępu załączana automatycznie w czasie pracy aparatu RTG

DZC — dedykowane złącze zasilania oraz ładowania mobilnego cyfrowego ramienia C GE OEC Fluorostar Compact / Series (informacje techniczne zgodne z kartą techniczną)

URZĄDZENIA PRZECIWP

KP — KR EI

KP — KR SY EI

hydrant 25 — W Z

hydrant 52 — W O O

LEGENDA
KLASA ODPORNOŚCI OG

ŚCIANY W
EI 30
REI 60
REI 120
ŚCIANY ZE
EI 60
REI 120
ŚCIANY ZE
E 120 — E 120

DRZWI:

BK / 140 — BK / 140 - bez (wielokrzyżbo ne miejsca) z of wierane sam tub po otwarciu pu

BK / 90 — BK / 90 - bezk wyposażone w

EI 30 / 90 — EI 30 / 90 - ste wyposażone w

EI 60 / 90 — EI 60 / 90 - ste wyposażone w

EI 60 / 140x — EI 60 / 140x - dy (wielokrzyżbo ne miejsca) w czasie normal w czasie pożaru wyposażone w

Smx — Smx - bezklaso w czasie normal w czasie pożaru wyposażone w

Sm — Sm - bezklaso wyposażone w

BKx — BKx - bezklaso w czasie normal w czasie pożaru wyposażone w