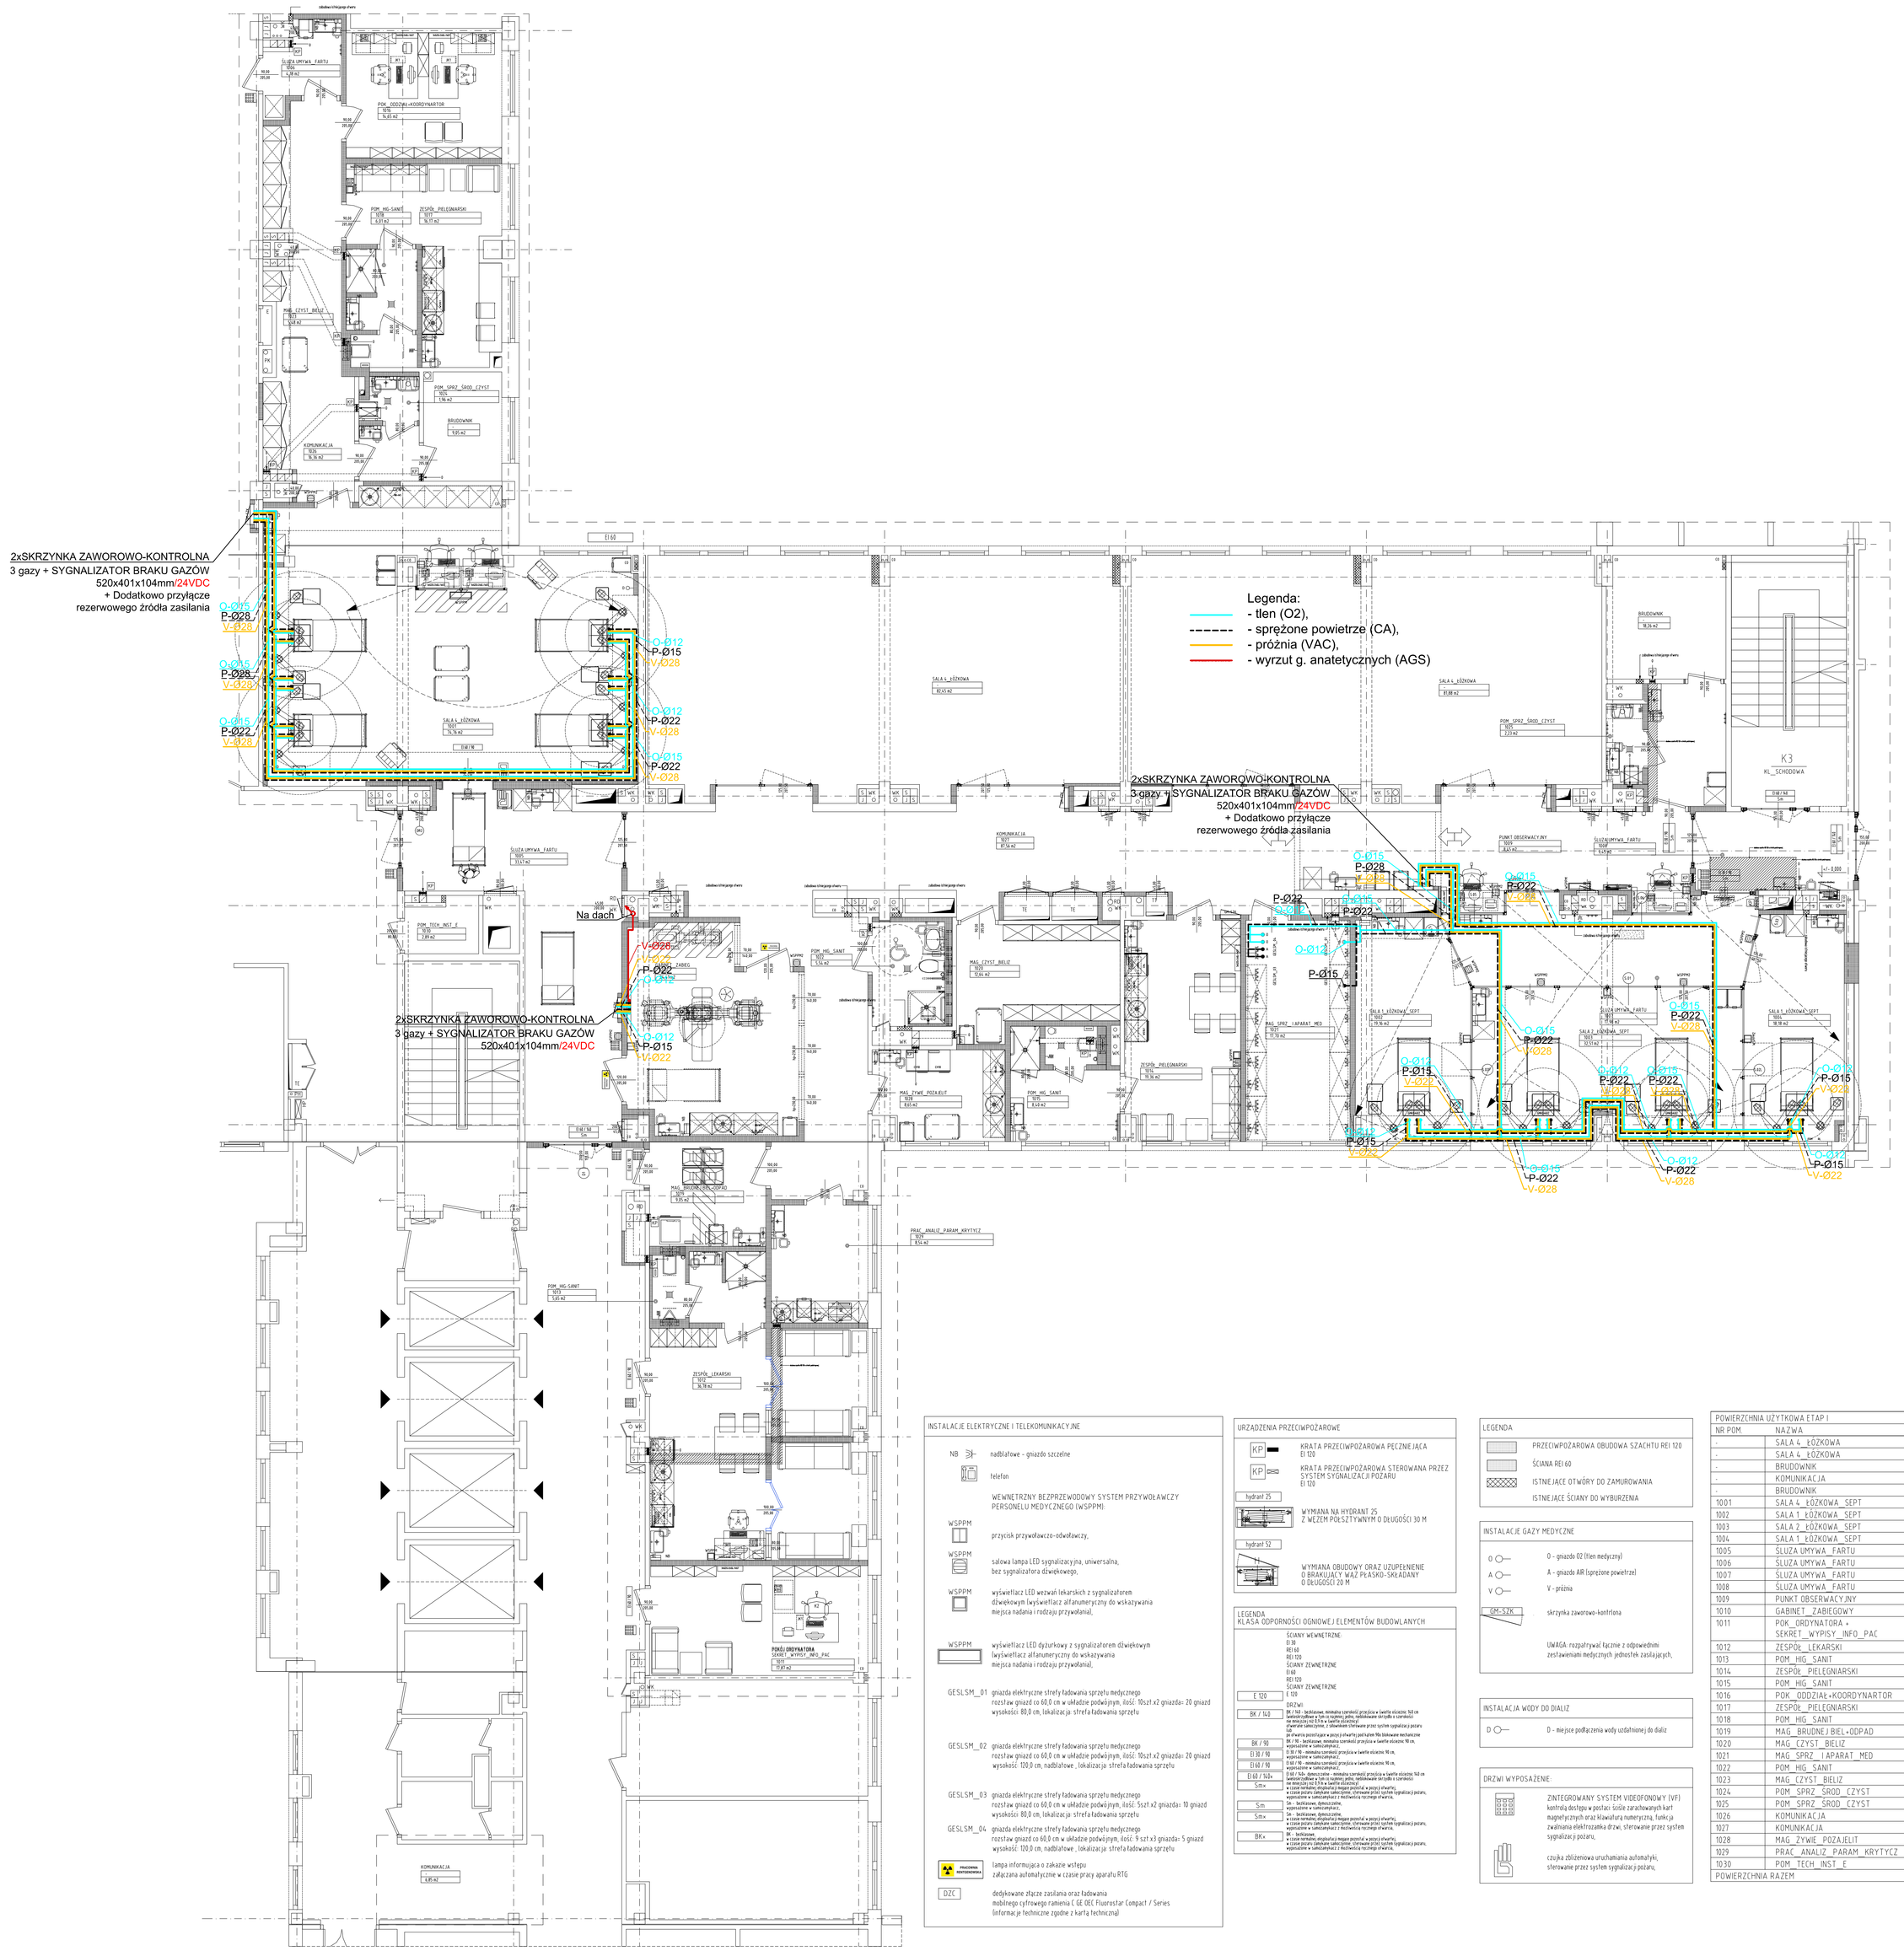

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

NB	nadbiafowe - gniazdo szczelne
	telefon
	WEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY PERSONELU MEDYCZNEGO (WSPPPM)
WSPPM	przycisk przywoławczo-odwoławczy,
WSPPM	salowa lampa LED sygnalizacyjna, uniwersalna, bez sygnalizatora dźwiękowego,
WSPPM	wykwietlacz LED wezwań lekarskich z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),
WSPPM	wyświetlacz LED dyżurkowy z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),
GESLSM_01	gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego: rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 180,0 cm, lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
GESLSM_02	gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego: rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 10szt x2 gniazda= 20 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadbiafowe , lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
GESLSM_03	gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego: rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 5szt x2 gniazda= 10 gniazd wysokość: 180,0 cm, lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
GESLSM_04	gniazda elektryczne strefy fadowania sprzętu medycznego: rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 9szt x3 gniazda= 5 gniazd wysokość: 120,0 cm, nadbiafowe , lokalizacja: strefa fadowania sprzętu
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE	lampa informująca o zakazie wstępu załączana automatycznie w czasie pracy aparatu RTG
DZC	dedykowane złącze zasilania oraz fadowania mobilnego cyfrowego ramienia C GE OEC Fluorostar Compact / Series (informacje techniczne zgodne z kartą technicznąl

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

KP	KRATA PRZECIWPOŻAROWA PECZNIEJĄCA EI 120
KP	KRATA PRZECIWPOŻAROWA STEROWANA PRZEZ SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU EI 120
hydrant 25	WYMIANA NA HYDRANT 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM O DŁUGOŚCI 30 M
hydrant 52	WYMIANA OBUDOWY ORAZ UZUPEŁNIENIE O BRAKUJĄCY WĄŻ PŁASKO-ZAŁADANY O DŁUGOŚCI 20 M

LEGENDA
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

	ŚCIANY WEWNĘTRZNE: EI 30 / REI 60 / REI 120
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: EI 60 / EI 120
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: E 120
BK / N8	DRZWI: BK / N8 - bezkrzywe, wewnętrzna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 160 cm (wymiarowanie w SIX-ie z ościeżnicą jabłka, odbiciowym ościeżnicą z cardinaiem - wymiar w świetle 150 cm), drzwiami zamykanymi przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz, EI 60 drzwiami przeznaczone w pozycji otwartej (ustalane fizycznie) na stałe lub w trybie awaryjnym
EI 30 / N8	EI 30 / N8 - bezkrzywe, wewnętrzna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, wyposażone w samozamykacz,
EI60 / N8	EI 60 / N8 - wewnętrzna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 90 cm, wyposażone w samozamykacz,
EI60 / N4m	EI60 / N4m - bezkrzywe - wewnętrzna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (w miejscu ciągu komunikacyjnego szerokość w świetle ościeżnicy nie mniejsza niż 120 cm w świetle ościeżnicy) drzwiami zamykanymi przez system sygnalizacji pożaru, w czasie pożaru (zadziałanie czujki pożarowej) ulegają zwarciu, wyposażone w samozamykacz i możliwością trzymania otwartej,
Sm	Sm - bezkrzywe, samozamykacz, wyposażone w samozamykacz
Sm+	Sm+ - bezkrzywe, samozamykacz, drzwiami zamykanymi przez system sygnalizacji pożaru, w czasie pożaru (zadziałanie czujki pożarowej) ulegają zwarciu, wyposażone w samozamykacz i możliwością trzymania otwartej,
BK+	BK+ - bezkrzywe, wyposażone w samozamykacz i możliwością trzymania otwartej, w czasie pożaru (zadziałanie czujki pożarowej) ulegają zwarciu, drzwiami zamykanymi przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz i możliwością trzymania otwartej,

LEGENDA

	PRZECIWPOŻAROWA OBUDOWA SZACHTU REI 120
	ŚCIANA REI 60
	ISTNIEJĄCE OTWÓRY DO ZAMUROWANIA
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

O	O - gniazdo O2 (Tlen medyczny)
A	A - gniazdo AIR (Sprężone powietrze)
V	V - próżnia
CPS-SZK	skrzynka zaworowo-kontrolna

UWAGA: rozpatrywać łącznie z odpowiednimi zestawieniami medycznych jednostek zasilających,

INSTALACJA WODY DO DIALIZ

D	D - miejsce podłączenia wody uzdatnionej do dializ

DRZWI WYPOSAŻENIE:

	ZINTEGROWANY SYSTEM VIDEOFONIWY (VF) kontrolą dostępu w postaci: ślusie czytnikowych kart magnetycznych oraz klawiatura numeryczną, funkcja zwalniania elektrozamka drzwi, sterowanie przez system sygnalizacji pożaru,
	czujka zbliżeniowa uruchamiana automatyki, sterowane przez system sygnalizacji pożaru,

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP I

NR POM	NAZWA	POW. w m2
-	SALA 4 _ŁÓŻKOWA	81,88
-	SALA 4 _ŁÓŻKOWA	82,45
-	BRUDOWNIK	9,05
-	KOMUNIKACJA	6,85
-	BRUDOWNIK	18,26
1001	SALA 4 _ŁÓŻKOWA _SEPT	14,76
1002	SALA 1 _ŁÓŻKOWA _SEPT	19,16
1003	SALA 2 _ŁÓŻKOWA _SEPT	32,51
1004	SALA 1 _ŁÓŻKOWA _SEPT	18,18
1005	ŚLUZA UMYWA _FARTU	33,47
1006	ŚLUZA UMYWA _FARTU	4,18
1007	ŚLUZA UMYWA _FARTU	17,98
1008	ŚLUZA UMYWA _FARTU	9,45
1009	PUNKT OBSERWACYJNY	8,43
1010	GABINET _ZABIEGOWY	24,43
1011	POK_ORDYNATORA + SEKRET _WYPISY _INFO _PAC	17,87
1012	ZESPÓŁ _LEKARSKI	36,78
1013	POM _HIG _SANIT	5,65
1014	ZESPÓŁ _PIELĘGNIARSKI	19,36
1015	POM _HIG _SANIT	8,4
1016	POK _ODDZIAŁ+KOORDYNARTOR	14,45
1017	ZESPÓŁ _PIELĘGNIARSKI	16,17
1018	POM _HIG _SANIT	6,01
1019	MAG _BRUDNE J BIEL+ODPAD	9,05
1020	MAG _CZYST _BELIŹ	12,64
1021	MAG _SPRZ _I APARAT _MED	17,7
1022	POM _HIG _SANIT	5,54
1023	MAG _CZYST _BELIŹ	5,48
1024	POM _SPRZ _ŚRÓD _CZYST	1,96
1025	POM _SPRZ _ŚRÓD _CZYST	2,23
1026	KOMUNIKACJA	16,36
1027	KOMUNIKACJA	87,56
1028	MAG _ŻYWE _POŻA.ŻELIT	8,65
1029	PRAC _ANALIZ _PARAM _KRYTYCZ	8,54
1030	POM _TECH _INST _E	2,89
POWIERZCHNIA RAZEM		744,53

vancor NO-2 O.O.
ul. Jana Matejki 447 / 65-767 Poznań
NIP: PL7792419515 / REGON: 302839079
tel. +48 61 864 12 65 / fax +48 61 862 73 22
vancor_ZG@onl.pl

-	-	z dnia 22/07/2022 r.
ZNAK	NAKŁADCA	UMOWA/ZAMÓWIENIE

INWESTOR	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,
BRANŻA	INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
STADIUM TYP	PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA ZMIERZNIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII PARTER, CZĘŚĆ A, E I G ZESPOŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ w Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, lokalizacja: adres: ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, nr ep: 180, województwo: dolnośląskie; powiat: Jelenia Góra; nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Góra; nazwa obrębu ewidencyjnej: -; identyfikator obrębu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23.
PBT_IGM_01	1:100
NR RYSUNKU	SKALA
0	podstawowy,
REWIZJA NR	DATA / ZAKRESCEL
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH RZUT
PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ	MGR INŻ. JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI NR UPR. 7131/38/P/2002
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. TOMASZ ROSTECKI NR UPR. 7131/64/P/2002
GŁÓWNY PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ NR UPR. 7131/16/P/2000