


T1



AW+EW

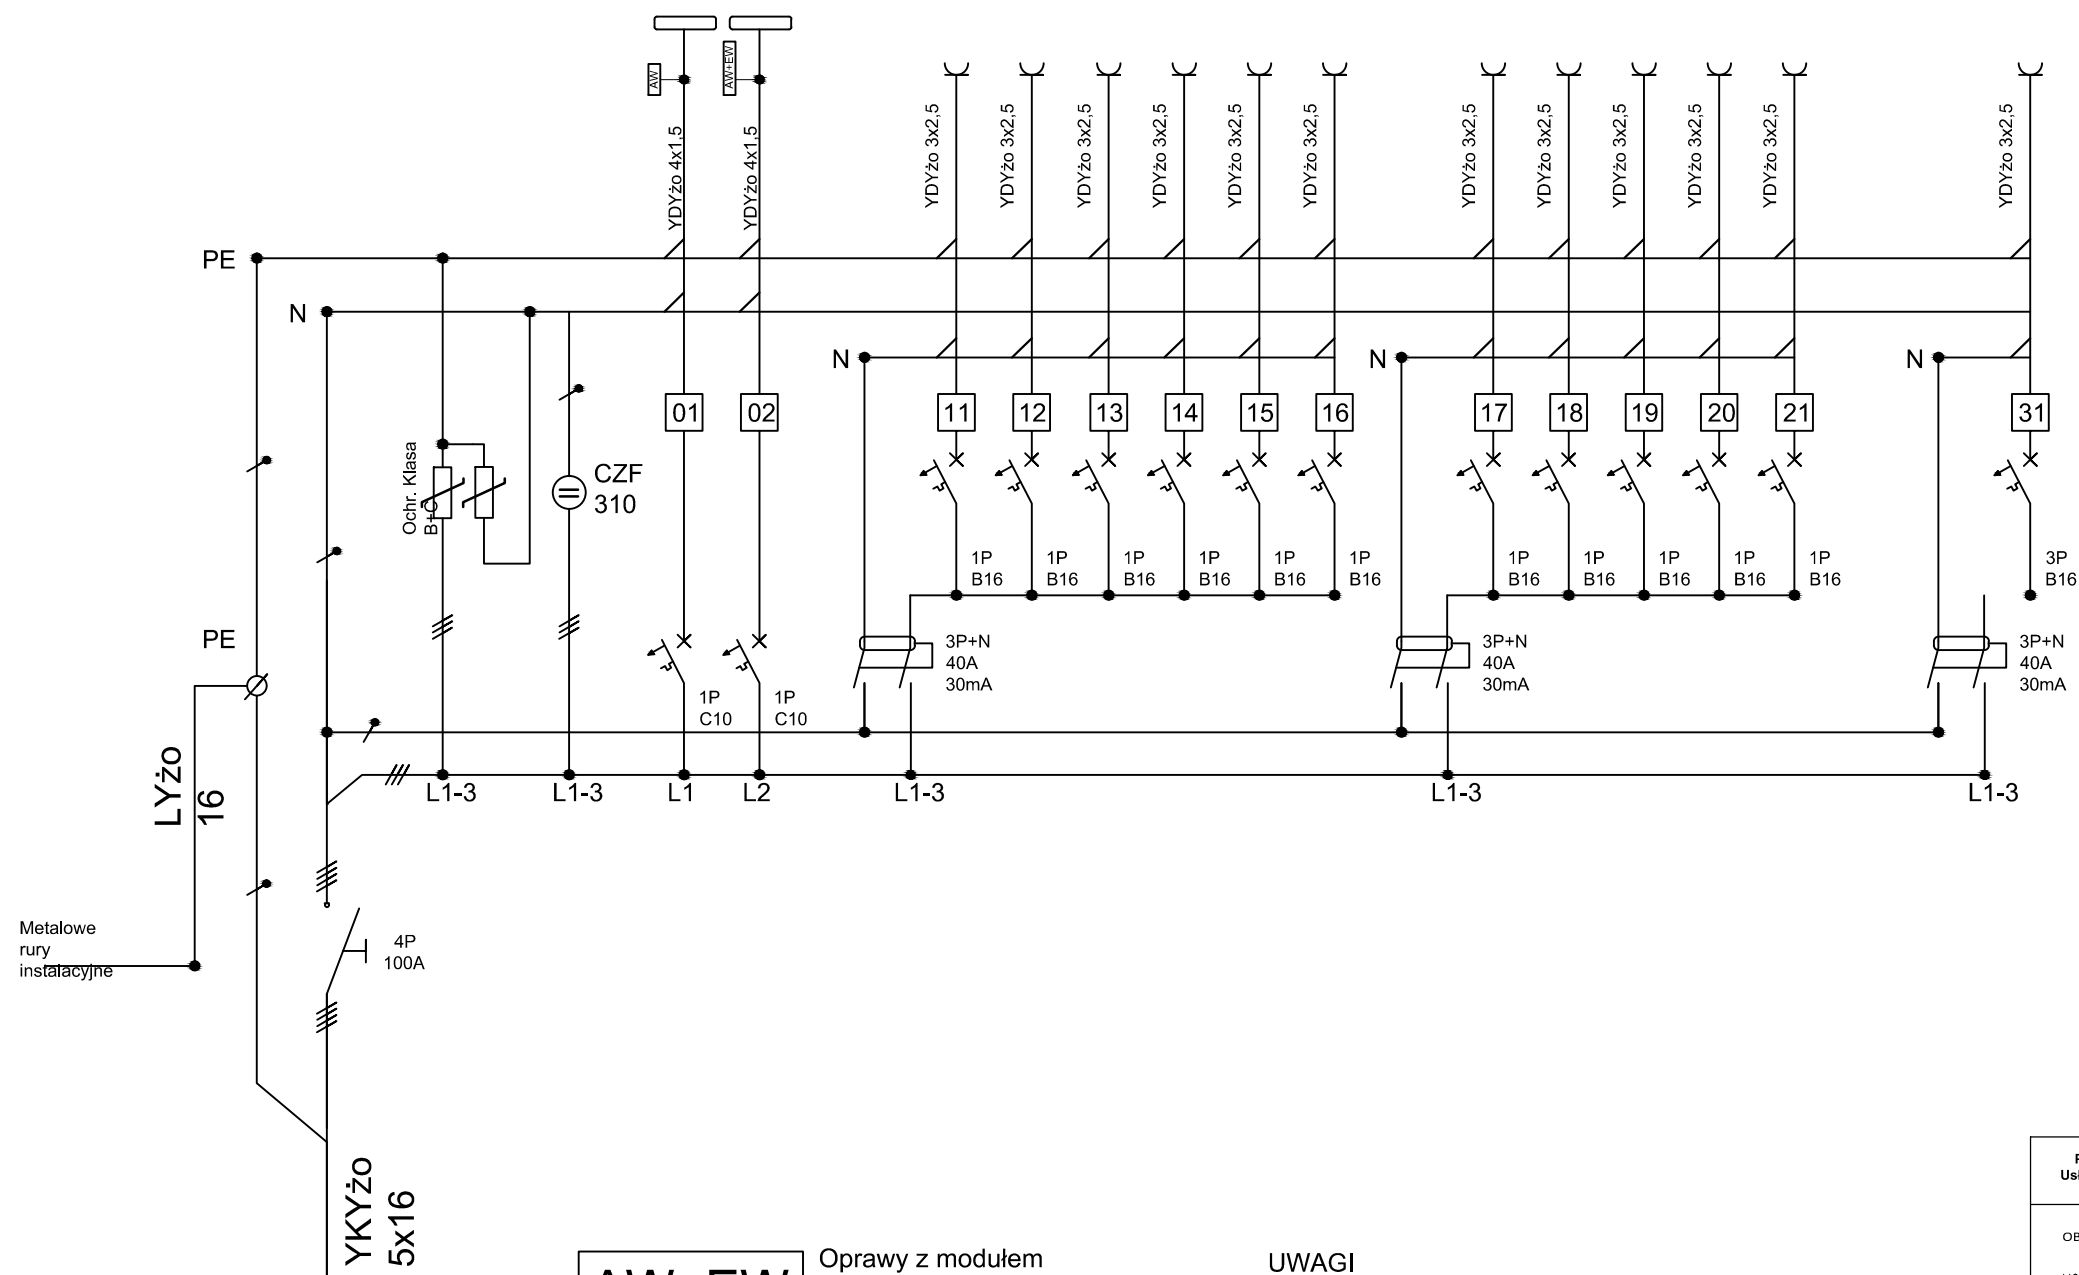

Oprawy z modułem awaryjnym. Należy zachować, odseparować ciągłość żyły awaryjnej (stałej fazy)

Czujnik zaniku i asymetrii faz 10A 1P

UWAGI

- 1.Układ sieci TN-C
- 2.Układ instalacji odbiorczej TN-S
- 3.Ochrona od porażeń
 - samoczynne wyłączenie zasilania
 - wyłączniki różnicowo-prądowe
 - połączenia wyrównawcze

Cd na rysunku E-08A

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "SANEKO" 		Numer zlecenia ON.032.41.2016	Numer rysunku E-08	Skala 1 : 100
OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO USŁUGOWĄ, RYKI ul. Słowackiego 5, działka nr 4632/4 08-500 Ryki Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI tel. 81 865 15 39, fax 81 865 16 02 BRANŻA: ELEKTRYCZNA TEMAT: SCHEMAT TABLICY T1				
Projektant:	Eugeniusz Pietras upr. 73/Lb/75 upr. 1881/Lb/92	Data Wrzesień 2016	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Pietras upr. 595/Lb/2002	Data Wrzesień 2016	Podpis:	
Opracował:	inż. Marcin Płoński	Data Wrzesień 2016	Podpis:	