


UWAGI :

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STROPU NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW RZECZYWISTYCH Z PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE
2. PRZELICZNIKI JEDNOSTEK 1daN/m²=0,01kN/m² 1daN/m=0,01kN/m 1daN=0,01kN
3. DOZBROJENIE OPISANE JAKO WYMIAN NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE DO ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU
4. NA CAŁĘJ POWIERZCHNI STROPU ZAŁOŻONO SUFITY PODWIESZANE
5. ZAŁOŻONO ŚCIANY DZIAŁOWE Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH ODMIANY 500 GR. 12cm
6. ZAŁOŻONO NASTĘPUJĄCE WARSTWY OBCIĄŻAJĄCE STROP :

- gress 2cm
- wylewka cementowa 5cm
- styropian 5cm
- sufity podwieszane

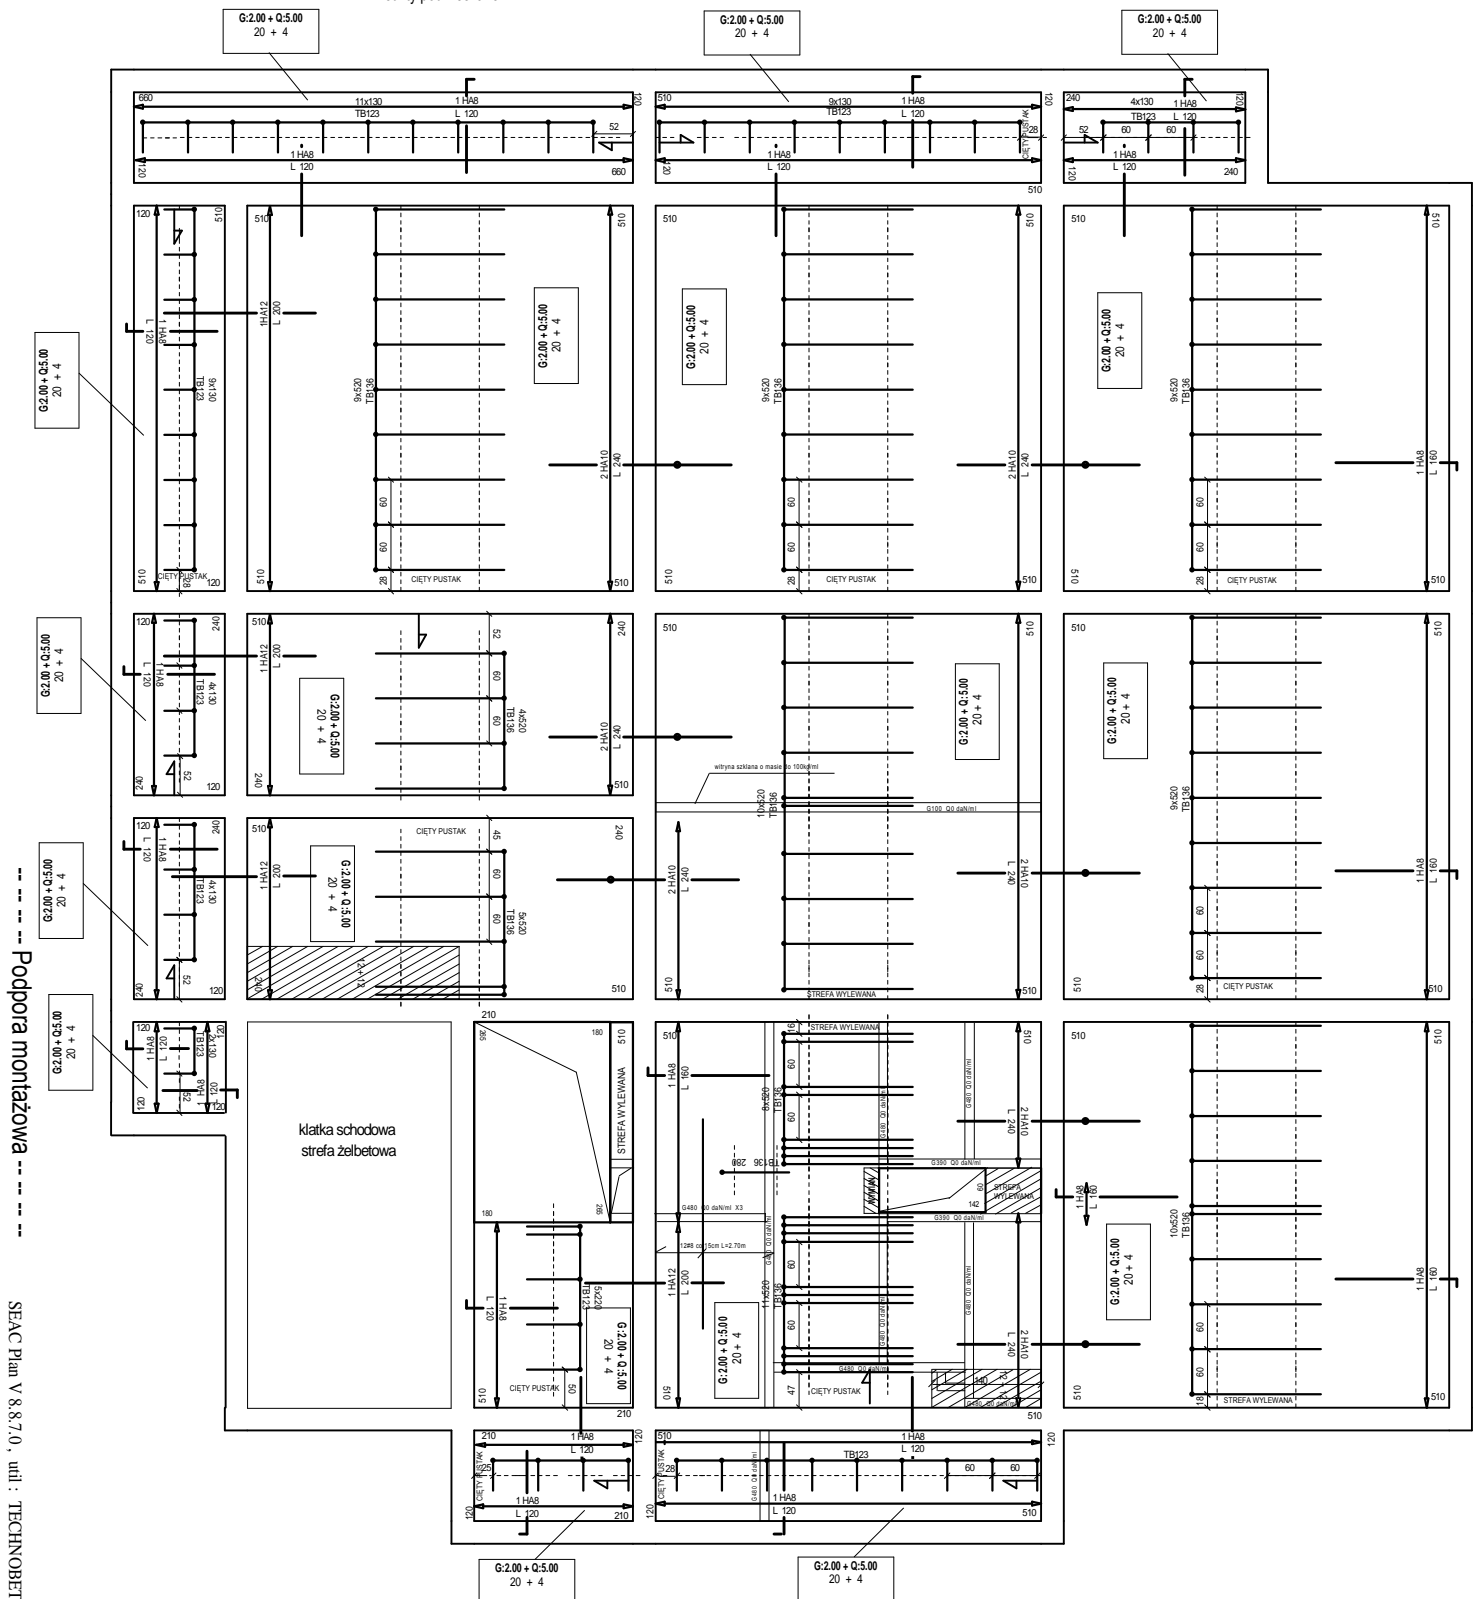

----- Podpora montażowa -----

SEAC Plan V 8.8.7.0, witl : TECHNOBETON 22/08/16