


TG

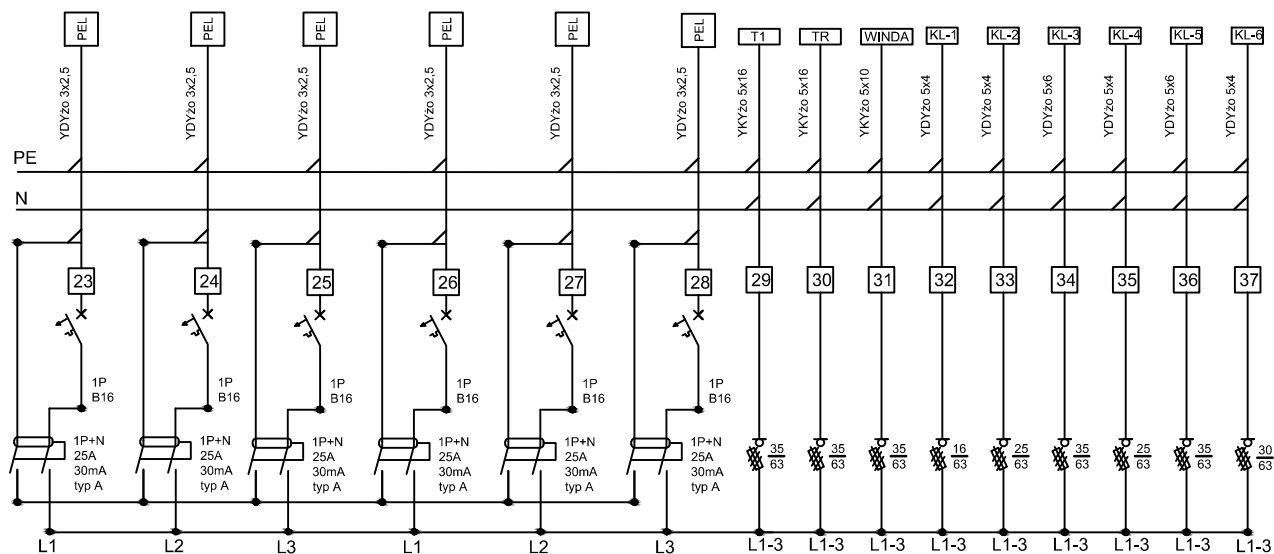

UWAGI

1. Układ sieci TN-C
2. Układ instalacji odbiorczej TN-S
3. Ochrona od porażeń
 - samoczynne wyłączenie zasilania
 - wyłączniki różnicowo-prądowe
 - połączenia wyrównawcze

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "SANEKO"		Numer zlecenia ON.032.41.2016	Numer rysunku E-07A	Skala 1 : 100
OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO USŁUGOWĄ, RYKI ul. Słowackiego 5, działka nr 4632/4 08-500 Ryki Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI tel. 81 865 15 39, fax 81 865 16 02				
BRANŻA: ELEKTRYCZNA TEMAT: SCHEMAT TABLICY GŁÓWNEJ				
Projektant:	Eugeniusz Pietras upr. 73/Lb/75 upr. 1881/Lb/92	Data Wrzesień 2016	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Pietras upr. 595/Lb/2002	Data Wrzesień 2016	Podpis:	
Opracował:	inż. Marcin Płoński	Data Wrzesień 2016	Podpis:	