

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 32 398 52 46
alicja.lowicka2@psgaz.pl

DK PROJEKT.
Ul. Karskiego 6
44-113 Gliwice

Wasz znak: DK/PEC/P1/01/02/2024
Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.247.24

Zabrze, 10.06.2024 r.

Dot.: projektu budowy sieci ciepłowniczej 2 x DN 200 w ul. Józefa Sowińskiego w Gliwicach.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2024 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

- podwyższonego średniego ciśnienia DN 200 PN 1,6 MPa (stal),
- średniego ciśnienia Dz 32/160/280 (PE).

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Strefy kontrolowane istniejących czynnych gazociągów, w odniesieniu do projektowanej sieci ciepłej, wynoszą odpowiednio:

- 30,0 m tj. po 15,0 m po obu stronach osi gazociągu – w przypadku sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia,
- 1,0 m tj. po 0,5 m po obu stronach osi gazociągu – w przypadku sieci gazowej średniego ciśnienia.

W strefie kontrolowanej gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu. Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.

Przedstawiony plan zagospodarowania terenu opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci CO wysokoparametrowej z siecią gazową DZ 280 PE należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem średniego ciśnienia oraz podwyższonego średniego ciśnienia należy zachować odległość poziomą pomiędzy

zewnątrzną ścianką gazociągu i rurociągiem CO nie mniejszą niż wskazane strefy kontrolowane.

- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągów sprzętu i materiałów budowlanych:
 - 2,0 m tj. po 1,0 m w każdą stronę od osi gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
 - 1,0 m tj. po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu średniego ciśnienia.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia **nadzoru branżowego** do:

- Działu Stacji i Sieci Gazowych, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, e-mail: sebastian.szopka@psgaz.pl (nr tel. 32 398 52 78 lub tel. kom. 609 399 817) w przypadku prowadzenia robót w obrębie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia.
- Gazowni w Gliwicach, ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice, e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl (nr tel. 22 444 33 33), w przypadku prowadzenia robót w obrębie sieci gazowej średniego ciśnienia.

W tym celu pisma w wersji papierowej należy przestać do odpowiedniej Jednostki zgodnie z danymi adresowymi podanymi powyżej. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (np. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skany pism należy przestać odpowiednio na ww. adresy e-mail. Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma. Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Załączniki:


- mapa (1 szt.)

Kopia:

- SSDZ,
- Gazownia w Gliwicach,
- ZMSM.

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Andrzej Rudzki

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy [ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów](#). Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](#) w zakładce o nas.

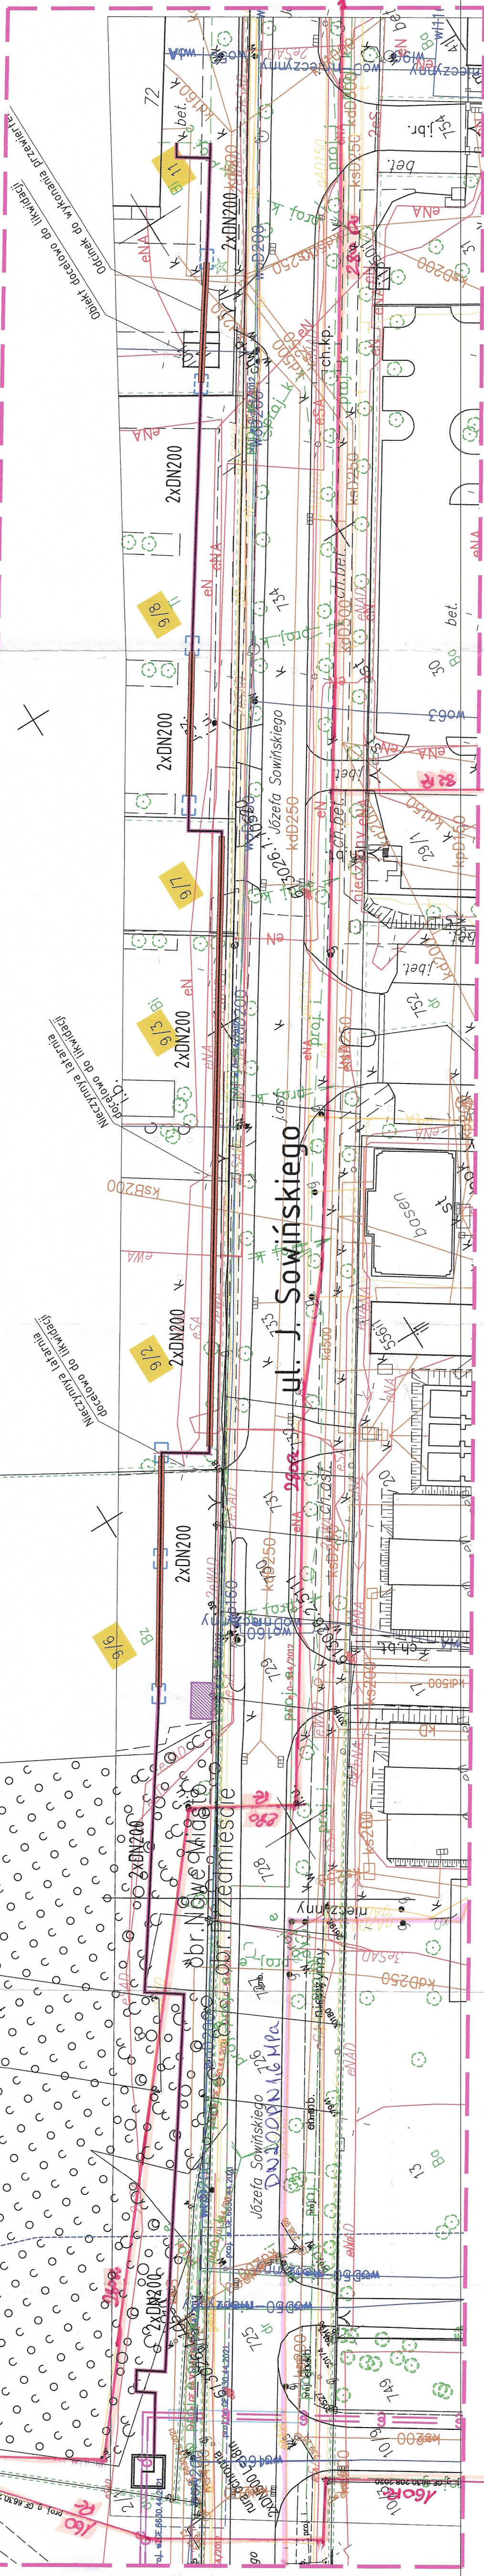

zakres opracowania projektowego
numer działki

PROJEKTOWANE SIECI I OBIEKTY:

- proj. sieć ciepła - wariant I
- proj. sieć ciepła w rurze ośłonowej
metoda bezwykopowa
- proj. komora przewiertowa

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze

zwał Zarządzania Majątkiem Siedziwym
Sektora Ewidencji Majątku i Uzasadnień

Załącznik do pisma, znak
SG2A-24SM.774.247.24
z dnia 10.06.2025
podpis: [signature]

lanlesiono sieć gazowa:

głównego obrotowego depozytu

gazodągi podwyższonego średniego ciśnienia
nla 10.06.24 podpis: *Louise*

Sighe So:

dei quon
olduego cione'm

Dine 1705

Sary Melia
dr. Kuchichin
Mach Menik

[illegible]