


SCHEMAT UKŁADU DETEKCJI GAZU W KOTŁOWNI

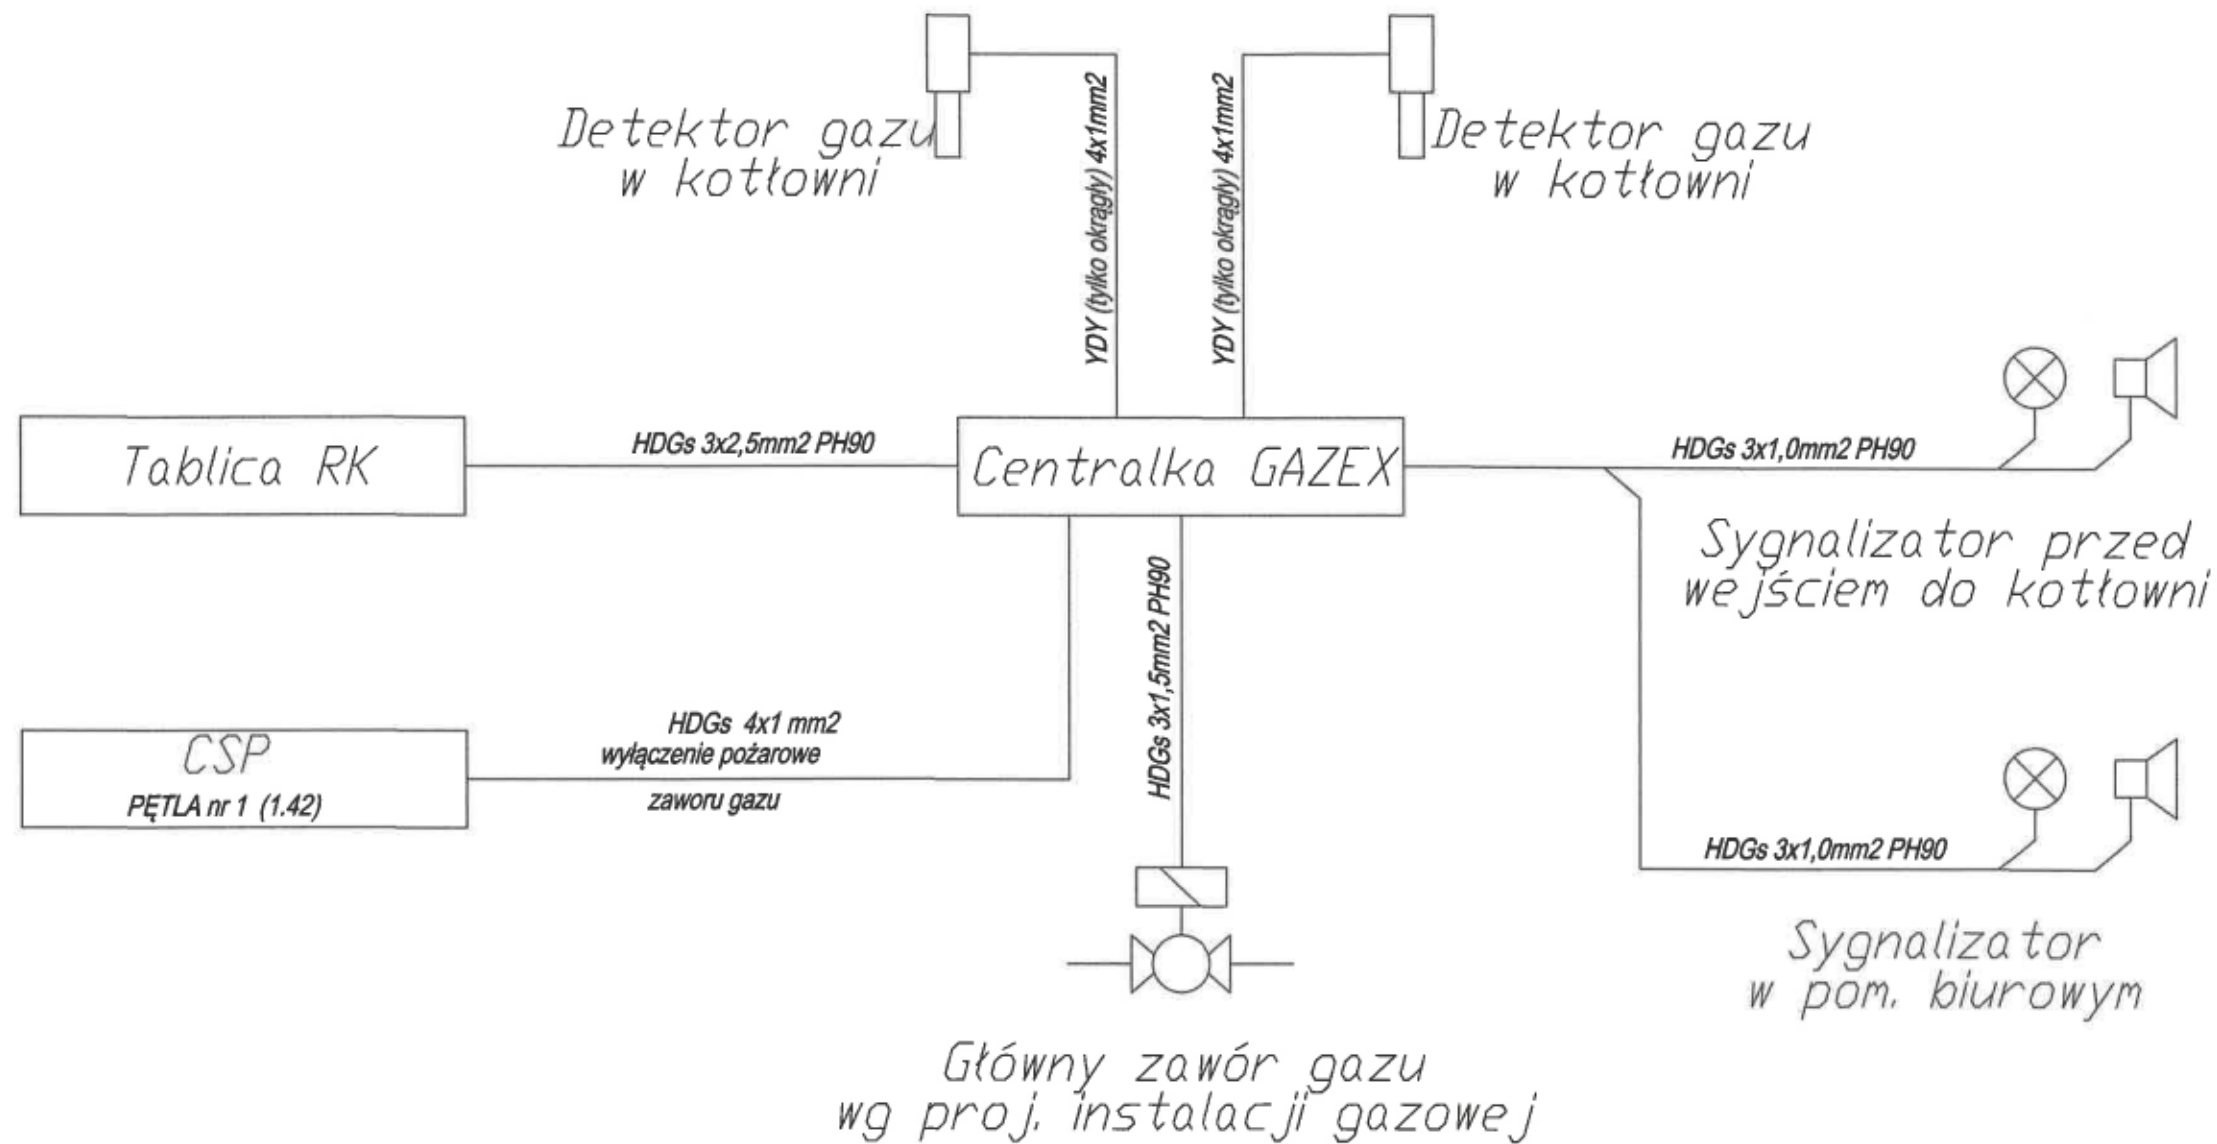

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG PROJEKTU IS

TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "ANBUD"			
Nazwa	DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOŁA DO WYMAGAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ		
Adres inwestycji	RADKÓW ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1		
Inwestor	GMINA RADKÓW 37-420 RADKÓW ul. RYNEK 1		
Branża	ELEKTRYCZNA		skala 1:100
Przedmiot	SCHEMAT INSTALACJI DETEKCJI GAZU W KOTŁOWNI		Rys. nr E-7
Projektant	Józef Kuśmierk ANF-2/54/82	Podpis	
Data 07.2023	-PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		