


RZĘDNE TERENU/ NAWIERZCHNI m n.p.m.	199,30	199,66	199,70
RZĘDNE DNA KANAŁU m n.p.m.	198,15	198,37	198,40
GŁĘBOKOŚCI m	1,15	1,29	1,30
MATERIAŁ / ŚREDNICA	PVC-u D160x4,7 SN8 "S"		
SPADKI %	i=1,5%		
DŁUGOŚCI m	L=15,00m	L=2,00m	
ODLEGŁOŚCI m	0,00	15,00	17,00

Zb

SK1

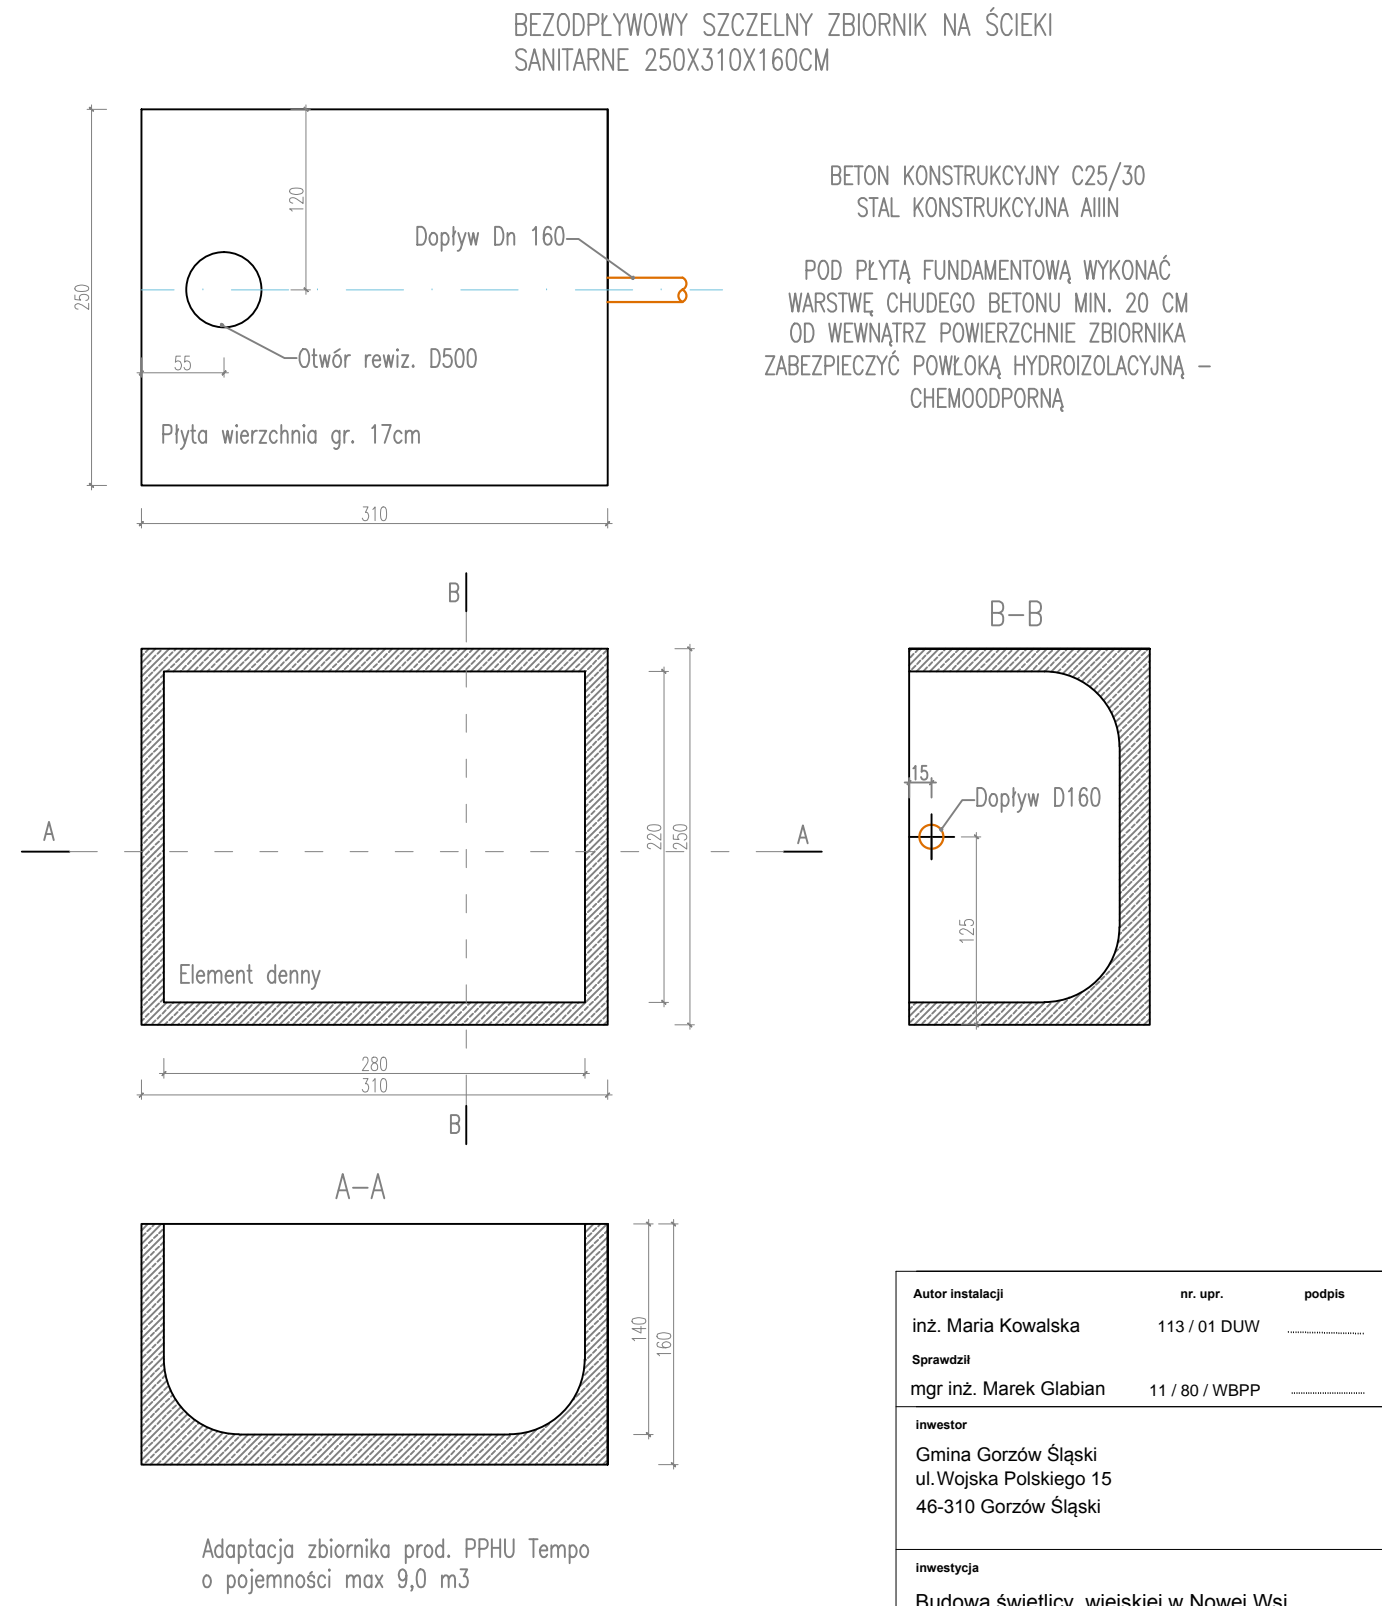

Autor instalacji	nr. upr.	podpis
inż. Maria Kowalska	113 / 01 DUW	
Sprawdził		
mgr inż. Marek Glabian	11 / 80 / WBPP	
inwestor	Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski	
inwestycja	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. dz. nr 172 k.m.1, obręb Nowa Wieś Gmina Gorzów Śląski	
tytuł rysunku	Profil instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezpodpływowego	
skala	faza	data
1:100/ 1:500 (Profil) 1:50 (rzut, przekroje)	PT	GRUDZIEŃ 2024
branża	nr rysunku	korekta
instalacje sanit.	IS-05	-