



Projektowane złącze kablowe ZK2x-2P  
w miejsce istn. ZK1x-1P nr 4308  
(zakres wykonawstwa ENEA)

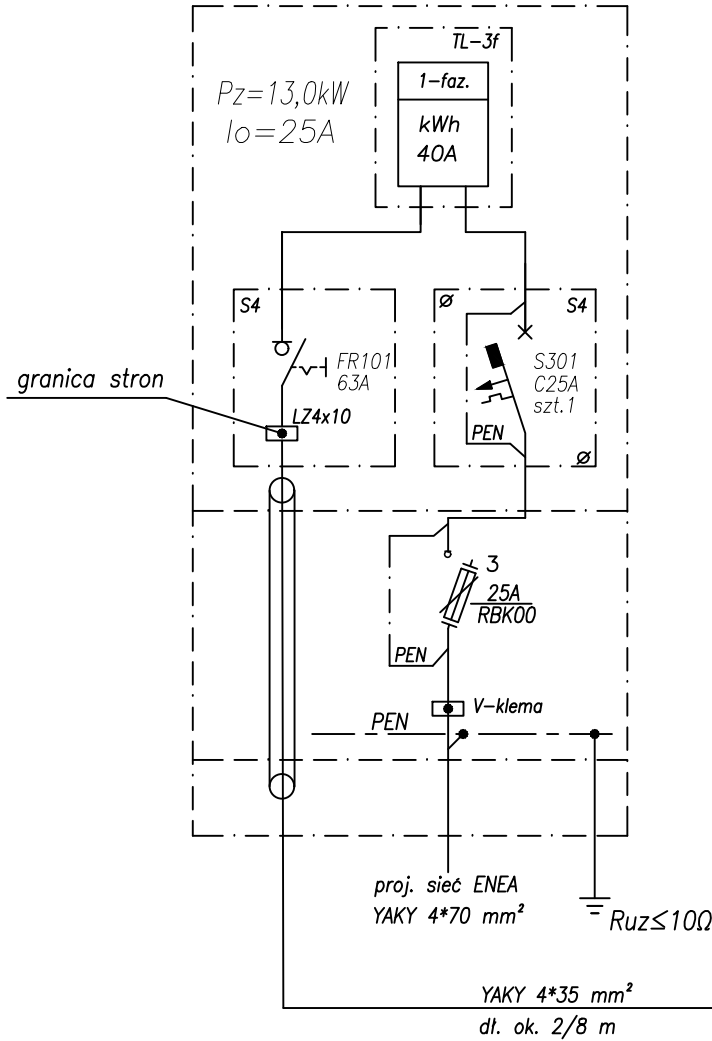

Projektowana szafka oświetleniowa nr 1 przy proj. ZK2x-2P  
(zakres wykonawstwa Inwestor)

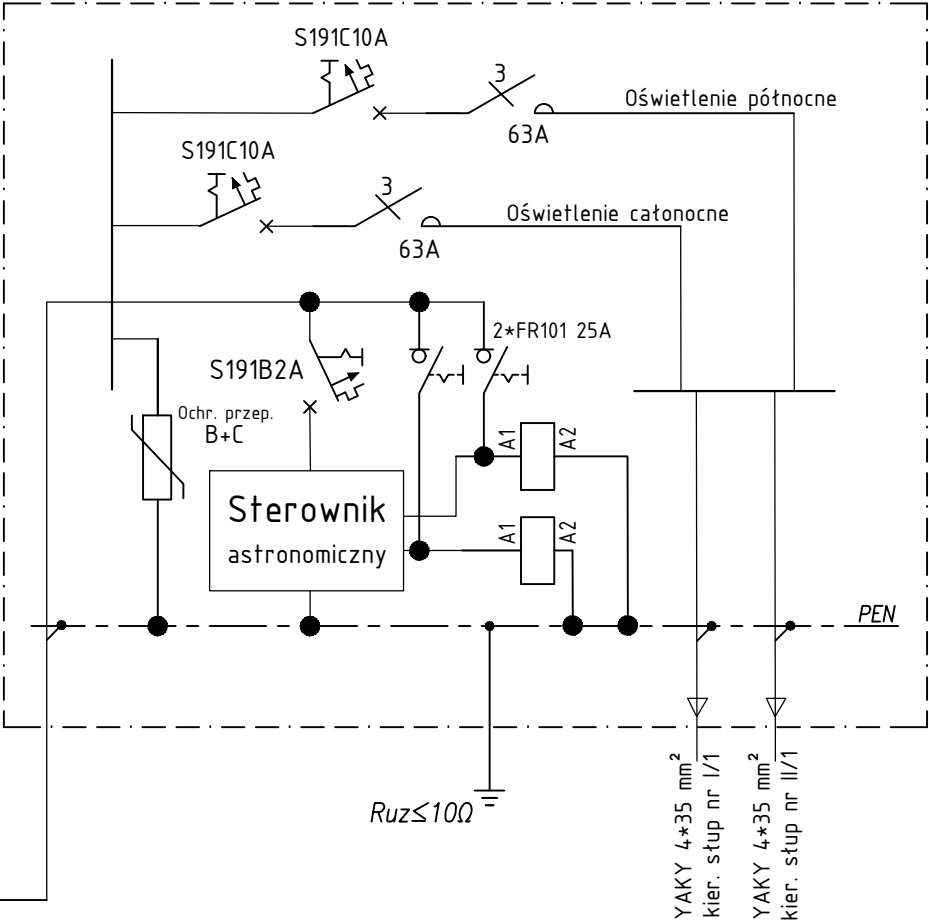

Inwestor wykonuje roboty od granicy stron.  
System sieci TN-CS. Ochrona przeciwporażeniowa wg. PN-IEC/60364  
podstawowa – izolacja robocza kabli i urządzeń , dodatkowa – szybkie samoczynne wyłączenie.  
Schemat ideowy rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania.  
Szafę sterowniczą wyposażać we włącznik ręczny, umożliwiający zasterowanie oświetlenia.  
Realizować program oświetlenia północnego i całonocnego.

NAZWA I ADRES OBIEKTU:		NR RYS:
Budowa linii kablowej oświetlenia terenu		3
dz. nr 35/5, 242 i 272, obręb Policko, jedn. ew. gmina Resko		
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU:		Schemat ideowy szafki oświetleniowej nr 1
PROJEKTANT:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. Bogusław Rysak		-
upr. bud. ZAP/0098/PW0E/04		