



NOWO PRODUKOWANE KABLOWE ZK1-1P nr 0097453
pole pomiarowe -własność ENEA - operator KABEL YKY 4x35 mm²

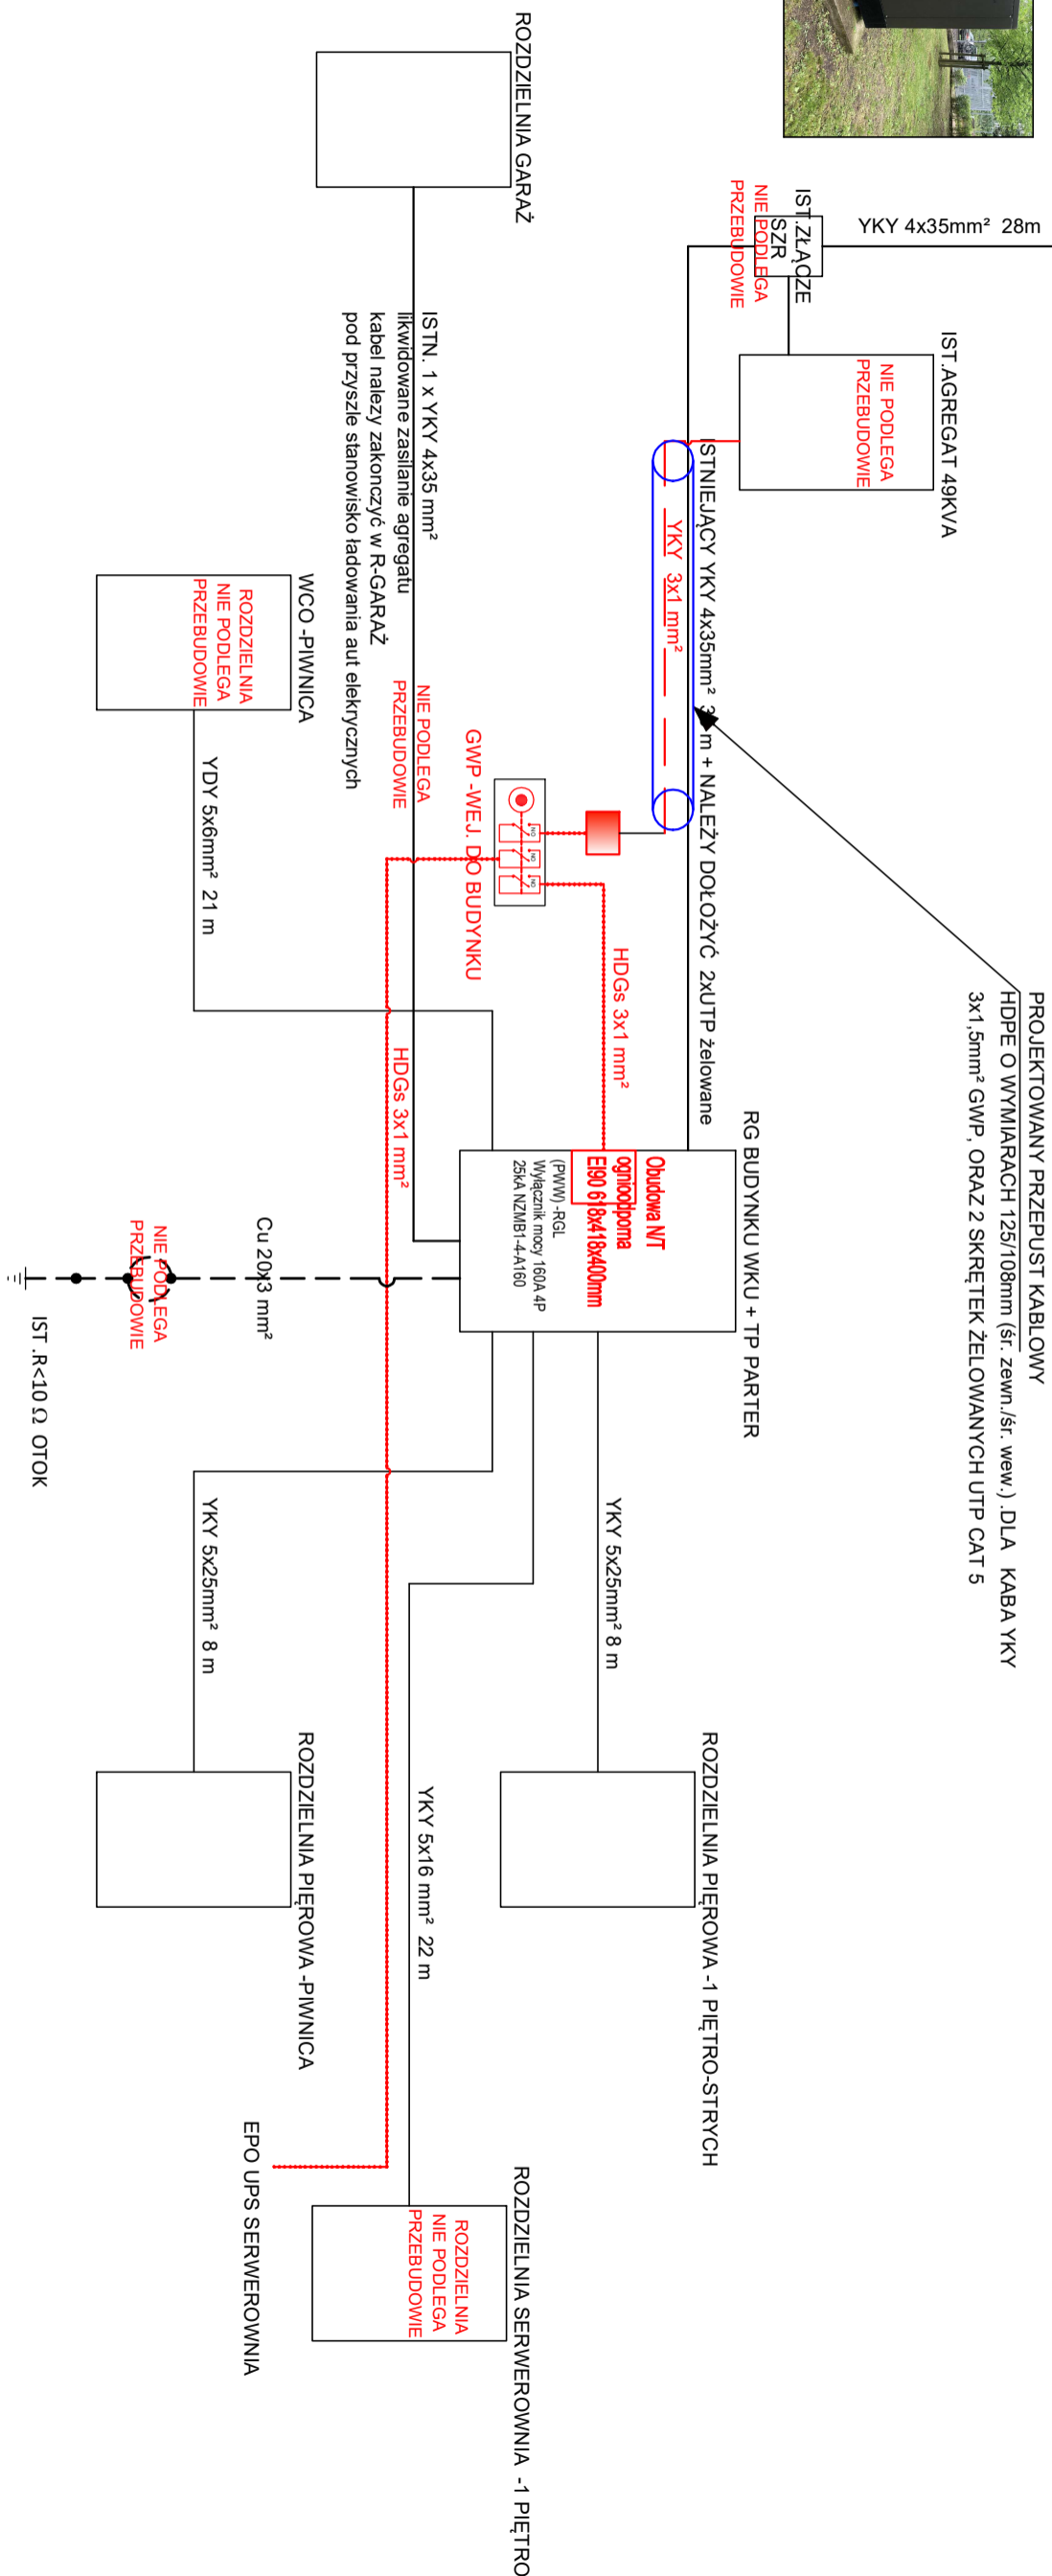

OCHRONA OD PORAŽENÍ

**SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYŁĄCZANIE ZASILANIA
wg. PN-HD 60364-4-41:2009**

SCHEMAT INSTALACJI ZASILANIA WKU

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH WRAZ Z PROJEKTEM WYMIANY TABLIC | | | |
| WKU W ZIELONEJ GÓRZE, URSZULI 8, 65-147 ZIELONA GÓRA dz. nr ewid. 23/2, obręb ewidencyjny 0013, Zielona Góra | | | |
| TEMAT: | | | |
| RELJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GÓRZE BOLESŁAWA CHROBREGO 7, 65-043 ZIELONA GÓRA | | | |
| INWESTOR: | | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | | Pracownia <i>Amiel</i> <i>nr. 46.</i> 65-121 Zielona Góra, ul. Złednoczna 106 | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Matek Melnatowicz | LBSP046/ PDR/13 |  |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. W. Talarczuk | | |
| DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2021 r. | | | NR RYS. ELE-01 |