


PROJ. OBWÓD OŚWIETLENIOWY NR. 2

– PROJ. KABEL YKY4x25, l=85m
Psz=0,118kW ΔU=0,006%

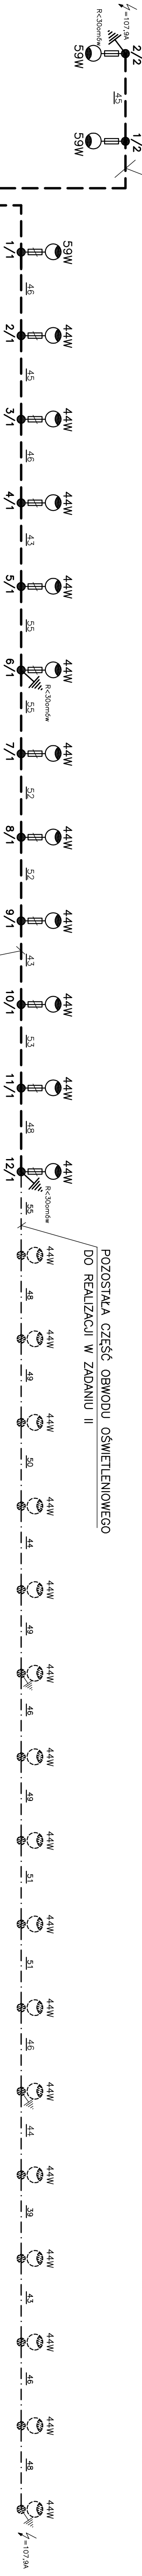


PROJ. OBWÓD OŚWIETLENIOWY NR. 1
– PROJ. KABEL YKY4x16, l=585m
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA OBWODU, l=1343m
Psz=1,247kW ΔU=0,006%

PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIOWA "SO"
SOU-3


PROJ. ZŁĄCZE
KABL.-POMIAR.
– INWESTYCJA ENERGIA OPERATOR

PROJ. ZASILANIE ZALICZNIKOWE SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ
– KABEL YKY 4x25, l=5m
ΔU=0,007% Psz=2,937kW


PROJ. ZASILANIE ZŁĄCZA KABL.-POMIAR.
– INWESTYCJA ENERGIA OPERATOR

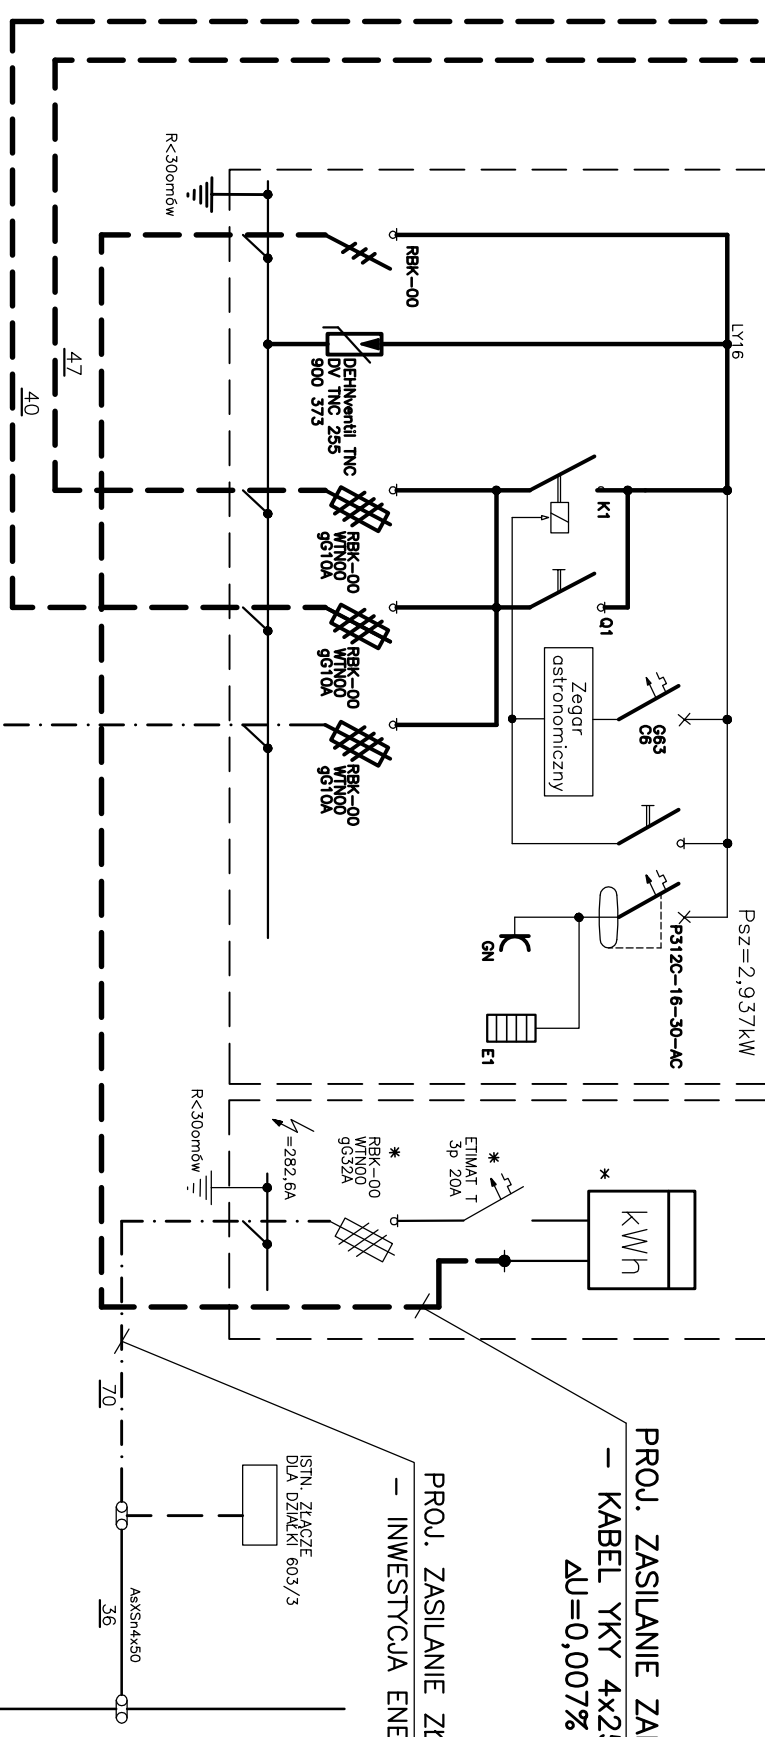

PROJ. OBWÓD OŚWIETLENIOWY NR. 3
– REALIZACJA W ZADANIACH NR. III, IV, V



POZOSTAŁA CZĘŚĆ OBWODU OŚWIETLENIOWEGO
DO REALIZACJI W ZADANIU II



TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY OSWIETLENIE ULICZNE SCHEMAT SIECI OŚWIETLENIOWEJ – ZADANIE INWESTYCYJNE NR. I OBIEKT: wieś RAMSOWO (dz. 580, 688 i 696 obr.22) gmina Barczewo		PROJEKTANT: Z. DUCHLIŃSKI	
		nr upr. 216/95/Ol, 303/94/Ol §2ust.2, pkt 2, §7, §13ust.1, pkt 4 lit.d	
		SPRAWDZIŁ: mgr inż. A. SZCZEPKOWSKI	
		nr upr. 56/90/Ol §2ust.1, pkt 1, §3ust.1, §7, §13ust.1, pkt 4 lit.d	
DATA: 12.2018	SKALA:	RYS.NR: 2	