




"W3"

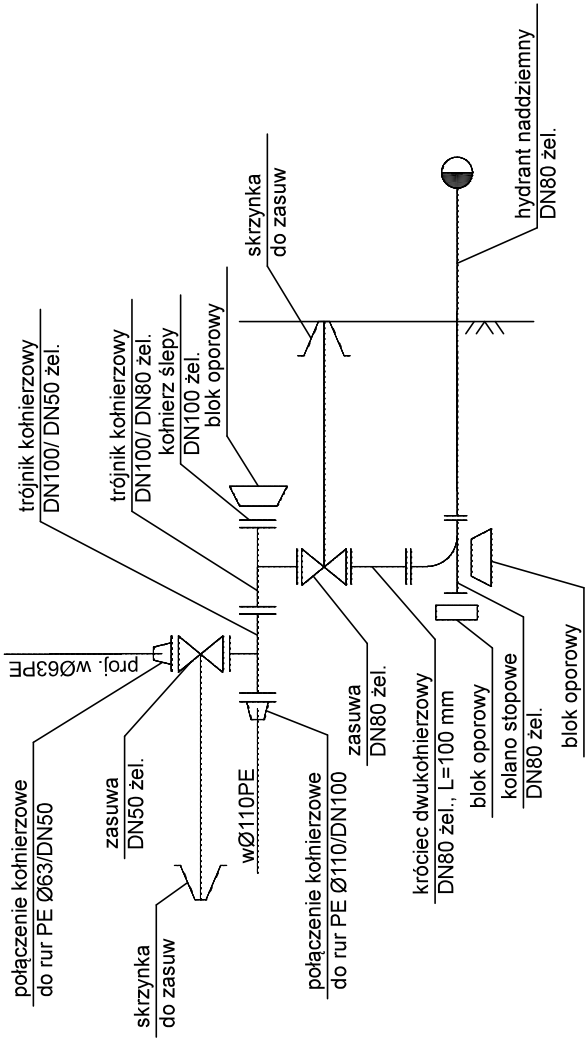

"W2"

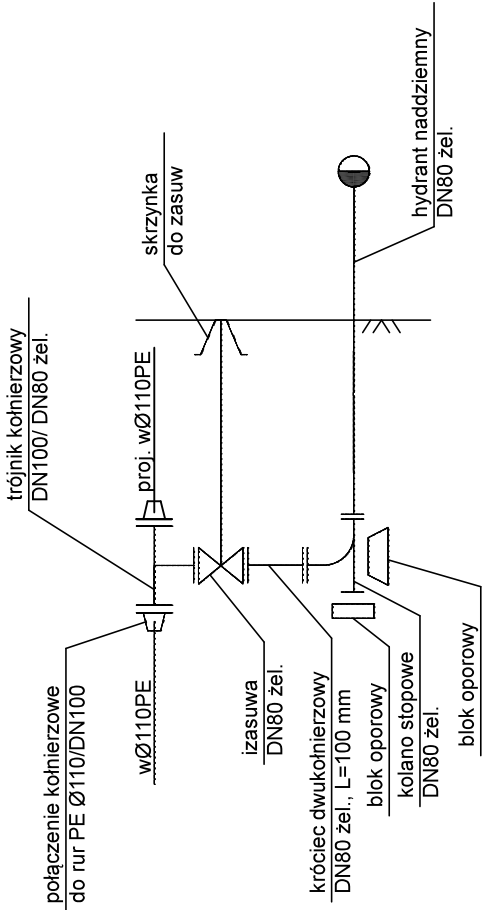

W1

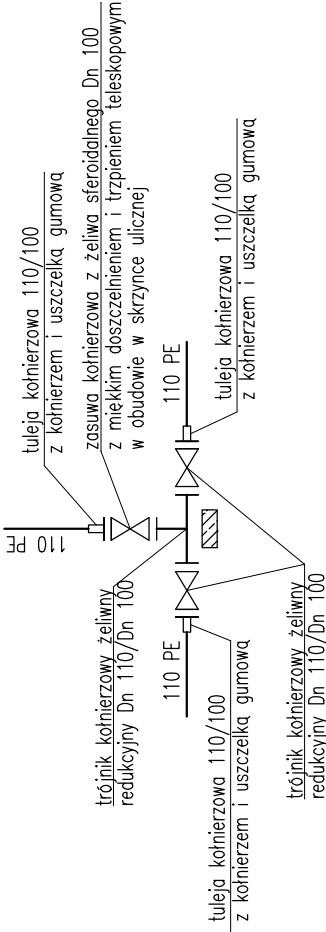

TEREN DZ. NR 74

TEREN DZ. NR 64

TEREN DZ. NR 62/2



poziom por.25,00 m n.p.m.				
Wezeł	W1	W2	W3	H2
Rzedna terenu [m n.p.m.]	38,70	38,90		35,00
Rzedna dna rury [m n.p.m.]	37,10	37,30		33,24
Zagłębienie dna [m]	1,60	1,50		1,76
Materiał,Średnica/Spadek [%]	2,0	PE90	6,25	8,3
Zagłębienie dna [m]	0,00	10,00	52,00	80,50

proj. trójnik DN100/80 zel.
telekomunikacja
proj. trójnik DN80/80 zel.

proj. hydrant nadziemny DN80 zel.

proj. hydrant nadziemny
proj. blok oporowy

PROJEKTANT:	BRANŻA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	ADRES INWESTYCJI:
mgr inż. Michał Żukowski	sanitarna	POM/0048/PWOS/12		SEPOPOL, DZ NR 62/1, 62/2, 63, 64, 74 OBREB 0002
SPRAWDZIŁ:				TREŚĆ RYSUNKU:
mgr inż. Adrian Wrzosek	sanitarna	POM/0047/PWOS/12		Profil podłużny sieci wodociągowej
DATA:	NR PROJ:	TYTUŁ PROJEKTU:		NR RYS:
03.2023	-	PRZEBUDOWA WRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL dł. nr 62/1, 62/2, 63, 64, 74 Gminy Seppol nr 2		S1