


RG3.2 Rozdzielnica główna nr 3.2 bud. hiperbarii Arkusz 2

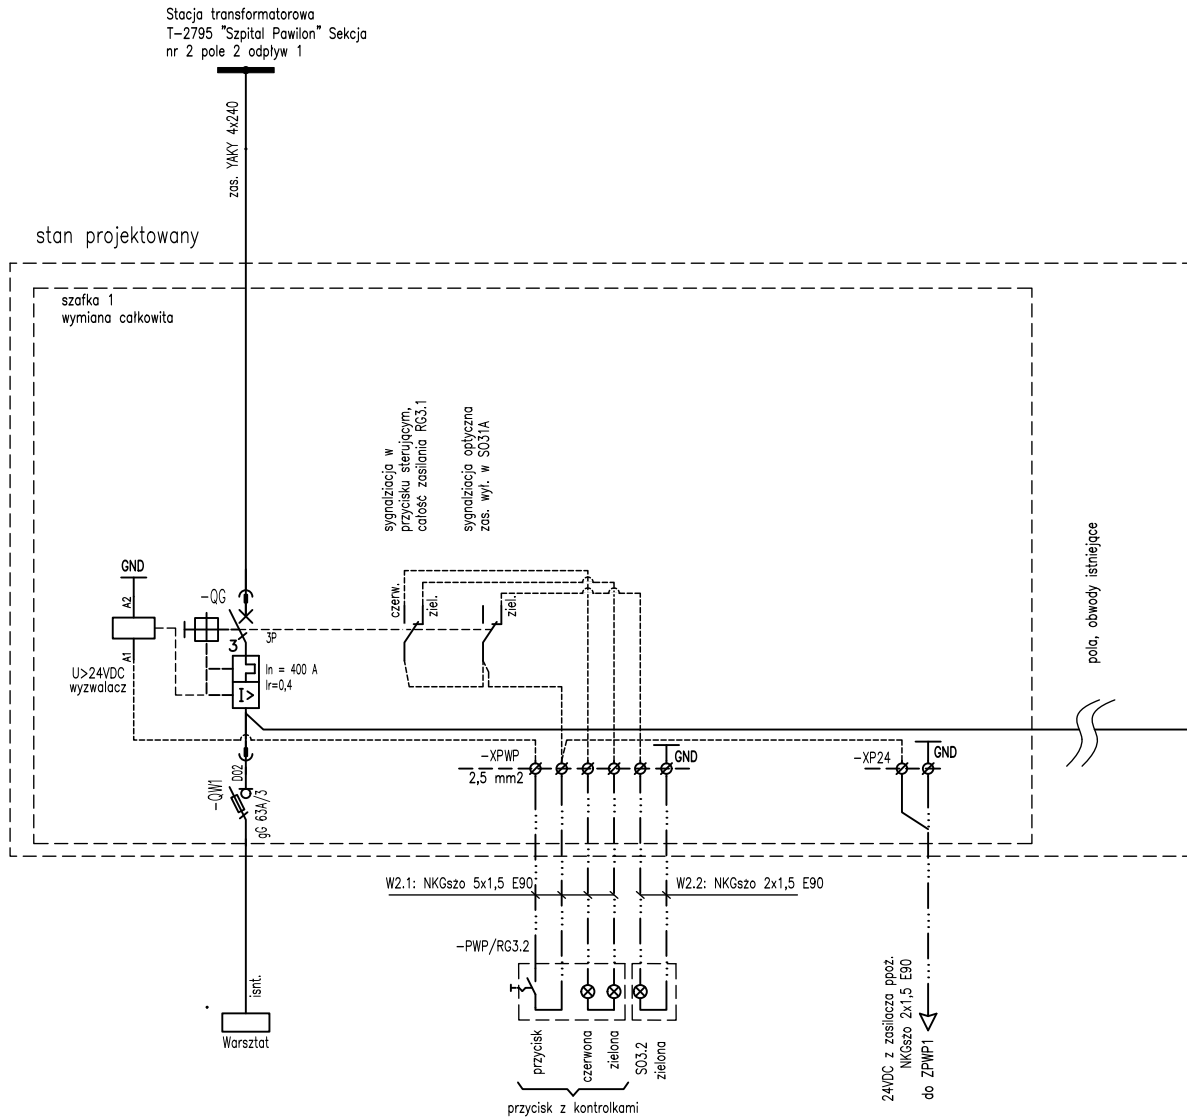

-QG: wyłącznik 400A, kat. A, 25 kA wykonanie
wtykowe z elektronicznym zabezpieczeniem, zakres
nastaw 0,4–1 In, dwa dodatkowe styki (miejsce
na 4 styki) przełączalne 230V 10A, wyzwalacz
-całość montować w nowej obudowie nt, stalowej,
zamykanej z maskownicami. Elementy modułowe
montować na szynach DIN.

				Data	11.2023	Tytuł: Remont wyłączników głównych w rozd. RG3.1, RG3.2, RG3.3 w budynku	Rozdzielnica RG3.2 Rozdzielnica główna	= główna	F
				Wyk.	Adam Ćwik POM/0010/PWOE/15	Medycyny Hiperbarycznej na terenie UCMMIT	nr 3.2 bud. hiperbarii	+ piwnica	
--				Spr.	..	Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b	Inne	Nr rysunku	Arkusz 2
Nr	Zmiana	Data	Nazw.	Norma	--	Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej		ES03	Il. ark. 2