

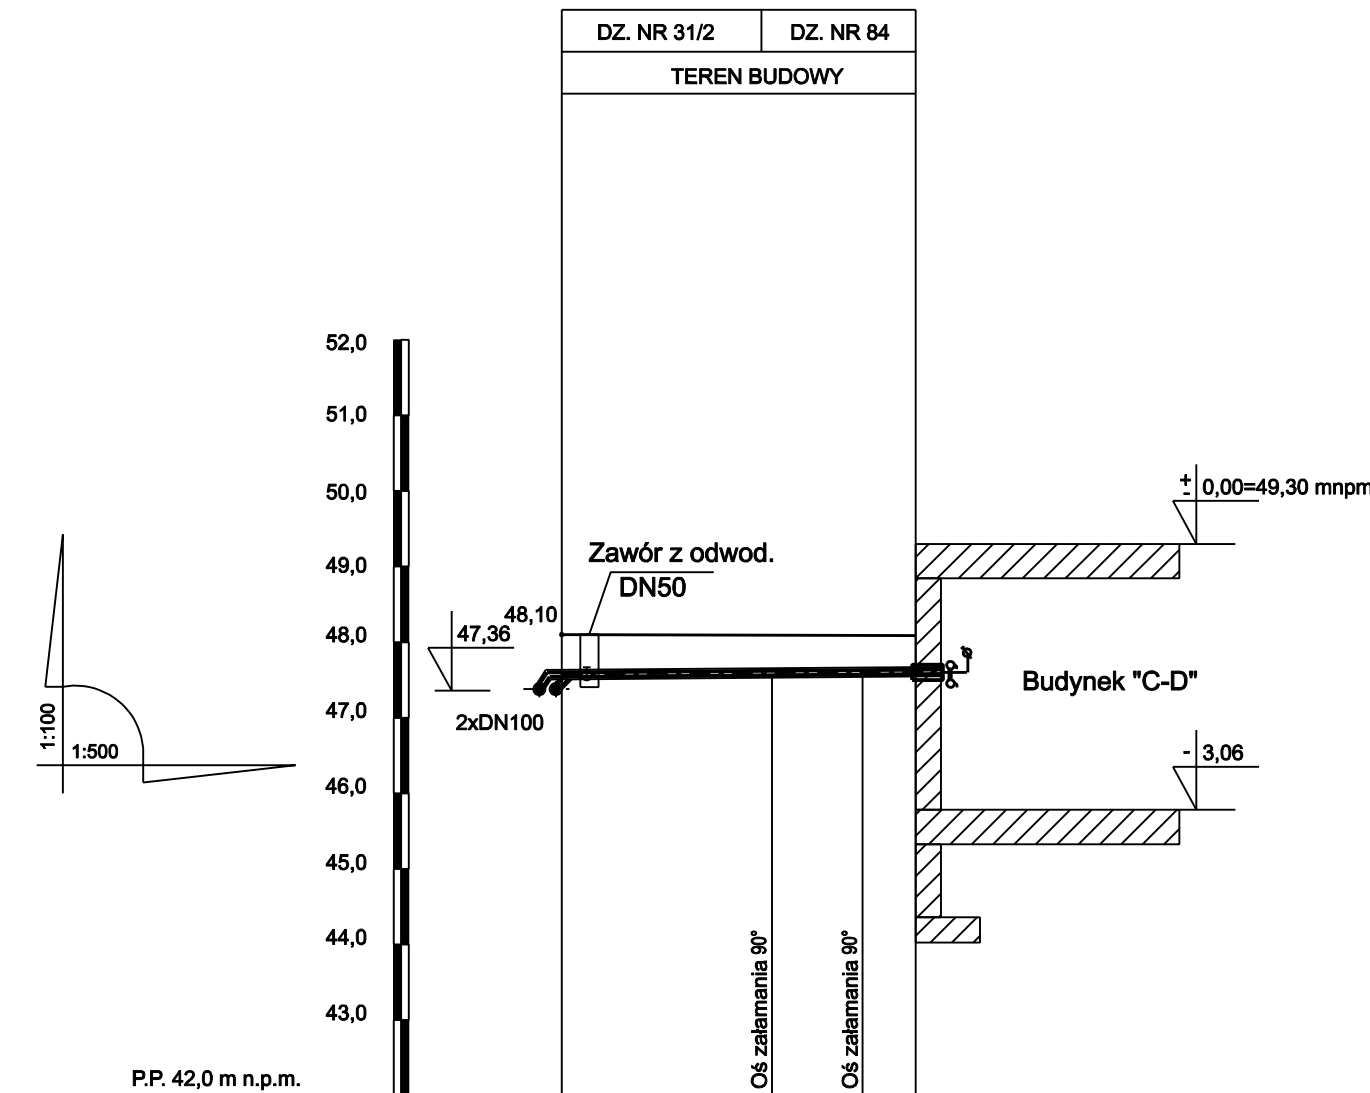
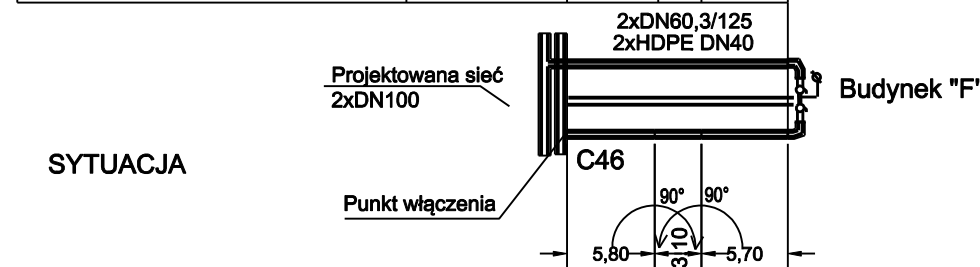




RZĘDNE TERENU	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10
RZĘDNE OSI PRZEWODU	47,39	47,60	47,61	47,62	47,64
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	0,79	0,56	0,54	0,53	0,51
ŚREDNICE	DN60,3	DN60,3	DN60,3	DN60,3	DN60,3
SPADEK [‰]		3‰	3‰	3‰	3‰
ODLEGŁOŚCI	0,00	5,80	8,90	14,60	

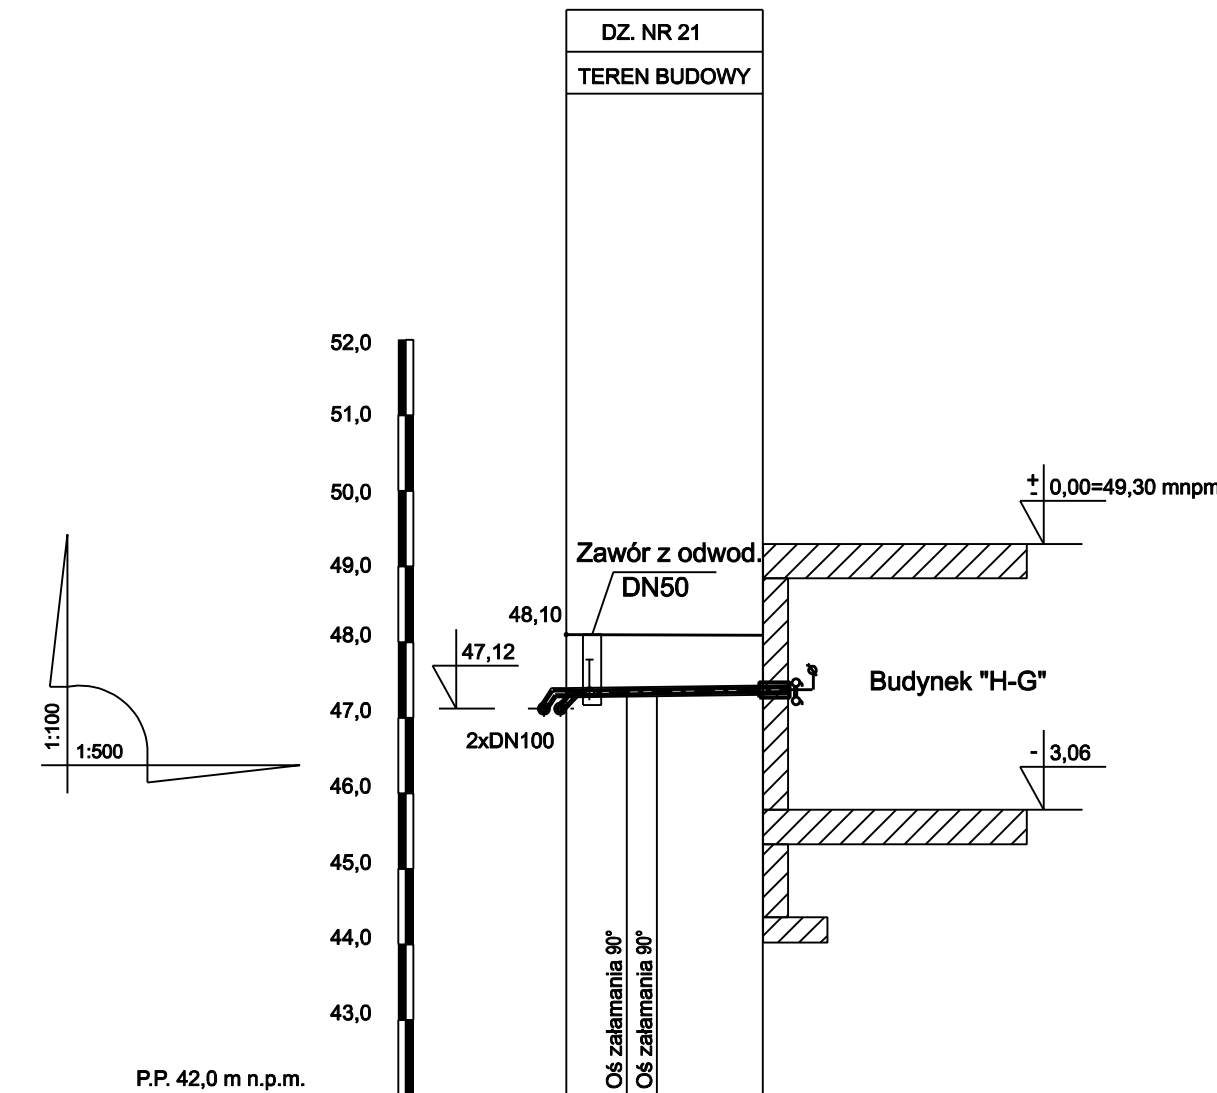



RZĘDNE TERENU	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10
RZĘDNE OSI PRZEWODU	47,36	47,57	47,59	47,60	47,61
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	0,84	0,59	0,56	0,55	0,54
ŚREDNICE	DN60,3	DN60,3	DN60,3	DN60,3	DN60,3
SPADEK [‰]		3‰	3‰	3‰	3‰
ODLEGŁOŚCI	0,00	5,80	8,90	14,60	

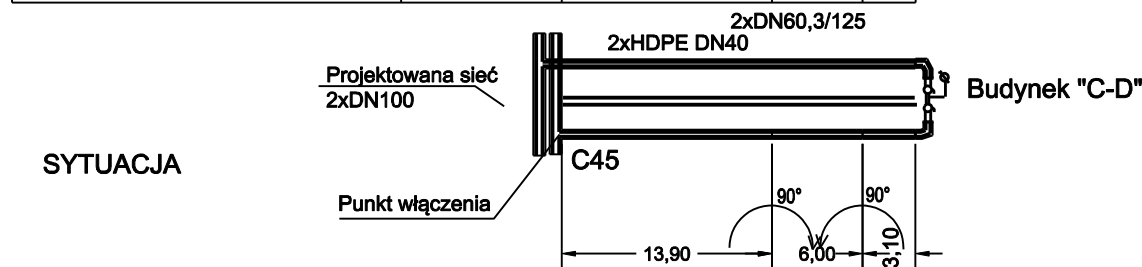


RZĘDNE TERENU	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10
RZĘDNE OSI PRZEWODU	47,12	47,33	47,34	47,35	43,37
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	1,08	0,83	0,82	0,81	0,79
ŚREDNICE	DN60,3	DN60,3	DN60,3	DN60,3	DN60,3
SPADEK [‰]		3‰	3‰	3‰	3‰
ODLEGŁOŚCI	0,00	4,00	6,00	13,00	

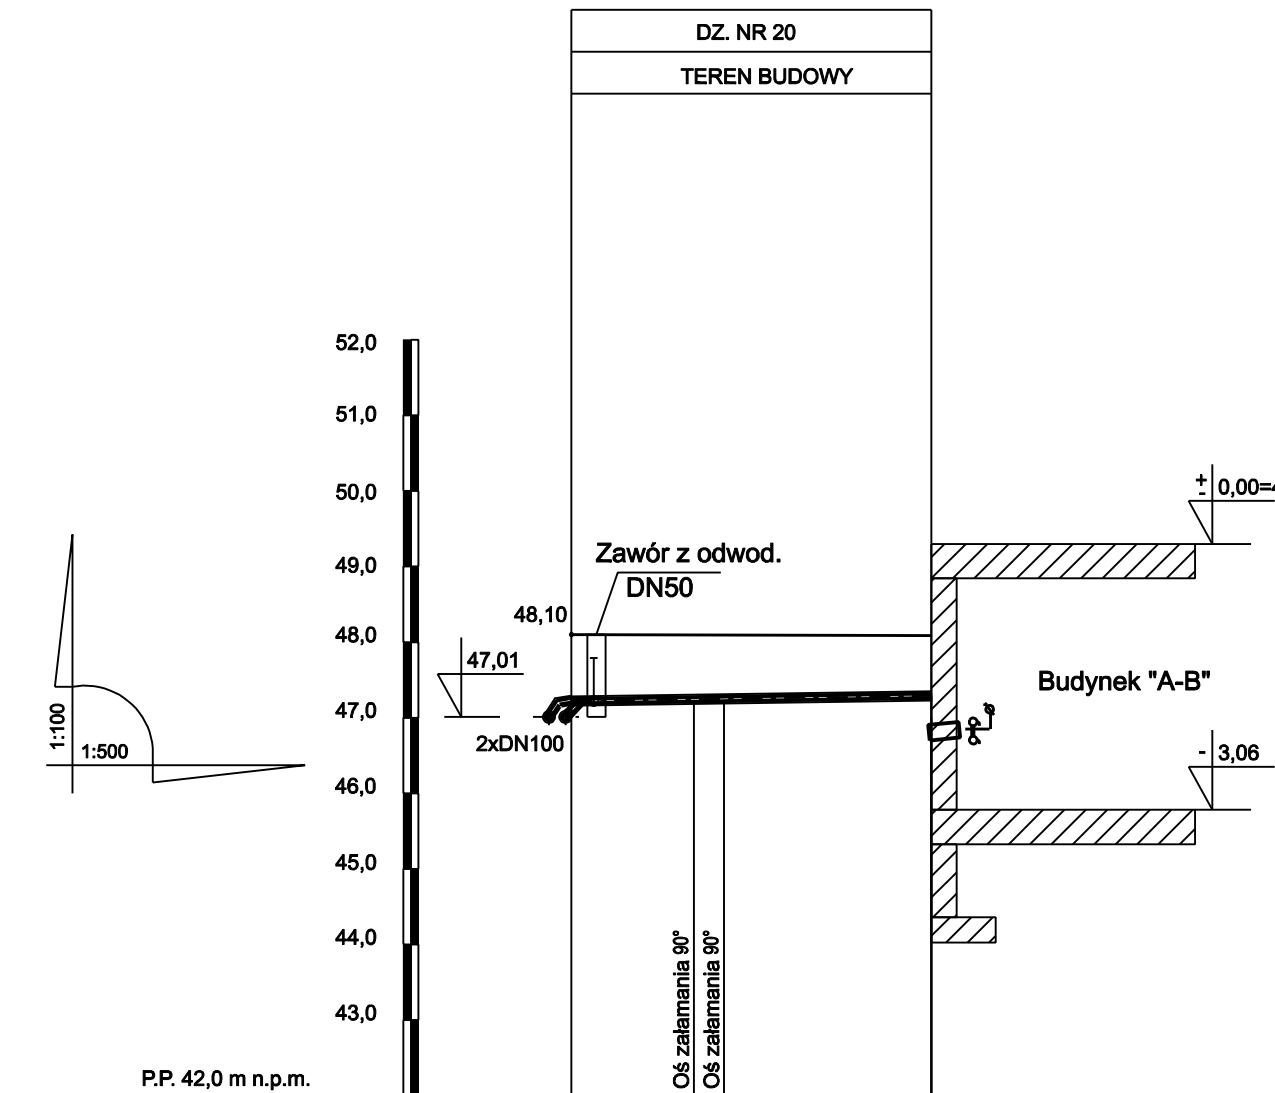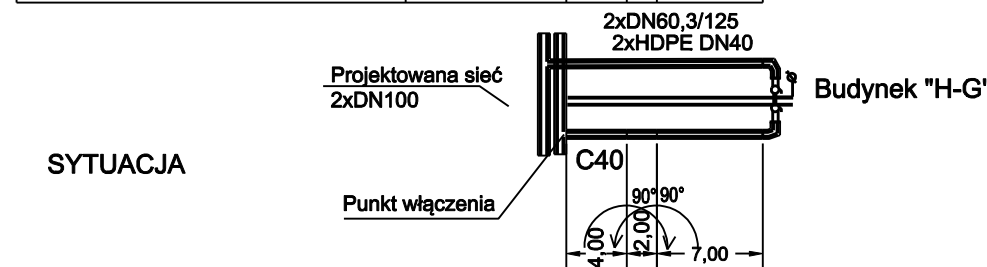

RZĘDNE TERENU	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10
RZĘDNE OSI PRZEWODU	47,01	47,22	47,24	47,25	47,29
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	1,19	0,94	0,91	0,90	0,86
ŚREDNICE	DN60,3	DN60,3	DN60,3	DN60,3	DN60,3
SPADEK [‰]		3‰	3‰	3‰	3‰
ODLEGŁOŚCI	0,00	8,00	10,00	23,70	

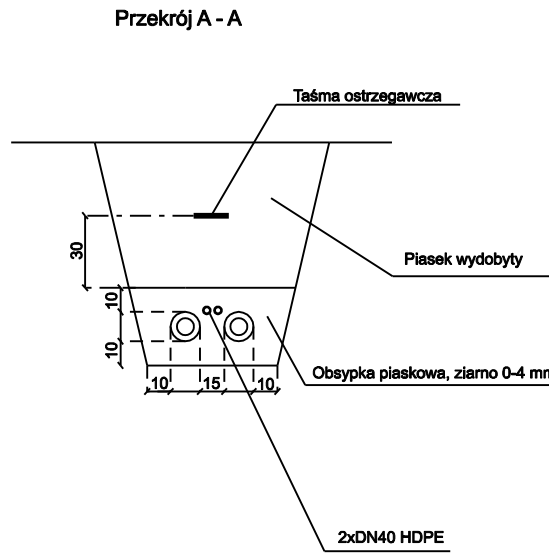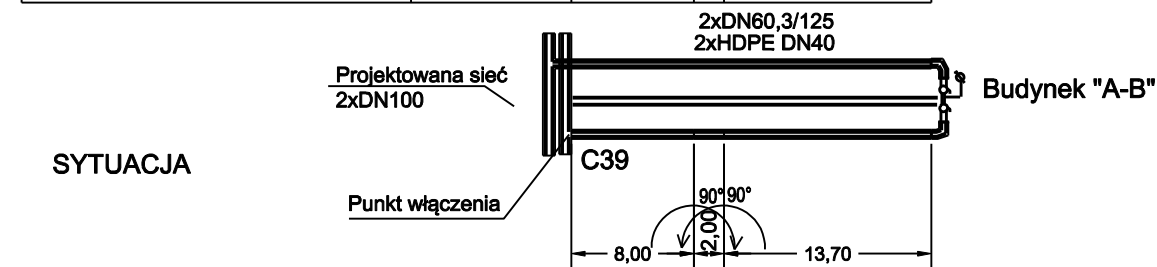

INWESTOR: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5 85 - 315 Bydgoszcz		WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "Dosań II" Ryszard Okoński ul. T. Golloba 6/7 85 - 791 Bydgoszcz	
OBIEKT BUDOWLANY: Budowa sieci rozdzielczej oraz przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Flisackiej w Bydgoszczy			
LOKALIZACJA: Województwo kujawsko - pomorskie; gmina Bydgoszcz			
RODZAJ PROJEKTU: Projekt budowlany			
BRANŻA: Ciepłownicza			
NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny - przyłącza			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
Projektant robót sanitarnych	Dr inż. Ryszard Okoński	GPKG-I-7342-70/96	
Sprawdzający	Dr inż. Rafał Pasela	KUP/0168/POOS/04	
Zespół projektowy			
DATA: 05.2024 r.		SKALA: 1:100/500	NR RYS: 5
EGZ.:			