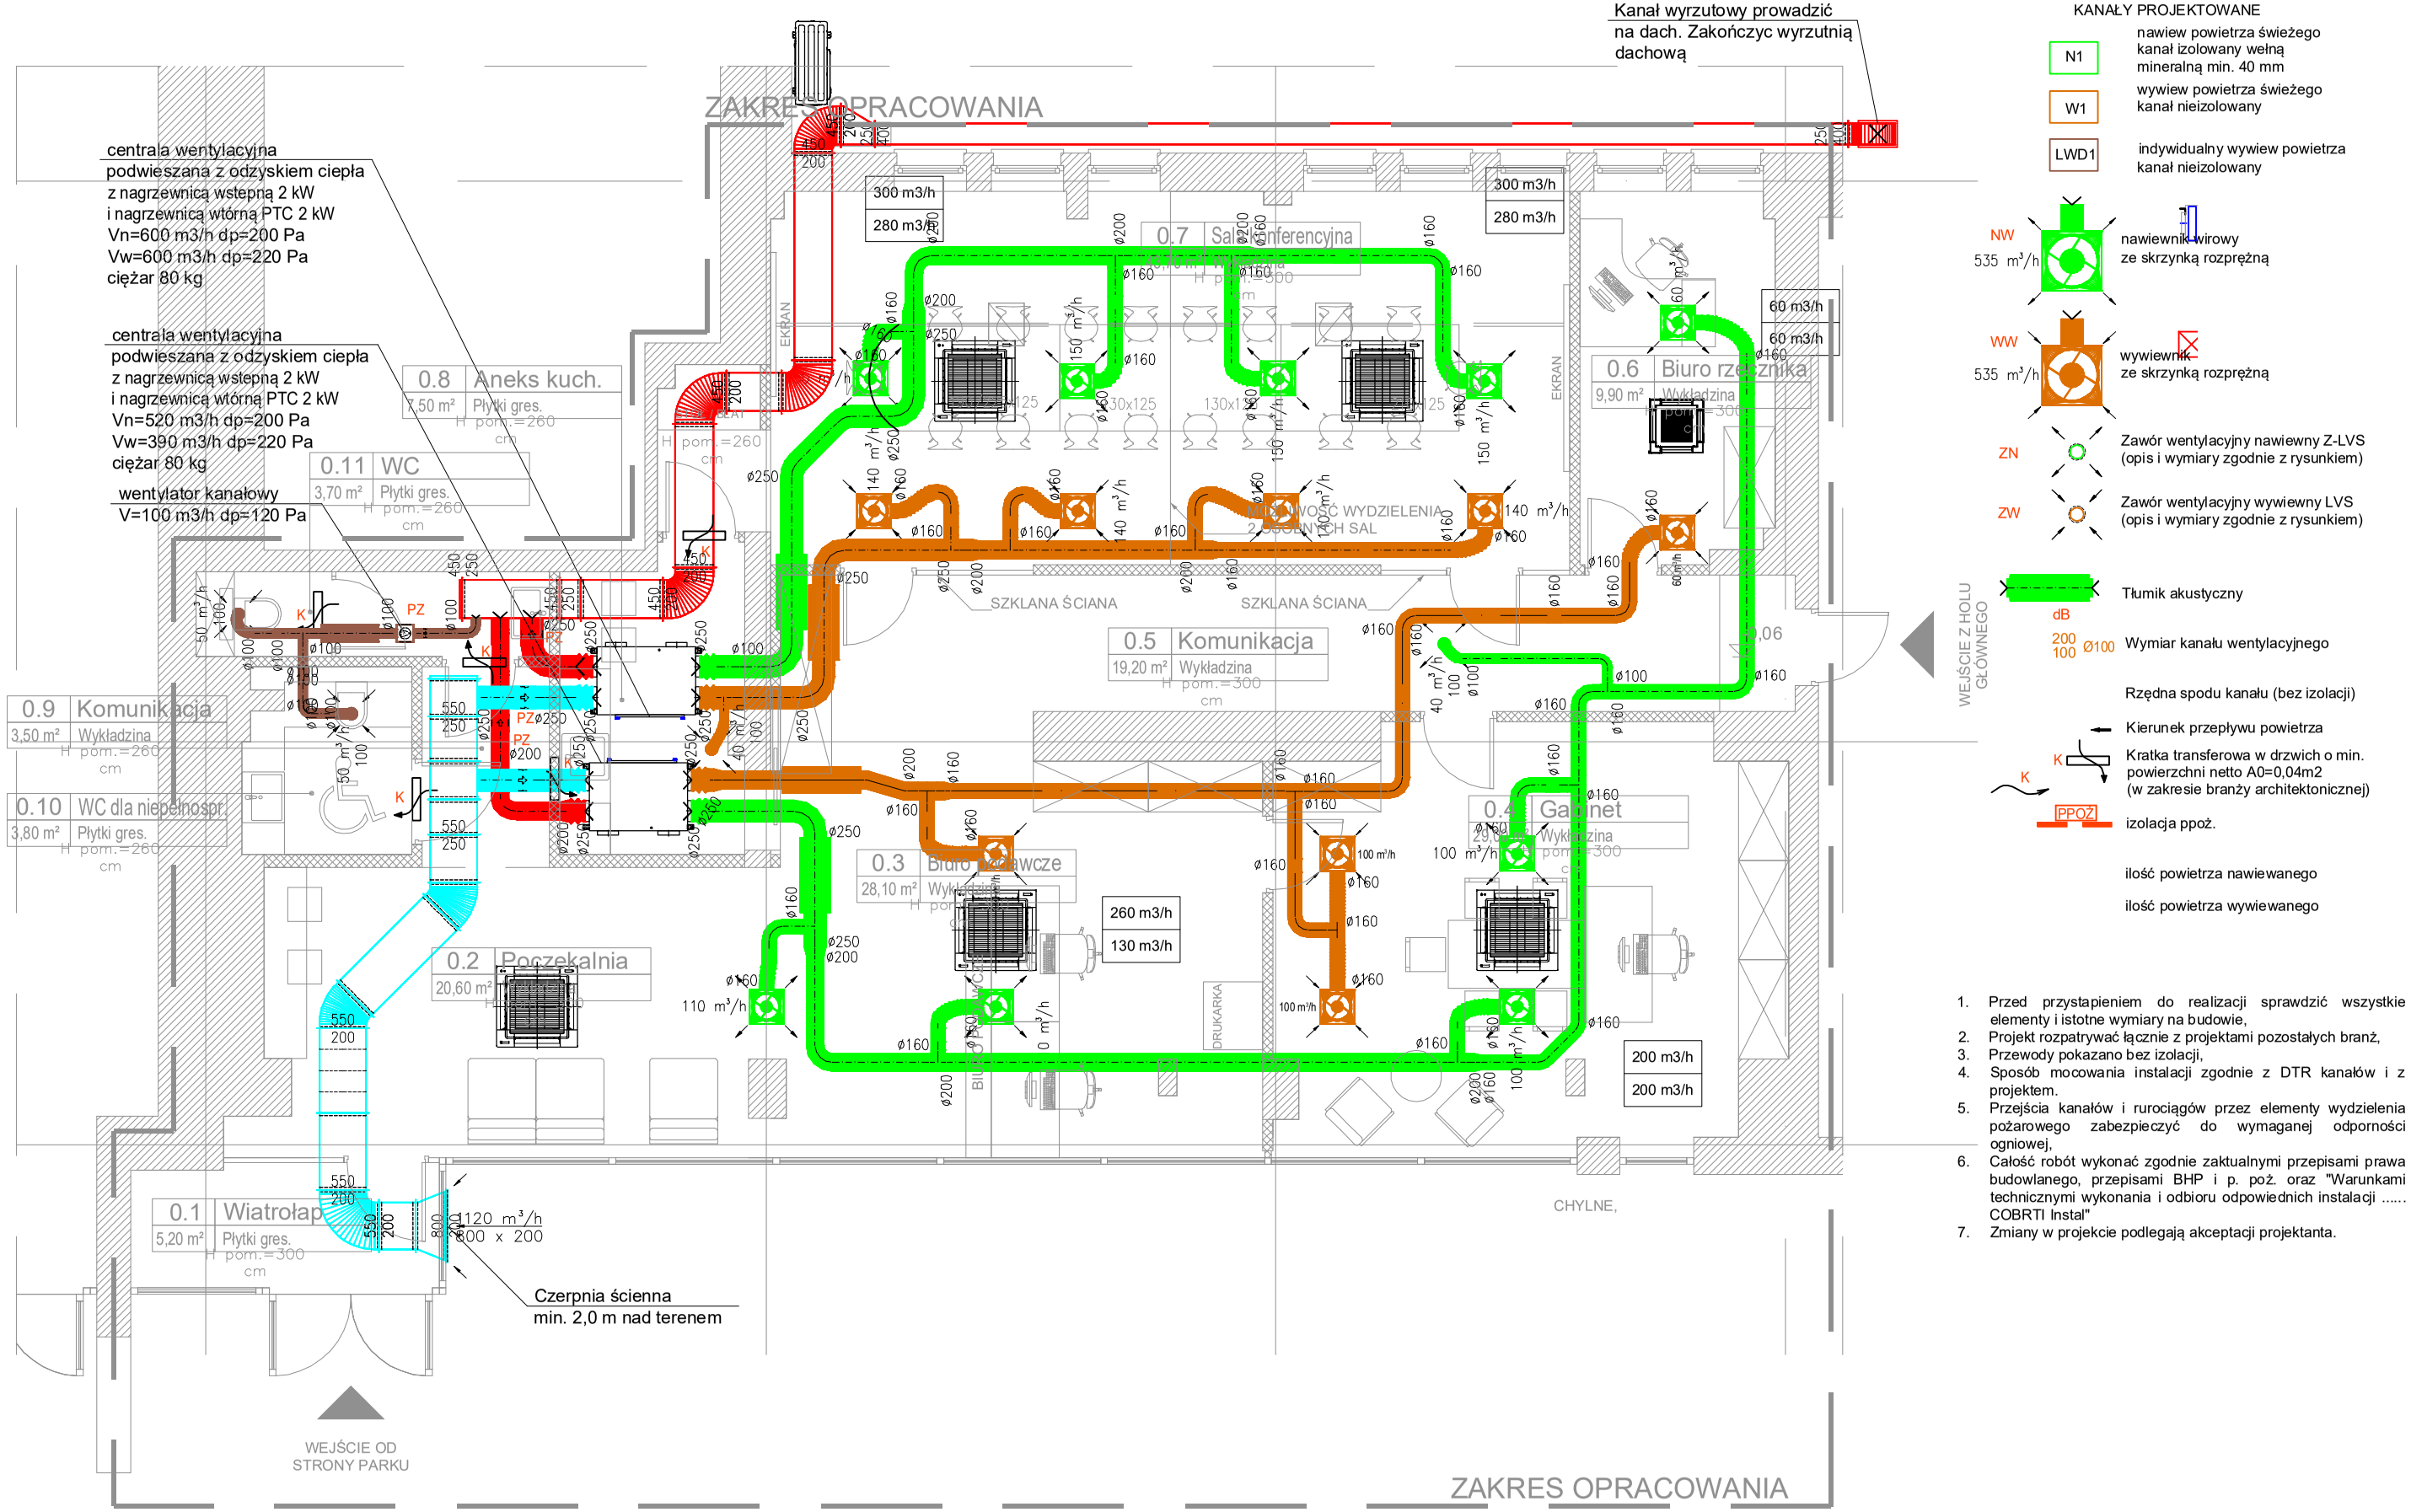

KANAŁY PROJEKTOWANE

- N1 — nawiew powietrza świeżego kanał izolowany wełną mineralną min. 40 mm
- W1 — wywiew powietrza świeżego kanał nieizolowany
- LWD1 — indywidualny wywiew powietrza kanał nieizolowany
- NW 535 m³/h — nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną
- WW 535 m³/h — wywiewnik ze skrzynką rozprężną
- ZN — Zawór wentylacyjny nawiewny Z-LVS (opis i wymiary zgodnie z rysunkiem)
- ZW — Zawór wentylacyjny wywiewny LVS (opis i wymiary zgodnie z rysunkiem)
- Tłumik akustyczny dB
- 200 100 Ø100 — Wymiar kanału wentylacyjnego
- Rzędna spodu kanału (bez izolacji)
- Kierunek przepływu powietrza
- K — Kratka transferowa w drzwich o min. powierzchni netto A0=0,04m2 (w zakresie branży architektonicznej)
- PPOŻ — izolacja ppoż.
- ilość powietrza nawiewanego
- ilość powietrza wywiewanego

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
3. Przewody pokazano bez izolacji,
4. Sposób mocowania instalacji zgodnie z DTR kanałów i z projektem.
5. Przejścia kanałów i rurociągów przez elementy wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej,
6. Całość robót wykonać zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p. poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru odpowiednich instalacji ..... COBRTI Instal"
7. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

ANI Sp. z o. o.
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANŻA: SANITARNA

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU LOKALU BIUROWEGO

LOKALIZACJA: ul. Zielona 8
61-851 POZNAŃ

INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Zielona 8, 61-851 POZNAŃ

Zespół projektowy:
mgr inż. Joanna Łukanty
nr upr. WKP/0336/PWOS/10

TEMAT RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ-RZUT

DATA: 07.2024 | SKALA: 1:75 | NR RYS.: IS-01