




P. P. 269,56 m npm						
RZĘDNA ISTNIEJĄCEGO TERENU		275,27		278,10		289,60
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU		273,78		276,49		286,43
ZAGŁĘBIENIE RUROCIĄGU	1,49		1,61		1,53	
DŁUGOŚCI - SPADKI		2,78		2,79		3,17
MATERIAŁ-ŚREDNIACE		PE 200x11,9			PVC200x5,9	
ODLEGŁOŚCI	0,00	28,5	28,50	39,5	68,00	137,00
	istSK	SK1	SK2	SK3	SK4	




P. P. 281,96 m npm						
	289,60	288,90	294,30	296,90	297,20	300,10
	286,82	287,12	292,82	295,04	295,80	298,60
	2,78	1,68	2,18	1,86	1,40	1,50
	1,50	1,68	1,75	1,58	1,38	1,48
	PVC200x5,9					
	137,00	167,00	201,00	244,50	282,50	310,50
	SK4	SK5	SK6	SK7 SK8	SK9	SK10 SK11



P. P. 270,03 m npm						
	289,60	291,20	292,40	290,85	290,10	289,10
	286,43	286,72	287,01	287,20	287,32	287,60
	3,17	4,48	5,39	3,65	2,78	1,96
	1,50	1,55	1,57	1,57	1,54	1,51
	PVC200x5,9					
	0,00	55,5	112,00	149,00	173,00	228,00
	SK4	SK4.1	SK4.2	SK4.3	SK4.4	SK4.5 SK4.6

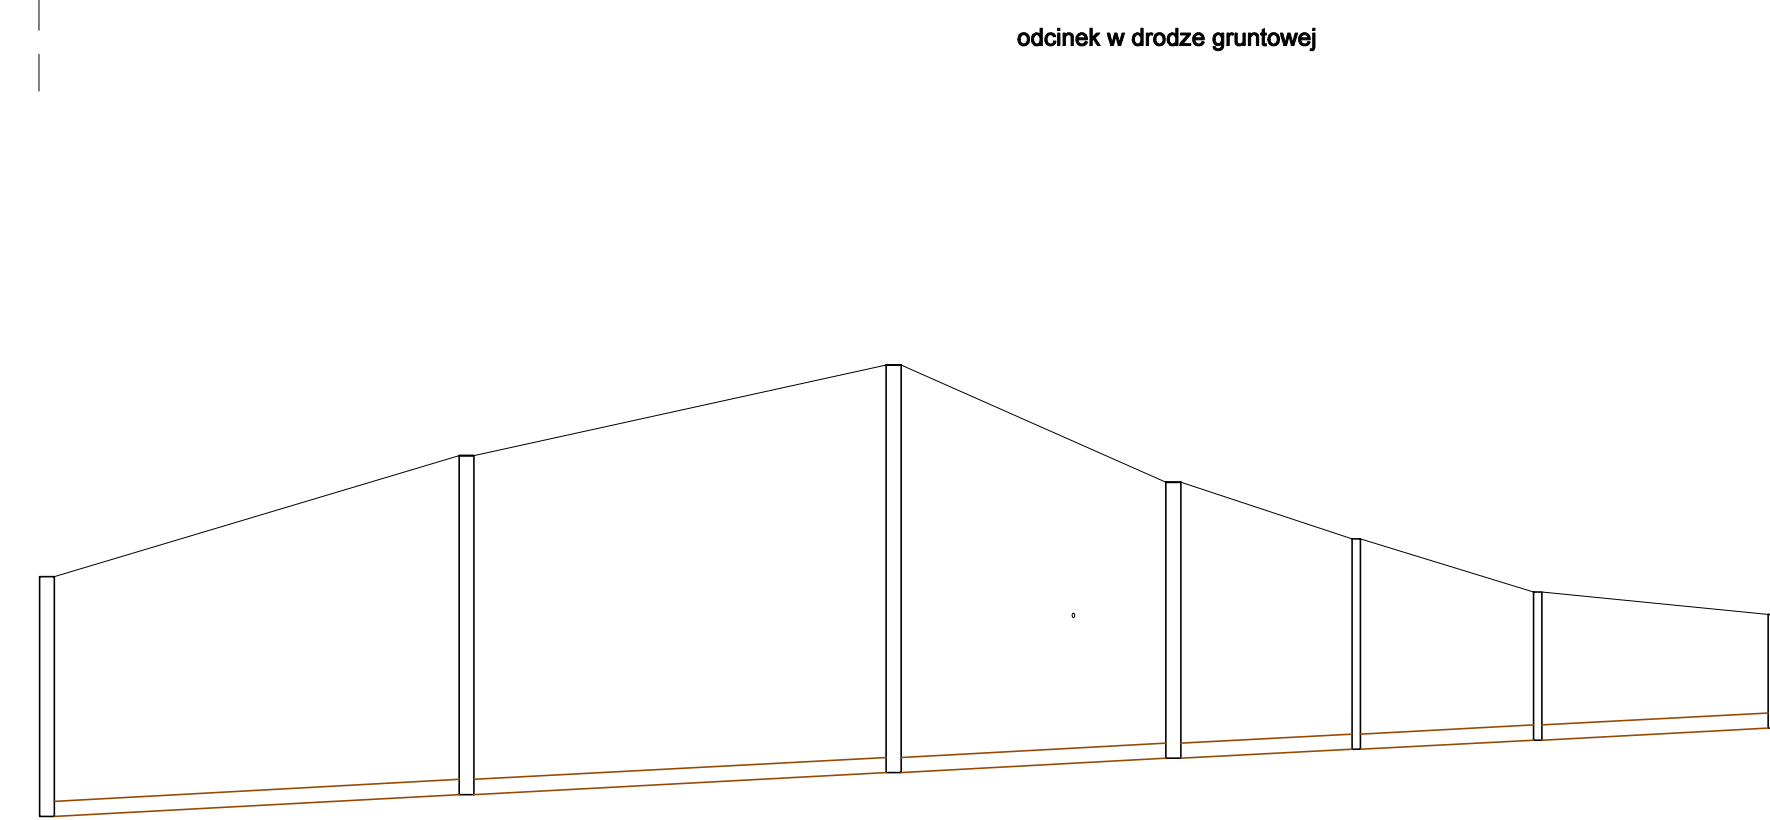

P. P. 281,96 m npm			
	296,50	296,80	300,60
	294,32	295,32	299,10
	2,18	1,48	1,50
	1,50	1,48	1,50
	PVC200x5,9		
	0,00	32,0	60,00
	SK8	SK8.1	SK8.2



Nazwa obiektu budowlanego: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skołyszyn (Rejon cmentarza)			
Adres obiektu: Obręb 160509_2.0012Skołyszyn	Nazwa inwestora: Gmina Skołyszyn 38-242 Skołyszyn		
Branża: Sanitarna	Nazwa rysunku: Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej		
Projektant: mgr inż. Krystyna Witos nr upr. UPR.NR ANB-2-8346-22/89 ANB.V.7342/101/94	Sprawdzający: mgr inż. Wiesław Kurcz nr upr. WBPP-NB-8346/93/83 BUA-NB-8346/111/89, BUA-NB-8346/112/89		
Opracował: inż. Sławomir Praskowicz	Skala: 1:100/1000	Data: 10.2021	Nr Rys: 2.1