
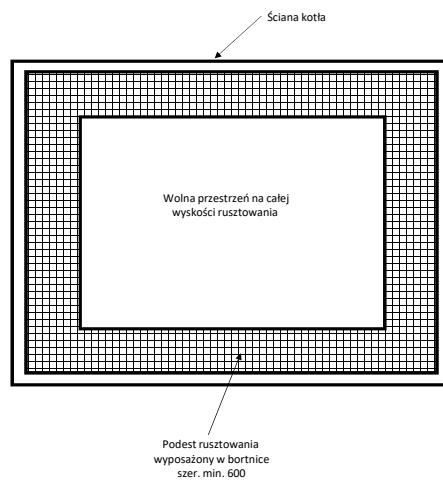



SZKIC RUSZTOWANIA W KOMORZE PALENISKOWEJ

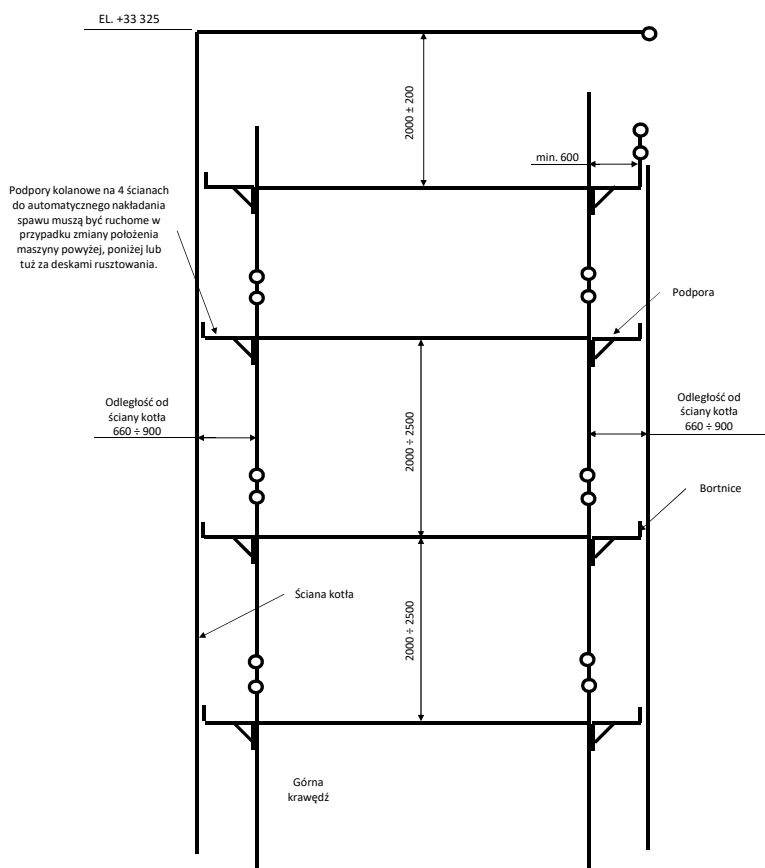

UWAGI:

Rusztowanie posadowione na ruszcie musi sięgać aż do stropu komory paleniskowej
 Odległość od ściany kotła musi mieścić się w zakresie od 600 do 900 mm
 Podesty o szerokości min 600 mm muszą być rozmieszczone co 2,0 do 2,5 m
 Drabiny muszą być rozmieszczone naprzemiennie, nie mogą biec prosto w górę
 Otwarta przestrzeń w środku musi być zapewniona na całej wysokości rusztowania
 Stosowanie rusztowań murarskich jest niedopuszczalne

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOMORY PALENISKOWEJ

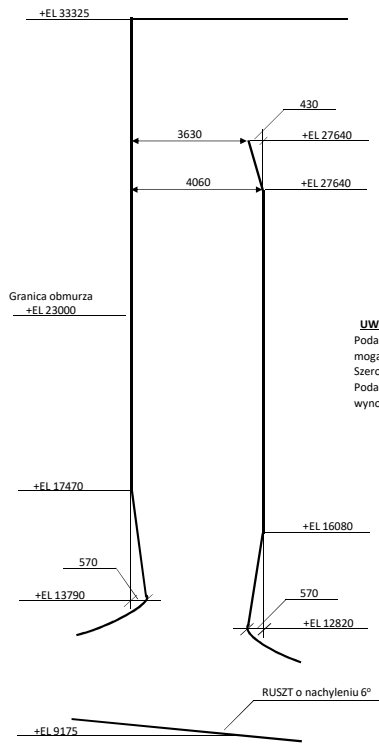

UWAGI:

Podane wymiary są wartościami orientacyjnymi i w niektórych przypadkach mogą się różnić nawet o 100 mm od rzeczywistych
Szerokość komory paleniskowej jest jednakowa na całej wysokości
Podane wymiary nie uwzględniają grubości obmurza, która wynosi od 100 mm w dolnej części komory do 65 mm w górnej