


PRZEKRÓJ A-A

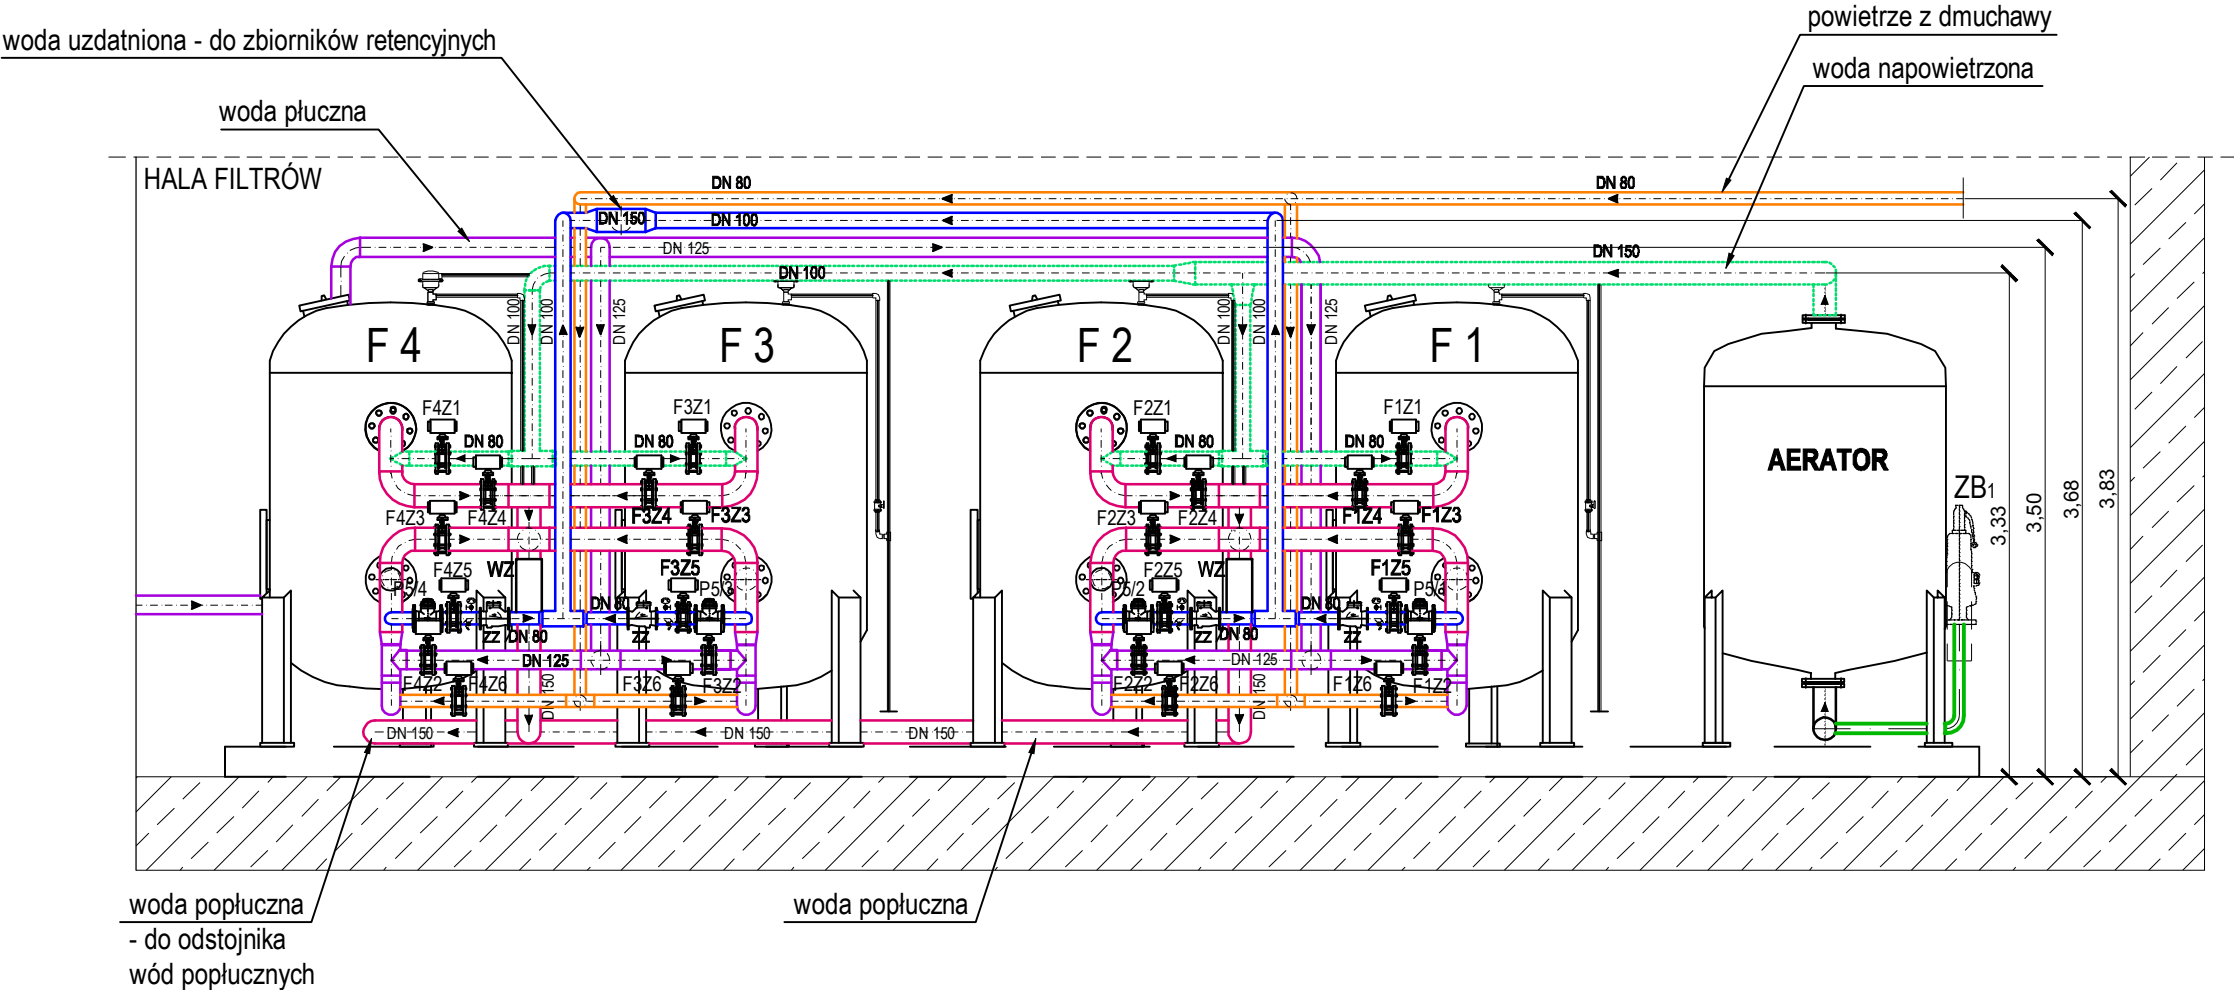

- Uwaga:**
1. Rurociągi należy mocować do elementów konstrukcyjnych oraz na podporach.
 2. Miejsce montażu podpór należy przyjąć:
 - w miejscu montażu armatury (przepustnic, zasuw, itp.),
 - w miejscach zmiany kierunków trasy, w miejscach montażu trójników,
 - na długich odcinkach prostych.
 3. Odwodnienie/odpowietrzenie filtra PVC 40 odprowadzić do odwodnienia liniowego.
 4. Zagłębienie rurociągu wody popłucznej i wody uzdatnionej w miejscu przejścia przez ścianę budynku dostosować do istniejącego posadowienia zewnętrznych instalacji.

- OZNACZENIA:**
- F1...F4 - filtr ciśnieniowy (odżelaziacz i odmanganiacz) Ø1600
 - WZ - wskaźnik zamulenia
 - P5/1...P5/4 - przepływomierz elektromagnetyczny DN80
 - F1Z1...F4Z6 - przepustnica z napędem elektrycznym
 - zz - zawór zwrotny DN80
 - ZB1 - zawór bezpieczeństwa na rur. wody surowej

WYKONAWCA:

BIŚ

BIURO
INŻYNIERII
ŚRODOWISKA

ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65

85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

GMINA ZGIERZ

ul. Łęczycka 4

95-100 Zgierz

OBIEKT:

Stacja uzdatniania wody w m. Ustronie

ul. Sienkiewicza Henryka 2 - dz. nr 352/1, ul. Myśliwska 1 - dz. nr 352/3, 352/5

TREŚĆ RYSUNKU:

Przekrój A-A przez uzbrojenie filtrów

F1, F2, F3, F4

Funkcja	Imię i Nazwisko		Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski		Ochr. środowiska	GP-KZ-7342/35/94	
Sprawdzający	mgr inż. Michał Przychocki		Inst. sanit.	GP-KZ-7342/213/92	
Opracowała	mgr inż. Aleksandra Zalewska		Inst. sanit.	KUP/0170/POOS/04	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PB-W	1:50	11.2019 r.	Instalacyjna		5/1