


Załącznik nr 1

— przedmiotowy
 rura PE100 RC SDR17 DN1003S
 (rura osłonowa) L=118m
 Wciążnik rury roboczej
 PE100 RC SDR17 DN10022S

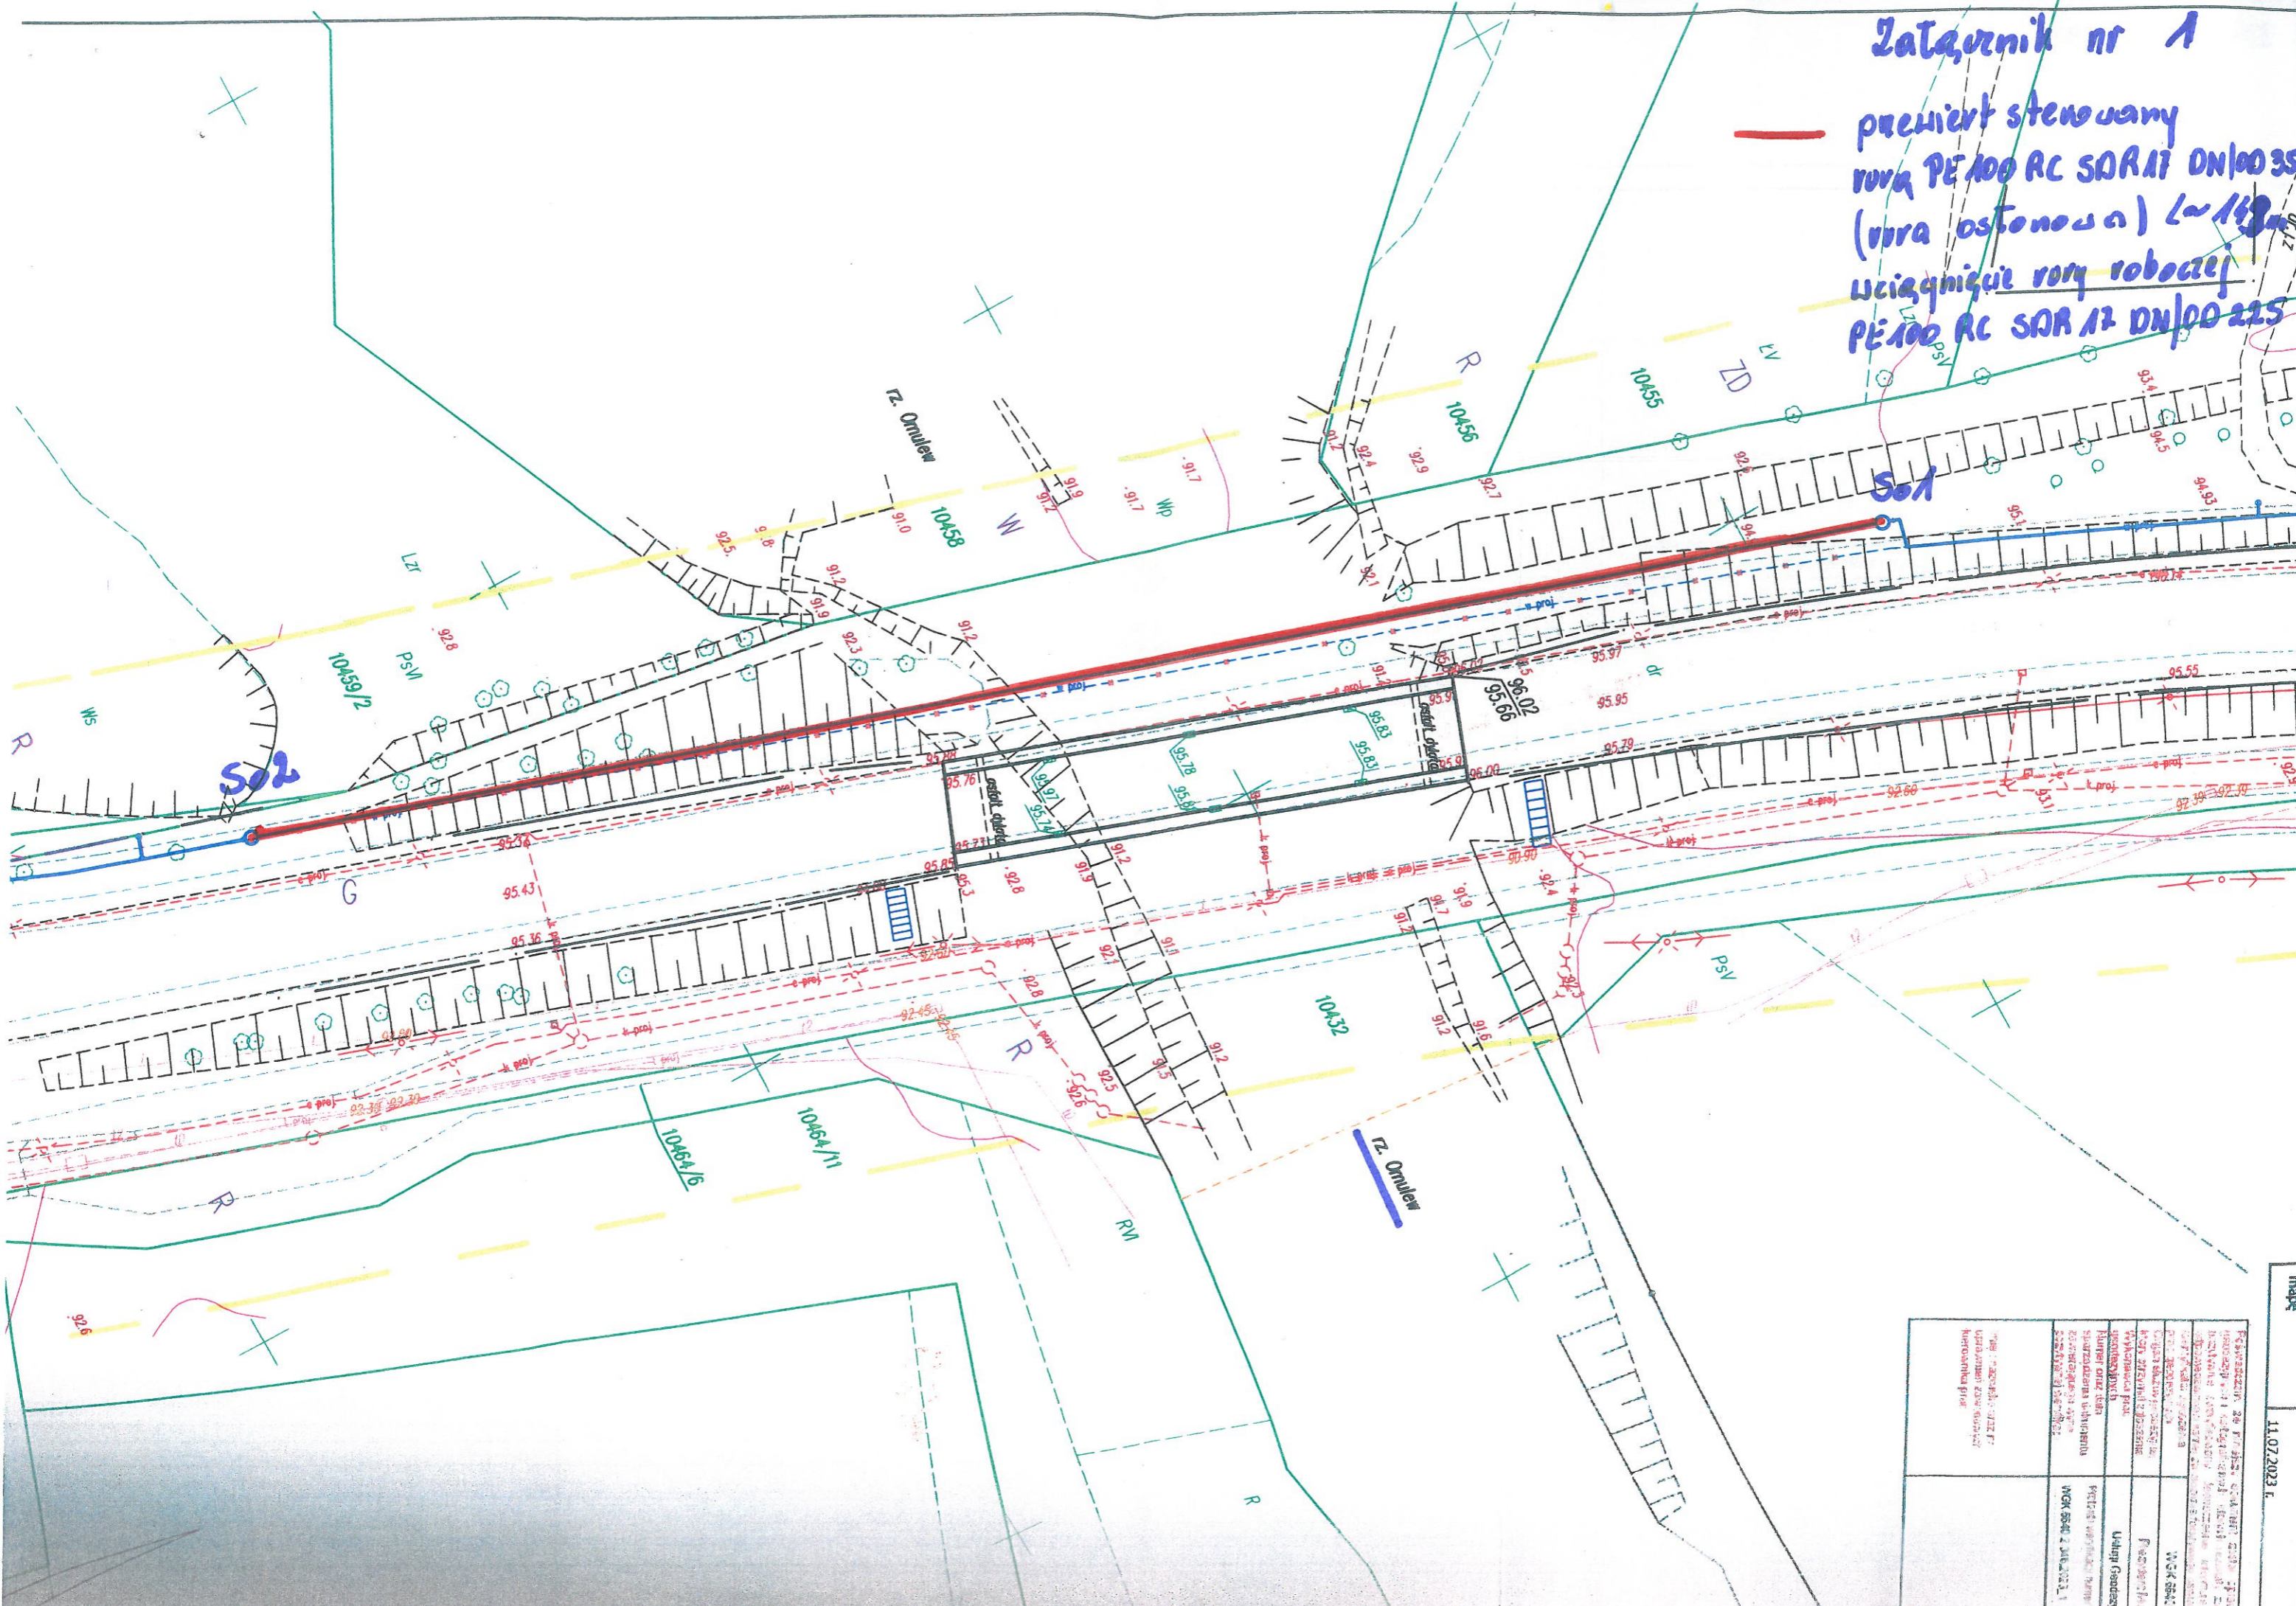

Projektant: mgr inż. Sławomir Góral Wykonawca: mgr inż. Sławomir Góral Data: 11.07.2023 r.	
Nazwa obiektu: ... Adres: ... Skala: ...	Nazwa firmy: ... Adres: ... NIP: ...
Opis: ... Materiały: ... Wyposażenie: ...	Uwagi: ... Zmiany: ... Podpis: ...